


VODOVOD - VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

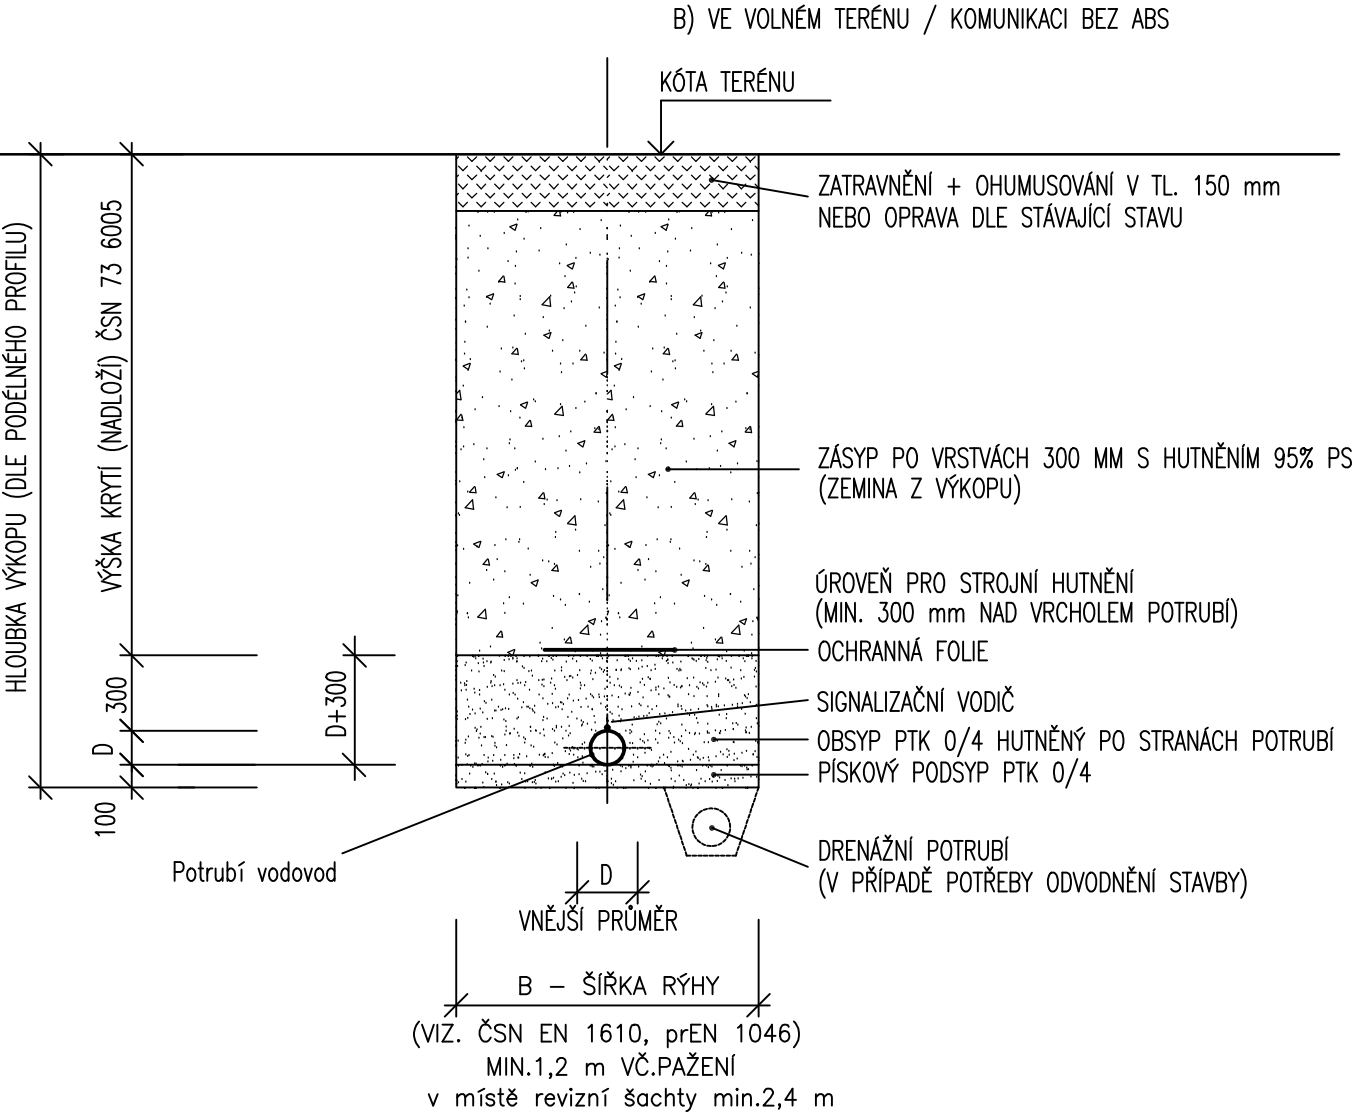

Poznámka vodovod:
Od hloubky 1,2 m příložené pažení rýhy. Pokládání vodovodního potrubí v souladu s ČSN EN 1610 a s přihlédnutím k pokynů výrobce trubních materiálů (vč. lože a obsypu). Poloha vodovodu ve vodovodních uzlech a směrových a výškových lomech bude zajištěna pomocí betonových bloků dle TNV 75 5410, přednostně bude využíván plynulý ohyb dle výrobce. V účinné vrstvě 300 mm nad vrchol potrubí bez kameniva nad 63 mm. Obsyp hutněn mimo nad potrubím, plochy bez zatížení 88% PS, plochy s pojezdem 95% PS.

Šířka výkopu dle ČSN EN 1610

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
$> 225 \text{ až } \leq 350$	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m
 β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

POŽADAVEK ULOŽENÍ A PAŽENÍ:
Viz. ČSN EN 1610 a doporučení výrobce potrubí. Hutnění dle skladby konstr.

POŽADAVKY NA OPĚTOVNÉ POUŽITÍ PŮVODNÍ ZEMINY :
Nepřítomnost všech materiálů škodlivých pro potrubí (nedměrná velikost částic, kořeny stromů, odpad, organický materiál, jílové hrudky > 75 mm, sníh a led.

ověření	paré	autorizace
---------	------	------------

--	--	--

kótováno v m, souřadnicový systém.: S-JTSK, výškový systém: Bpv

vypracoval	Ing. L. Novák
HIP	Ing. L. Novák
investor akce	Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice

**STŘÍBRNÝ RYBNÍK - OPATŘENÍ
PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI
VODNÍHO DÍLA**

část	
příloha	SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

NOVAQUA s.r.o.

Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 29108829
tel.: +420 602 181 840 www.novaqua.cz

datum	srpen 2019
obec	Stříbrná
katastrální území	Stříbrná
stupeň	DPSP
formát	A3
měřítko	číslo přílohy D.1.1.10