


RJ1.2/A (DÍLNÝ)

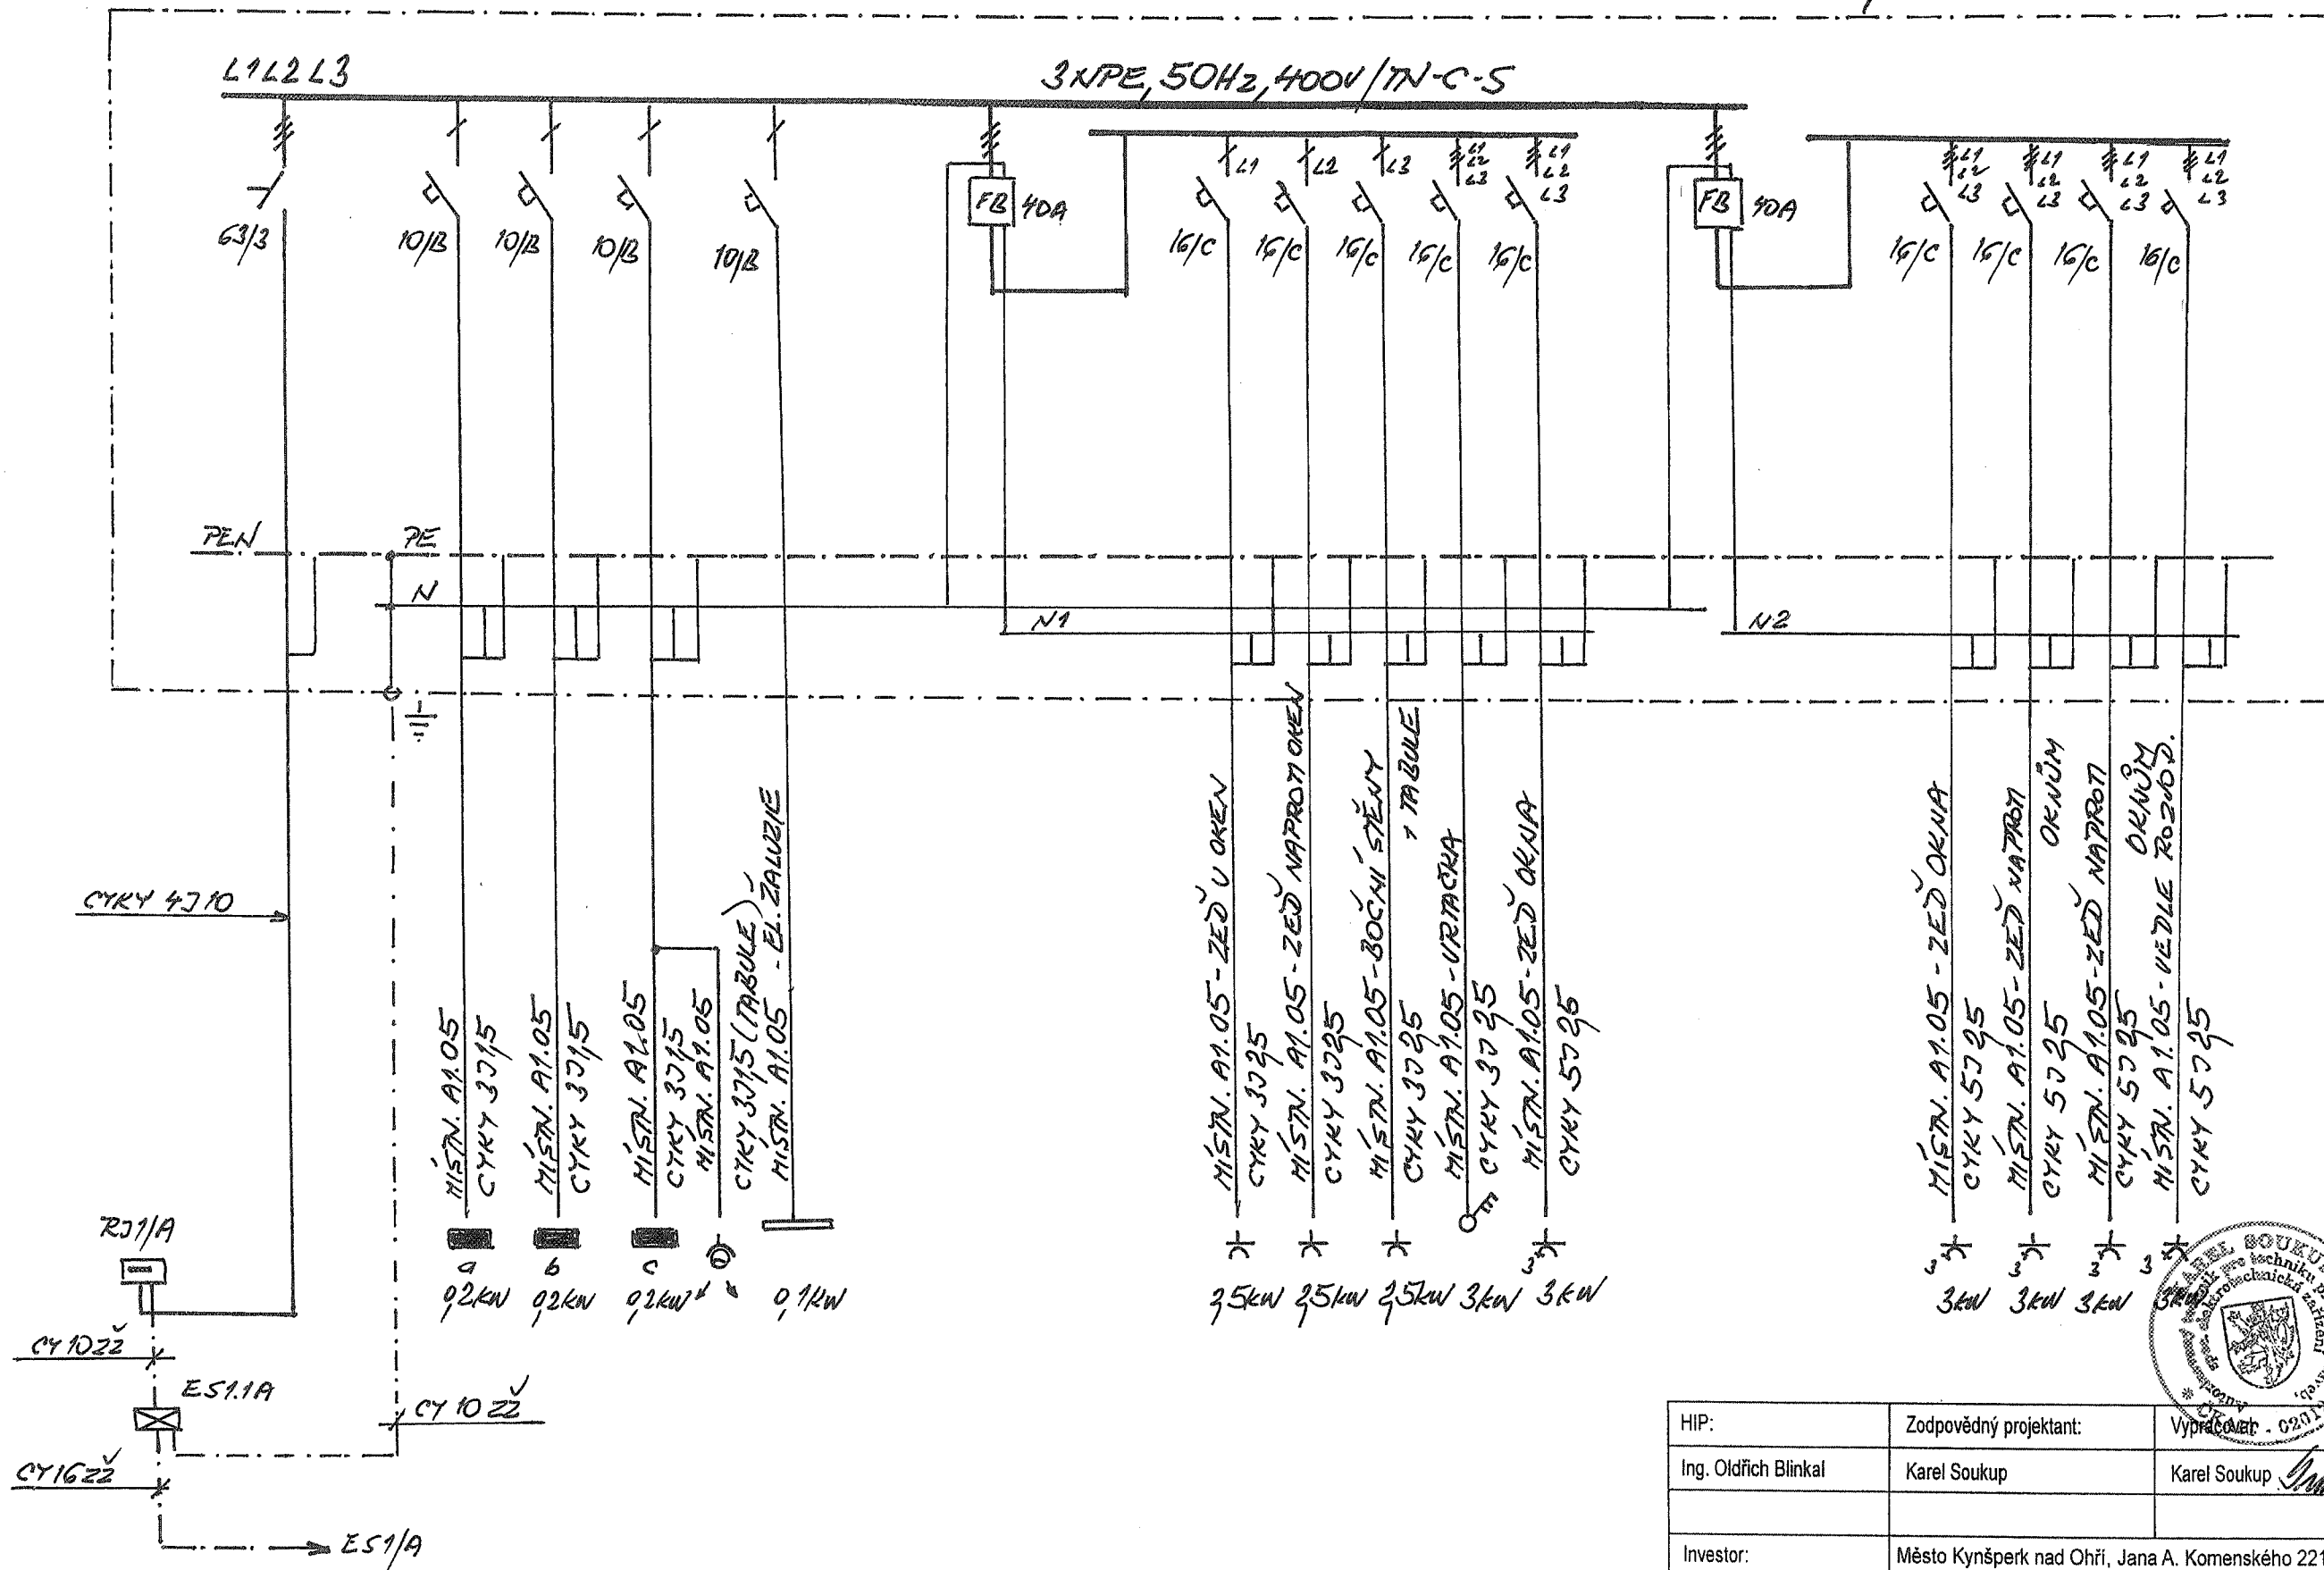

Pi = 26,1 kW

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval: - 02017		
Ing. Oldřich Blinkal	Karel Soukup	Karel Soukup		
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221		Formát:	
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,		Datum:	03/2017
Akce:	Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří D.1.4.b EI - Silnoproudá elektrotechnika - budova "A"		Účel:	ÚŘ + DSP
			Měřítko:	
Název výkresu:			Číslo výkresu:	
ROZVODNICE V 1. NP (DÍLNÝ)			L 31-16	