


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

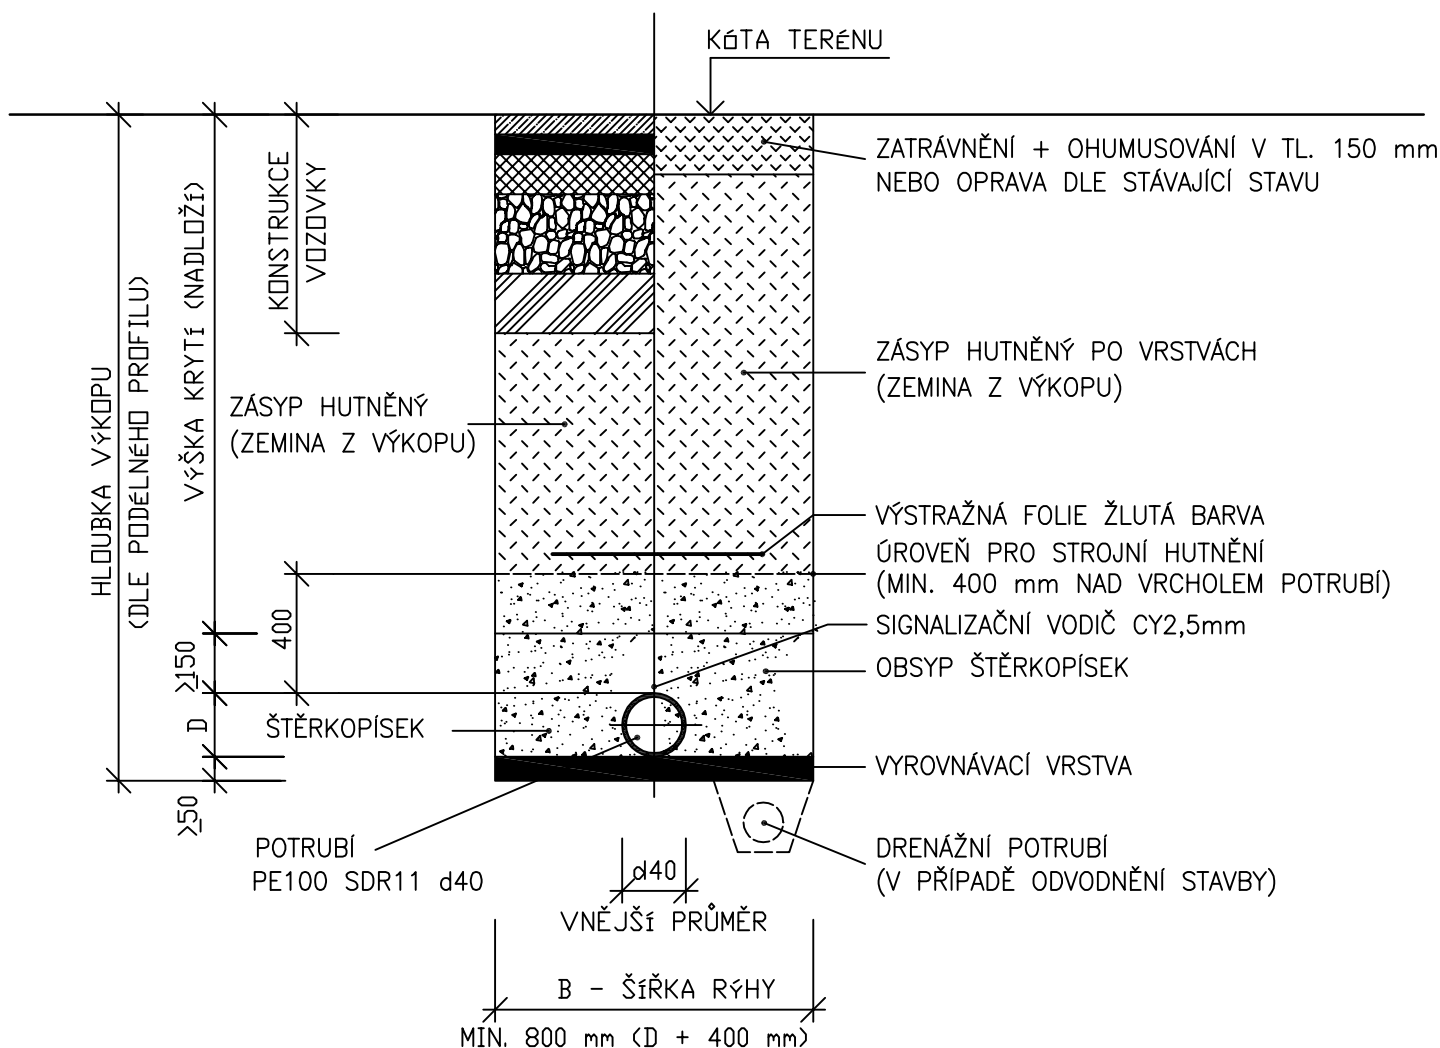

HIP / HLAV. PROJEKTANT: Jiří Bednář
Č. AUTORIZACE: ČKAIT: 0301135

VYPRACOVAL / ZODP.: Pavel Stejskal / ČKAIT 0300714

INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

OKRES: Sokolov MěÚ.: Kynšperk nad Ohří

MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

AKCE: **Rekonstrukce hasičské zbrojnice a
přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří**

OBJEKT:

DÍLČÍ ČÁST: PLYNOVOD

OBSAH:

PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY - SCHÉMA ULOŽENÍ

Č. PARÉ:

8

DATUM: 2/2020

STUPEŇ: DPS

MĚŘÍTKO:

Č. ZAK.: 001-219

Č. VÝK.: D.1.4.3.5

Jiří Bednář
Bratrská 30, Aš 352 01
IČO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http: //www.bepro.cz

Projekční a
inženýrská kancelář

BEPRO