

# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

## E-05 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

Č. VÝKRESU      NÁZEV OKRUHU

E-05.1	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.2	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.3	Rozváděč HR – jednopólové schéma zapojení
E-05.4	Rozváděč HR – skříň rozváděče

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	<b>KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE</b> <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Obec Brod nad Tichou				
<b>Název akce:</b>  <b>BROD NAD TICHOU – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE</b>  <i>Elektroinstalace ČOV</i>			Místo:	Brod nad Tichou
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	<b>03/2018</b>
			Datum :	Říjen 2018








PROVOZ

ROZVÁDĚČ HR

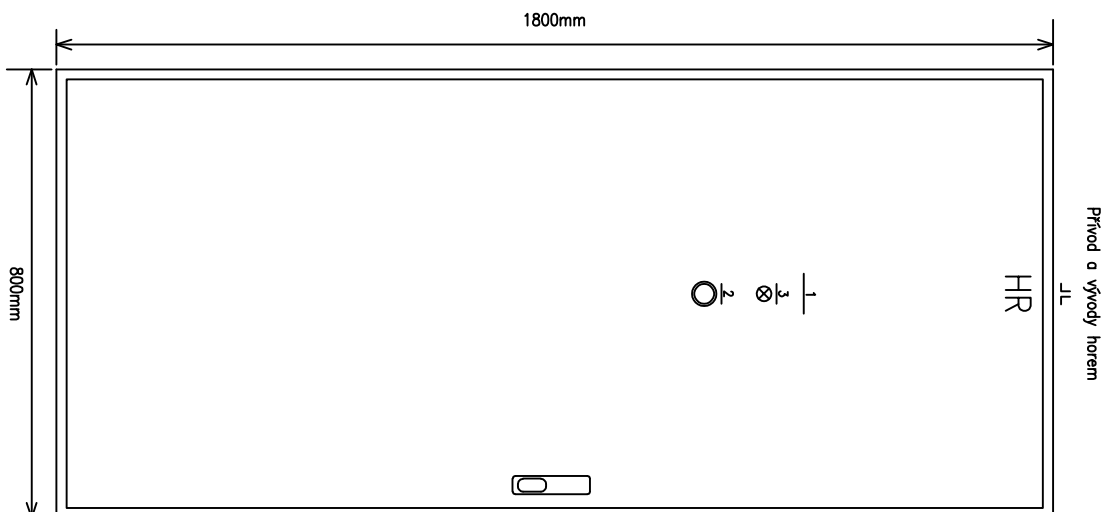

### ROZVÁDĚČ HR:

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ S PLNÝMI DVEŘMI  
 DOPORUČENÉ ROZMĚRY: 800 x 1800 mm, HL. 300 až 400 mm  
 KRYTÍ: min. IP33 / IP10, KABELOVÉ VÝVODY HOREM  
 (DOPORUČENO POUŽÍT SKŘÍŇ STEJNÝCH ROZMĚRŮ A PŘEVODENÍ  
 TAKÉ PRO SOUSEDNÍ ROZVÁDĚČ DT-MaR)

### ŠTÍTKY:

- 1 - HR - HLAVNÍ ROZVÁDĚČ ELEKTRO
- 2 - TOTAL STOP
- 3 - ROZVÁDĚČ POD NAPĚTÍM

ZMĚNA: -

**PROVOD inč. spol. s r.o.**  
 V Podolí 228/28  
 400 013 061 n/l  
 tel.: 475 201 580



DATUM	10/2018
NAVRHL	V.KRIŽAN

ČOV BROD NAD TICHOU  
 PROVOZNI SOUBOR ELEKTRO

ROZVÁDĚČ HR  
 Skříň rozváděče

Zak.č.: 03/2018	
E-05.4	-