


Název : Výpočet

Fáze - výpočet : 1 - 1

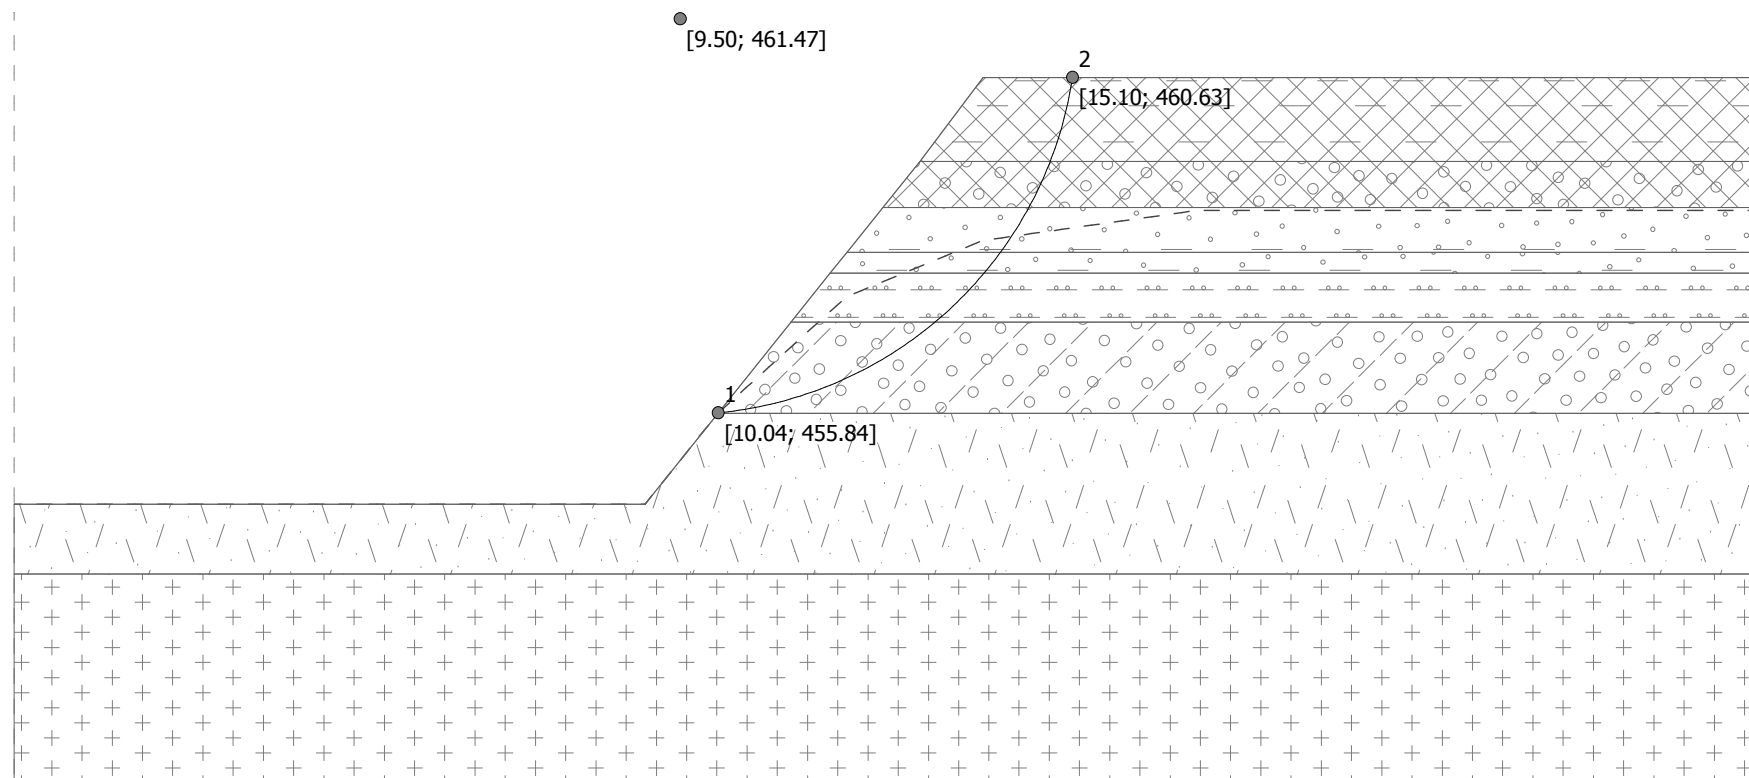

Výpočet bez optimalizace smykové plochy.

Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil : $F_a = 96.51$ kN/m

Sumace pasivních sil : $F_p = 66.08$ kN/m

Moment sesouvající : $M_a = 546.25$ kNm/m

Moment vzdorující : $M_p = 374.01$ kNm/m

Stupeň bezpečnosti = $0.69 < 1.30$

Stabilita svahu NEVYHOVUJE