



POHLED

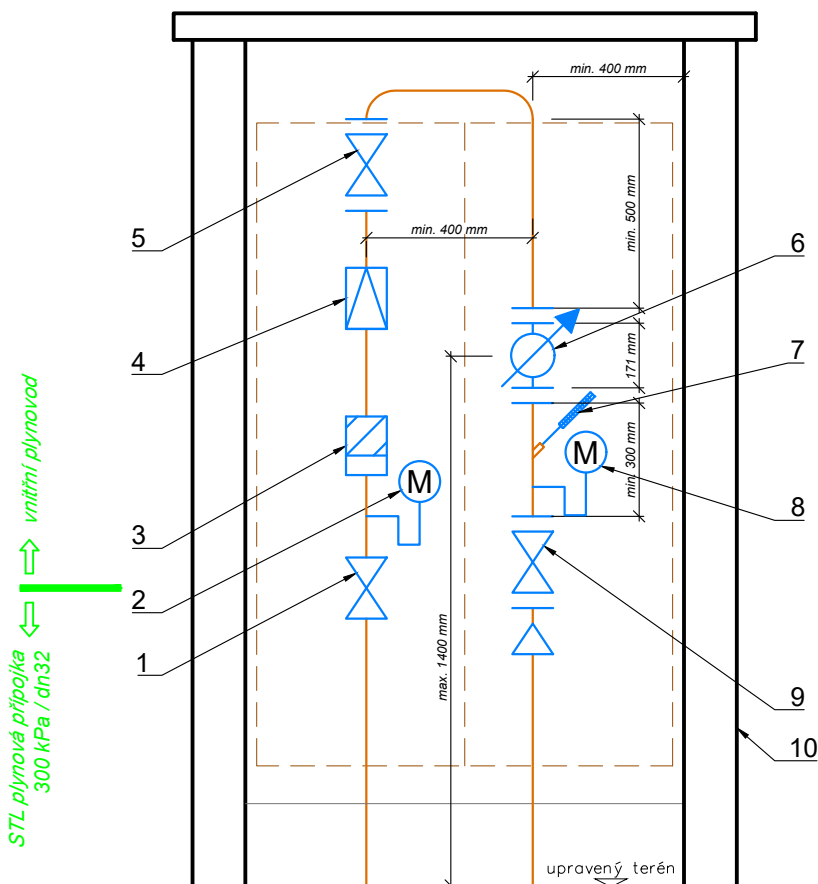

PŮDORYS

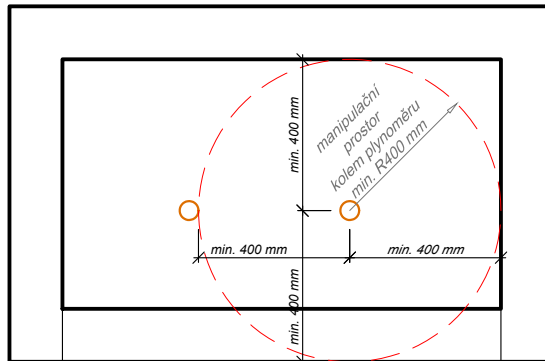

LEGENDA

- 1 HUP (hlavní uzávěr plynu), kulový kohout závitový DN25
- 2 manometr Ø100 mm, 0-150 kPa
- 3 plynový filtr závitový DN25
- 4 regulace tlaku plynu, 100 kPa / 2,5 kPa, 50 m³/hod
- 5 kulový kohout přírubový DN50
- 6 fakturační plynoměr rotační G65/DN50/PN16, stavební rozměr 171 mm + 4× těsnění, v požadovaném rozsahu 5 - 50 m³/hod
- dle vyjádření GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o.
- dle stanoviska pod značkou 5002358149
- 7 teploměr 0-50°C
- 8 manometr Ø100 mm, 0-4 kPa
- 9 kulový kohout přírubový DN50
- 10 zděný pilířek na hranici pozemku s trvale volným přístupem z veřejného prostranství

Index změny	Datum změny	Popis změny		Změnu navrhl	Změnu schválil	
Vypracoval Pavel Chalupský		Zodpovědný projektant ing. Zdeněk FRYŠ		<div></div> <div>tel. 354 400 321 Nám. B. Neumanna čp. 1686/6 www.kalora.cz, info@kalora.cz 350 02 Cheb</div>		
Kraj	Karlovarský	Obec	Královské Poříčí			
Investor	Správa majetku Královské Poříčí s.r.o., Lázeňská 170, 35441 Královské Poříčí					
Akce	ZMĚNA ZDROJE TEPLA - KOTELNA K2 Statek Bernard, ulice Šachetní č.p. 135, 354 41 Královské Poříčí st.p.č. 662, k.ú Královské Poříčí (672688) D.2.1 STL plynová přípojka			Formát	1×A4	číslo paré
Výkres	Datail HUP, fakturační měření plynu			Datum	03/2021	
				Stupeň	DUR+DSP <small>(sloučené uzemnění řízení a stavební povolení)</small>	
				Zakázka	21PM202	
				Meřítko	Archivní číslo	
				1:20	D.2.1-03	

Tato dokumentace slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení/ohlášení. Neslouží jako podklad pro provádění stavby.
Dokument lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy (objednávky) o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu Kalora a.s.