




Založení přístavku se schodištěm

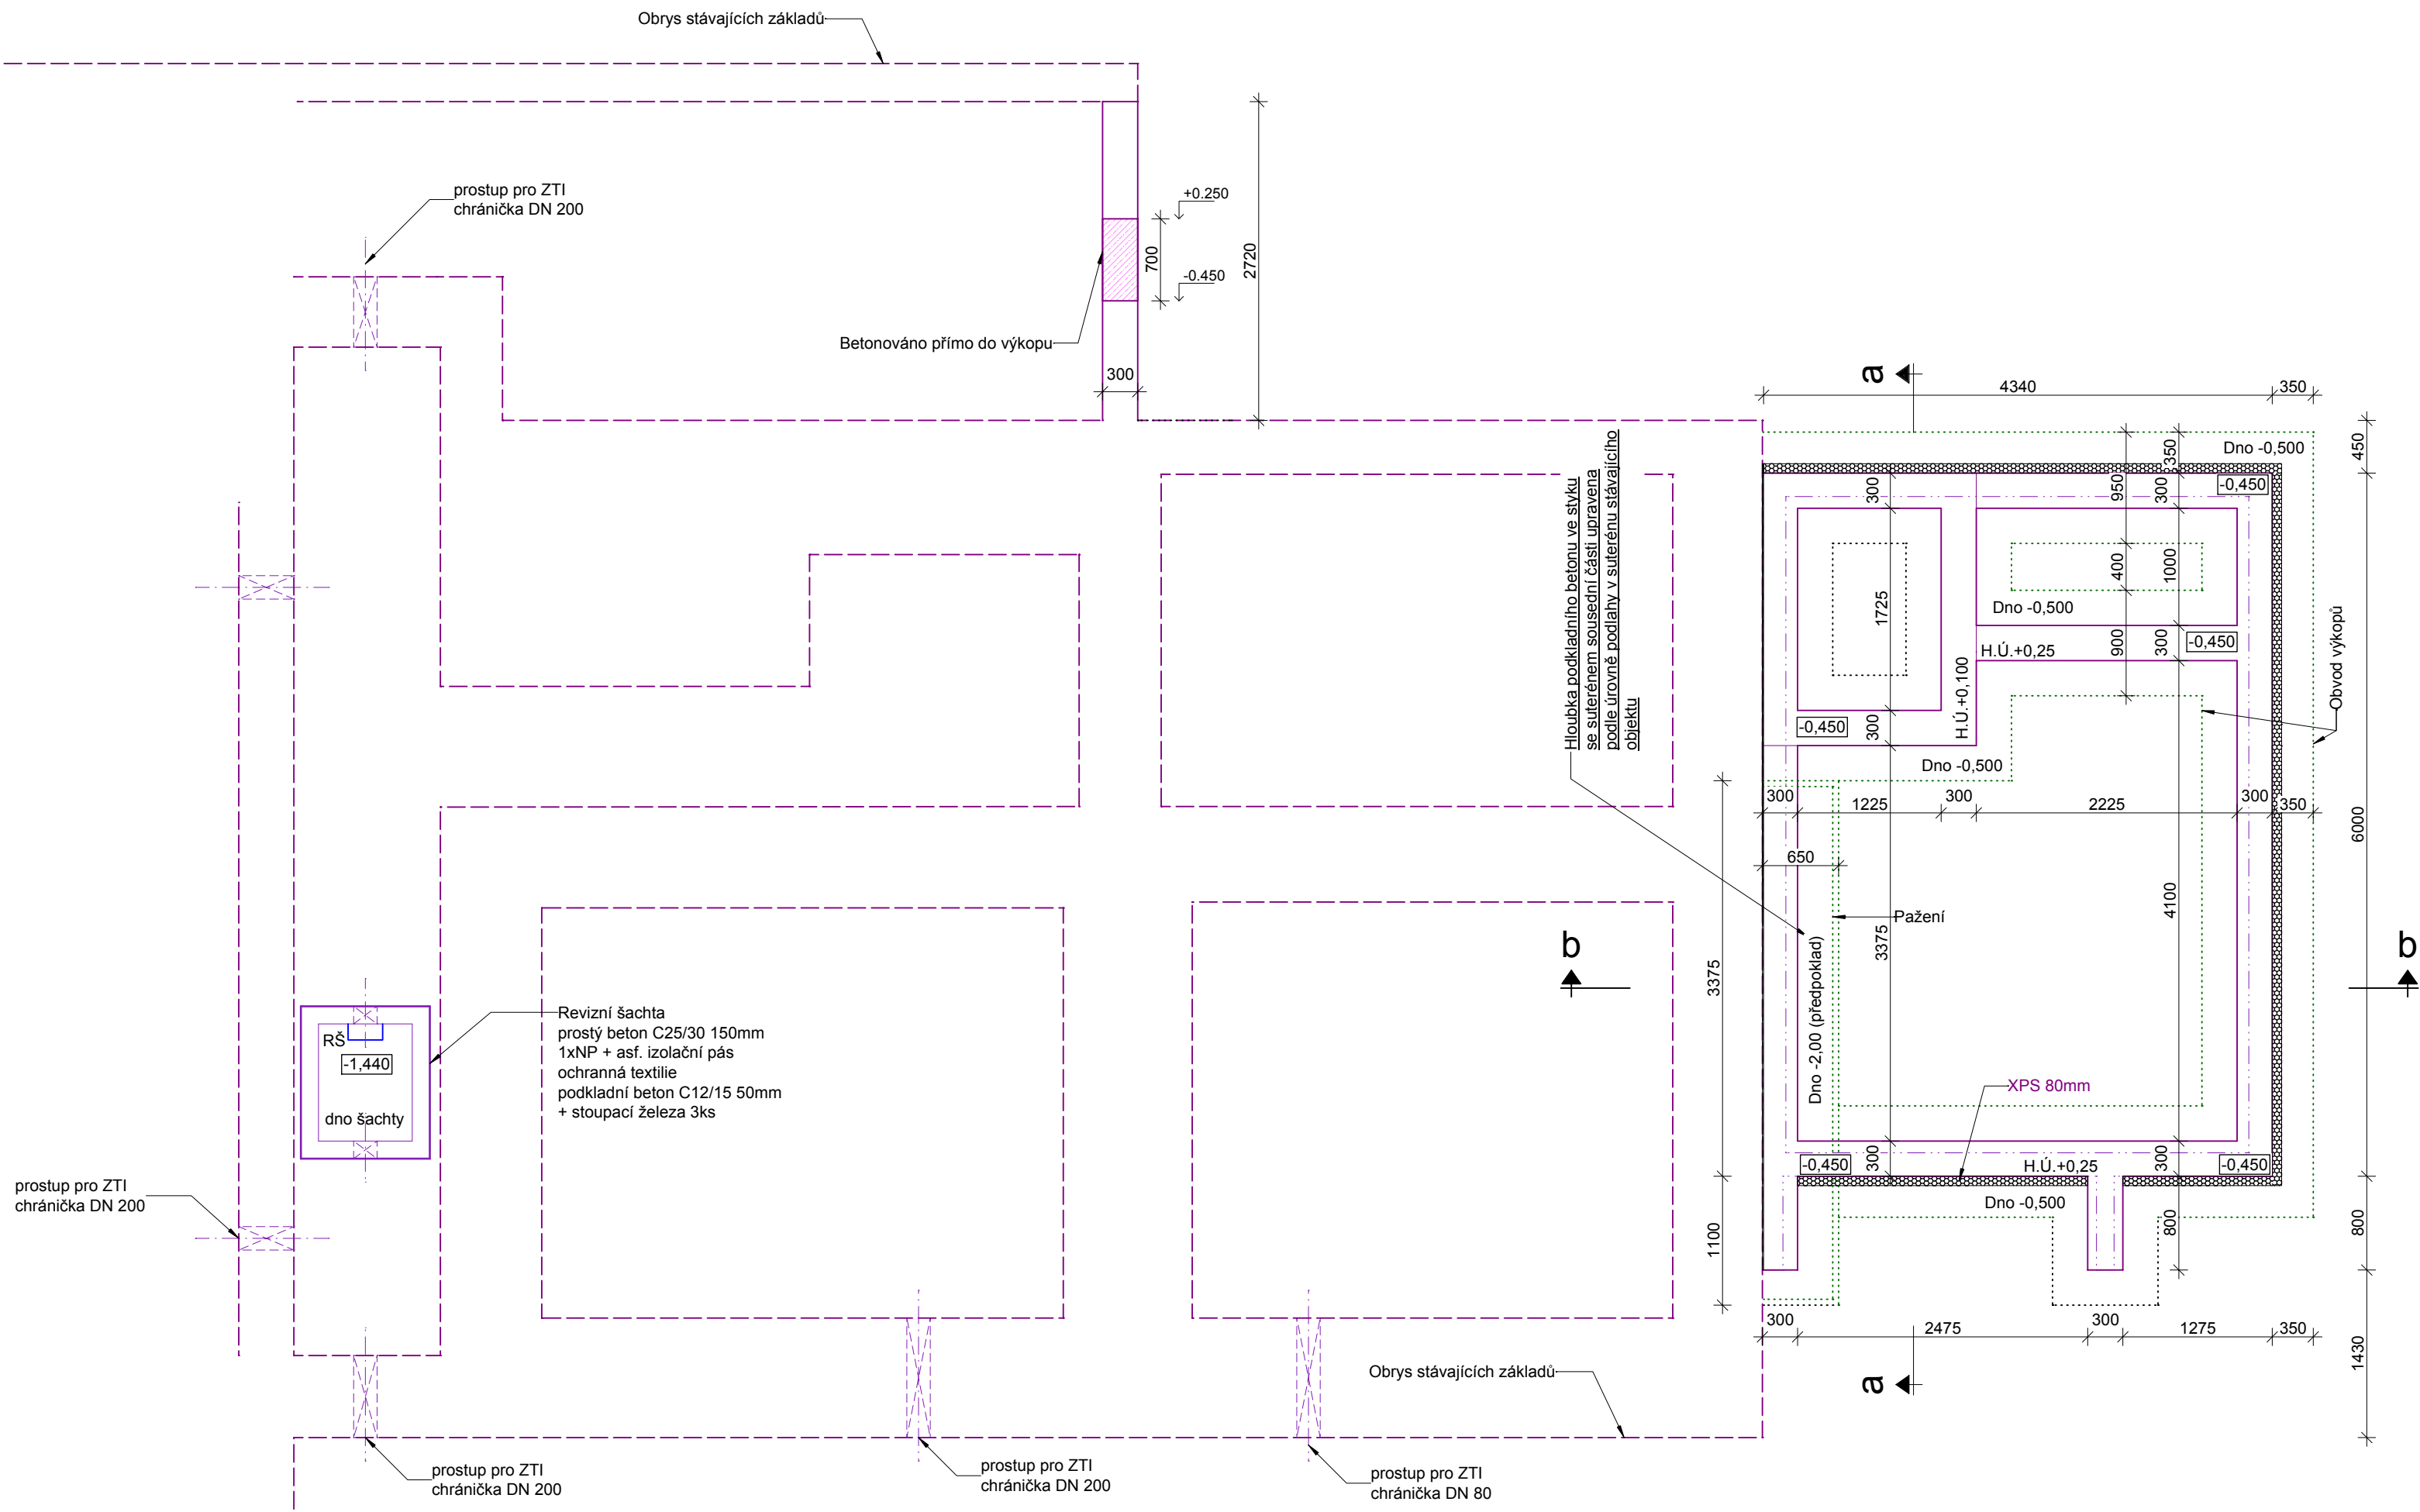

Řez b-b

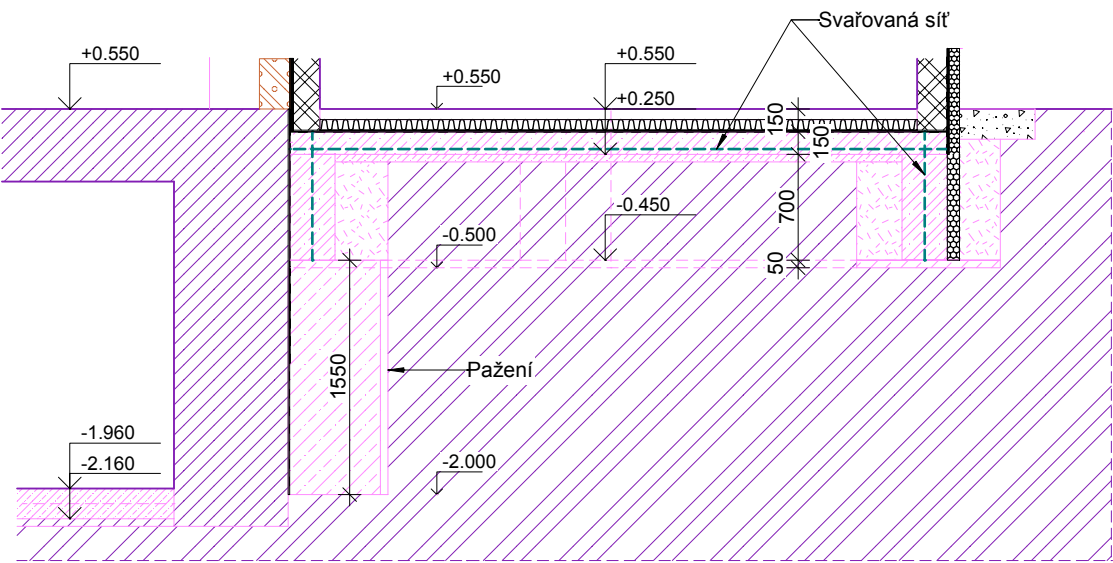

Řez a-a

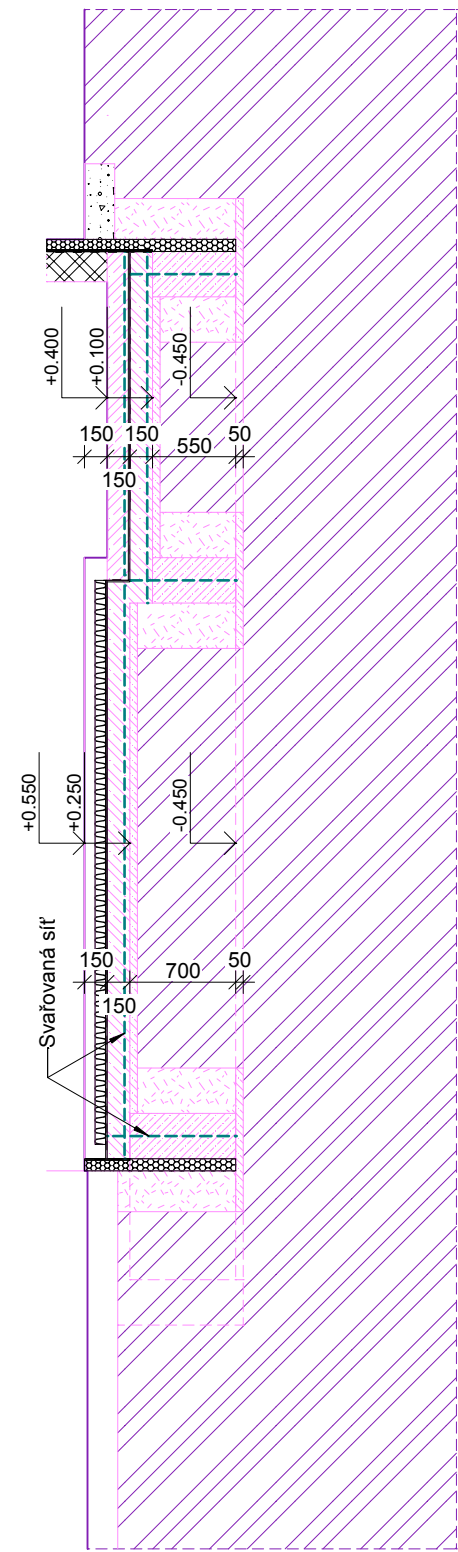


Poznámky:

- Výkopy provádět po odpojení všech rozvodů a ověření vedení všech inženýrských sítí
- Základy konstrukčně vyztuženy svařovanými sítěmi
- Vedle základových pasů přiložen zemní pás dle projektu elektro
- Prostupy základy pro silnoproudé a slaboproudé rozvody budou řešeny při realizaci stavby dle koordinace s profesemi elektro!
- Prostupy základy pro ZTI včetně chráničků dle projektu ZTI.
- V případě, že bude kanalizace procházet pod úrovní základové spáry stávajících základů, je nutné výkop dobetonovat až pod úroveň základové spáry podkladním betonem C16/20 v šířce 600mm s vynecháním prostupu pro průchod kanalizace
- Ve styku se stávajícím objektem nesmí při provádění výkopů dojít k podkopání stávajících základů a zároveň podkladní beton musí zasahovat až do únosné (rostlé) zeminy. Nutné převzetí geologem!

Legenda:

- Stávající konstrukce
- Tepelná izolace XPS
- Konstrukčně vyztužený beton C 20/25, vyztužen svařovanými sítěmi AQ60 (4,44kg/m<sup>2</sup>), přesahy v rovině min. 2 oka, svislý přesah ze základů do nadzákladové desky 150mm - provázáno s výztuží desky
- Prostý beton C 16/20
- Zhutněný zásep
- Rostlý terén
- Štěrpkopisek / oblázky
- Svařovaná síť

Půdorysné schéma 1:500

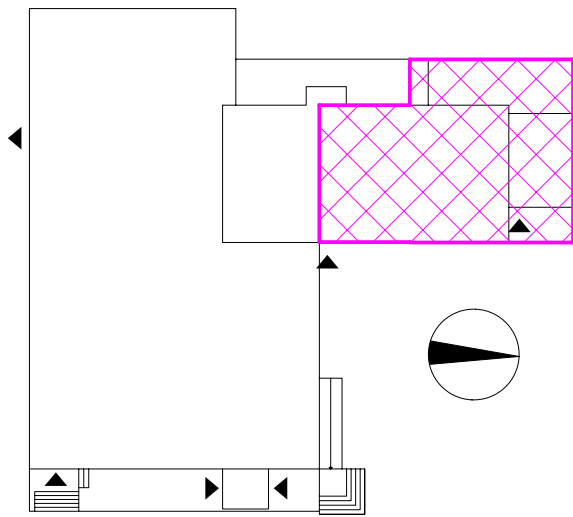

+/-0,000=473,46m.n.m.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMENO	PODPIS

Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Schválí			
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení ČÁST (SO,PS): Architektonicko stavební řešení OBSAH: Základy - ostatní OBJEDNATEL: Obec Hájek	Pročet A4 8 DPS Datum dokončení 30.04.2020 Číslo zakázky 9182-26 Číslo archivní: BPO 1-106045	03	