

Legenda významu značek

	LED nouzové svítidlo, přisazené, univerzální optika, 3W
	Rozvaděč
	EPS Požární uzavírací klapka
	ventilátor požární

- Legenda významu čar
- sdrůžená trasa vedení
 - vedení nouzové osvětlení(NO)
 - vedení ovládací
 - vedení - motory

- Legenda
- rozvaděče pro objekt SO 01
 - R01L rozvaděč pro 1 PP
 - R01.LL rozvaděč 1 PP technická místnost
 - RPBZ rozvaděč 1 PP pro požární bezpečnostní zařízení
 - rozvaděče pro objekt SO 02
 - R01P rozvaděč pro 1 PP
 - R01.LL rozvaděč 1 PP technická místnost

Legenda

Zařízení P B Z (požární bezpečnostní zařízení)


Napájení těchto zařízení musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů i při požáru /při vypnutí objektu CENTRAL STOPEM/.

EPS (včetně nastavovacích systémů), požární větrání

Náhradní zdroj elektrické energie

nouzové osvětlení bude provozováno s vlastním záložním zdrojem elektrické energie (vestavěná baterie).

Výkon náhradního zdroje Pi = 3,8 kW, 400 V ,Ib= 10 A, doba provozu bude stanovena P B Ř

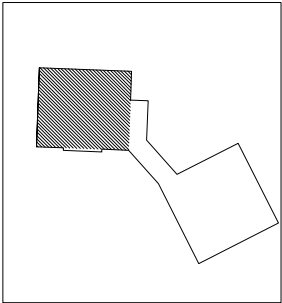

Soustavy : 1+N+PE 230V AC / TN-S

2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:

samočinným odpojením od zdroje - části NN


bezpečným malým napětím PELV / SELV - části MN

SO 01 - rekonstrukce stávajícího objektu

pudorys 1.PP

silnoproudé rozvody

-PBZ (požární bezpečnostní zařízení)

Zodp.projektant, kontroloval			Petr MATALA - PROJEKCE Vychodní 12, 352 01 AS		
MATALA P.			IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@tiscali.cz E-mail matala59@gmail.com		
Číslo autorizace 0300583					
Investor			Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice		
Dům s pečovatelskou službou 247/4, 247/5, 361/1, 3748/2, 3760/1, 3889/3, 3889/8, 4125, 76/1, st. 39/1, st., 530, 3751/1, 3889/1, 76/2 k ú Hranice			Formát Měřítka Datum Č.zakázky stupeň Č.výkresu		A3 1 : 75 04 / 2017 01 / 2017 D S P, D P S Č.paré
D.1.4.3. 1 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem D.1.4.3. 2 Elektronická komunikace			7.1		