



PŮDORYS 1.NP

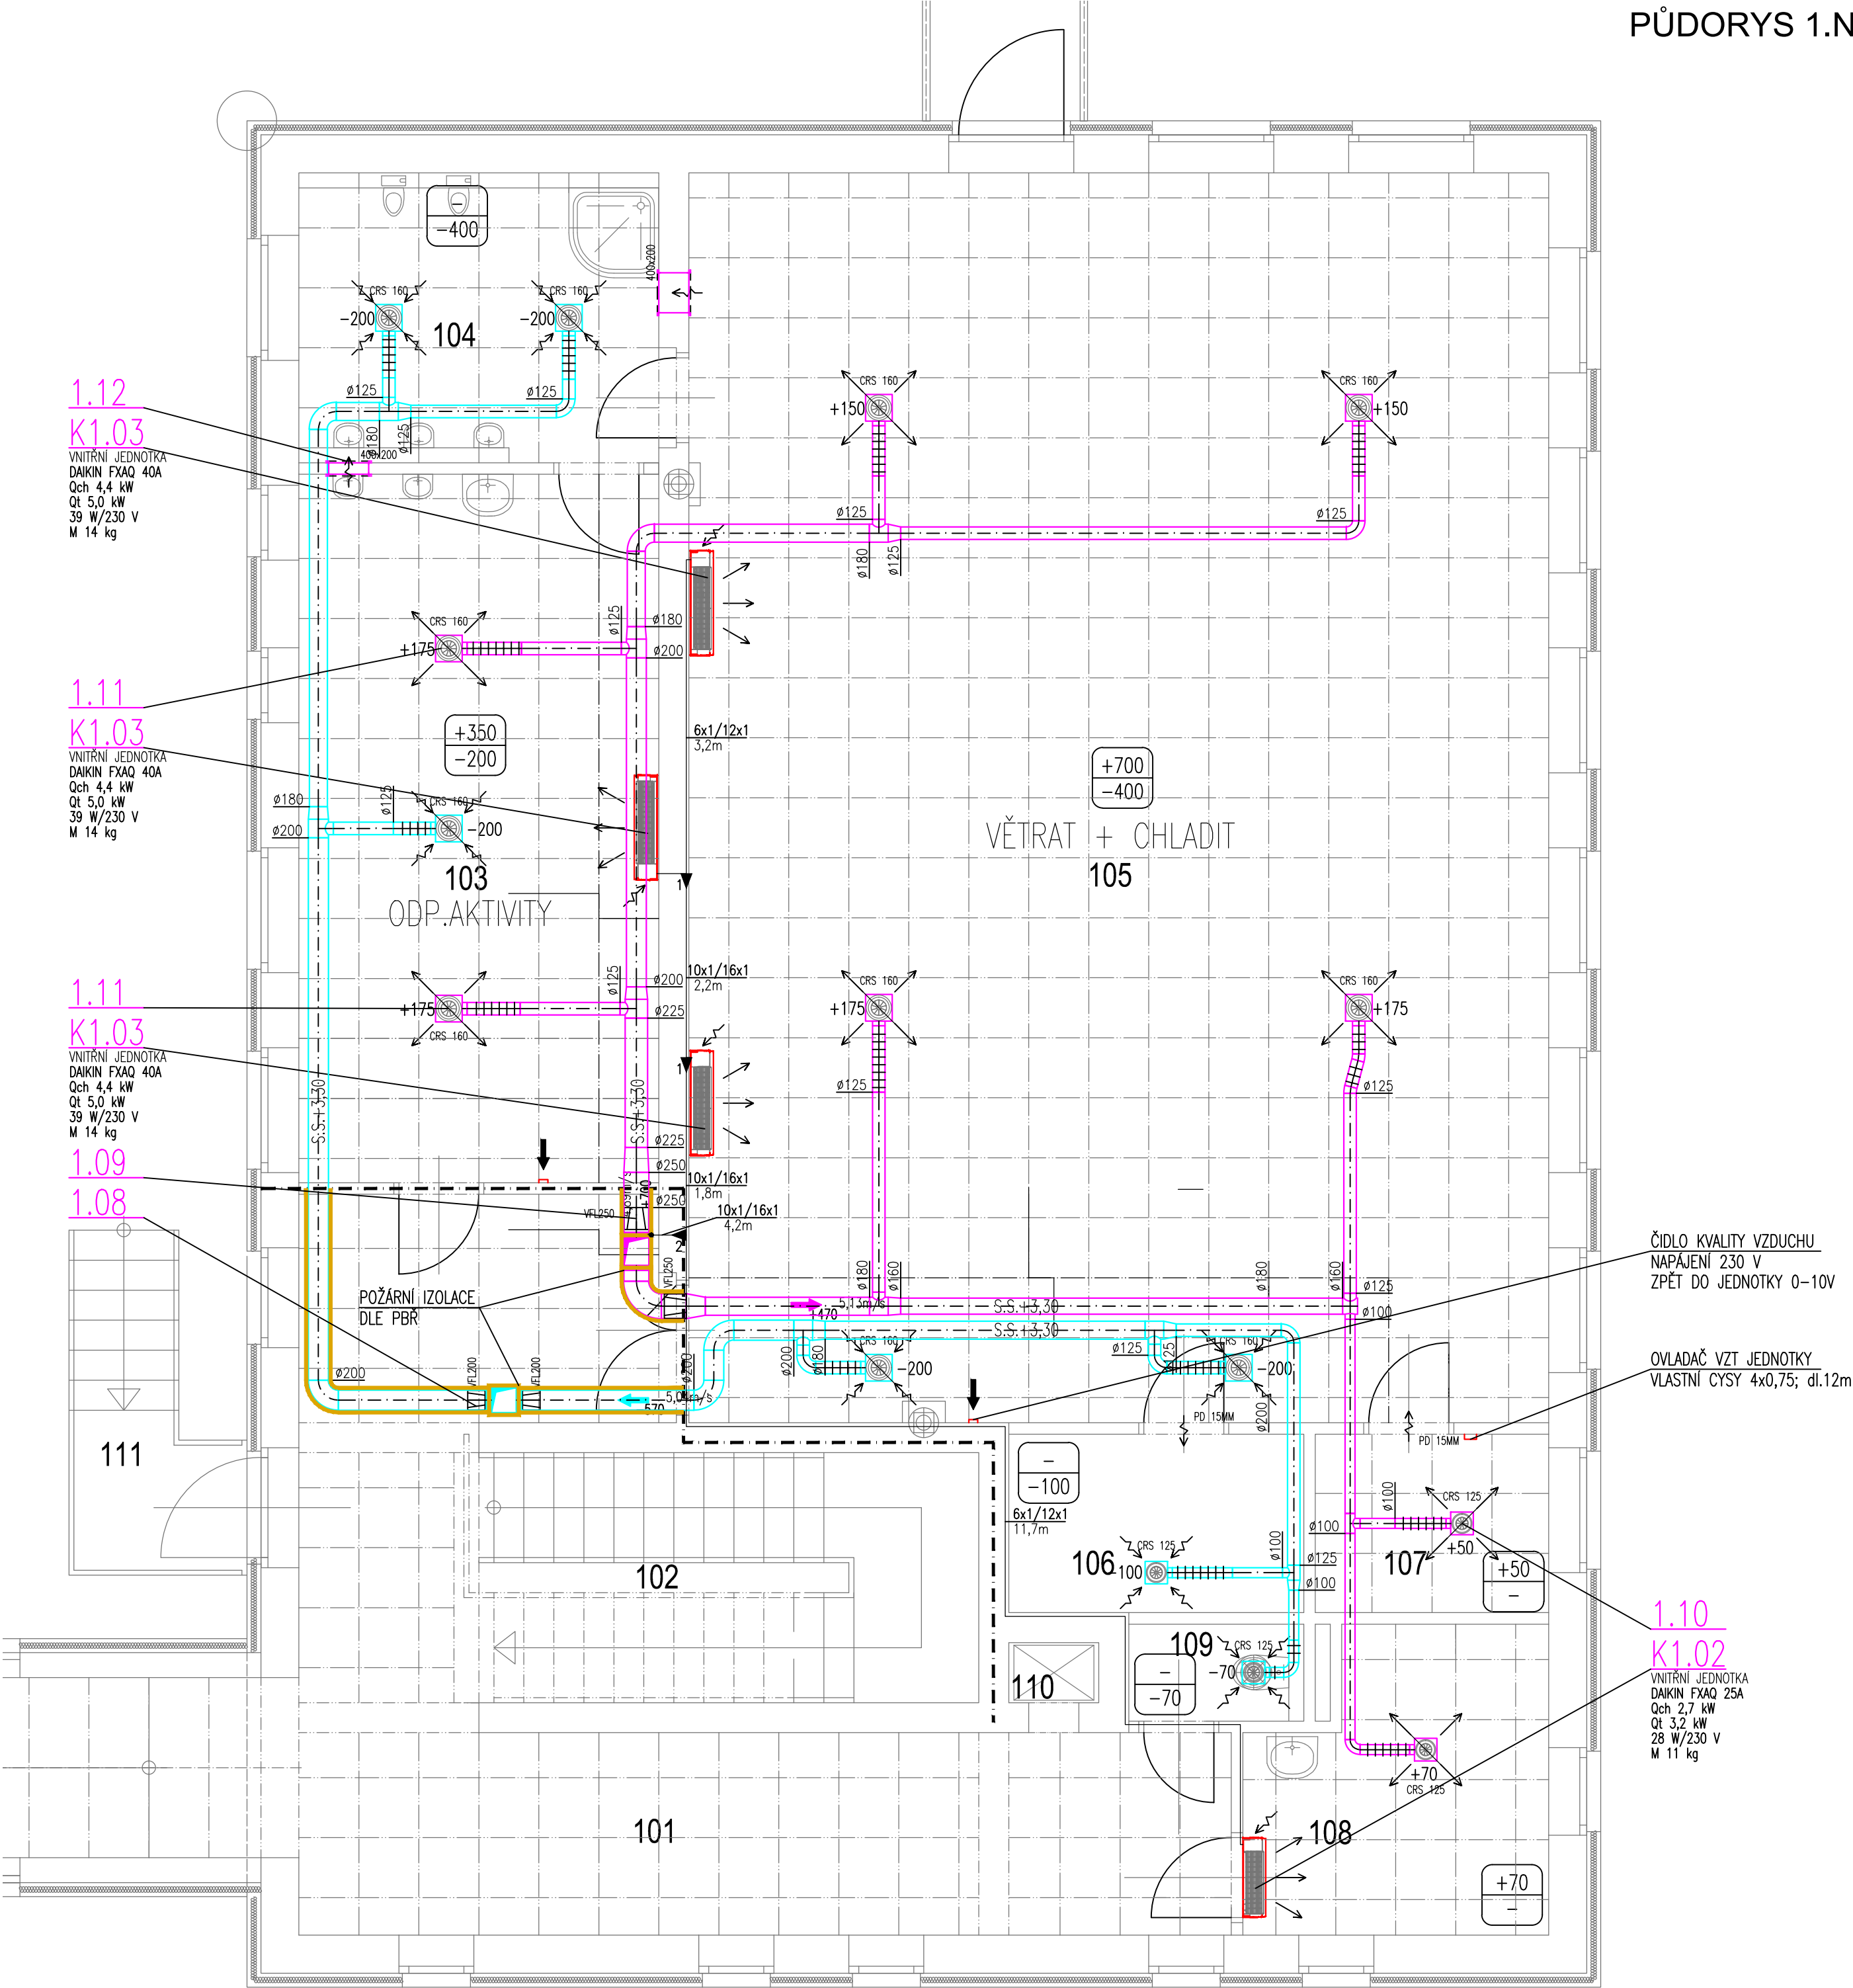

PŮDORYS 2.NP

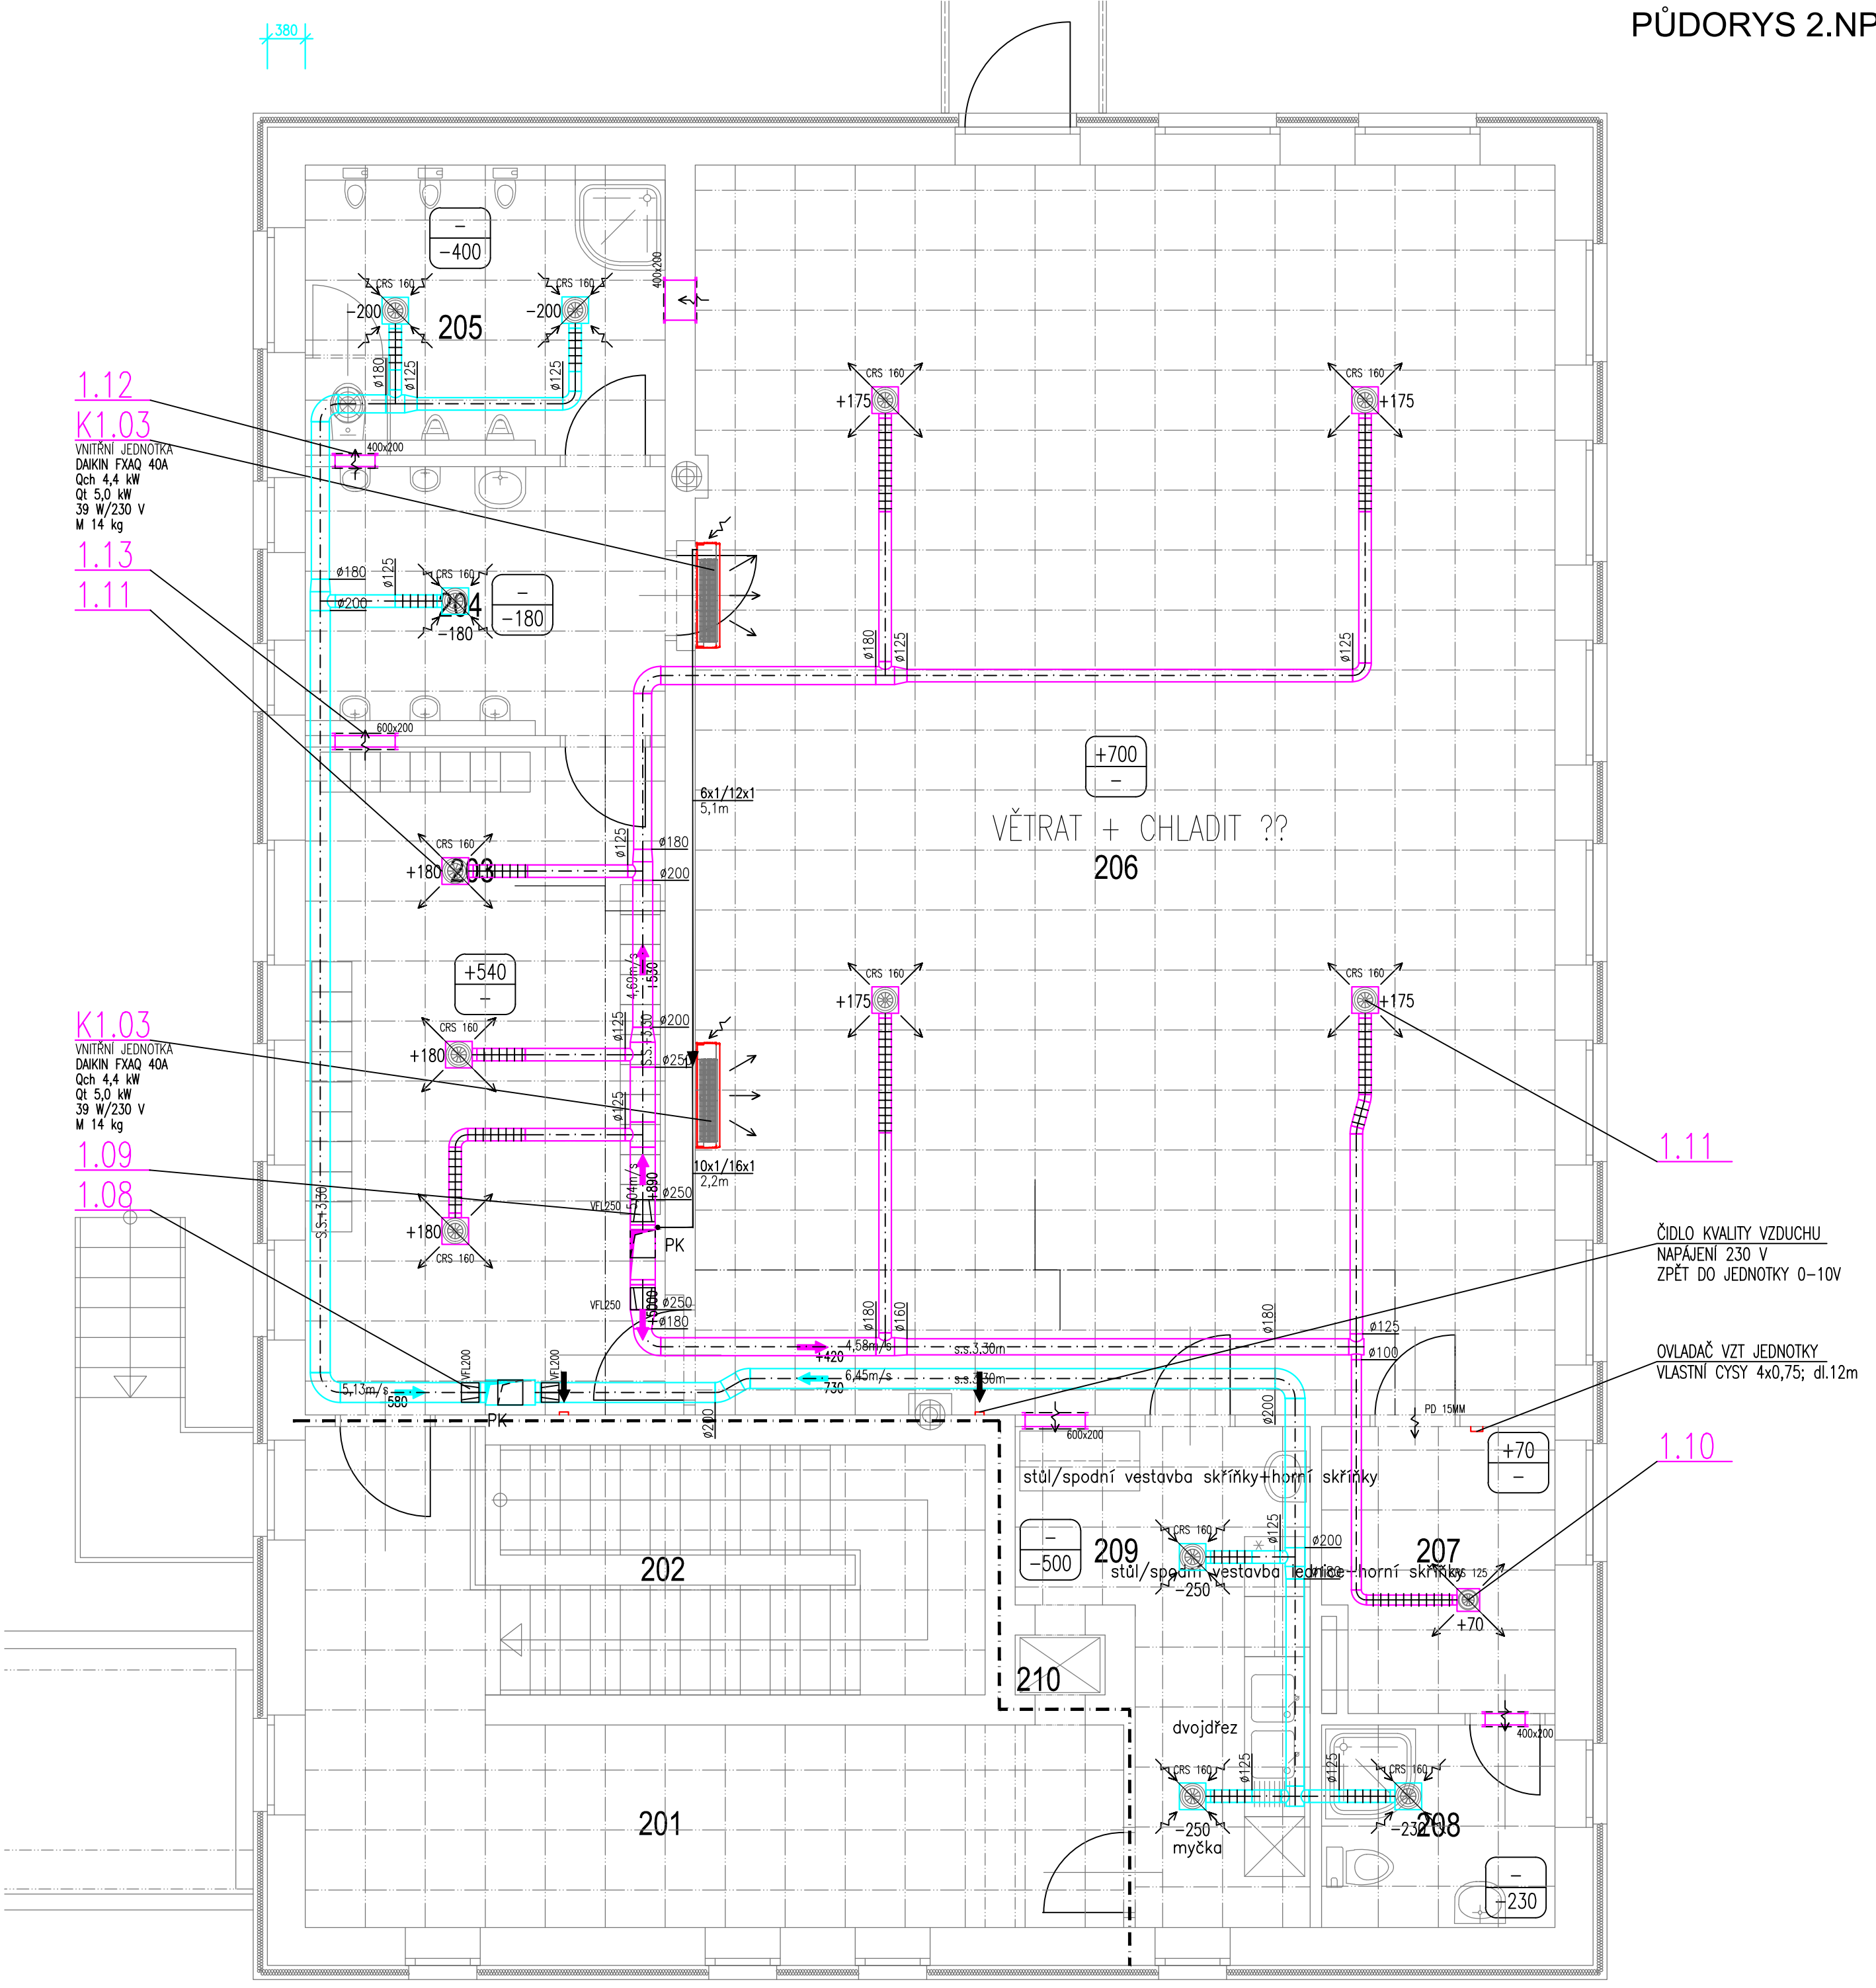

LEGENDA:

POTŘEBÍ STAVAJÍCÍ PRŮVOD VZDUCHU	POTŘEBÍ STAVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU	+200	MNOŽSTVÍ VZDUCHU PRŮVOD	-200	MNOŽSTVÍ VZDUCHU ODVOD
POTŘEBÍ PRŮVOD VZDUCHU	POTŘEBÍ ODVOD VZDUCHU	POŽARNÍ IZOLACE 40MM	TEPELNÁ IZOLACE 40MM	POŽARNÍ Klapka	TEPELNÁ IZOLACE 60MM
SPRÁV. POTŘEBÍ-PRŮVOD	SPRÁV. POTŘEBÍ-ODVOD	PK	POŽARNÍ Klapka	RP	REGULÁTOR PRŮTOKU
ANEMOSTAT PRŮVOD VZDUCHU	ANEMOSTAT ODVOD VZDUCHU	Klapka	VZT JEDNOTKA	KLIMA JEDNOTKA	
TAJÍROVÝ VENTIL PRŮVOD VZDUCHU	TAJÍROVÝ VENTIL ODVOD VZDUCHU	VENTILÁTOR			
VÝSTUP PRŮVOD VZDUCHU	VÝSTUP ODVOD VZDUCHU				

HIP:	Zodpovědný projektant:	Mgr.M.MELICHAR	Mgr.M.MELICHAR
RAVAL projekt v.o.s	Mgr.M.MELICHAR	Mgr.M.MELICHAR	Mgr.M.MELICHAR
investor:	MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 11 Třemošná		
stavba:	NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ		
číslo:	D1.4.b VZDUCHOTECHNIKA	č.zakázky:	MC-19091
obsah:	PŮDORYS 1.NP a 2.NP	stupeň:	DUR.DSP.DPS
		označení:	D1.4.b-03
		měřítka:	M 1:50
		datum:	12/2019
		č.paré:	

M&C AIR
Mgr.Michaela Melichar
projekce vzduchotechniky

Nevěh čp.130, 330 11
tel.: 603 362 889
melichar@mc-air.cz