








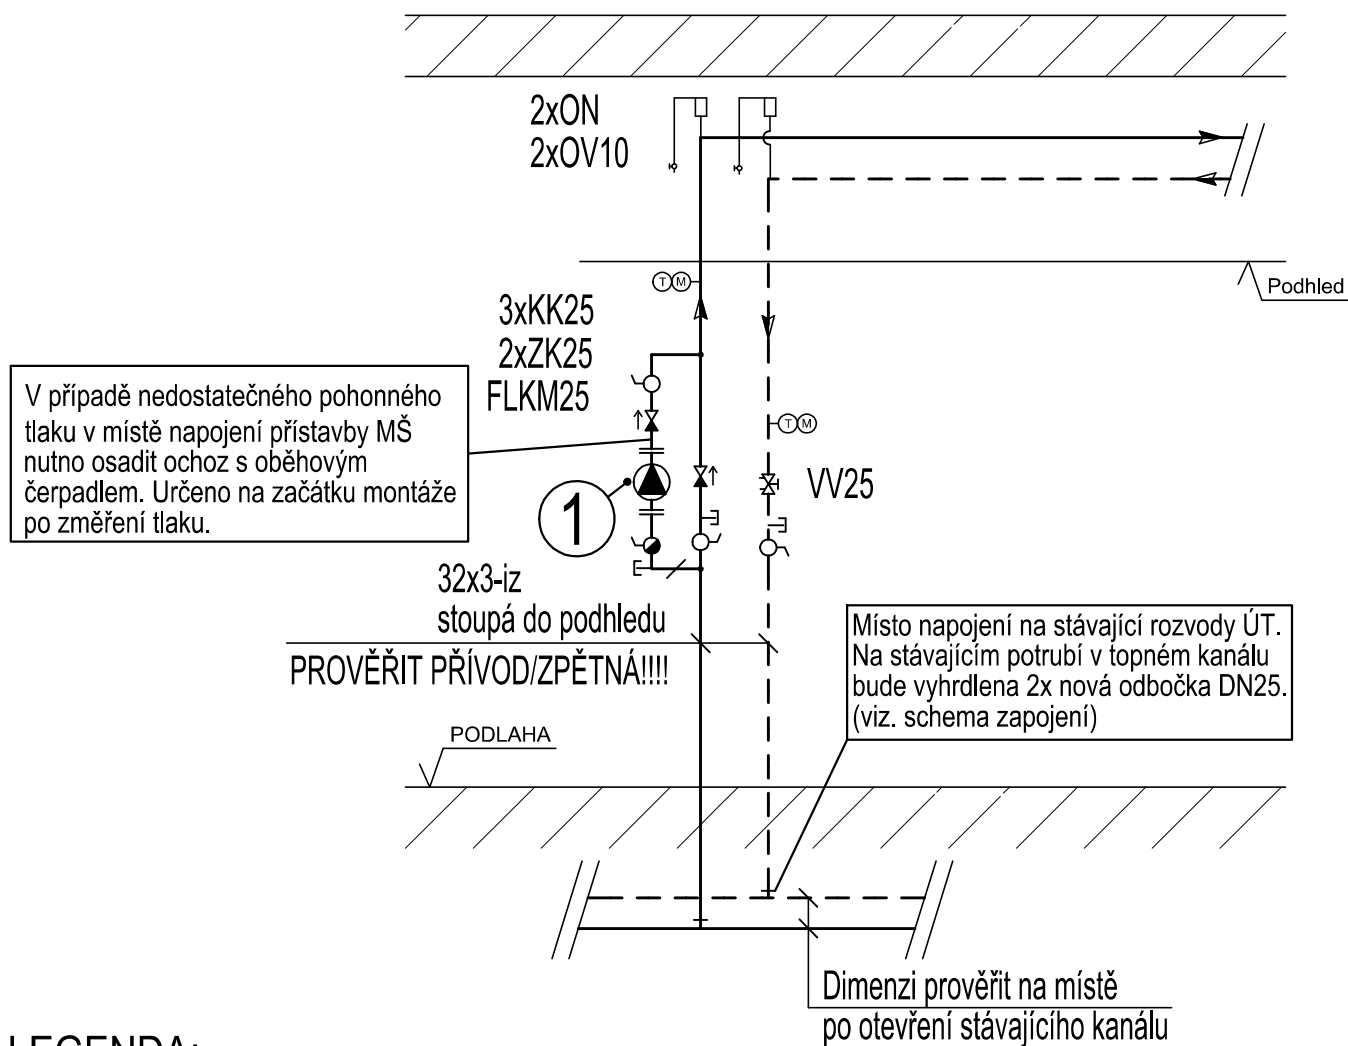



VYTÁPĚNÍ: SCHEMA ZAPOJENÍ



LEGENDA:

- ① Oběhové čerpadlo DN25 - Q=0,6[m³/hod], H=2,5[m/H₂O], 230[V]
(např. Alpha2 25-40) - REZERVA

POPIS:

-  - KK (KULOVY KOHOUT)
-  - FLKM (FILTRBALL=KK+filter s magnetem)
-  - VK (VYPOUŠTECI KOHOUT)
-  - ON (ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA)
-  - OV (ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL)
-  - Č (OBĚHOVÉ ČERPADLO)
-  - T - TEPLOMĚŘ
-  - M - MANOMETR
-  - ZK (ZPĚTNÁ KLAPOKA)
-  - SMĚR PROUDĚNÍ

POZNÁMKY:

- Přesné trasy a způsob vedení potrubí, v podlaže, při podlaže, pod stropem nebo v drážce ve zdi bude upřesněn na začátku montáže
- Veškerý materiál pro upevnění potrubí včetně ucpávek a začištění stavebních kci. po montáži potrubí bude součástí dodávky profese vytápění
- Veškeré komponenty budou prováděny dle technologických předpisů výrobce a příslušných norem

t_e: -12 [°C]
≈65/45 [°C] (ekviterm)

KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
al.cz, TEL: 377448444, 377448514

EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

RS RAVAL projekt v.o.s.

ODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT:

Karel Jebáček

OBEC: TŘEMOŠNÁ

INVESTOR: MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 01 Třemošná

ARCHITEKT:

STAVBA: NOVOSTAVBA PAVILONU
MŠ TŘEMOŠNÁ
Mládežníků 869, Třemošná
D.1.4.a Vytápění

OBSAH:

VYPRACOVAL:

Ing. Karel Jebáček

KRAJ: PLZEŇSKÝ

FORMÁT:

DATUM: 12/2019

STUPEŇ: DÚR+DSP+DPS

Č. ZAKÁZKY: 117/2019

MĚŘÍTKO:

ČÁST:

Projekty vytápění
Ing. KAREL JEBÁČEK
Brojova 16, Plzeň 326 00
tel./fax : 604 672 890
email : kjeback@seznam.cz

A4

DÚR+DSP+DPS

117/2019

VÝKRES:

VYTÁPĚNÍ - SCHEMA PŘIPOJENÍ

D.1.4.a

3