


- Legenda potrubí:
- Studená voda PPR–PN 16
  - Teplá voda PPR–PN 20
  - Cirkulační voda PPR–PN 20

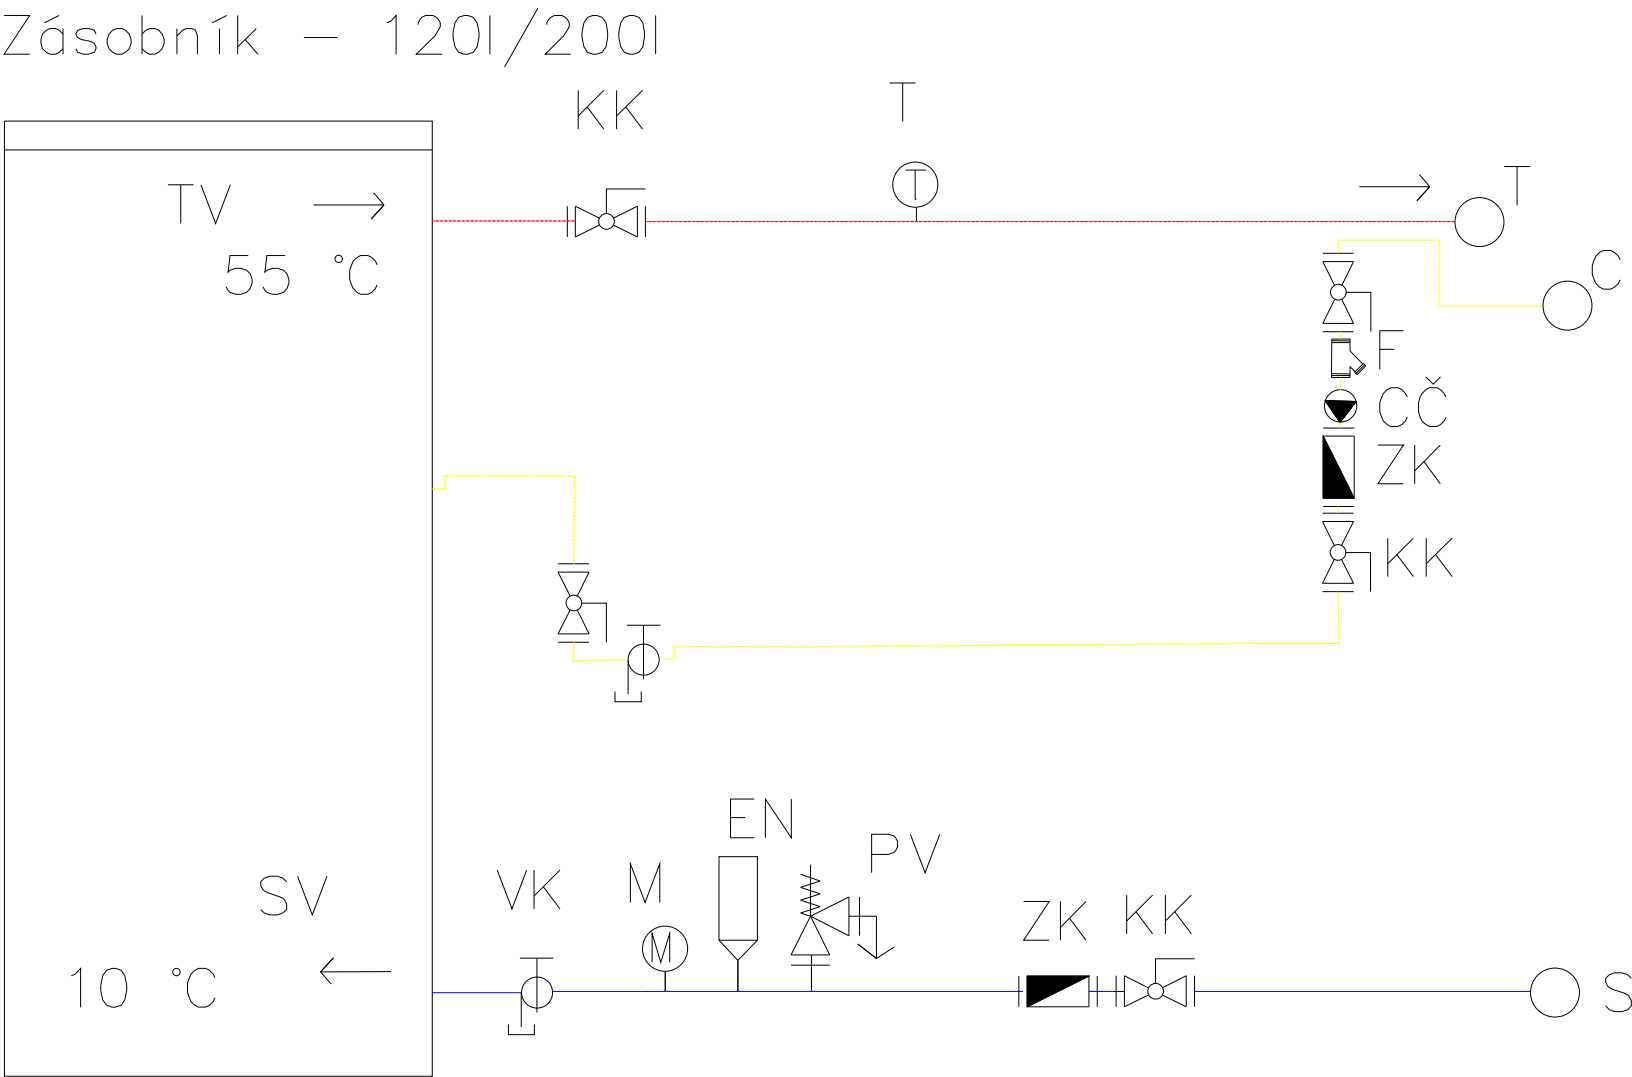

Navržené schéma je pouze orientační, napojení a pospojování bude provádět dodavatelská firma, dle přání investora.

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek</div>	Kraj: K.ú.:	Plzeňský Kaznějov [664553]	Číslo paré:	
	Objednatel:	Město Kaznějov	Formát:	A3
	Akce:	<b>Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště</b>	Stupeň:	DSP
			Datum:	10/12/2021
	Měřítko:		1:100	
Vypracoval: Benjamin Erben				
Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Výkres:	<b>SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV</b>	Kód: D.1.4.1	Č.V.: 010