



ROZMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ - PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



ROZMÍSTĚNÍ REPRODUKTORŮ - PRŮČNÝ ŘEZ 1:100

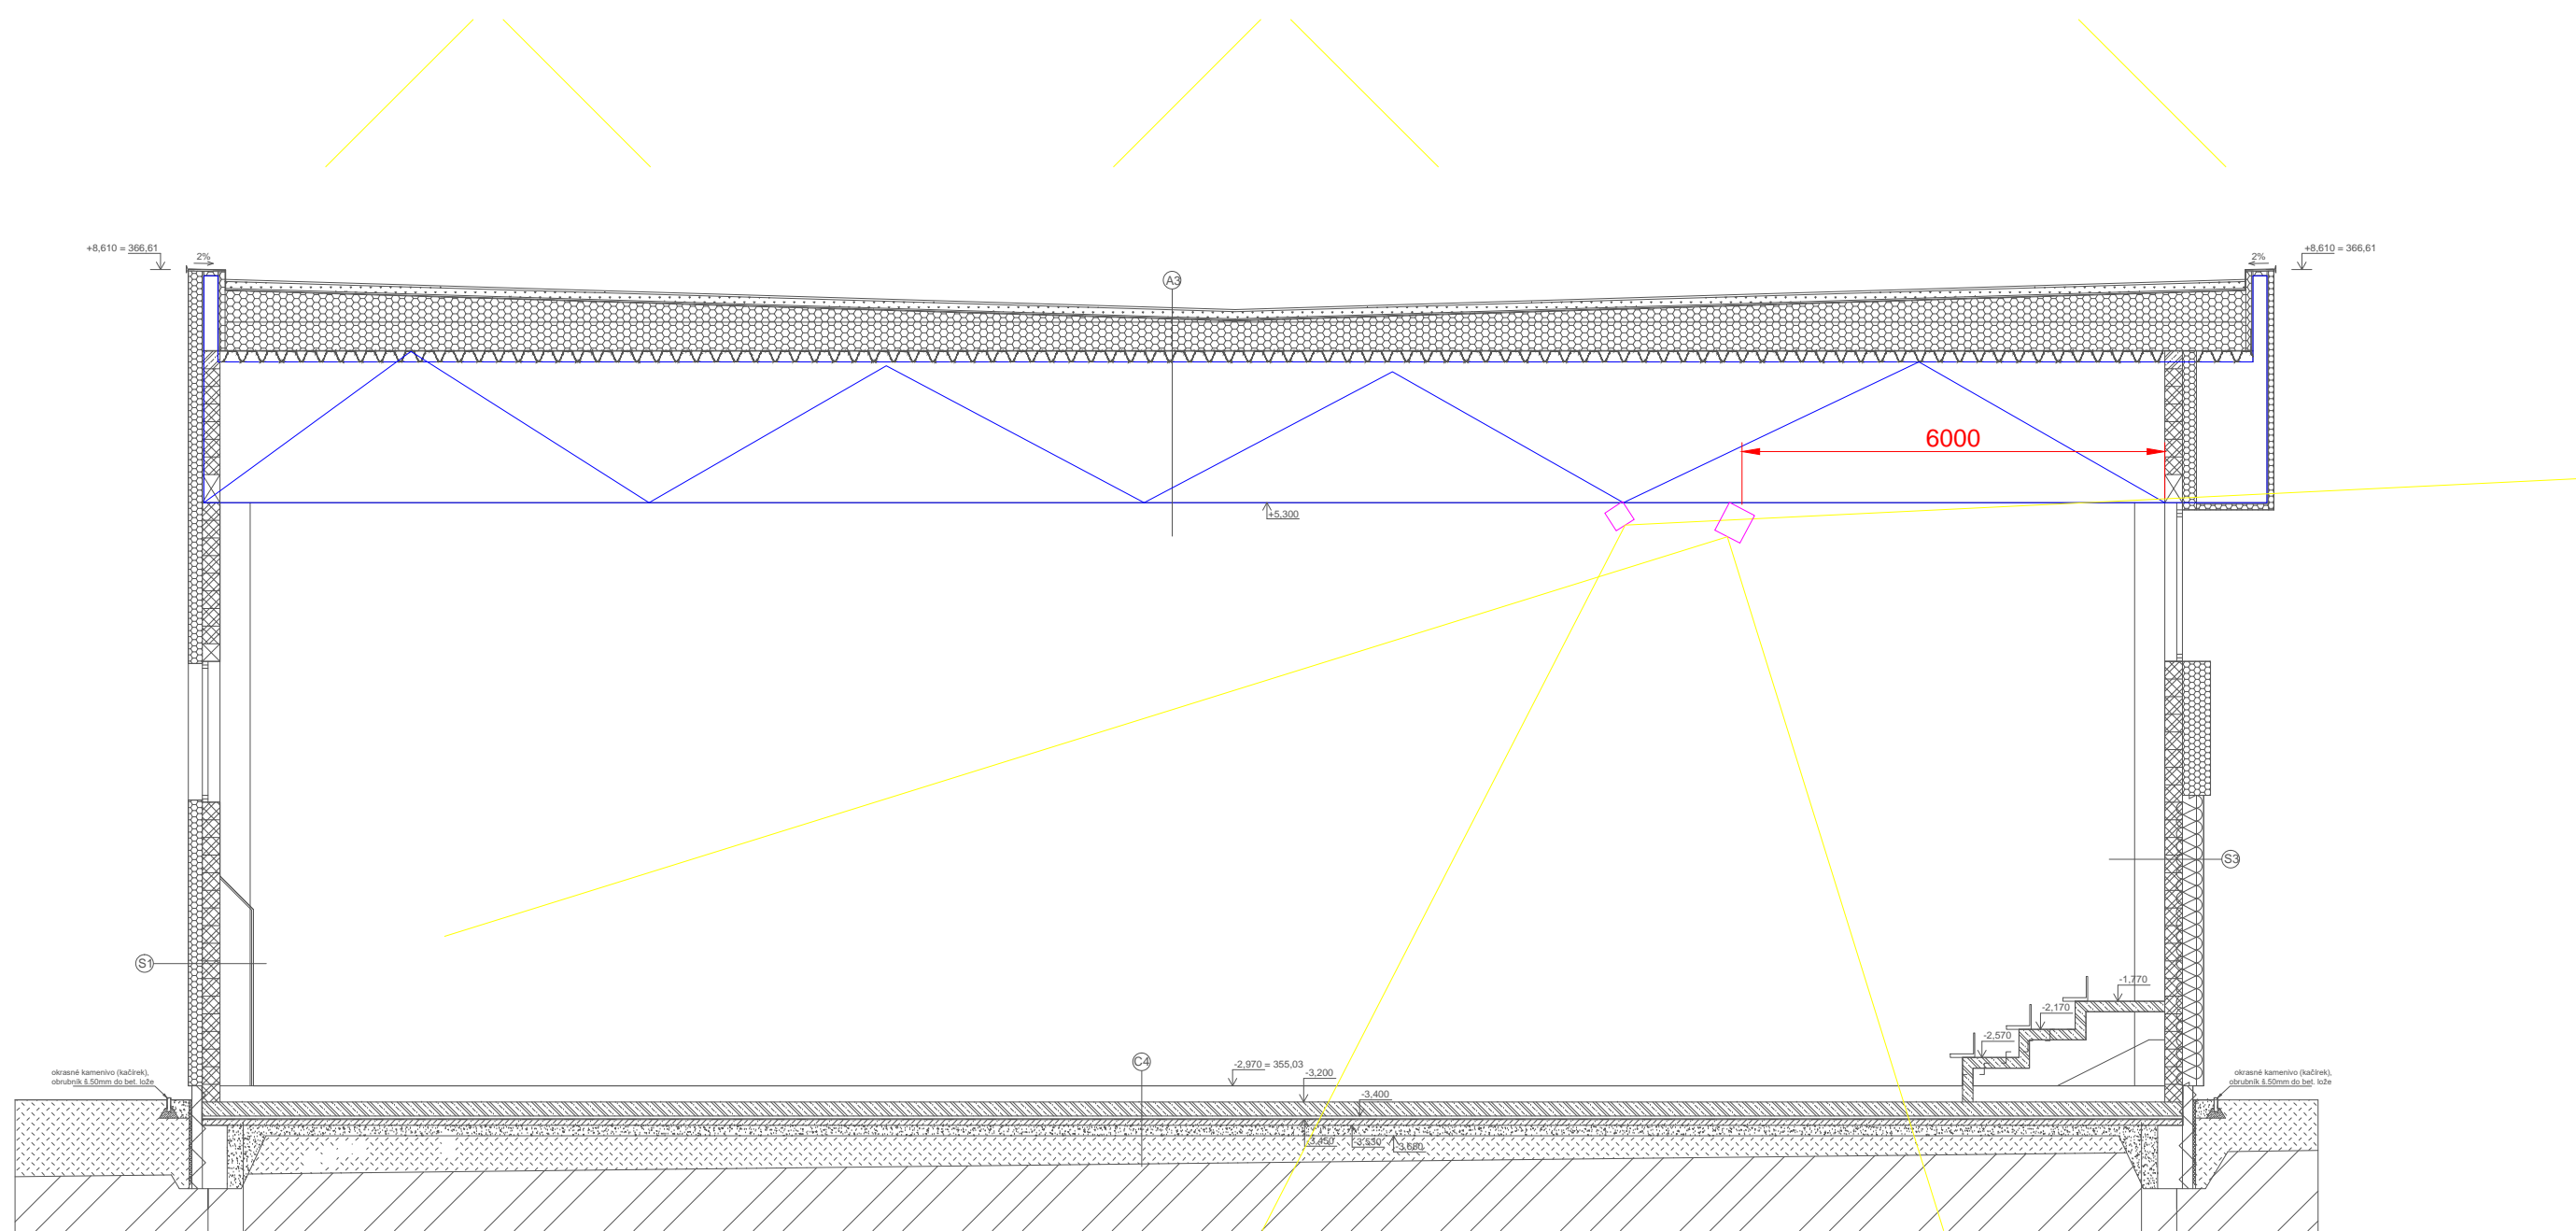

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ A VÝROBU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ STAVBY, VYBRÁNÝCH KONKRÉTNĚ PRO TUTO STAVBU A PŘED OBJEDNÁVÁNÍM TYPOVANÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENA KOORDINACE NÁVZÁJNOSTI PROSTUPŮ, TECHNOLOGIÍ, ROZMĚRŮ, UMÍSTĚNÍ, MATERIÁLŮ A BARVENOSTI VŠECH PRVKŮ VYBRANÝCH DODAVATELŮ STAVBY. NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM AV TECHNIKY.

NÁROKY OD OSTATNÍCH PROFESÍ:

SILNOPROUD

Legenda:

■ Drozdávková 230VAC

■ Základka 230VAC

Střelnoproud

Legenda:

■ Drozdávková LAN

■ Základka STA

NÁROKY 230VAC

1. MUŽI BYT ZAMEZENO VZNIKU ZEMNÍCH SMYČEK - VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV MUSÍ BYT ULOŽENY NA STEJNÉ ZEMNÍCI BOD.
2. POKUD JE TO MOŽNÉ, BUDUJ VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI OZNAČENOU "AV" Z JEJEDNOHO ROZVADĚČE.
3. NÁVŠTĚVŮ OKRUHY PRO OVLÁDÁNÍ A DALŠÍ SPOTŘEBITELNÉ NESOUVISÍČÍ S AV TECHNIKOU BUDOU ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M.
3. POBLÍŽ MÍST KDE BUDE INSTALOVÁNA AV TECHNIKA NEBUDOU ZDROJE RUŠENÍ

VEDENÍ CHRANČEK JE IDEOVÉ. JEJICH PŘESNÉ VEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PODLE BRUTÉHO STAVU STAVBY. NÁVŠTĚVŮ OKRUHY PRO AV MUSÍ BYT ULOŽENY NA STEJNOU FÁZI OZNAČENOU "AV" Z JEJEDNOHO ROZVADĚČE. NENÍ NUTNÉ ULOŽENY NA STEJNOU FÁZI OZNAČENOU "AV" Z JEJEDNOHO ROZVADĚČE. V CHRANČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAKOVACÍ DNAT VÝZVY ZAKONČENÝ OKEM. MUŽI BYT DODRŽEN MINIMÁLNÍ ODPOR 300M DO VEDENÍ SILNOPROUDU. V KOVÝCH KABELOVÝCH ŽÁBĚCH MUŽI BYT MEZI VEDENÍM AV A SILNOPROUDU VEDENÍ KOVOVÁ PŘEPÁŽKA. PROSTUPY POŽÁRNÍM ÚSEKŮ JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTEŠNIT NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE.