


VODOVODNÍ ŘAD - V1

PE100-RC se zvýšenou odolností proti šíření trhlin
s ochrannou vrstvou z PP, SDR11, d110x10,0mm - 29m.
V souběhu bude položen zjišťovací kabel

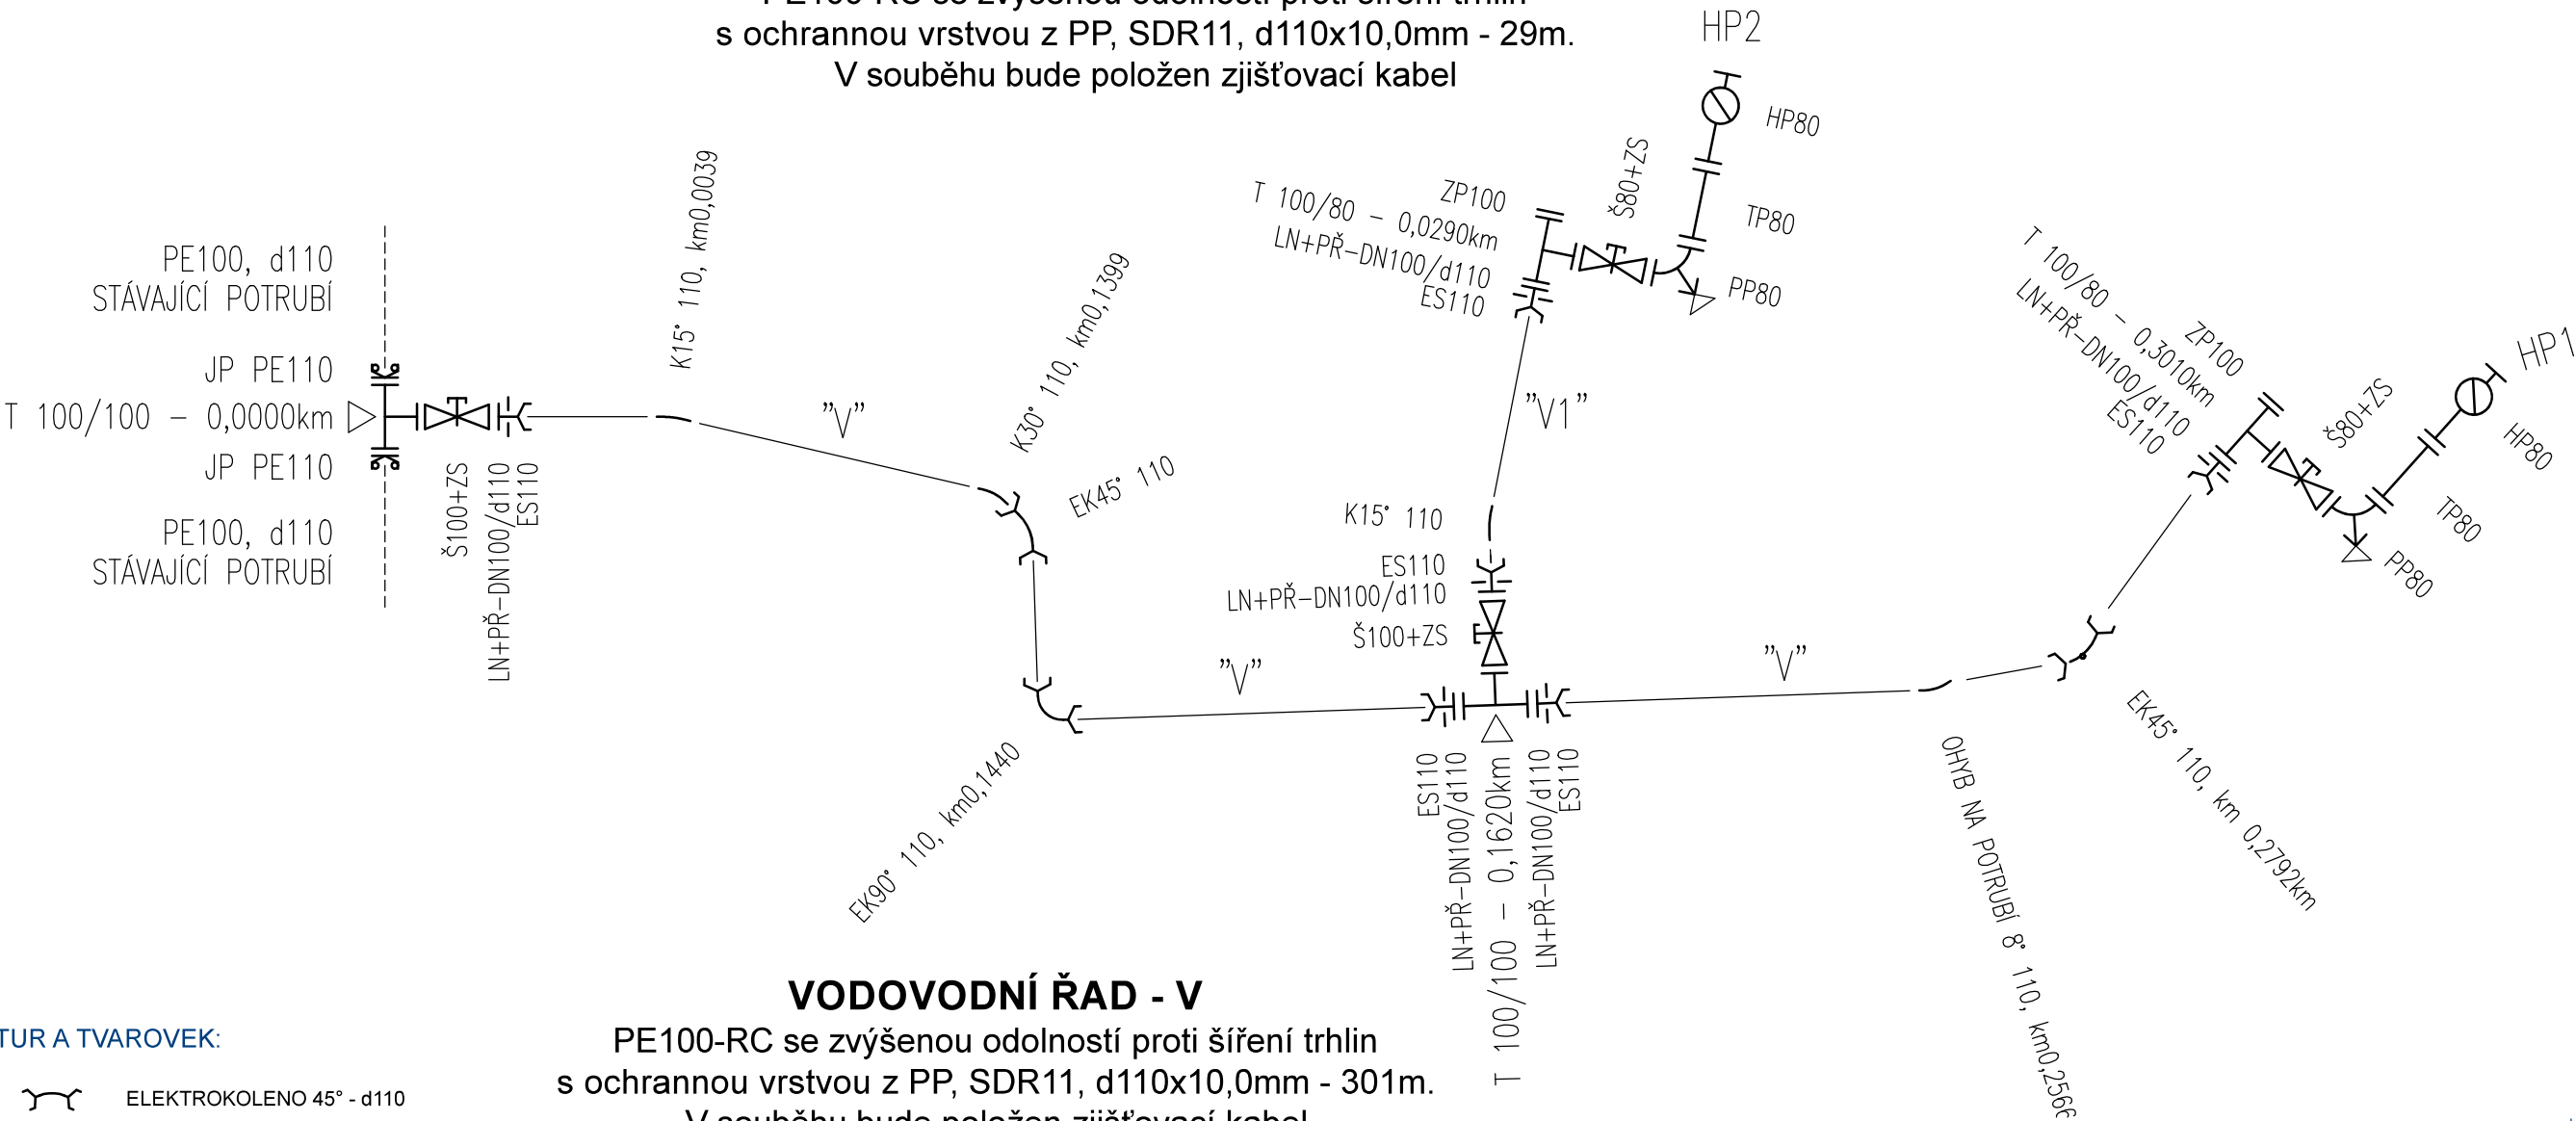


VODOVODNÍ ŘAD - V

PE100-RC se zvýšenou odolností proti šíření trhlin
s ochrannou vrstvou z PP, SDR11, d110x10,0mm - 301m.
V souběhu bude položen zjišťovací kabel

LEGENDA ARMATUR A TVAROVEK:

| | | |
|-------------|--|---|
| EK45° 110 | | ELEKTROKOLENO 45° - d110 |
| EK90° 110 | | ELEKTROKOLENO 90° - d110 |
| ES110 | | ELEKTROSPOJKA - d110 |
| HP80 | | PODZEMNÍ HYDRANT - DN80 |
| JP PE110 | | PŘÍRUBA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU NA PE POTRUBÍ - d110 |
| K15° 110 | | TUPÉ KOLENO 15° - d110 |
| K30° 110 | | TUPÉ KOLENO 30° - d110 |
| LN+PŘ-DN100 | | LEMOVÝ NÁKRUŽEK S PŘÍRUBOU - D100/d110 |
| PP80 | | PŘÍRUBOVÉ PATNÍ KOLENO - DN80 |
| Š100+ZS | | PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU - DN100 |
| Š80+ZS | | PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU - DN80 |
| T 100/80 | | PŘÍRUBOVÝ T-KUS - DN100/DN80 |
| T 100/100 | | PŘÍRUBOVÝ T-KUS - DN8100/DN100 |
| TP80 | | PŘÍRUBOVÝ PŘÍMÝ KUS - DN80, dl. max 500mm |
| ZP100 | | ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA - DN100 |

Souřadnicový systém S - JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------|---|-------|
| navrhl: | ING. MARTIN ONDRÁČEK | odp.proj.: | ING. MARTIN ONDRÁČEK |  ENGINEERING s.r.o. ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY PSČ 360 17, www.kveng.cz, info@kveng.cz Tel.: 353447911 Fax: 353447929 | |
| kraj: | KARLOVARSKÝ | stavební úřad: | HABARTOV | | |
| obec: | HABARTOV | stupeň: | DPS | | |
| datum: | 12.2022 | zakázka číslo: | 211221 | | |
| investor: | MĚSTO HABARTOV, NÁM.PŘÁTELSTVÍ 112, 357 09 HABARTOV | | | | |
| místo stavby: | HABARTOV | | | | |
| Název projektu: | | | | | |
| HABARTOV | | | | | |
| KOMUNIKACE K VÝROBNÍ PLOŠE | | | | | |
| | | | | | |
| SO(PS): | SO 301 VODOVOD A KANALIZACE | | | | |
| profese: | VODOHOSPODÁŘSKÁ | | | | |
| příloha: | KLADEČSKÉ SCHÉMA | | | | |
| Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o. | | | | číslo přílohy: | D.3.8 |
| | | | | formát: | 2A4 |
| | | | | měřítko: | --- |