

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ:

ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM (EN 12211 / EN 12210) – C3/C4

VODOTĚSNOST (EN 1027 / EN 12208) – TŘÍDA 7A/E750

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI (EN ISO 140–3 NEBO EN 14351–1+A1; PŘÍLOHA B) – MIN RW=32dB


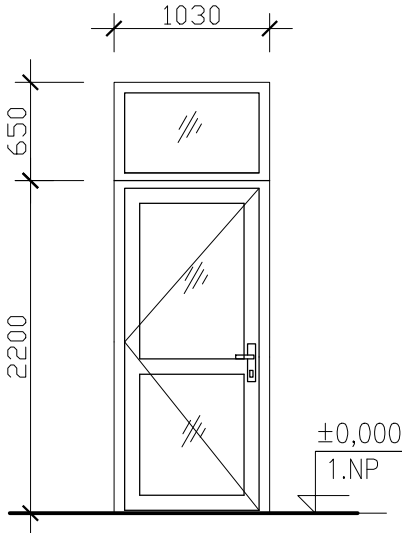

PRŮVZDUŠNOST (EN 1026 / EN 12207) OKNA – TŘÍDA 4

MECHANICKÁ PEVNOST – SVISLÉ ZATÍŽENÍ (EN 14608/EN13115) – TŘÍDA 4/2

ZABUDOVÁNÍ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ V SOULADU S PLATNÝMI POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ – ČSN 74 6077:2014

	Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČ: 722 77 611		Výkres: S1
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:
Investor: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby		Stupeň PD: pro stavební povol. a provedení st.	Část: Specifik. D1.1 Paré č.:
Akce: MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I		Stavební úřad: MÚ LUBY	
Obsah: Výpis prvků PSV - Vstupní dveře		Datum: listopad 2023	

TABULKA VSTUPNÍCH DVEŘÍ

POL. ČÍSLO	SCHÉMA, ROZMĚR	CELKEM Ks.	POPIS
		1x	<p>HLINÍKOVÉ DVEŘE</p> <p>POZICE VEDLEJŠÍ VSTUP, 1x KŘÍDLO A 1x PEVNÝ NADSVĚTLÍK ROZMĚRY: 1030/2850MM</p> <p>DVEŘE 1-KŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ, PRAVÉ, UNIVERZÁLNÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S VYSOKÝM EFEKTIVNÍM ZPRACOVÁNÍM, S PU VARIANTOU STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 72MM, RÁM $U_f=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ A DVOJSKLO $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>TEPLÉ NEKOVOVÉ MEZISKELNÍ RÁMEČKY, SKLO ČIRÉ BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH 20MM+KARTÁČ. TĚSNĚNÍ BARVA PROFIL: INTERIÉR A EXTERIÉR –</p> <ul style="list-style-type: none"> –ANTRACITOVĚ ŠEDÁ, RAL7016, TĚSNĚNÍ ČERNÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, NEREZ, DVOUDÍLNÁ PANT – –ELOX STŘÍBRNÝ, 3BODOVÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK GU BEZPANIKOVÉ FUNKCE, NEREZ, VČETNĚ A KLÍČŮ, <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY, POHON OTEVÍRÁVÝCH DVEŘÍ BUDE S DVOJITÝM PRUŽINOVÝM SYSTÉMEM, PATENTOVANÝ TLUMIČ ZAVÍRÁNÍ, BEZ PROUDU FUNGUJE JAKO BĚŽNÝ SAMOZAVÍRAČ POSILOVAČ NASTAVITELNÝ OD 0°; NAPÁJENÍ 24 V/2,5 A PRO EXTERNÍ KOMPONENTY ÚHEL OTEVŘENÍ MAX.135°;</p>
ČZ1		1x	<p>GUMOVÁ ROHOŽ</p> <p>DO NOVÉ POZICE BUDE OSAZENA NOVÁ ZAPUŠTĚNÁ GUMOVÁ ROHOŽ, O CCA 0,5x1,2M</p>

PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT A PROMĚŘIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ, TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ