


Legenda:


- Dvojitý přepínač střídavý
- El. vývod 1-fázový
- El. vývod 3-fázový
- Motory
- Nouzové svítidlo
- Nástěnné svítidlo s pohybovým senzorem IP44
- Ovládání signalizace a měření
- PIR stropní
- Rozbíhající se vedení
- Rozvaděč RH
- Stávající rozvaděč elektroměrový
- Sdružené vedení
- Stoupací vedení
- Střídavý vypínač
- Střídavý vypínač IP44
- Svorkovnicová skříň
- Svítilna A,B,C,D
- Svítilna E,F,G
- Světla vedení
- Sériový vypínač
- Stop tlačítko IP44 – cent. vyp. kuchyně
- Tlačítko IP 44 zvonek
- Trojpólový vypínač
- Trípolový vypínač IP44
- Doplňující ochranné pospojení
- Vypínač řazení 1
- Zásuvka 230 V
- Zásuvka 230 V IP44
- Zásuvky vedení
- Chráníčka pr. 50 mm

SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ EL. OBVODŮ –
SVĚTELNÉ OKRUHY PŘÍKLAD:




NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ ADMINSTR. MÍSTNOSTI

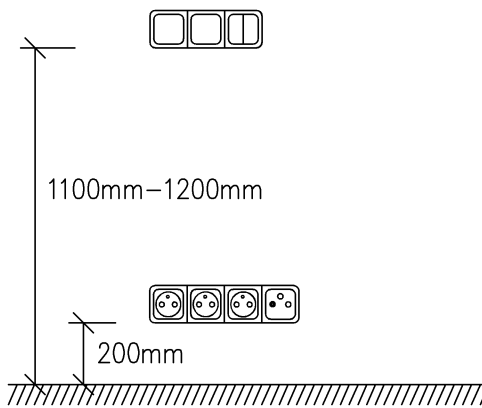


DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ
PŘÍSTROJŮ KUCHYNĚ, KOUPELNA

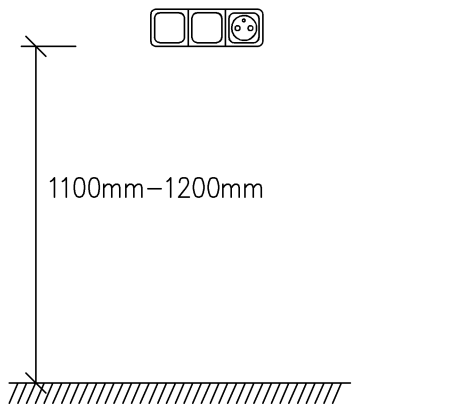

POZNÁMKA:


- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TYPY A PRŮŘEZY KABELOVÝCH VEDENÍ VIZ KOORDINOVAT VÝKRESY ROZVÁDEČŮ A PŘEHLEDOVÝM SCHEMATEM NAPÁJENÍ
- PARAMETRY SVÍTIDEL VIZ VÝPOČTY OSVĚTLENÍ; VÝPOČTY OSVĚTLENÍ BYLY PROVEDNY S KONKRÉTNÍMI TYPY SVÍTIDEL, TYTO ALE NEJSOU UNIVERZÁLNĚ ZÁMĚNNÉ A NELZE JE UVÁDĚT VE VEŘEJNÉ ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. ZHOTOVITEL ZAJISTÍ NOVÉ VÝPOČTY S KONKRÉTNÍMI NABÍZENÝMI TYPY SVÍTIDEL
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ, ZEJMÉNA V KUCHYNI, UJASNIT PŘED REALIZACÍ S PROVOZOVATELEM
- VEDENÍ NA CHODBÁCH (M.Č. 1.1, 1.2, 1.28, 1.29) BUDE KRYTO OMÍTKOU O TLOUŠTCE MIN. 15 mm, KABELOVÉ PROSTUPY Z TOHOTO PROSTORU BUDOU UTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCÁVKOU
- DLE TNI 33 2130, čl. 6.3.1 SE PRO OBVODY M2, M3, M4,M5, Z12, Z13 ZŘÍZUJE CENTRÁLNÍ VYPÍNAČ KUCHYNĚ, NÁVAZNOSTI VIZ SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE +RH

NAPÁJENÍ PODRUŽNÝCH
ROZVÁDEČŮ V OSTATNÍCH
PAVLONECH

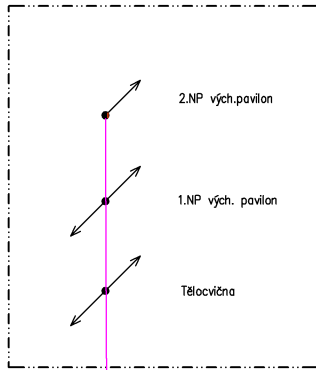

Tabulka místností

Číslo	Název
1.1	zábveří
1.2	chodba
1.3	šatna kuchařek
1.4	umývárna
1.5	sklad čist. prostředků
1.6	WC
1.7	sklad
1.8	šatna uklízeček
1.9	umývárna
1.10	kancelář vedoucí kuchyně
1.11	kancelář ředitelky
1.12	sklad
1.13	sklad
1.14	prádelna
1.15	sklad potravin
1.16	přípravná kuchyně
1.17	sklad potravin
1.18	plyn. kotelna
1.19	jídlna
1.20	šatna uklízeček
1.21	šatna uklízeček
1.22	kuchyně
1.23	zázemí kuchyně
1.24	umývárna
1.25	sprcha
1.26	vzduchotechnika
1.27	chodba
1.28	chodba
1.29	zábveří



Vypracoval M.VICHR	formát A2
Investor / Stavebník Město Rotava	datum 04/2024
Stavba / Akce MŠ Rotava, hospodářský pavilon Rekonstrukce elektroinstalace	účel DZS
Místo p.č.st. 718, k.ú. Rotava	č. zakázky 24007
Obsah výkresu Dispoziční řešení elektroinstalace 1.NP	DCC &ELH
	archivní č. 24007.6
	Měřítka 1:75