


R

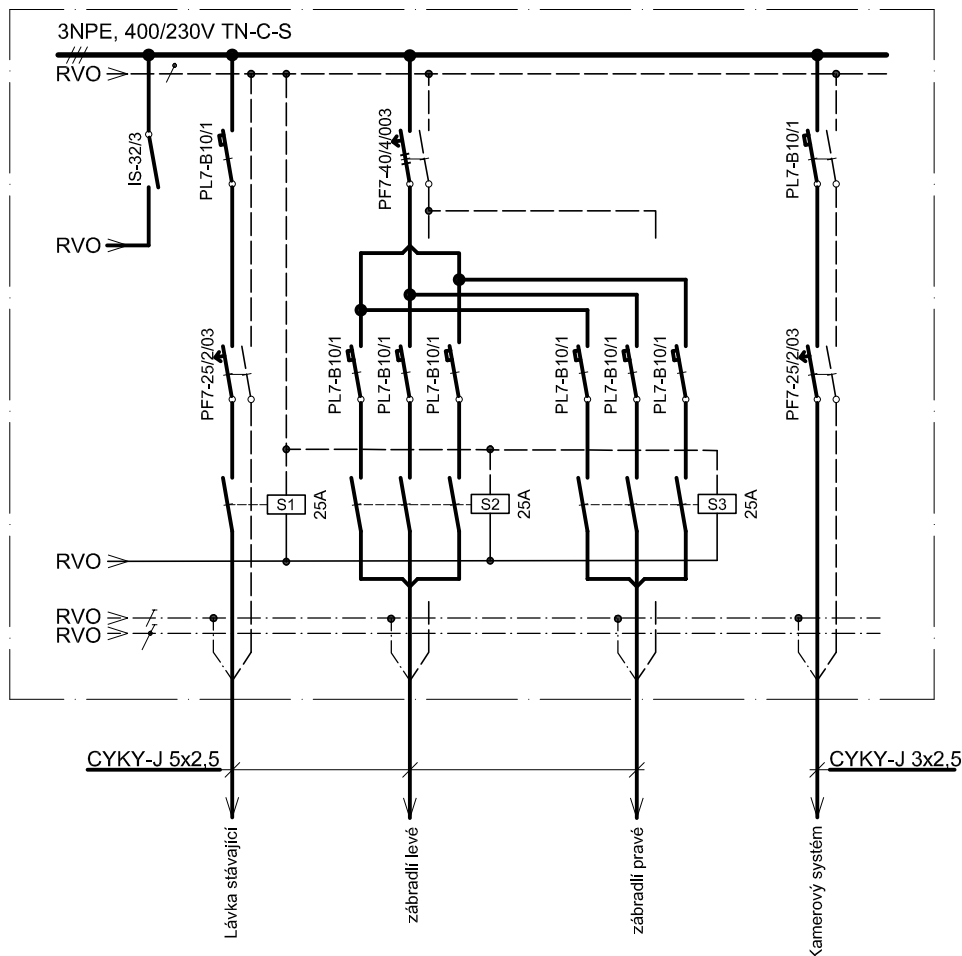

R - nová rozvodnice RVO 0/PKP7P/0007/FA,FI
 RVO - stávající rozodnice VO

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 230V

ochrana samočinným odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed.2

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

<div>ELVOST</div>		<div>projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení</div>	<div>nám Krále Jiřího 8, Cheb www.elvost.cz IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz</div>	<div>Paré:</div>
<div>Projektant: Ing. Jiří Voráč</div>	<div>Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Stehlík</div>		<div>Číslo zakázky: 241003</div>	
<div>Stavebník: Město Kynšperk nad Ohří, J.A. Komenského 221, Kynšperk nad Ohří</div>			<div>Datum: 10/2024</div>	
<div>Kraj: Karlovarský</div>	<div>Obec: Kynšperk nad Ohří</div>		<div>Měřítko: -</div>	
<div>Akce: Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří</div>			<div>Stupeň: PDPS</div>	
<div>Část: SO 401 Veřejné osvětlení</div>			<div>Číslo výkresu:</div>	
<div>Obsah: Schéma zapojení R</div>			<div>401.03</div>	