



**ULOŽENÍ POTRUBÍ VOLNÉ**  
odtokové potrubí sta 0,0÷63,9

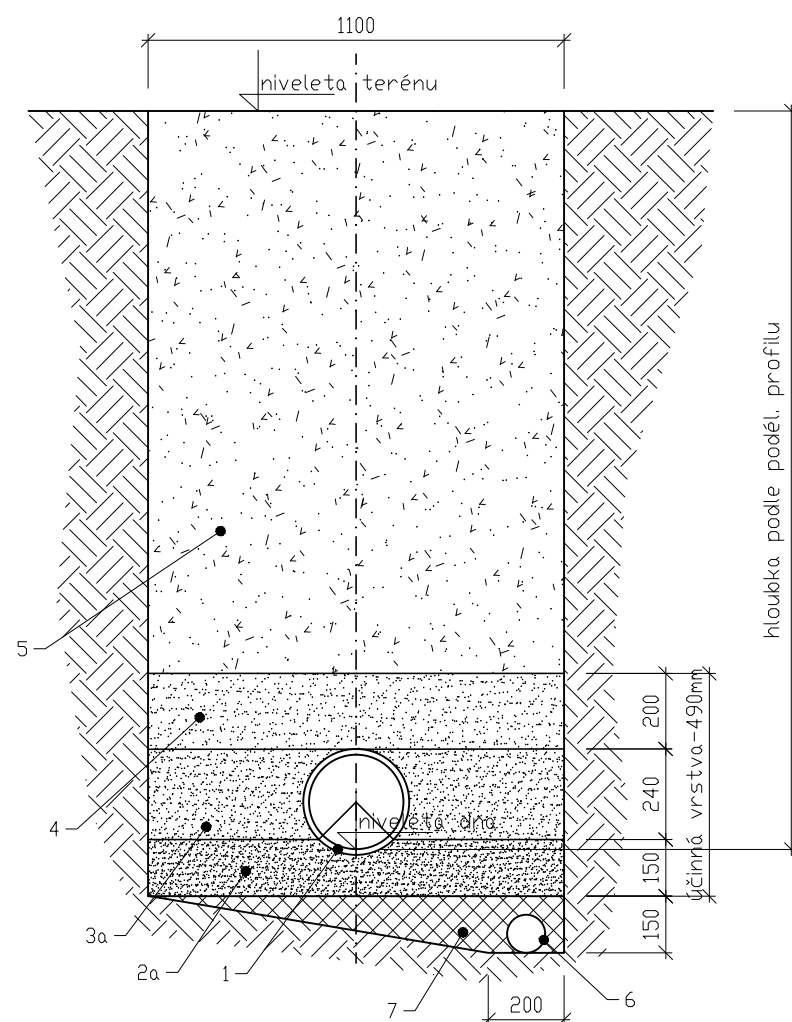

**ULOŽENÍ POTRUBÍ DO BETONU**  
odtokové potrubí sta 63,9÷83,8

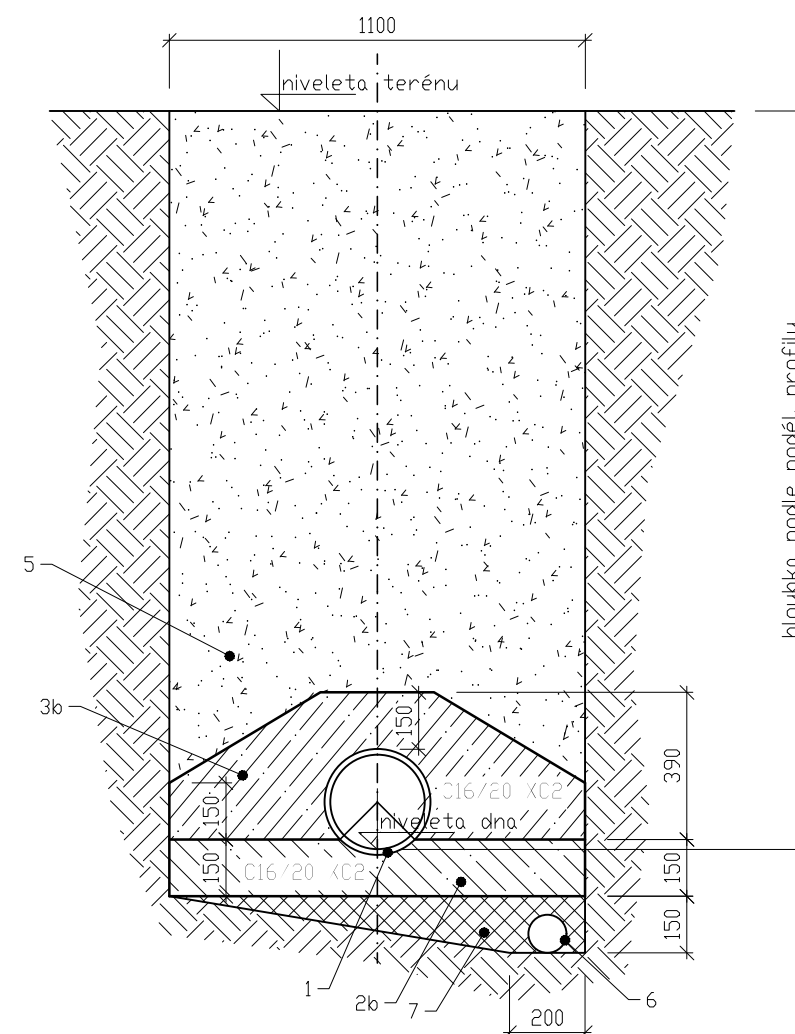

LEGENDA:

- 1 kanalizační potrubí PP DN250
- 2a pokladní lože ze ŠTP fr.0/22
- 2b pokladní lože z betonu C16/20 XC2+KARI síť100x100x6
- 3a boční obsyp ze ŠTP fr.0/22
- 3b obetonování potrubí z betonu C16/20 XC2
- 4 krycí zásyp ze ŠTP fr. 0/22
- 5 zásyp rýhy vhodnou zemínou se zhutněním
- 6 dren.potrubí PVC flex DN100
- 7 dren.obsyp potrubí z DK fr.8/16

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Kamenice č.p. 87 356 01 Březová IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Vodoprávní úřad : MÚ Sokolov, OŽP		Proj.stupeň : PDPS
Stavebník: město Habartov		
NÁZEV STAVBY : Vodní nádrž U potoka, k.ú. Habartov		Měřítko : 1:20
		Datum : 06/2024
Obsah : Vzorový výkres uložení potrubí		Č.zakázky : 217/2021
		Č.přílohy : D.9