


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ UltraRib2 DN 200

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU

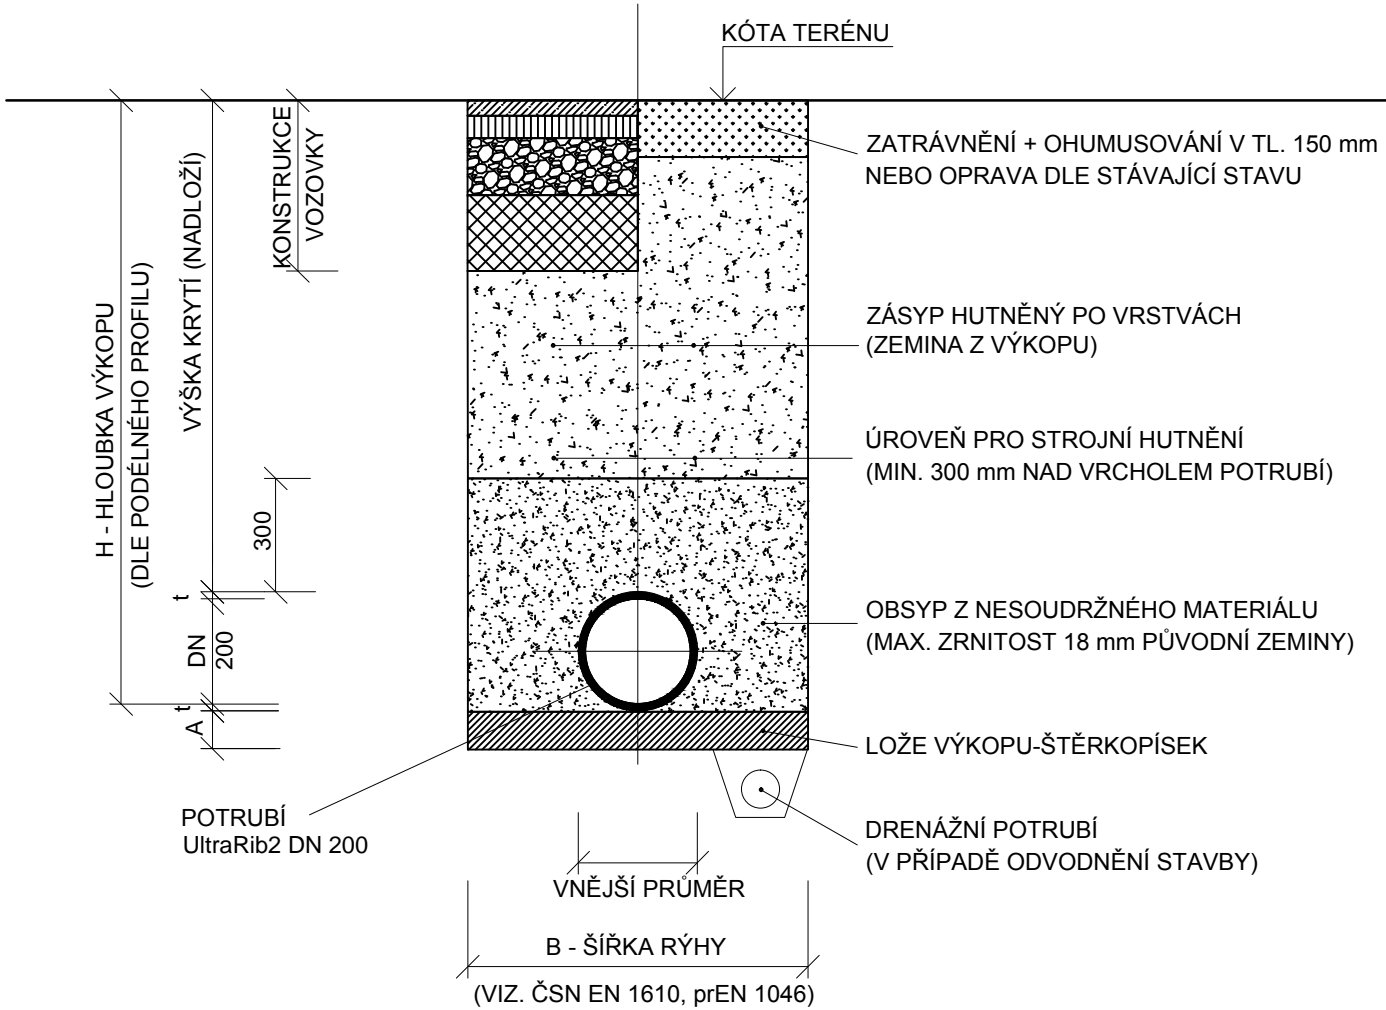

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 306						PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE								
Objednatel:														
<div>Město Kynšperk nad Ohří</div> <div>Jana A. Komenského 221/13</div> <div>357 51 Kynšperk nad Ohří</div>														
Zhotovitel DPS:			<div>Valbek, spol. s r.o.</div> <div>Vaňurova 505/17</div> <div>460 02 Liberec 3</div>											
<div></div>														
<div></div>			Vypracoval		Ing. P. Zahradka				Zak. číslo		13-UL01-019			
			Zodp. projektant		Ing. Š. Novotná				Datum		12/2015			
			Tech. kontrola		Ing. J. Drašar				Stupeň		DPS			
			Akce		<div>Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51</div>						Počet formátů		2 x A4	
											Měřítko		1:25	
											Č. přílohy		Paré	
Zhotovitel:			<div>Příloha</div> <div>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>						3					
<div>Valbek, spol. s r.o. stř. Ústí n. L.</div> <div>Děčínská 717/21</div> <div>400 03 Ústí nad Labem</div>														