LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Místnost
2.1.1	chodba
2.1.2	instalační šachta
2.1.3	výtah
2.1.4	schodiště
	Úřad města
2.2.1	chodba
2.2.2	kancelář
2.2.12	kancelář
2.2.13	denní místnost
2.2.14	předsíň - ženy
2.2.15	toaleta
2.2.16	toaleta
2.2.17	předsíň - muži
2.2.18	toaleta
2.2.19	sprcha
2.2.20	kancelář
2.2.21	kancelář
2.2.22	kancelář-pokladna
2.2.23	pokladna
2.2.28	kancelář
2.2.29	kancelář
2.2.30	servrovna

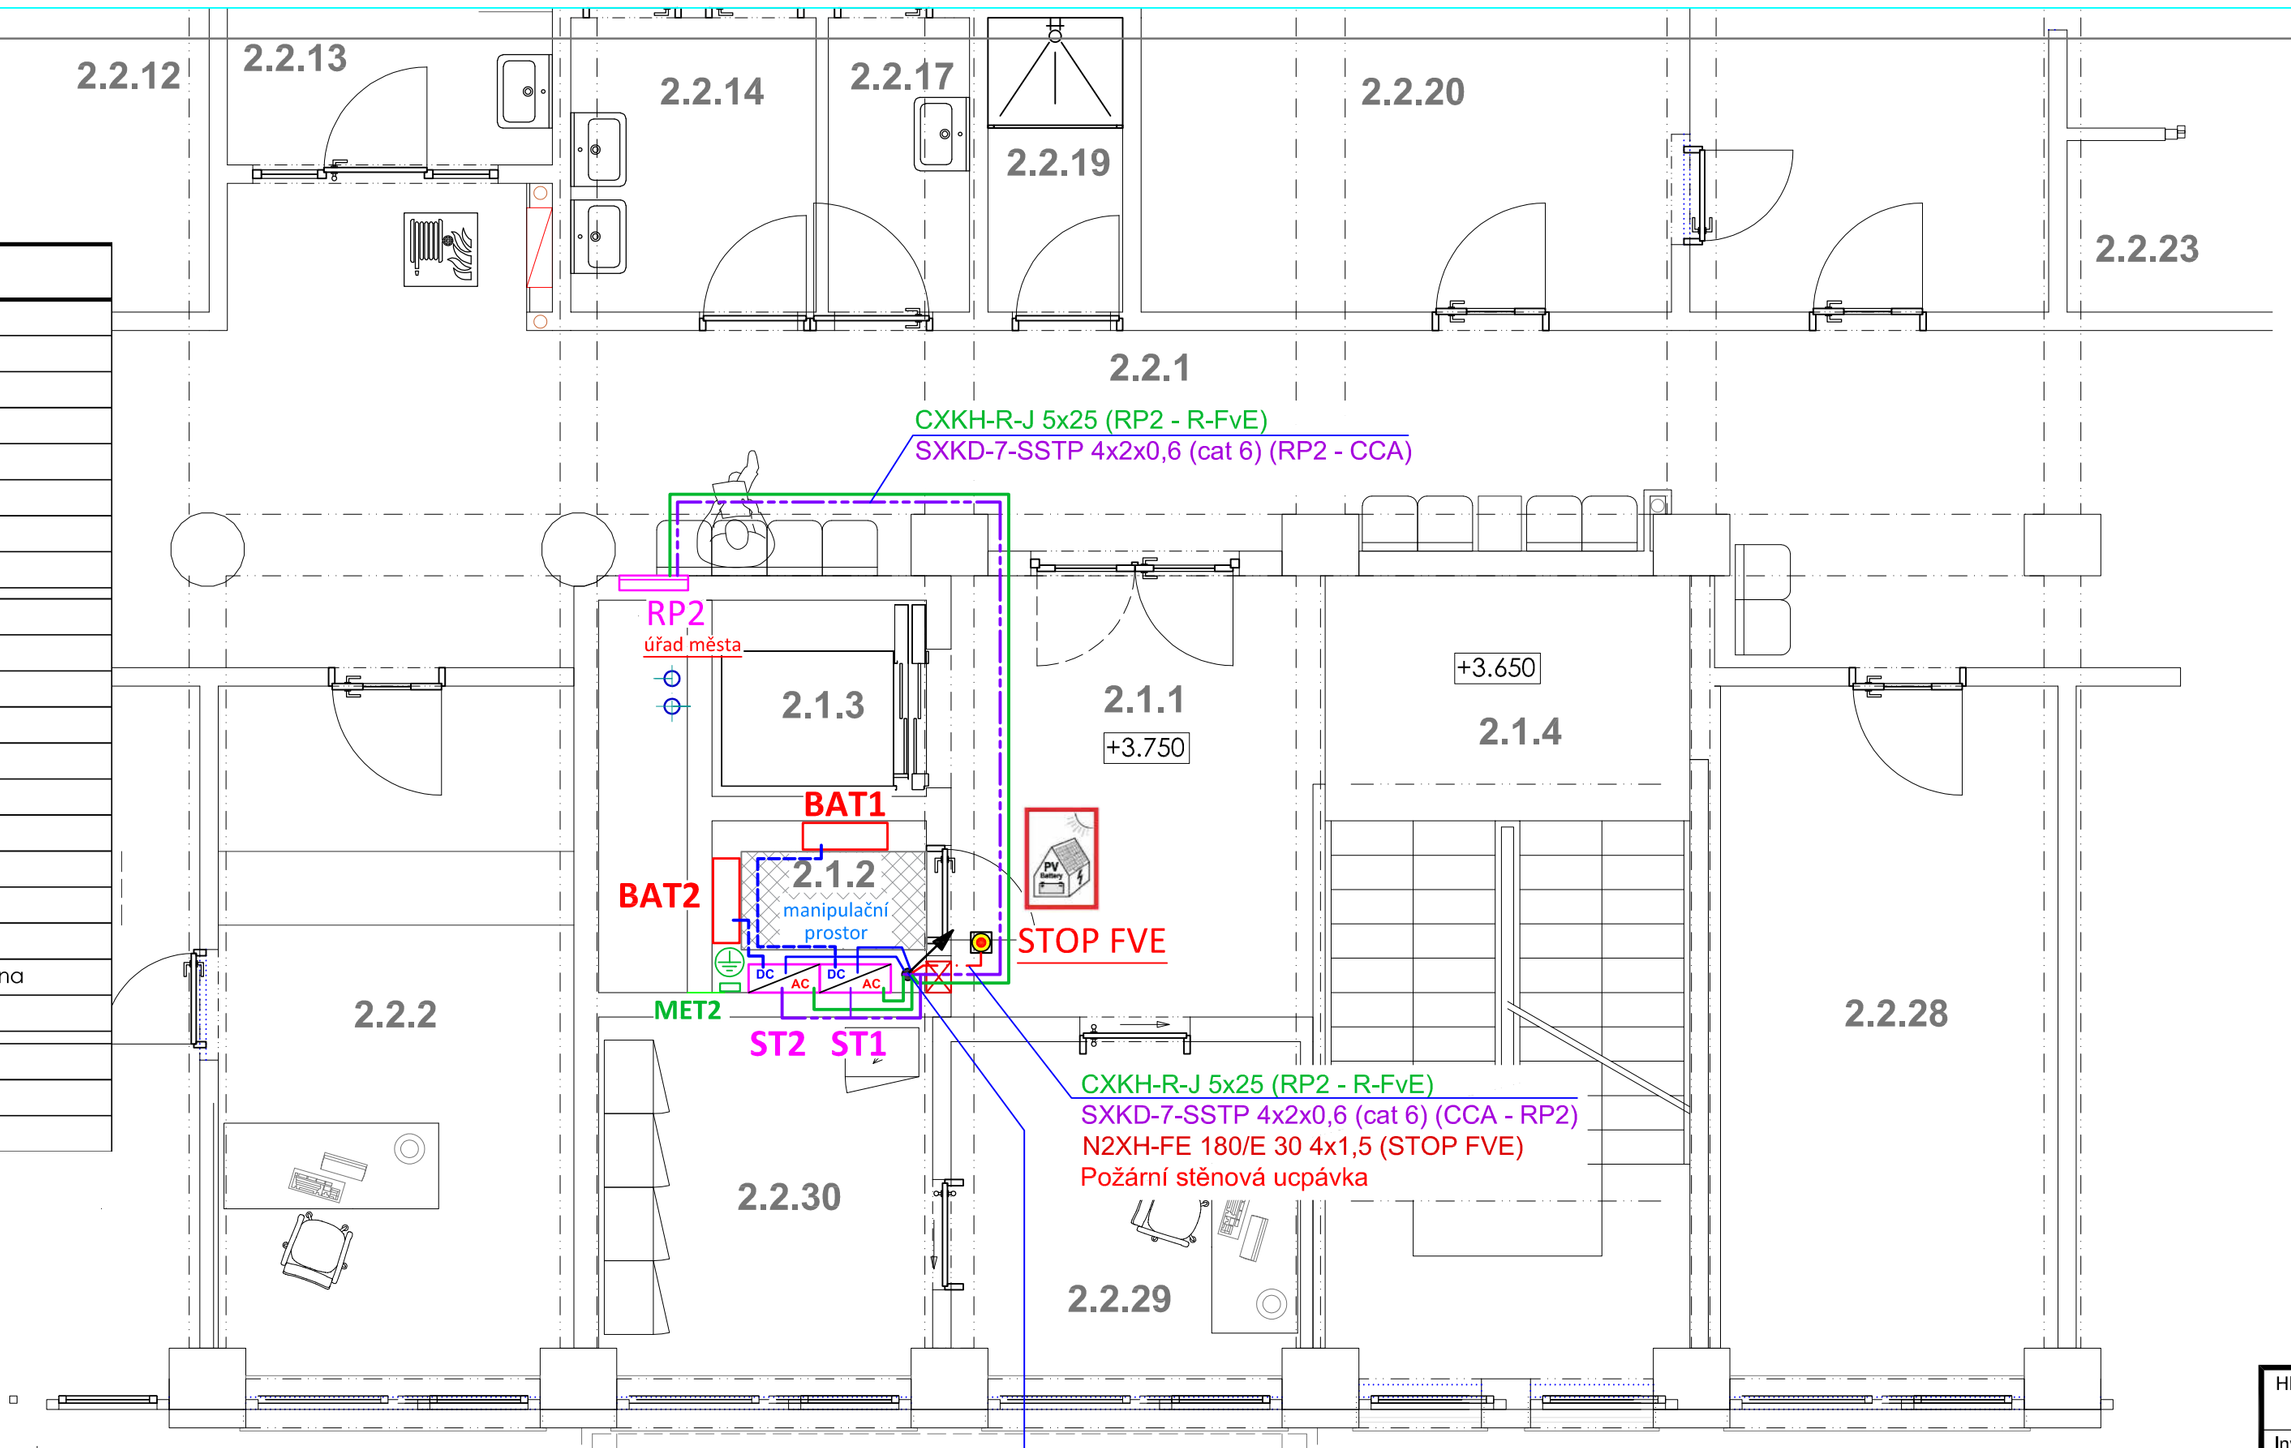

Stoupající vedení do 3.NP - místnost 3.1.2:
6x H1Z2Z2-K 1x6 černý
6x H1Z2Z2-K 1x6 červený
2x CXKH-R-J 5x16 (R-FvE - ST1, ST2)
2x SXKD-7-SSTP 4x2x0,6 (cat 6) (CCA - ST1, ST2)
CYA 16 zž - pospojování konstrukcí do MET2
N2XH-FE 180/E 30 4x1,5 (STOP FVE)
Požární stropní ucpávka

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - proudovými chrániči

Místnost bateriového uložiště (2.1.2)

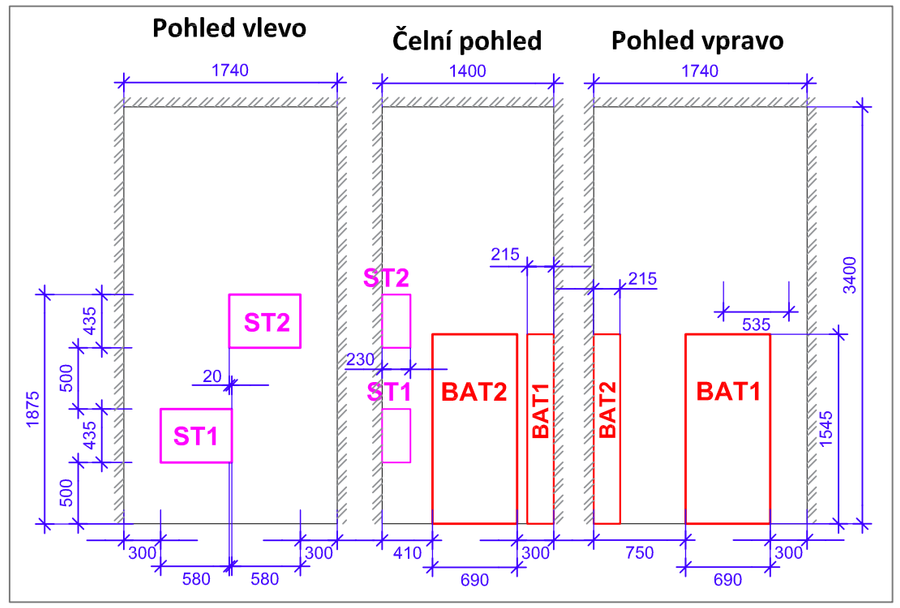

LEGENDA:

- Rozvod DC
- Rozvod DC - Baterie
- Třífázový rozvod AC
- Kabel datové komunikace
- Kabel požární ochrany
- DC/AC ST1 — Hybridní střídač DC/AC
- BAT1 — Bateriové uložiště
- Požární uzávěr - odolnost dle odolnosti dotčené konstrukce
- Stoupající vedení
- Tlačítko STOP - FVE - vypínač při požáru
- MET — Hlavní ochranná přípojnice
- Ochranné pospojování

HIP: **Ing. Šárka Dubská**	Projektant: **Ing. Bližňák Miroslav**	**ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK** S.K.Neumana1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 788 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz
Investor: **Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov**		
Místo staby: **Habartov**	Kraj: **Karlovarský**	
Akce: **REKONSTRUKCE BUDOVY MÚ HABARTOV**		Formát: **2A4** / Číslo paré:
		Stupeň: **DPS**
		Č. zak.: **P12-2024**
		Datum: **5/2025**
Objekt: **D1.2.5.f TPS - Fotovoltaika**		Měřítko: **1:50**
Název: **PŮDORYS 2.NP**		Číslo výkresu: **D1.2.5.f / 5**