



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XV

Název veřejné zakázky:	Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – stavba
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-029735
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Sídlo zadavatele:	Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČO zadavatele:	26348349
Právní forma zadavatele:	121 - akciová společnost
Zastoupení zadavatele:	Ing. Martin Čermák Ph.D., předseda představenstva Ing. Rudolf Borýsek, místopředseda představenstva
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.olivius.cz/profile_display_1258.html
Název projektu:	Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard
Registrační číslo projektu:	CZ.10.01.01/00/22_001/0000144

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Zadavatel stanoví, že kdekoli v zadávací dokumentaci včetně jejích příloh se vyskytují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, nebo technické dokumenty nebo normy, a není-li v povolení záměru či stanoviscích DOSS uvedeno jinak, pak je to považováno za minimální požadovaný standard a účastníci mohou nabídnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení.

Zadavatel pro odstranění případných pochybností provádí následující změny zadávacích podmínek nahrazením či doplněním stávající textace příslušných dokumentů.

Zadavatel mění a doplňuje zadávací dokumentaci takto:

1.1 Projektová dokumentace pro povolení záměru

A_PL

DSP_A_PL_R2

- Str. 14, odkaz na technickou normu – „Výtahová kabina má rozměry 1,1x1,4 m a bude řešena v souladu s ČSN 73 4001.“ * – odstavec 2.3.2.4.03 SO 03 Správně-administrativní centrum, 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 14, odkaz na technickou normu – „Výtah musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 81-20 a ČSN 81-50.“ * – odstavec 2.3.2.4.03 SO 03 Správně-administrativní centrum, 8. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

B_STZ

- Str. 7, odkaz na konkrétní produkt

Konstrukce parkoviště je tvořena systémovou skladbou z roštů **AS-TTE** s betonovou dlažbou, v místech parkovacích stání OA se zatravněním. Při návrhu parkoviště se vycházelo ze tří konstrukčních principů systému **AS-TTE ROŠTY**.

Konstrukční princip 1 systému AS-TTE ROŠTY	Osobní automobily, obytné přívěsy, malé dopravní prostředky do 3,5 t povolené celkové hmotnosti
Konstrukční princip 2 systému AS-TTE ROŠTY	Příležitostný pojezd nákladních vozidel do 40 t

- Za text „AS-TTE“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“
- Str. 8, odkaz na konkrétní produkt

Konstrukční princip 3 systému AS-TTE ROŠTY	Nákladní vozidla do 40 t povolené celkové hmotnosti
---	---

*Materiálové řešení prvků systému **AS-TTE***

AS-TTE Rošt je vyrobený z recyklovaného plastu, barva antracit, rozměr 80x40x6 cm + 1,5 cm ozubené zámky, tloušťka vnější příčky 2 cm, vnitřní 1,5 cm, hmotnost cca 8,7 kg.

AS-TTE Betonová dlažba je speciální betonová kostka do **AS-TTE** Roštu, hmotnost 610 g/ks, rozměry 74x74x48 mm.

AS-TTE Soil V - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu.

AS-TTE Soil P - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů.

Komunikace pro pěší (chodníky) v prostoru parkoviště jsou navrženy z česaného betonu.

Skladba komunikace – **AS-TTE3** -zatížení do 40t

- AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU	60 mm
- Drcené kamenivo 4/8	50 mm
- Základní vegetační vrstva*	200 mm
- Štěrkodrt' 32-63	150 mm
- Zhutněná pláň (Edef,2 více jak 10 MPa)	
Celkem	460 mm
Úprava aktivní zóny	400 mm

Skladba parkovacích stání – **AS-TTE2** -zatížení do 3,5t

- AS-TTE ROŠTY SE ZATRAVNĚNÍ	60 mm
-------------------------------------	-------

- Za text „AS-TTE“, „AS-TTE Soil V“, „AS-TTE Soil P“, „AS-TTE3“, „AS-TTE2“ a „AS-TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

- Str. 9, odkaz na konkrétní produkt

Skladba parkovacích stání OSSP a komunikace zatížené do 3,5t

- AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU	60 mm
---	-------

- Za text „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

- Str. 16, odkaz na konkrétní produkt

Konstrukce parkoviště je tvořena systémovou skladbou z roštů AS-TTE s betonovou dlažbou, v místech parkovacích stání OA se zatravněním. Při návrhu parkoviště se vycházelo ze tří konstrukčních principů systému AS-TTE ROŠTY.

Konstrukční princip 1 systému AS-TTE ROŠTY	Osobní automobily, obytné přívěsy, malé dopravní prostředky do 3,5 t povolené celkové hmotnosti
Konstrukční princip 2 systému AS-TTE ROŠTY	Příležitostný pojezd nákladních vozidel do 40 t povolené celkové hmotnosti (do 10 t zatížení na osu), požární vozidla do 16 t povolené celkové hmotnosti
Konstrukční princip 3 systému AS-TTE ROŠTY	Nákladní vozidla do 40 t povolené celkové hmotnosti

- Za text „AS-TTE“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

- Str. 17, odkaz na konkrétní produkt

Materiálové řešení prvků systému AS-TTE

AS-TTE Rošt je vyrobený z recyklovaného plastu, barva antracit, rozměr 80x40x6 cm + 1,5 cm ozubené zámky, tloušťka vnější příčky 2 cm, vnitřní 1,5 cm, hmotnost cca 8,7 kg.

AS-TTE Betonová dlažba je speciální betonová kostka do AS-TTE Roštu hmotnost 610 g/ks, rozměry 74x74x48 mm.

AS-TTE Soil V štěrk s příměsí strukturovaného substrátu.

AS-TTE Soil P štěrk s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů.

Skladba komunikace – **AS-TTE3** -zátížení do 40t

- **AS-TTE ROŠTY** S BETONOVOU DLAŽBOU 60 mm

- Drcené kamenivo 4/8 50 mm

- Základní vegetační vrstva* 200 mm

- Štěrkodrt' 32-63 150 mm

- Zhutněná pláň (Edef,2 více jak 10 MPa)

Celkem 460 mm

Úprava aktivní zóny 400 mm

Skladba parkovacích stání - **AS-TTE2** -zátížení do 3,5t

- **AS-TTE ROŠTY** SE ZATRAVNĚNÍ 60 mm

- Za text „AS-TTE“, „AS-TTE Soil V“, „AS-TTE Soil P“, „AS-TTE betonová dlažba“, „AS-TTE2“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

- Str. 18, odkaz na konkrétní produkt

Skladba parkovacích stání OSSP a komunikace zatížené do 3,5t

- **AS-TTE ROŠTY** S BETONOVOU DLAŽBOU 60 mm

- Za text „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

B_STZ

- Str. 10, odkaz na konkrétní produkt – „Jsou navrženy nabíjecí stanice typu AC o výkonu 22 kW (32A/400V), režim nabíjení 3 v provedení jako stojanové, jednozásuvkové (1x 22 kW) a dvozásuvkové (2x 22 kW), s integrovaným nabíjecím kabelem pro zásuvku Typ 2 "Mennekes" (evropská).“ – 6. řádek od konce strany
- Text „Mennekes“ se nahrazuje textem „kabel 32A“

- Str. 10, odkaz na technickou normu – „Instalace bude v souladu s ČSN 33 2000-7-722 ED.3 ^{*}, a souborem ČSN EN 61851.“ ^{*} – 4. řádek od konce strany
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)
- Str. 19, odkaz na konkrétní produkt – „Jsou navrženy nabíjecí stanice typu AC o výkonu 22 kW (32A/400V), režim nabíjení 3 v provedení jako stojanové, jednozásuvkové (1x 22 kW) a dvozásuvkové (2x 22 kW), s integrovaným nabíjecím kabelem pro zásuvku Typ 2 "Mennekes" (evropská).“ – odstavec VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, 2. řádek
- [Text „Mennekes“ se nahrazuje textem „kabel 32A“](#)
- Str. 19, odkaz na technickou normu – „Instalace bude v souladu s ČSN 33 2000-7-722 ED.3 ^{*}, a souborem ČSN EN 61851.“ ^{*} – odstavec VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, 4. řádek
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)
- Str. 47, odkaz na technickou normu – „Kladení kabelu a prostorová úpravu kabelového vedení určují normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ED.2.“ ^{*} – 4. řádek od konce strany
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)
- Str. 59, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750) ^{*}, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) ^{*}, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) ^{*}, neprůzvučnost do 47 dB.“ – odstavec 2.3.6.4.18 SO18 Sklad údržby, 4. odstavec, 3. řádek
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)
- Str. 62, odkaz na technickou normu – „Návrh typu a průřezu kabelů bude respektovat požadavky norem ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-4-473.“ ^{*} – odstavec Kabeláž, 5. řádek
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)
- Str. 62, odkaz na technickou normu – „Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.“ ^{*} – odstavec Kabeláž, 4. odstavec, 1. řádek
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

- Str. 62, odkaz na technickou normu – „Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích).“ * – odstavec Kabeláž, 5. odstavec, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 63, odkaz na technickou normu – „Výkopy budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3.* Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 6. odstavec od vrchu strany, 4. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 63, odkaz na technickou normu – „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – 2. řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 67, odkaz na technickou normu – „Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.“ * – 1. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 67, odkaz na technickou normu – „Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích).“ * – 4. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 67, odkaz na technickou normu – „Výkopy budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 3. řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 69, odkaz na technickou normu – „Výkopy budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 7. řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

- Str. 70, odkaz na technickou normu – „Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.“ * – 1. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 70, odkaz na technickou normu – „Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích).“ * – 4. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 70, odkaz na technickou normu – „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – 10. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 71, odkaz na technickou normu – „Výkopy zemního vedení budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 5 řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 72, odkaz na technickou normu – „Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.“ * – 3. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 72, odkaz na technickou normu – „Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích).“ * – 6. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 72, odkaz na technickou normu – „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – odstavec Značení kabelů (kabelové štítky), 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 74, odkaz na technickou normu – „Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005.“ * – 7. řádek od vrchu strany

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 74, odkaz na technickou normu – „Při trasování kabelů je nezbytné vyhnout se kolizím s kořenovým systémem existující vzrostlé zeleně a dodržet základní požadavky z hlediska ochrany kořenového systému dle ČSN 83 9061.“ * – 9. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 74, odkaz na technickou normu – „Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3.“ * – 4. odstavec, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 74, odkaz na technickou normu – „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – 6. odstavec, 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 79, odkaz na technickou normu – „Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005.“ * – 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 79, odkaz na technickou normu – „Při trasování kabelů je nezbytné vyhnout se kolizím s kořenovým systémem existující vzrostlé zeleně a dodržet základní požadavky z hlediska ochrany kořenového systému dle ČSN 83 9061.“ * – 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 79, odkaz na technickou normu – „Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3.“ * – 3. odstavec, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 79, odkaz na technickou normu – „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – 5. odstavec, 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

D_Dok_objektu

SO18

D.1.2_TŘ

DSP_D_SO18_D.1.2_TŘ_výpočet osvětlení

- V celém dokumentu je odkaz na konkrétní produkt – „NOVS L 4000-840 DI HF WH“
- Text „NOVS L 4000-840 DI HF WH“ se vždy nahrazuje textem „Dekorativní kulaté svítidlo s širokým tělesem LED 4000lm, 4000K“

DSP_D_SO18_D.1.2_TŘ_4.1

- Odkaz na technickou normu
Elektroinstalace bude vedena pod stropem v elektroinstalačních trubkách (lištách) a bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ED.3 *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO18_D.1.2_TŘ_01_TZ

- Str. 5, odkaz na technickou normu – poslední řádek
Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 6, odkaz na technickou normu
V souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed.3 a ČSN EN 62305-3, ed.2,-4, ed.2 * bude zřízeno místo hlavního pospojení objektu. Místo hlavního pospojení se zřizuje v blízkosti rozvaděče NN. Zde bude navržena hlavní svorkovnice uzemnění (MET). K této přípojnici budou připojeny veškeré kovové prvky v objektu včetně instalací v souladu s ČSN 2000-5-54, ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO18

DSP_D_SO18_D.1.1.1_TZ

- Str. 4, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750) *, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) *, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) *, neprůzvučnost do 47 dB.“ – 3. odstavec, 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO16

DSP_D_SO16_D.1.3_VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍCH SACHET-SO16

- Odkaz na technickou normu
- mezi jednotlivé prefabrikované dílce bude vkládáno elastomerové těsnění dle ČSN EN 681-1*
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO14

DSP_D_SO14_D111_TZ

- Str. 7-8, odkaz na technickou normu

Výsadba bude provedena firmou s odbornou způsobilostí k sadovnickým pracím dle norem ČSN 46 4902 „Výpěstky okrasných dřevin – společná a základní ustanovení“ *, ČSN 83 *

- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

9021 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba“ *, ČSN 83 9051 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy“ *.

- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

SO12

DSP_D_SO12-4.2_01

- Odkaz na technickou normu
POZN. C: Přejech pro chodce bude přisvětlen. Budou využita svítidla s vhodnou optikou. Provedení dle ČSN EN 13201-2 a ČSN P 36 0455*.
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

DSP_D_SO12-4.1_01

- Odkaz na technickou normu
POZN. C: Přejech pro chodce bude přisvětlen. Budou využita svítidla s vhodnou optikou. Provedení dle ČSN EN 13201-2 a ČSN P 36 0455. *
- [*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

DSP_D_SO12-01_TZ

- Str. 6, Odkaz na technickou normu
3.6 Kabelové rozvody VO
Kladení kabelu a prostorová úprava kabelového vedení určují normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ED.2. *

[*zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení](#)

DSP_D_SO12_P02_výpočet osvětlení_01

- V celém dokumentu je odkaz na konkrétní produkt

Typ	Název	Výrobce
EVELUX S 24/450/727 CP	EVELUX S 24/450/727 CP	TREVOS
EVELUX S 24/450/727 EP	EVELUX S 24/450/727 EP	TREVOS

- Text „EVLUX S 24/450/727 ... TREVOS“ se nahrazuje textem „Svítidlo pouliční LED 45W 6450LM 2700K IP66“

DSP_D_SO12_P01_výpočet osvětlení_01

- V celém dokumentu je odkaz na konkrétní produkt

Typ	Název	Výrobce
EVELUX S 24/450/727 CP	EVELUX S 24/450/727 CP	TREVOS
EVELUX S 24/450/727 EP	EVELUX S 24/450/727 EP	TREVOS

- Text „EVLUX S 24/450/727 ... TREVOS“ se nahrazuje textem „Svítidlo pouliční LED 45W 6450LM 2700K IP66“

SO09

DSP_D_SO09-D111-TZ_R2

- Str. 13, odkaz na technickou normu – „Kladení kabelu a prostorová úpravu kabelového vedení určují normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ED.2.“ * – odstavec Kabelové rozvody VO, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO08C

D.1.1_ASŘ

DSP_D_SO08C_D.1.1_2.02_R_BB_VELKÁ VYHLÍDKA

- odkaz na konkrétní produkt

Hydroizolační vrstva zakončená pod atikou

/ 2 x deska **CETRIS** na kovové střešní kci

- Text „CETRIS“ se nahrazuje textem „cementotřísková deska“

DSP_D_SO08C_D.1.1_2.01_R_AA_VELKÁ VYHLÍDKA

- odkaz na konkrétní produkt

Hydroizolační vrstva zakončená pod atikou

2 x deska **CETRIS** na kovové střešní kci

- Text „CETRIS“ se nahrazuje textem „cementotřísková deska“

DSP_D_SO08C_D.1.1_1.00_TZ - VELKÁ VYHLÍDKA

- str. 5, odkaz na konkrétní produkt – „Nosné konstrukce jsou předmětem návrhu ve stavebně konstrukčním řešení tohoto objektu. Konstrukce je navržena z 12mm plechu zaklopeného 2 x nosnou deskou Cetris.“ – 2. řádek od vrchu strany
- Text „CETRIS“ se nahrazuje textem „cementotřísková deska“
- str. 5, odkaz na konkrétní produkt – „Na nosné konstrukci (Cetris deskách) je položena fóliová hydroizolace z PVC-P pro mechanické kotvení zakončená pod atikou.“ – odstavec 5.6 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, 1. řádek
- Text „CETRIS“ se nahrazuje textem „cementotřísková deska“

SO07

DSP_D_SO07_výpočet osvětlení

- V celém dokumentu je odkaz na konkrétní produkt (PHILIPS)

Typ

Název

SunStay Pro

VGP725 T25 LED10-1F/722 DM65

- Text „SunStay Pro VGP725 T25 LED10-1F/722 DM65“ se nahrazuje textem „Pouliční svítidlo LED s integrovaným solárním panelem + baterií s podporou komunikace Standart System Ready“

SO05

D.2_ZSKŘ

DSP_D_SO05_D.2.2_SV

- Str. 7, odkaz na konkrétní produkt

Vrstva	Typ
Podlahová krytina	Pororošt
Střešní krytina	Fólie (např. Fatrafol aj.)

Vrstva	Typ
Opláštění	Ocelový plech
Střešní krytina	Fólie (např. Fatrafol aj.)
Záklopy	Fermacell
Izolace	minerální vata objem do 50kg/m3
Střešní krytina	Fólie (např. Fatrafol aj.)

- Text „FATRAFOL“ se nahrazuje textem „povlaková hydroizolační folie na bázi PVC-P, vyztužená polyesterovou mřížkou“
- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

D.1.2_TŘ

DSP_D_SO05_D.1.2_TŘ_TZ

- Str. 10, odkaz na konkrétní produkt – „Daikin Altherma ERGA04EV a EHBH04E6V“ – odstavec 4.5 ZDROJ TEPLA, 5. řádek od konce odstavce
- Text „Daikin Altherma ERGA04EV a EHBH04E6V“ se nahrazuje textem „Volně stojící nízkoteplotní splitové čerpadlo vzduch-voda s integrovaným zásobníkem. Topný výkon 4,3 kW, bivalentní zdroj 2-6 kW, zásobník TUV 230 l“
- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Na veškeré rozvody bude použité třívrstvé polyethylenové potrubí dle DIN16892* s hliníkovou vložkou dle DIN EN573-3 PE-Xa/AL/PE*, dodávaný buď v tyčích, nebo v kotoučích (do d32).“ – odstavec Potrubí pro topný a chladicí systém, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Na dokončeném a propláchnutém zařízení budou provedeny zkoušky těsnosti a provozní ve smyslu ČSN 06 0310.“ * – odstavec 4.7 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOST PRÁCE, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 20, odkaz na technickou normu – „Svítlidlo nouzového osvětlení musí splnit požadavky ČSN EN 60598-2-22.“ * – odstavec Nouzové osvětlení, 5. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 21, odkaz na technickou normu – „Především budou zohledněny požadavky ČSN 73 0802 ed.2*, ČSN 73 0831, ČSN 73 0848*, ČSN 33 2130 ED.3*, resp. vyhlášky MV

č. 23/2008 Sb. a vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2*, rozvody v prostorech s umývacími prostory musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. resp. ČSN 33 2130 ed. 3.“ * – 1. řádek od vrchu strany

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO05_D.1.2_TŘ_4.4_EL_FVE

- Odkaz na technickou normu
Minimální vzdálenost od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO05_D.1.2_TŘ_4.1_EL_OSV

- Odkaz na technickou normu
Elektroinstalace bude vedena pod stropem v podhledu ze SVD a bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ED.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Str. 12, Odkaz na konkrétní produkt

9	Dörken Delta-F	0,0003	0,1700
---	-----------------------	--------	--------

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, l vlhkost ve vrstvě.

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“
- Str. 15, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	TI minerální

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 16, Odkaz na konkrétní produkt

9 **Dörken Delta-F** 0,0003

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je vodivost vrstvy, Ro je objemová hmotnost, W je vlhkost ve vrstvě.

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	TI minerální
7	Fermacell
8	TI minerální
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 19, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	TI minerální
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Str. 20, Odkaz na konkrétní produkt

9	Dörken Delta-F	0,0003	0,1700
---	----------------	--------	--------

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová λ vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, M vlhkost ve vrstvě.

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 23, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 24, Odkaz na konkrétní produkt

9	Dörken Delta-F	0,0003	0,1700
---	----------------	--------	--------

Poznámka: D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota vodivosti tepla, Ro je objemová hmotnost vrstvy, vlhkost ve vrstvě.

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“
- Str. 27, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

DSP_D_SO05_D.1.1_ASŘ_1.00_TZ

- Str. 10, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750) *, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) *, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) *, neprůzvučnost do 47 dB.“ – 4. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO04

- tr. 7, odkaz na konkrétní produkt a technickou normu – „V souladu s vyhláškou č. 266/2021 Sb. budou na parkovišti rozmístěny nabíjecí stanice pro elektromobily. Jsou navrženy nabíjecí stanice typu AC o výkonu 22 kW (32A/400V), režim nabíjení 3 v provedení jako stojanové, jednozásuvkové (1x 22 kW) a dvozásuvkové (2x 22 kW), s intergrovaným nabíjecím kabelem pro zásuvku Typ 2 "Mennekes" (evropská). Instalace bude v souladu s ČSN 33 2000-7-722 ED.3*, a souborem ČSN EN 61851.“ * – odstavec 11 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Text „Mennekes“ se nahrazuje textem „kabel 32A“
- Str. 10, odkaz na technickou normu – „Kladení kabelu a prostorová úpravu kabelového vedení určují normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ED.2.“ * – odstavec Kabelové rozvody VO, 1.řádek

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO03

D.2_ZSKŘ

DSP_D_SO03_D.2.2_SV

- Str. 6, odkaz na konkrétny produkt

Vrstva	Typ
Střešní krytina	Fólie (např. Fatrafol aj.)
Izolace	EPS 200 a menší
Izolace	IPA

Vrstva	Typ
Opláštění	Ocelový plech
Střešní krytina	Fólie (např. Fatrafol aj.)
Izolace	PUR desky (cca 50 kg/m3)
Izolace	EPS 200 a menší
Izolace	IPA
Záklopy	OSB deska
Podhled	SDK podhled

- Text „FATRAFOL“ se nahrazuje textem „povlaková hydroizolační folie na bázi PVC-P, vyztužená polyesterovou mřížkou“

D.1.2_TŘ

DSP_D_SO03_D.1.2_TŘ_4.4_EL_FVE

- Odkaz na technickou normu
Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO03_D.1.2_TŘ_4.1_EL_OSV

- Odkaz na technickou normu
Elektroinstalace bude vedena pod stropem v podhledu ze SVD a bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ED.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO03_D.1.2_TŘ_01_TZ

- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Na veškeré rozvody bude použité třívrstvé polyetylenové potrubí dle DIN16892 *s hliníkovou vložkou dle DIN EN573-3 PE-Xa/AL/PE*, dodávaný buď v tyčích, nebo v kotoučích (do d32).“ – odstavec Potrubí pro topný a chladicí systém, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Na dokončeném a propláchnutém zařízení budou provedeny zkoušky těsnosti a provozní ve smyslu ČSN 06 0310.“ * – odstavec 4.7 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOST PRÁCE, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 20, odkaz na technickou normu – „Svítlidlo nouzového osvětlení musí splnit požadavky ČSN EN 60598-2-22.“ * – odstavec Nouzové osvětlení, 5. riadok
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 20, odkaz na technickou normu – „Jedná se o bezpečnostní značky podle řady ČSN ISO 3864.“ * – odstavec Nouzové osvětlení, 10. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 21, odkaz na technickou normu – „Především budou zohledněny požadavky ČSN 73 0802 ed.2 , ČSN 73 0831, ČSN 73 0848, ČSN 33 2130 ED.3*, resp. vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. a vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2*, rozvody v prostorech s umývacími prostory musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. resp. ČSN 33 2130 ed. 3.“ * – odstavec Kabelové rozvody, 2. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

D.1.1_ASŘ

DSP_D_SO03_D.1.1_ASŘ_Příloha_01_TZ_tep. tepel. pos.

- Str. 3, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Tep. izolace EPS 150 S Stabil

- Text „EPS 150 S STABIL“ se nahrazuje textem „expandovaný polystyren s pevností v tlaku při 10% stlačení 150 kPa“
- Str. 11, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 13, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Str. 14, Odkaz na konkrétní produkt

6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Název	Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obkl	1	Keramický obklad
2	Fermacell	2	Fermacell
3	TI minerální	3	TI minerální
4	Fermacell	4	Fermacell
5	Parotěsná fóli	5	Parotěsná fólie
6	TI minerální	6	TI minerální
7	Fermacell	7	Fermacell
8	TI minerální	8	TI minerální
9	Dörken Delta-F	9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 17, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	TI minerální
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 18, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název	Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obkl	1	Keramický obklad
2	Fermacell	2	Fermacell
3	TI minerální	3	TI minerální
4	Fermacell	4	Fermacell
5	Parotěsná fóli	5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (t	6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
7	Fermacell	7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t	8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-F	9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 20, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Str. 21, Odkaz na konkrétní produkt

6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 24, Odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

DSP_D_SO03_D.1.1_ASŘ_1.00_TZ

- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750) *, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) *, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) *, neprůzvučnost do 47 dB.“ – 4. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750)

*, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) *, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) *, neprůzvučnost do 47 dB.“ – 4. řádek od konce strany

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 12, odkaz na technickou normu – „Výtah musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 81-20 a ČSN 81-50.“ * – odstavec 6.15 VÝTAHY A VÝTAHOVÉ ŠACHTY, 6. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO02

D.2_ZSKŘ

DSP_D_SO02_D.2.2_SV

- Str. 6, odkaz na konkrétní produkt

Vrstva	Typ
Laťování	Latě s kontralatí
Izolace	minerální vata objem do 50kg/m3
Záklopy	Fermacell

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

D.1.2_TŘ

DSP_D_SO02_D.1.2_TŘ_4.2_EL_ZAS

- odkaz na technickou normu
Elektroinstalace bude vedena pod stropem v SDK podhledu a bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ED.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO02_D.1.2_TŘ_4.1_EL_OSV

- odkaz na technickou normu
Elektroinstalace bude vedena pod stropem v SDK podhledu a bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ED.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO02_D.1.2_TŘ_01_TZ

- Str. 14, odkaz na technickou normu – „Svítilno nouzového osvětlení musí splnit požadavky ČSN EN 60598-2-22.“ * – odstavec Nouzové osvětlení, 5. riadok
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

- Str. 14, odkaz na technickou normu – „Jedná se o bezpečnostní značky podle řady ČSN ISO 3864.“ * – odstavec Nouzové osvětlení, 10. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 15, odkaz na technickou normu – „Především budou zohledněny požadavky ČSN 73 0802 ed.2 , ČSN 73 0831, ČSN 73 0848, ČSN 33 2130 ED.3*, resp. vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. a vyhlášky MV č. 268/2011 Sb. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2*, rozvody v prostorech s umývacími prostory musí být provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. resp. ČSN 33 2130 ed. 3.“ * – odstavec Kabelové rozvody, 2. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

D.1.1_ASŘ

DSP_D_SO02_D.1.1.1_TZ

- Str. 10, odkaz na technickou normu – „Budou dodrženy následující minimální stavebně fyzikální požadavky na okna: Těsnost proti nárazovému dešti dle EN 12208 (do E750) *, odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210 (do C5) *, průvzdušnost dle EN 12207 (do tř. 4) *, neprůzvučnost do 47 dB.“ – odstavec 6.14.1 Výplně otvorů ve fasádě, 6. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_SO02_D.1.1.1_P1

- Str. 10, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název	Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obkl	1	Keramický obklad
2	Fermacell	2	Fermacell
3	TI minerální	3	TI minerální
4	Fermacell		
5	Parotěsná fóli		
6	Dřevo tvrdé (t		
7	Fermacell		
8	Dřevo tvrdé (t		
9	Dörken Delta-F		

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“
- Str. 11, odkaz na konkrétny produkt

4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 13, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	II minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 14, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název	Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obkl	1	Keramický obklad
2	Fermacell	2	Fermacell
3	TI minerální	3	TI minerální
4	Fermacell	4	Fermacell
5	Parotěsná fóli	5	Parotěsná fólie
6	TI minerální	6	TI minerální
7	Fermacell	7	Fermacell
8	TI minerální	8	TI minerální
9	Dörken Delta-F	9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 17, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název	Číslo	Název
1	Keramický obkl	1	Keramický obkl
2	Fermacell	2	Fermacell
3	TI minerální	3	TI minerální
4	Fermacell	4	Fermacell
5	Parotěsná fóli	5	Parotěsná fóli
6	TI minerální		
7	Fermacell		
8	TI minerální		
9	Dörken Delta-F		

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 18, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	Flamizerační
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
6	Dřevo tvrdé (t
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)
9	Dörken Delta-F
9	Dörken Delta-Fassade

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

- Str. 20, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	Flamizerační
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“

- Str. 21, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

Číslo	Kompletní název vrstvy
1	Keramický obklad
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fólie
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (tok kolmo k vláknům)

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“
- Str. 22, odkaz na konkrétní produkt

9 Dörken Delta-Fassade

- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“
- Str. 24, odkaz na konkrétní produkt

Číslo	Název
1	Keramický obkl
2	Fermacell
3	TI minerální
4	Fermacell
5	Parotěsná fóli
6	TI minerální
7	Fermacell
8	Dřevo tvrdé (t
9	Dörken Delta-F

- Text „Fermacell“ se nahrazuje textem „sádrovláknité desky“
- Text „DÖRKEN Delta – FASSADE“ se nahrazuje textem „fasádní membrána, vysoce pevná polyesterová textilie s vodotěsným a UV odolným povrstvením , třídy reakce na oheň B-s1, d0. Hodnota Sd je ca. 0,02 m“

SO01

DSP_D_SO01-D111-TZ_R2

- str. 7, odkaz na konkrétní produkt a technickou normu – „Jsou navrženy nabíjecí stanice typu AC o výkonu 22 kW (32A/400V), režim nabíjení 3 v provedení jako stojanové, jednozásuvkové (1x 22 kW) a dvozásuvkové (2x 22 kW), s integrovaným nabíjecím kabelem pro zásuvku Typ 2 "Mennekes" (evropská). Instalace bude v souladu s ČSN 33 2000-7-722 ED.3*, a souborem ČSN EN 61851.“* – odstavec 11 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Text „Mennekes“ se nahrazuje textem „kabel 32A“
- str. 10, odkaz na technickou normu – „Kladení kabelu a prostorová úpravu kabelového vedení určují normy ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ED.2.“ * – odstavec Kabelové rozvody VO, 1. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS25

DSP_D_PS25-D.1.2.2.3-DSP&ELD004_00

- Odkaz na technickou normu
 - Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
 - Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
- Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS25-D.1.2.2.3-DSP&ELD003_00

- Odkaz na technickou normu
 - Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
 - Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
- Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD002_00

- Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS25-D.1.2.2.1-DSP&ELD001_00

- Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

- Odkaz na konkrétního dodavatele

vniknutí vody a nečistot pěnou (tmelem). Před vstupem do kioskové rozvodny budou kabely mechanicky chráněny kabelovou chráničkou **KOPOFLEX®**. Do vnitřní části kioskové rozvodny budou kabely zavedeny přes vodotěsnou

- Text „KOPOFLEX“ se nahrazuje textem „HDPE dvouplášťovou chráničkou se zatahovacím drátem“ v případě potřeby s těsnícím kroužkem pro stupeň krytí IP67

DSP_D_PS25-D.1.2.1-DSP&EDD001_00

- Str. 7, odkaz na technickou normu – „Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005.“* – 9. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 7, odkaz na technickou normu – „Při trasování kabelů je nezbytné vyhnout se kolizím s kořenovým systémem existující vzrostlé zeleně a dodržet základní požadavky z hlediska ochrany kořenového systému dle ČSN 83 9061.“* – 11.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

- Str. 7, odkaz na technickou normu Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3.“ * – 3. řádek od konce odstavce
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS24

DSP_P_PS24-D.1.2.2.3-DSP&ELD003_00

- Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_P_PS24-D.1.2.2.2-DSP&ELD002_00

- Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS24-D.1.2.2.1-DSP&ELD001_00

- Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS24-D.1.2.1-DSP&EDD001_00

- Str. 7, Odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. *

- Při trasování kabelů je nezbytné vyhnout se kolizím s kořenovým systémem existující vzrostlé zeleně a dodržet základní požadavky z hlediska ochrany kořenového systému dle ČSN 83 9061. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu - „Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3.“ * – odstavec 5.4 Montážní práce, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu - „Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2*, Další periodické revize provede provozovatel v intervalech stanovených výše uvedenou normou podle účelu provozu a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.“ – odstavec 5.5 Revize elektrického zařízení, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu - „Tabulky a nápisy budou provedeny dle ČSN ISO 3864.“ * – odstavec 5.7 Výstražné tabulky a nápisy, štítky, 2.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS23

DSP_D_PS23-D.1.2.1.-DSP_PS.02_TZ_01

- Str. 6, odkaz na technickou normu - „Výkopy zemního vedení budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3*. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – odstavec 4.1.2 Kabeláž, 6.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 7, odkaz na technickou normu
- Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím*. Provedení elektroinstalace odpovídá ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 34 1610. *
- Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích). *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

- Str. 7, odkaz na technickou normu - „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – odstavec Značení kabelů (kabelové štítky), 3.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3.“ * – odstavec 5.4 Montážní práce, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 62 305 ed.2.“ * – odstavec 5.5 Revize a kontroly zařízení, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS22

DSP_D_PS22-D.1.2.2.5-DSP_05

- odkaz na technickou normu
Kladení kabelů do země dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- Výkopy a uložení kabeláže budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS22-D.1.2.2.5-DSP_04

- odkaz na technickou normu
Kladení kabelů do země dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- Výkopy a uložení kabeláže budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS22-D.1.2.2.5-DSP_03

- odkaz na technickou normu
Kladení kabelů do země dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- Výkopy a uložení kabeláže budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS22-D.1.2.2.5-DSP_02

- odkaz na technickou normu
Kladení kabelů do země dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *

- Výkopy a uložení kabeláže budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS22-D.1.2.1-DSP_KS.06_TZ

- Str. 7, odkaz na technickou normu - „Výkopy zemního vedení budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3*. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4. * – 4.řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 7, odkaz na technickou normu
- Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.* Provedení elektroinstalace odpovídá ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 34 1610. *
- Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích). *
- Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3.“ * – odstavec 5.4 Montážní práce, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 62 305 ed.2.“ * – odstavec 5.5 Revize a kontroly zařízení, 1.řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS21

DSP_D_PS21-D.3.1_TZ_pdfA

- Str. 4, odkaz na konkrétní produkt a konkrétního dodavatele - „Předmětem tohoto PBR je DTS - stavební výrobek s funkcí stavby - modulové prefabrikované ŽB DTS BETONBAU UF 3066, která bude osazena dvěma olejovými transformátory 630 kVA. V nové DTS budou osazeny kompaktní rozváděče VN a NN. DTS je licencovaný výrobek firmy SCHEIDT-Siemens, viz PTO.“ – 12. řádek od konce strany
- Text „BETONBAU UF 3066, SCHEUDT-Siemens“ se nahrazuje textem „železobetonová prefabrikovaná buňka k instalaci rozvodného zařízení pro max výkon transformátoru 2 x 1000 kVA vč. dveří a všech ostatních částí utných pro bezvadný provoz“

- Str. 5, odkaz na technickou normu - „Provedení zábran a vybavení tabulkou musí odpovídat PNE 35 7041* v platném znění.“ – 11. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 6, odkaz na konkrétní produkt

DTS UF3066_PS21

Osoby v místnostech:

Název
místnosti

DTS UF3066_PS21

- Text „DTS UF3066 PS21“ se nahrazuje textem „distribuční transformátorová stanice železobetonová prefabrikovaná buňka k instalaci rozvodného zařízení pro max výkon transformátoru 2 x 1000 kVA vč. dveří a všech ostatních částí nutných pro bezvadný provoz“

DSP_D_PS21-D.1.2.2.1-DSP&ELD001_02

- odkaz na technickou normu
- Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. * Při křížení kabelu VN s jinými kabely musí být kabely vzájemně odděleny přepážkou odolávající účinku elektrického oblouku (např. Cihla) dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- V místě křížení trasy s železniční tratí bude v hloubce min. 1,5m od pláně železničního spodku zhotoven protlak v souladu s ČSN 37 5711 ed.2. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2., ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
- Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS21-D.1.2.1-DSP&EDD001_02

- str. 8, odkaz na technickou normu
- Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím.* Provedení elektroinstalace odpovídá ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 34 1610. *
- Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích). *

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Výkopy budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3*. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 3. řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 10, odkaz na technickou normu - „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – odstavec Značení kabelů (kabelové štítky) , 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 12, odkaz na technickou normu
- Po provedení montážních prací a po dohodě s investorem budou provedeny provozní zkoušky dle PNE 34 7626 ed.2*
- **5.4 Montážní práce**
..... Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed.3. *
- **5.5 Revize elektrického zařízení**
Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 62 305 ed.2. *
..... Tabulky a nápisy budou provedeny dle ČSN ISO 3864. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

PS20

DSP_D_PS20-D.3.1_TZ_pdfA

- Str. 4, odkaz na konkrétní produkt a konkrétního dodavatele- „Předmětem tohoto PBR je DTS - stavební výrobek s funkcí stavby - modulové prefabrikované ŽB DTS BETONBAU UF 3066, která bude osazena dvěma olejovými transformátory 630 kVA. V nové DTS budou osazeny kompaktní rozváděče VN a NN. DTS je licencovaný výrobek firmy SCHEIDT-Siemens, viz PTO.“ – odstavec STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, 5. řádek
- Text „BETONBAU UF 3066, SCHEUDT-Siemens“ se nahrazuje textem „železobetonová prefabrikovaná buňka k instalaci rozvodného zařízení pro max výkon transformátoru 2 x 1000 kVA vč. dveří a všech ostatních částí utných pro bezvadný provoz“

- Str. 5, odkaz na technickou normu - „Provedení zábran a vybavení tabulkou musí odpovídat PNE 35 7041 v platném znění.“ * – 5. řádek od vrchu strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 6, odkaz na konkrétní produkt

DTS UF3066_PS20

Osoby v místnosti

Název místnosti
DTS UF3066_PS20

- Text „DTS UF3066 PS21“ se nahrazuje textem „distribuční transformátorová stanice železobetonová prefabrikovaná buňka k instalaci rozvodného zařízení pro max výkon transformátoru 2 x 1000 kVA vč. dveří a všech ostatních částí nutných pro bezvadný provoz“

DSP_D_PS20-D.1.2.2.1-DSP&ELD001_01

- odkaz na technickou normu
Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005. * Při křížení kabelu VN s jinými kabely musí být kabely vzájemně odděleny přepážkou odolávající účinku elektrického oblouku (např. cihla) dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2. *
- Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 37 5711, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. *
- Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

DSP_D_PS20-D.1.2.1-DSP&EDD001_01

- str. 8, odkaz na technickou normu
Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a normám souvisejícím. *
Provedení elektroinstalace odpovídá ČSN 33 2000-5-51 ed.3. *
- Provedení kabeláže bude takové, aby bylo dostatečně odolné proti elektromagnetickému a elektrostatickému rušení v souladu s normami, zejména ČSN EN 61000-2-4 až 6-7 (v platných edicích). *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 9, odkaz na technickou normu - „Výkopy budou provedeny dle místních zvyklostí v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3. * Minimální

vzdálenosti od inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005/Z1,2,3,4.“ * – 5. řádek od konce strany

- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 10, odkaz na technickou normu - „Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.“ * – odstavec Značení kabelů (kabelové štítky), 3. řádek
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 11, odkaz na technickou normu - „Po provedení montážních prací a po dohodě s investorem budou provedeny provozní zkoušky dle PNE 34 7626 ed.2.“ * – 1. řádek od konce strany
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení
- Str. 12, odkaz na technickou normu
- **5.4 Montážní práce**
..... Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed.3. *
- **5.5 Revize elektrického zařízení**
Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 62 305 ed.2. *
..... Tabulky a nápisy budou provedeny dle ČSN ISO 3864. *
- *zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení

SO08G

DSP_D_SO08G_D.1.1.1_TZ

- Str. 4, odkaz na konkrétního dodavatele
- montáž bude provedena firmou aprobovanou **certifikační organizací Československý Lloyd**


Prokázání technické způsobilosti

- Výrobky (plovoucí segmenty) musí být technicky způsobilé a mají platnou certifikaci od **certifikační organizace Československý Lloyd**
- Text „Československý Lloyd“ se nahrazuje textem „nezávislý certifikační a inspekční orgán akreditovaný podle norem ISO 17065 a ISO 17020.“

SO13

DSP_D_SO13_P2 HIG posudek -vsak srážek Medard SO01


- Str. 4, odkaz na konkrétní produkt

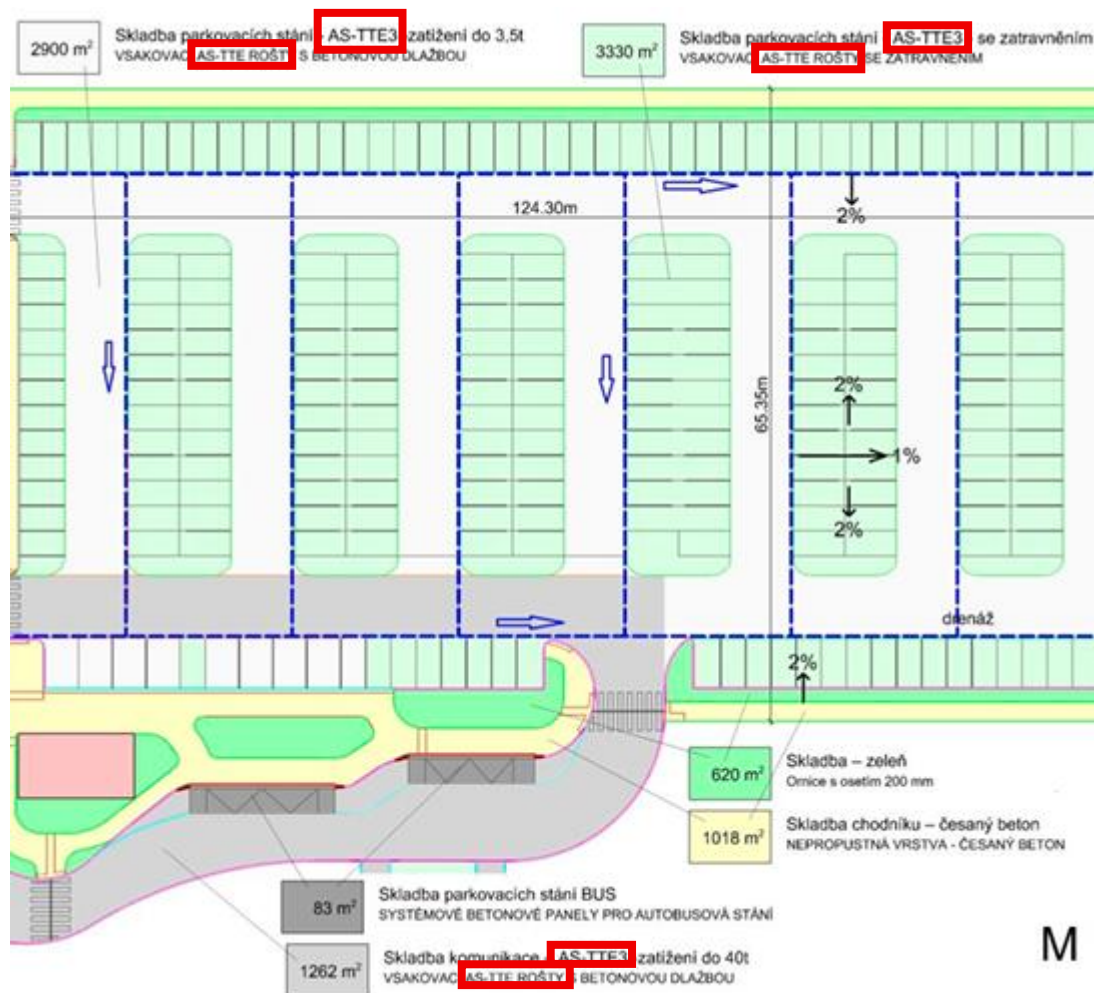

- Za text „AS-TTE“, „AS-TTE3“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

DSP_D_SO13_P1 HIG posudek -vsak srážek Medard SO04

- Str. 4, odkaz na konkrétní produkt



2014 m ²	Skladba komunikace - AS-TTE3 zatížení do 40t VSAKOVAC AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU
89 m ²	Skladba parkovacích stání BUS SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ PANELE PRO AUTOBUSOVÁ STÁNÍ
3443 m ²	Skladba parkovacích stání AS-TTE3 - se zatravněním VSAKOVAC AS-TTE ROŠTY SE ZATRAVNĚNÍM

- Za text „AS-TTE3“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

DSP_D_SO13_2.02_odvodnění SO.04_125

- odkaz na konkrétní produkt

2014 m ²	Skladba komunikace - AS-TTE3 zatížení do 40t VSAKOVAC AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU
2008 m ²	Skladba parkovacích stání AS-TTE3 zatížení do 3,5t VSAKOVAC AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU
89 m ²	Skladba parkovacích stání BUS SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ PANELE PRO AUTOBUSOVÁ STÁNÍ
941 m ²	Skladba chodníku – česaný beton NEPROPUSTNÁ VRSTVA - ČESANÝ BETON
3443 m ²	Skladba parkovacích stání AS-TTE3 se zatravněním VSAKOVAC AS-TTE ROŠTY SE ZATRAVNĚNÍM

- Za text „AS-TTE3“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

DSP_D_SO13_2.01_odvodnění SO.01_124

- odkaz na konkrétní produkt

1262 m ²	Skladba komunikace - AS-TTE3 - zatížení do 40t VSAKOVACÍ AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU
2900 m ²	Skladba parkovacích stání - AS-TTE3 - zatížení do 3,5t VSAKOVACÍ AS-TTE ROŠTY S BETONOVOU DLAŽBOU
83 m ²	Skladba parkovacích stání BUS SYSTÉMOVÉ BETONOVÉ PANELE PRO AUTOBUSOVÁ STÁNÍ
1018 m ²	Skladba chodníku – česaný beton NEPROPUSTNÁ VRSTVA - ČESANÝ BETON
3330 m ²	Skladba parkovacích stání - AS-TTE3 - se zatravněním VSAKOVACÍ AS-TTE ROŠTY SE ZATRAVNĚNÍM

- Za text „AS-TTE3“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

DSP_D_SO13_1.1_TZ


- Str. 3, odkaz na konkrétní produkt – „Toto řešení umožňuje vsakování vody přes vrstvu obsahující sorbenty, které zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů např. systém AS-TTE Rošty včetně konstrukčních vrstev s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů.“ – 3. odstavec, 3. řádek
- Za text „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

SO04

DSP_D_SO04-D112-3 Habartov-VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ_R1

- Odkaz na konkrétní produkt



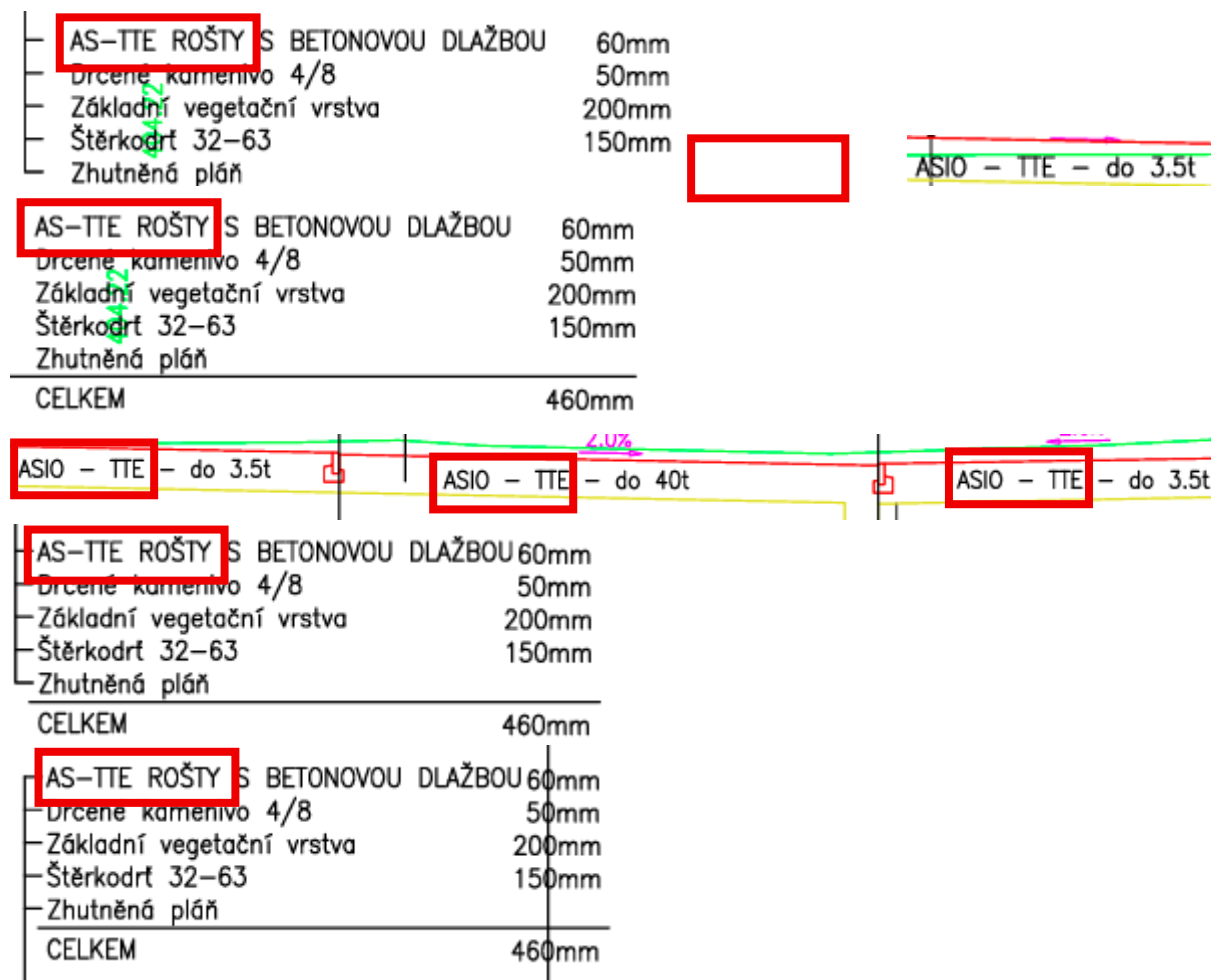

- Za text „ASIO - TTE“ a „AS-TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

DSP_D_SO04_D111-TZ_R2

- Str. 4, odkaz na konkrétní produkt

Konstrukce parkoviště je tvořena systémovou skladbou z roštů AS-TTE s betonovou dlažbou, v místech parkovacích stání OA se zatravněním. Při návrhu parkoviště se vycházelo ze tří konstrukčních principů systému AS-TTE ROŠTY.

Konstrukční princip 1 systému AS-TTE ROŠTY	Osobní automobily, obytné přívěsy, malé dopravní prostředky do 3,5 t povolené celkové hmotnosti
Konstrukční princip 2 systému AS-TTE ROŠTY	Příležitostný pojezd nákladních vozidel do 40 t povolené celkové hmotnosti (do 10 t zatížení na osu), požární vozidla do 16 t povolené celkové hmotnosti
Konstrukční princip 3 systému AS-TTE ROŠTY	Nákladní vozidla do 40 t povolené celkové hmotnosti

Materiálové řešení prvků systému **AS-TTE**

AS-TTE Rošt je vyrobený z recyklovaného plastu, barva antracit, rozměr 80x40x6 cm + 1,5 cm ozubené zámky, tloušťka vnější příčky 2 cm, vnitřní 1,5 cm, hmotnost cca 8,7 kg.

AS-TTE Betonová dlažba je speciální betonová kostka do **AS-TTE Roštu**, hmotnost 610 g/ks, rozměry 74x74x48 mm.

AS-TTE Soil V - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu.

AS-TTE Soil P - štěrk s příměsí strukturovaného substrátu a prvky upravující sorpci úkapů.

- Za text „AS-TTE“, „AS-TTE Soil V“, „AS-TTE Soil P“, „AS-TTE Betonová dlažba“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

- Str. 5, odkaz na konkrétní produkt

Skladba komunikace – **AS-TTE3** - zatížení do 40t

- **AS-TTE ROŠTY** S BETONOVOU DLAŽBOU 60 mm

Skladba parkovacích stání – **AS-TTE2** - zatížení do 3,5t

- **AS-TTE ROŠTY** SE ZATRAVNĚNÍ 60 mm

Skladba parkovacích stání OSSP a komunikace zatížené do 3,5t

- **AS-TTE ROŠTY** S BETONOVOU DLAŽBOU 60 mm

- Za text „AS-TTE3“, „AS-TTE2“ a „AS_TTE ROŠTY“ se vždy doplňuje text „(zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení)“

Změna zadávací dokumentace:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **12. 11. 2025 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 29. 8. 2025

Za Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s.
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Jakub Špeta