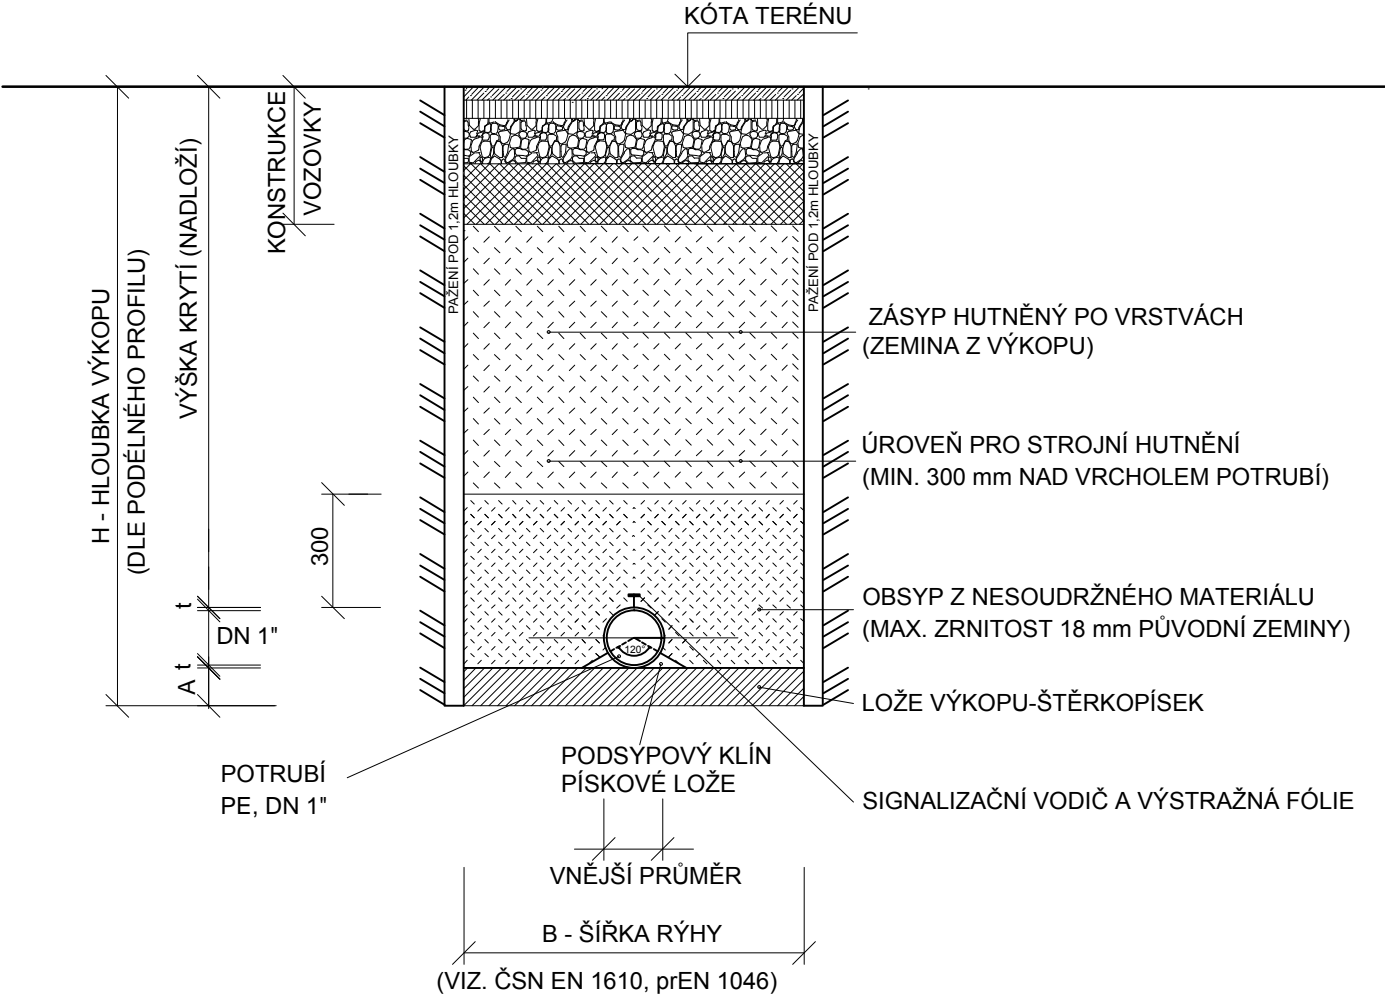


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI  
POTRUBÍ PE, DN 1"





POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 307 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Objednatel:  
**Město Kynšperk nad Ohří**  
Jana A. Komenského 221/13  
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:  
 **Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. P. Zahrádka		Zak. číslo	13-UL01-019
	Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		Stupeň	DPS
	Akce <b>Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51</b>				Počet formátů
<b>Zhotovitel:</b> Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem				Měřítko	1 : 25
				Č. přílohy	Paré
				<b>4</b>	
Příloha <b>VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>					