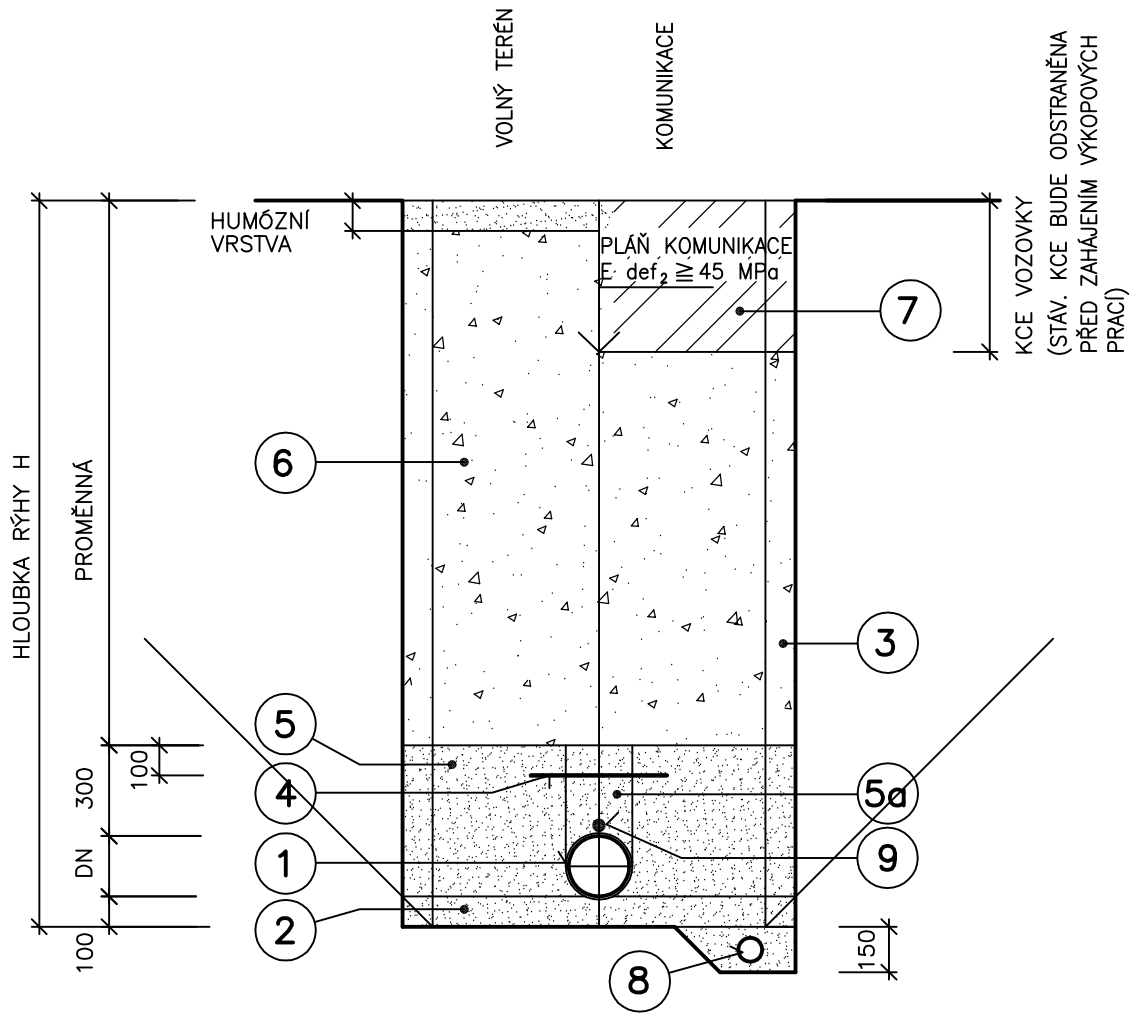


≦ DN 200 = 800
DN 250 = 850
DN 300 = 900
DN 400 = 1100
DN 500 = 1200

# LEGENDA

| Č. | MATERIÁL | HUTNĚNÍ |
|---|---|---|
| 1 | TROUBA PE (s modrým identif. proužkem) | – |
| 2 | ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA 0 – 20mm | min. 95% PS |
| 3 | PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV | – |
| 4 | VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006) | – |
| 5 | OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm | min. 95% PS |
| 5a | OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm | NEHUTNÍ SE |
| 6 | ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE VHODNÁ), POD KOMUNIKACÍ VÝMĚNA PODLOŽÍ V MOCNOSTI 400 mm HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm | |
| 7 | KONSTRUKCE VOZOVKY | – |
| 8 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 (POUZE POKUD JE PODZEMNÍ VODA) PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT | |
| 9 | VYTYČOVACÍ VODIČ CY6 | |

# POZNÁMKA

– MÍRA ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ ZEMIN.
PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSYPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE ZHOTOVITEL GEOLOGA
K POSOUZENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU A NA ZÁKLADĚ URČENÍ
ZEMIN (ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU) BUDE V SOULADU
S TP 146 Z 12/2001, ZEJMÉNA TAB. Č.6 A 7, PROVÁDĚT ZÁSYPOVÉ PRÁCE.
GEOLOG URČÍ ROVNĚŽ POUŽITOU ZEMINU VHODNOU PRO ZÁSYP DO TĚLESA HRÁZE
POTRUBÍ V TĚLESE HRÁZE BUDE OBETONOVANÉ – VIZ ŘEZ PROPUSTKEM

SO 02 - VÝTLAČNÉ POTRUBÍ

| HLAVNÍ INŽENÝR | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL | EKOEKO s.r.o. Senovážné nám. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111 www.ekoeko.cz |
|---|---|---|---|---|---|
| ING.KOHOUT | ING.KOHOUT | ING.KOHOUT | ING.KOHOUT | ING.HRUBÝ | |
| OBJEDNATEL | Město Rotava, sídliště 721, 357 01 Rotava | | | | ZAK. Č. 1593–61 |
| KRAJ | KARLOVARSKÝ | MĚSTO | ROTAVA | | ARCH. Č. |
| AKCE | ROTAVA<br>ZAPOJENÍ VRTU HV 01 | | | | FORMÁT 2xA4 / DATUM 09/2018 / STUPEŇ DVZ / MĚŘÍTKO 1:25 / KOPIE |
| OBSAH | VÝTLAK – VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE | | | | VÝKR. Č. 7 / ČÁST D.1.1 |