


VOZORVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

- PE-HD, DN/OD 315, SDR 17, PE 100
- VE VOZOVCE DLÁŽDĚNÉ

KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Skladba typu A - vozovka dlážděná, TDZ IV., D1-D-1

Dlažba kamenná	DL	100 mm	(ČSN 73 6131)
Lože	L	40 mm	(ČSN 73 6126)
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	220 mm	(ČSN 73 6126)
Štěrkodrt	ŠD	250 mm	(ČSN 73 6126)
Celkem		610 mm	

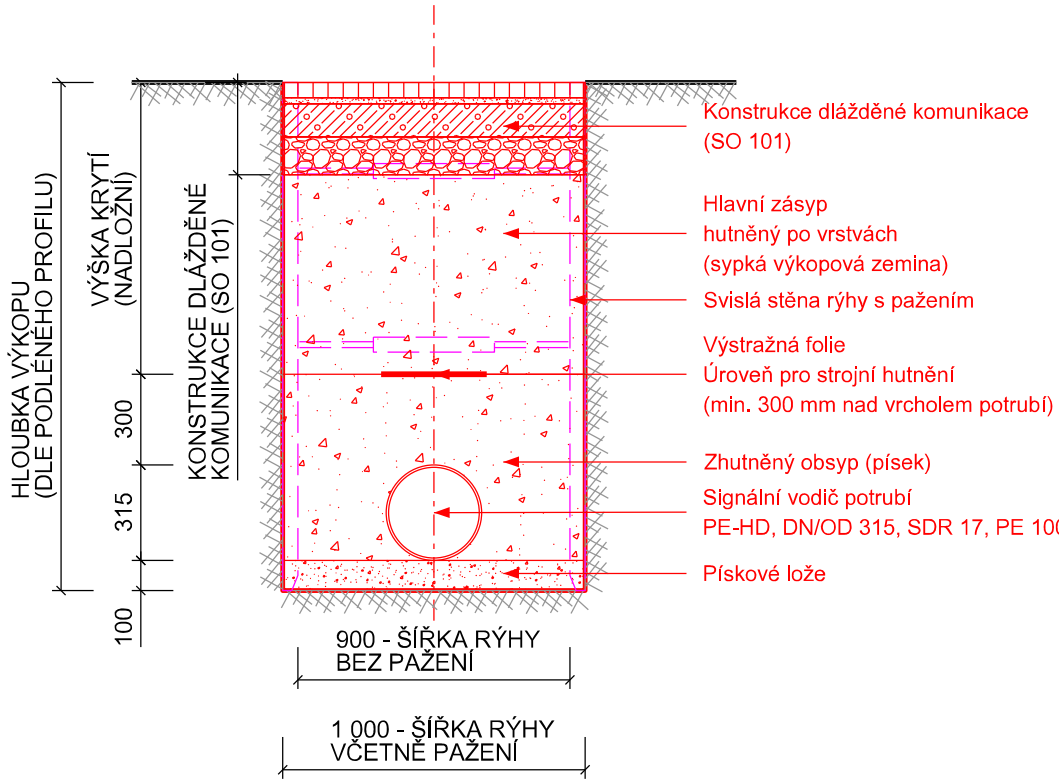


VOZORVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

- PE-HD, DN/OD 315, SDR 17, PE 100
- VE VOZOVCE ASFALTOVÉ

KONSTRUKCE KOMUNIKACE


Skladba typu C - vozovka asfaltová, TDZ IV., D1-N-6

Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121)
Spojovací postřik asfaltový		0,3 kg/m2	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	70 mm	(ČSN 73 6121)
Vrstva stmelená cementem	ŠC C8/10	130 mm	(ČSN 73 6126)
Štěrkodrt	ŠD	200 mm	(ČSN 73 6126)
Celkem		440 mm	

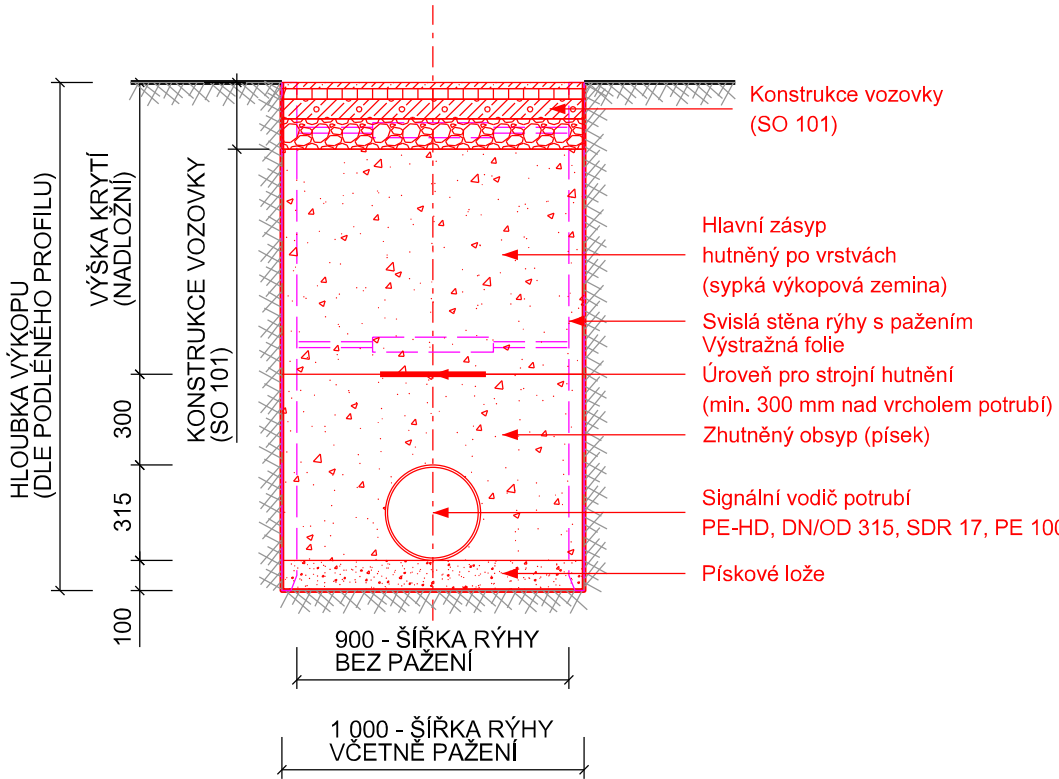

VOZORVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

- PE-HD, DN/OD 315, SDR 17, PE 100
- VE VOLNÉM TERÉNU

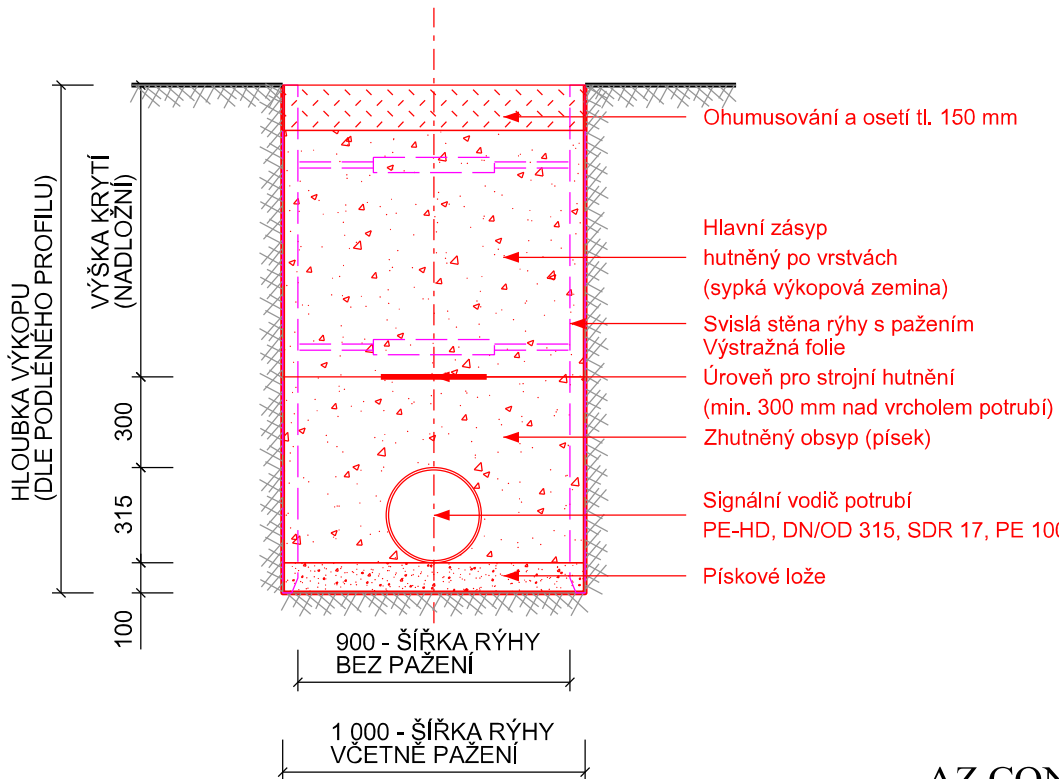

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....119/14
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....1/2016

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
OBEC: JÁCHYMOV (555215)
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ: JÁCHYMOV (656437)
OKRES: KARLOVY VARY

Odpov. proj.:	Ing. Martin David	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Jindřich Charvát	
Kontroloval:	Ing. Eva Sochorová	
Kraj:	Karlovarský Místo: Jáchymov	
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov	
Akce:	Jáchymov - Regenerace panelového sídliště Slovany	
Objekt:	SO 301 - Vodní park	
Výkres:	Vzorové uložení potrubí	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r.o.		

Zn. souboru:	...		
Stupeň:	PDPS	Formát:	3 x A4
Č. zak.:	119/14	Č. paré:	
Datum:	1/2016		
Měřítko:	1:25	Č. přílohy:	B.2.5