


PŮDORYS - bourání

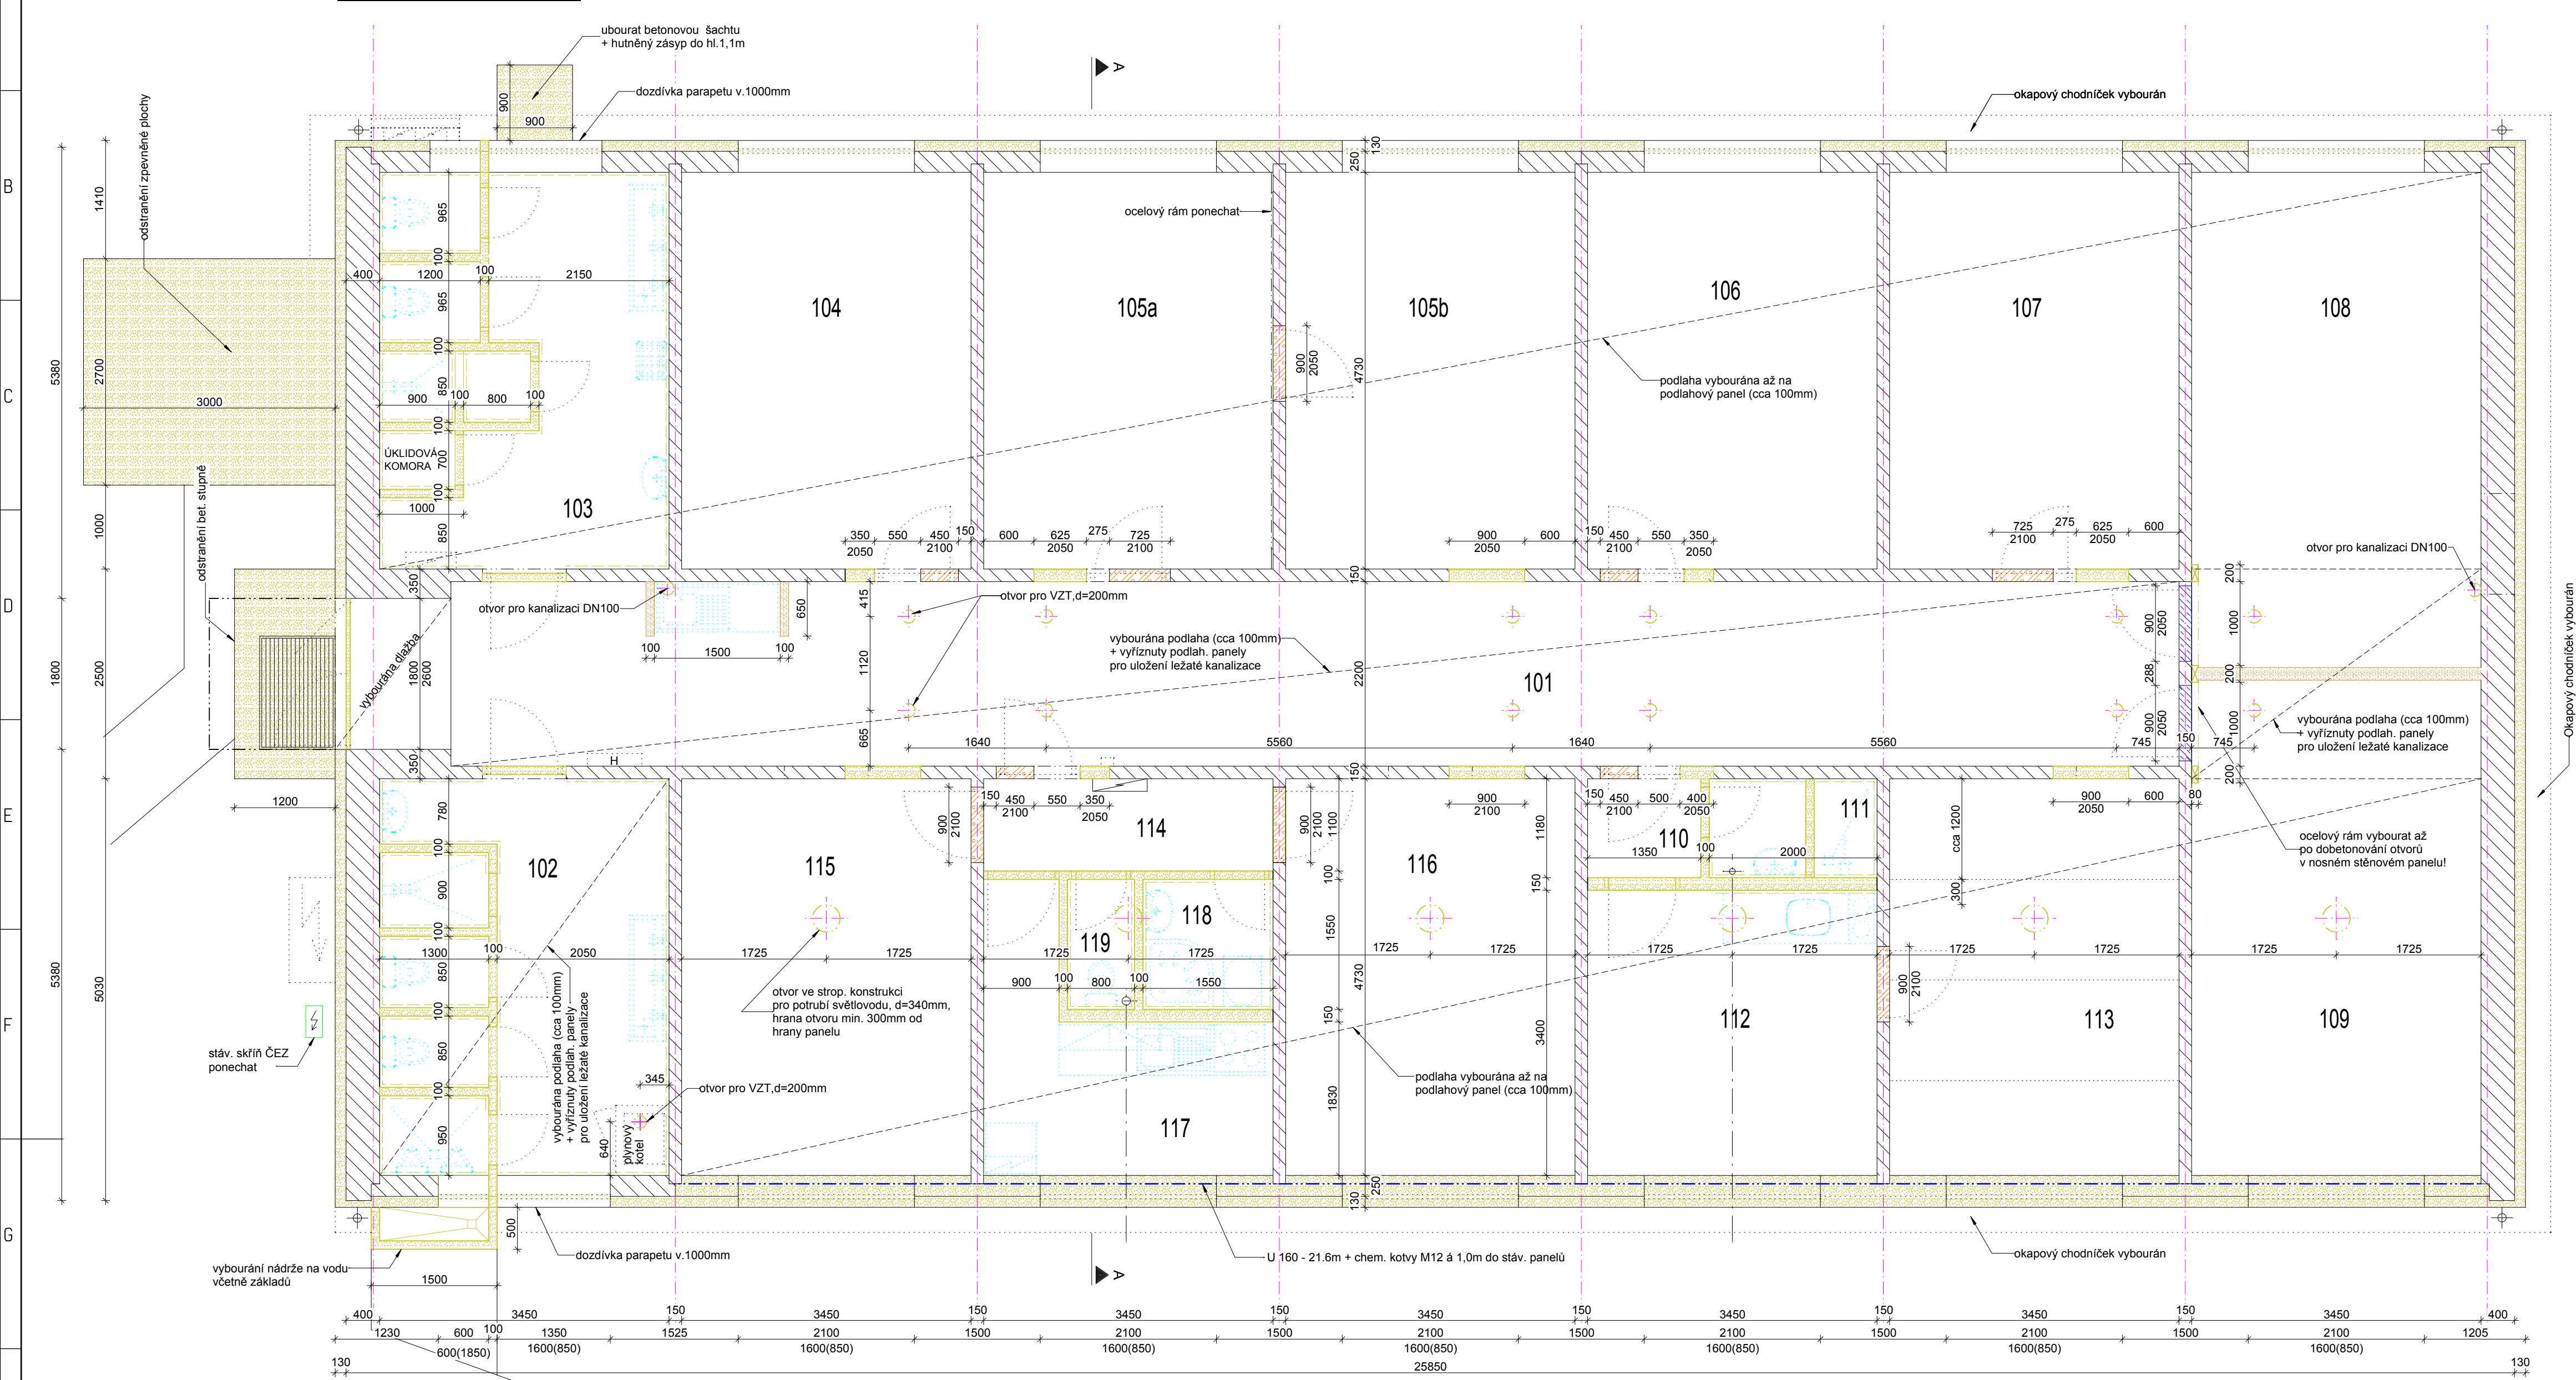


LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Bourané konstrukce zděné (lehčený beton)
- Dozdivky (zdívko z tvárnic z lehkého keramického betonu)
- Dobetonávky (prostý beton)

Výpis oceli:

U160 - celkem 21,70m ( 410kg )




Legenda místností

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	plocha	podlaha	úprava stěn	úprava stropů
101	CHODBA	47.3m <sup>2</sup>	KD	ŠO,M	M
102	HYG.ŽÁZEMÍ - MUŽI	15.6	KD	M	M
103	HYG.ŽÁZEMÍ - ŽENY	15.6	KD	M	M
104	LOŽNICE - 3L	16.3	PVC	M	M
105	BUŇKA - 6L ( 2x 3L )	32.6	PVC	ŠO,M	M
106	LOŽNICE - 3L	16.3	PVC	M	M
107	LOŽNICE - 3L	16.3	PVC	M	M
108	LOŽNICE - 4L	20.4	PVC	ŠO,M	M
109	LOŽNICE - 4L	20.4	PVC	ŠO,M	M
110	UBYTOVNA - VSTUP	1.6	PVC	ŠO,M	M
111	KOUPELNA	2.4	KD	ŠO,M,KO v.2.0m	M
112	KUCHYNĚ	11.7	PVC	ŠO,M,KO v.1.5m	M
113	LOŽNICE	16.3	PVC	ŠO,M	M
114	BYT SPRÁVCE - VSTUP	3.8	PVC	ŠO,M	M
115	POKOJ	16.3	PVC	ŠO,M	M
116	POKOJ	16.3	PVC	ŠO,M	M
117	KUCHYNĚ	7.8	PVC	ŠO,M,KO v.1.5m	M
118	KOUPELNA	2.4	KD	ŠO,M,KO v.2.0m	M
119	WC	1.2	KD	ŠO,M,KO v.2.0m	M

VÝSVĚTLIVKY:

KOB - KOBEREČ  
KD - KERAMICKÁ DLAŽBA  
PVC - PVC  
SDK - SÁDROKARTON  
ŠO - ŠTUKOVÁ OMÍTKA  
KO - KERAMICKÝ OBKLAD  
M - MALBA

ŘEZ - bourání

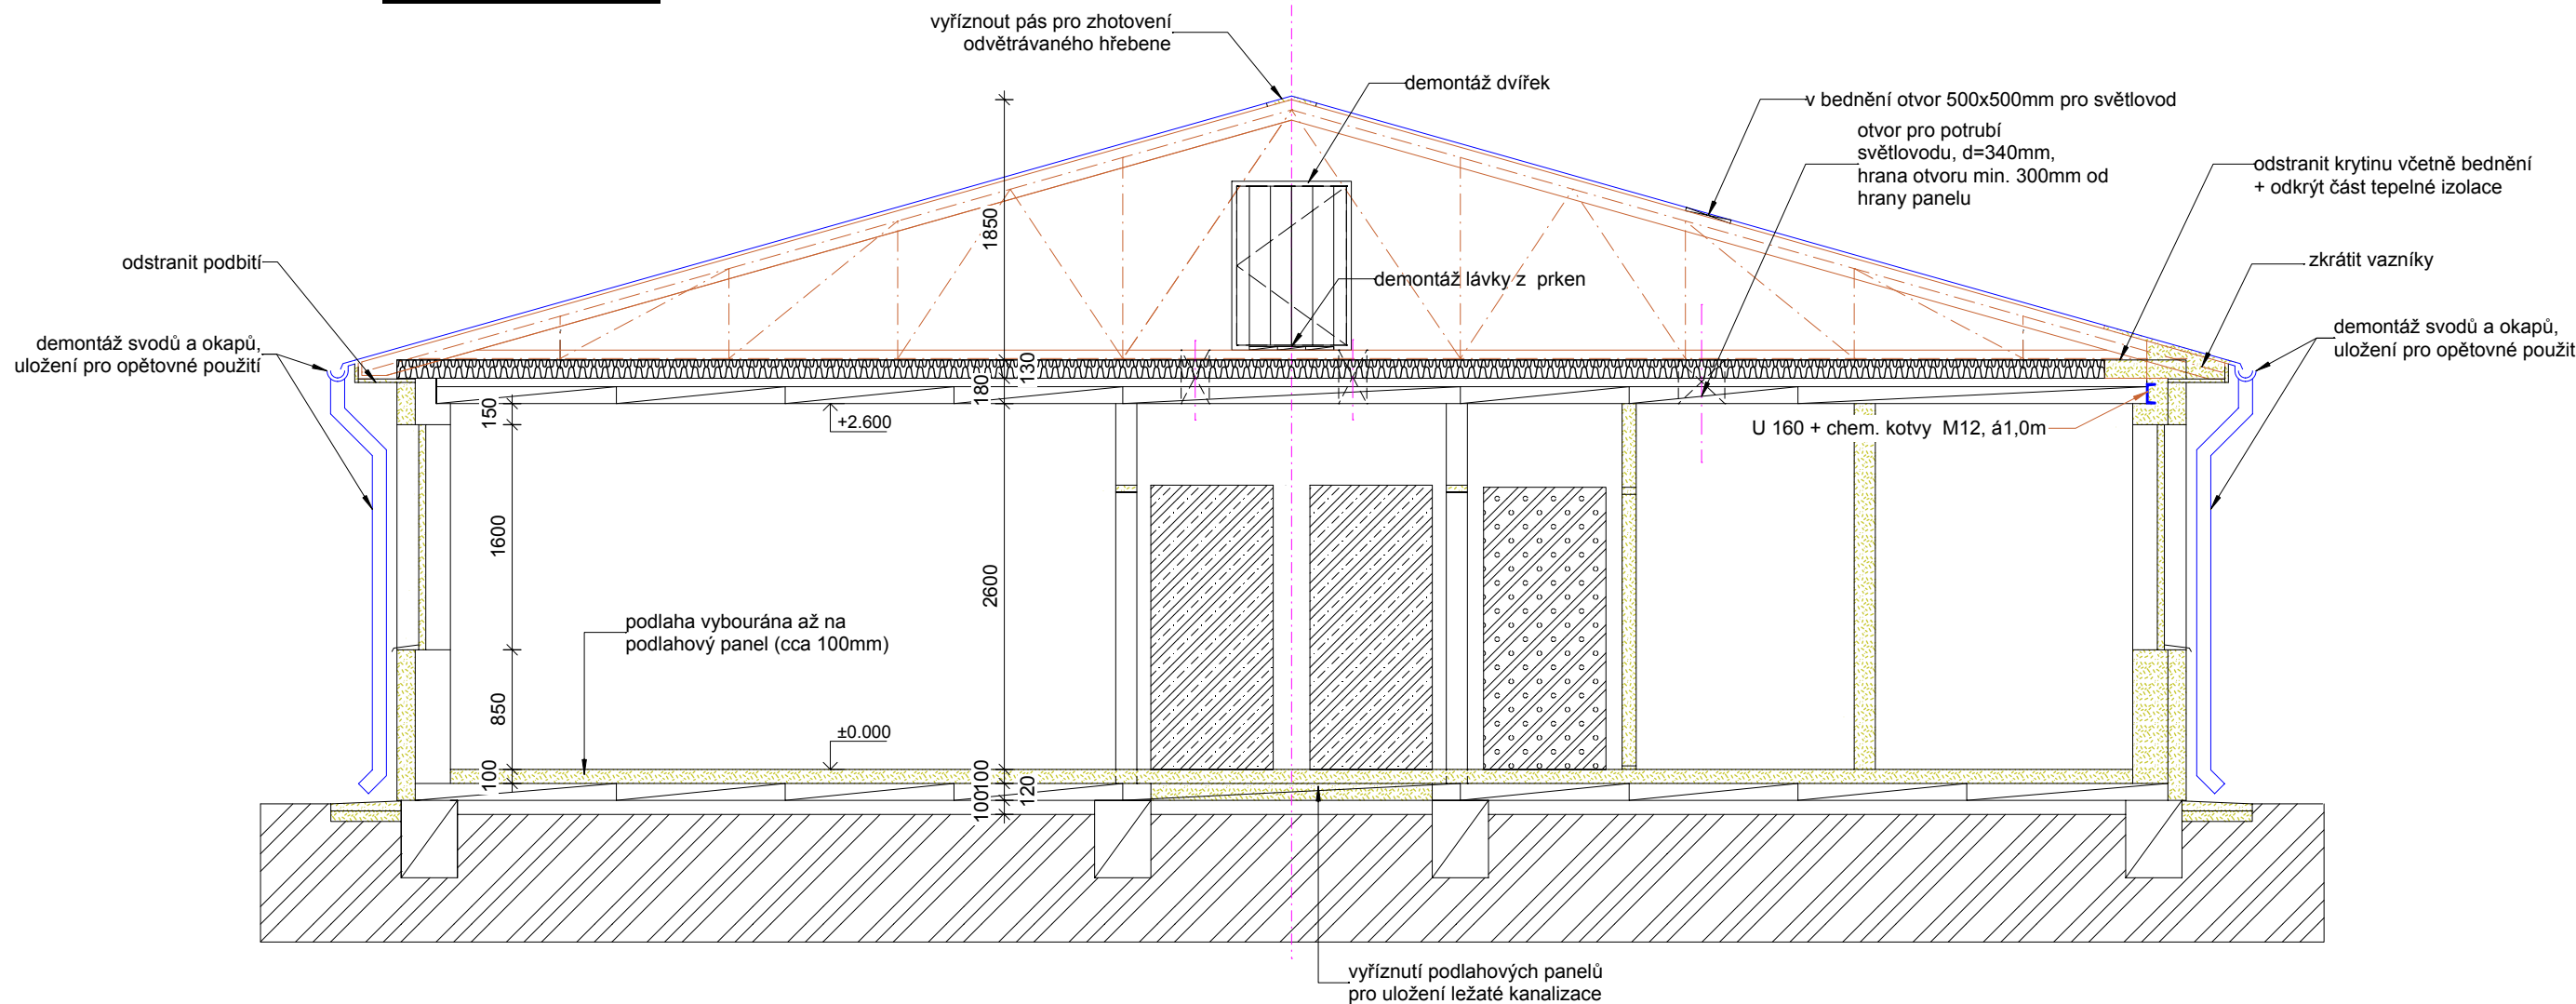


Poznámka:

- Z podlah odstraněny veškeré náslapné vrstvy (předpoklad: PVC, v hygienických místnostech keramická dlažba). Následně odstraněna celá podlaha až na panel (předpoklad: beton 100mm + rohož ze skleněného vlákna).
- Panely v podlaže vyříznuty v rozsahu nutném pro provedení nových rozvodů TZB
- Pro zajištění nově zřizovaných dveřních otvorů budou v nadpraží použity lepené uhlíkové lamely křížem přes roh nového otvoru. Přesný návrh bude součástí dodávky zajištění (dodavatelská dokumentace).
- Před vyřezáním otvorů do stropních panelů je nutno ověřit sondou (např. vrtáním pro světlovod), zda se jedná o plně či dutinové panely.
- Při jakémkoliv nevhodném či nadměrném zásahu do stropních panelů (prostory, kotvení apod.) je velké riziko přerušení výztuže a může dojít ke zhroutilí panelu.
- S ohledem na výše uvedené, budou prostory do stropní konstrukce provedeny v maximální míře stáv. otvory popř. otvory novými **vrtanými** pouze do velikosti 300 mm (kruhové otvory), technologií vrtání nebo přesného řezání.
- Prostory s větší požadovanou velikostí (pro VZT, světlovody) mohou být provedeny až po montážním podepření oslabovaných panelů, vždy musí zůstat min 300 mm betonu mezi okrajem otvoru a okrajem panelu!
- Ocelové ztužidlo z válcovaného profilu U (ocel S235) podél volné hrany stávající stropní desky v místě demontovaných obvodových panelů, které je chemicky kotveno do stáv. stropní desky a nahrazuje pozdní věnec - Demontáž stěnových panelů v rozsahu projektované přístavby.
- **Obvodové stěnové panely budou demontovány následujícím postupem:**  
panely zajištěny proti náhlé a neřízené ztrátě stability montážními podporami  
provedeny svislé řezy v rovinách ostění okenních otvorů tak, aby bylo možné nejprve odstranit nadpraží a parapet  
provedeny (zvýšená opatrnost) svislé řezy v rovinách proložených licem navazujících příčných vnitřních stěn. panelů  
uvolněná část fasádního panelu okamžitě po dokončení příslušného řezu demontována - výjmuta směrem do extér.  
- V případě nejasností, vzniklých při odhalování jednotlivých konstrukcí nebo při bourání, bude přizván projektant k posouzení nutných statických zásahů a úprav  
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP

± 0,000 = 454,37

Stávající podlaha 1.NP

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:50	
Projektant	Kurčáková Jana Ing.	Technická kontrola	Toman Vladimír Ing.			
  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Přestavba holobutů čp. 179 ve Vintřově			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO.PS):  Dokumentace stavebních objektů vč. stavebního konstrukčního řešení	Projektová dokumentace	Dokumentace objektů		8	13
				Stupeň projektu	PST	
				Datum dokončení	30.09.2016	
				Číslo zakázky	8529-25	
OBSAH:	Bourání a podchycování - půdovrs. řez					
OBJEDNATEL:	Obec Vintřov			Číslo archivu:	BPO 1-94458	