


Schema -voda

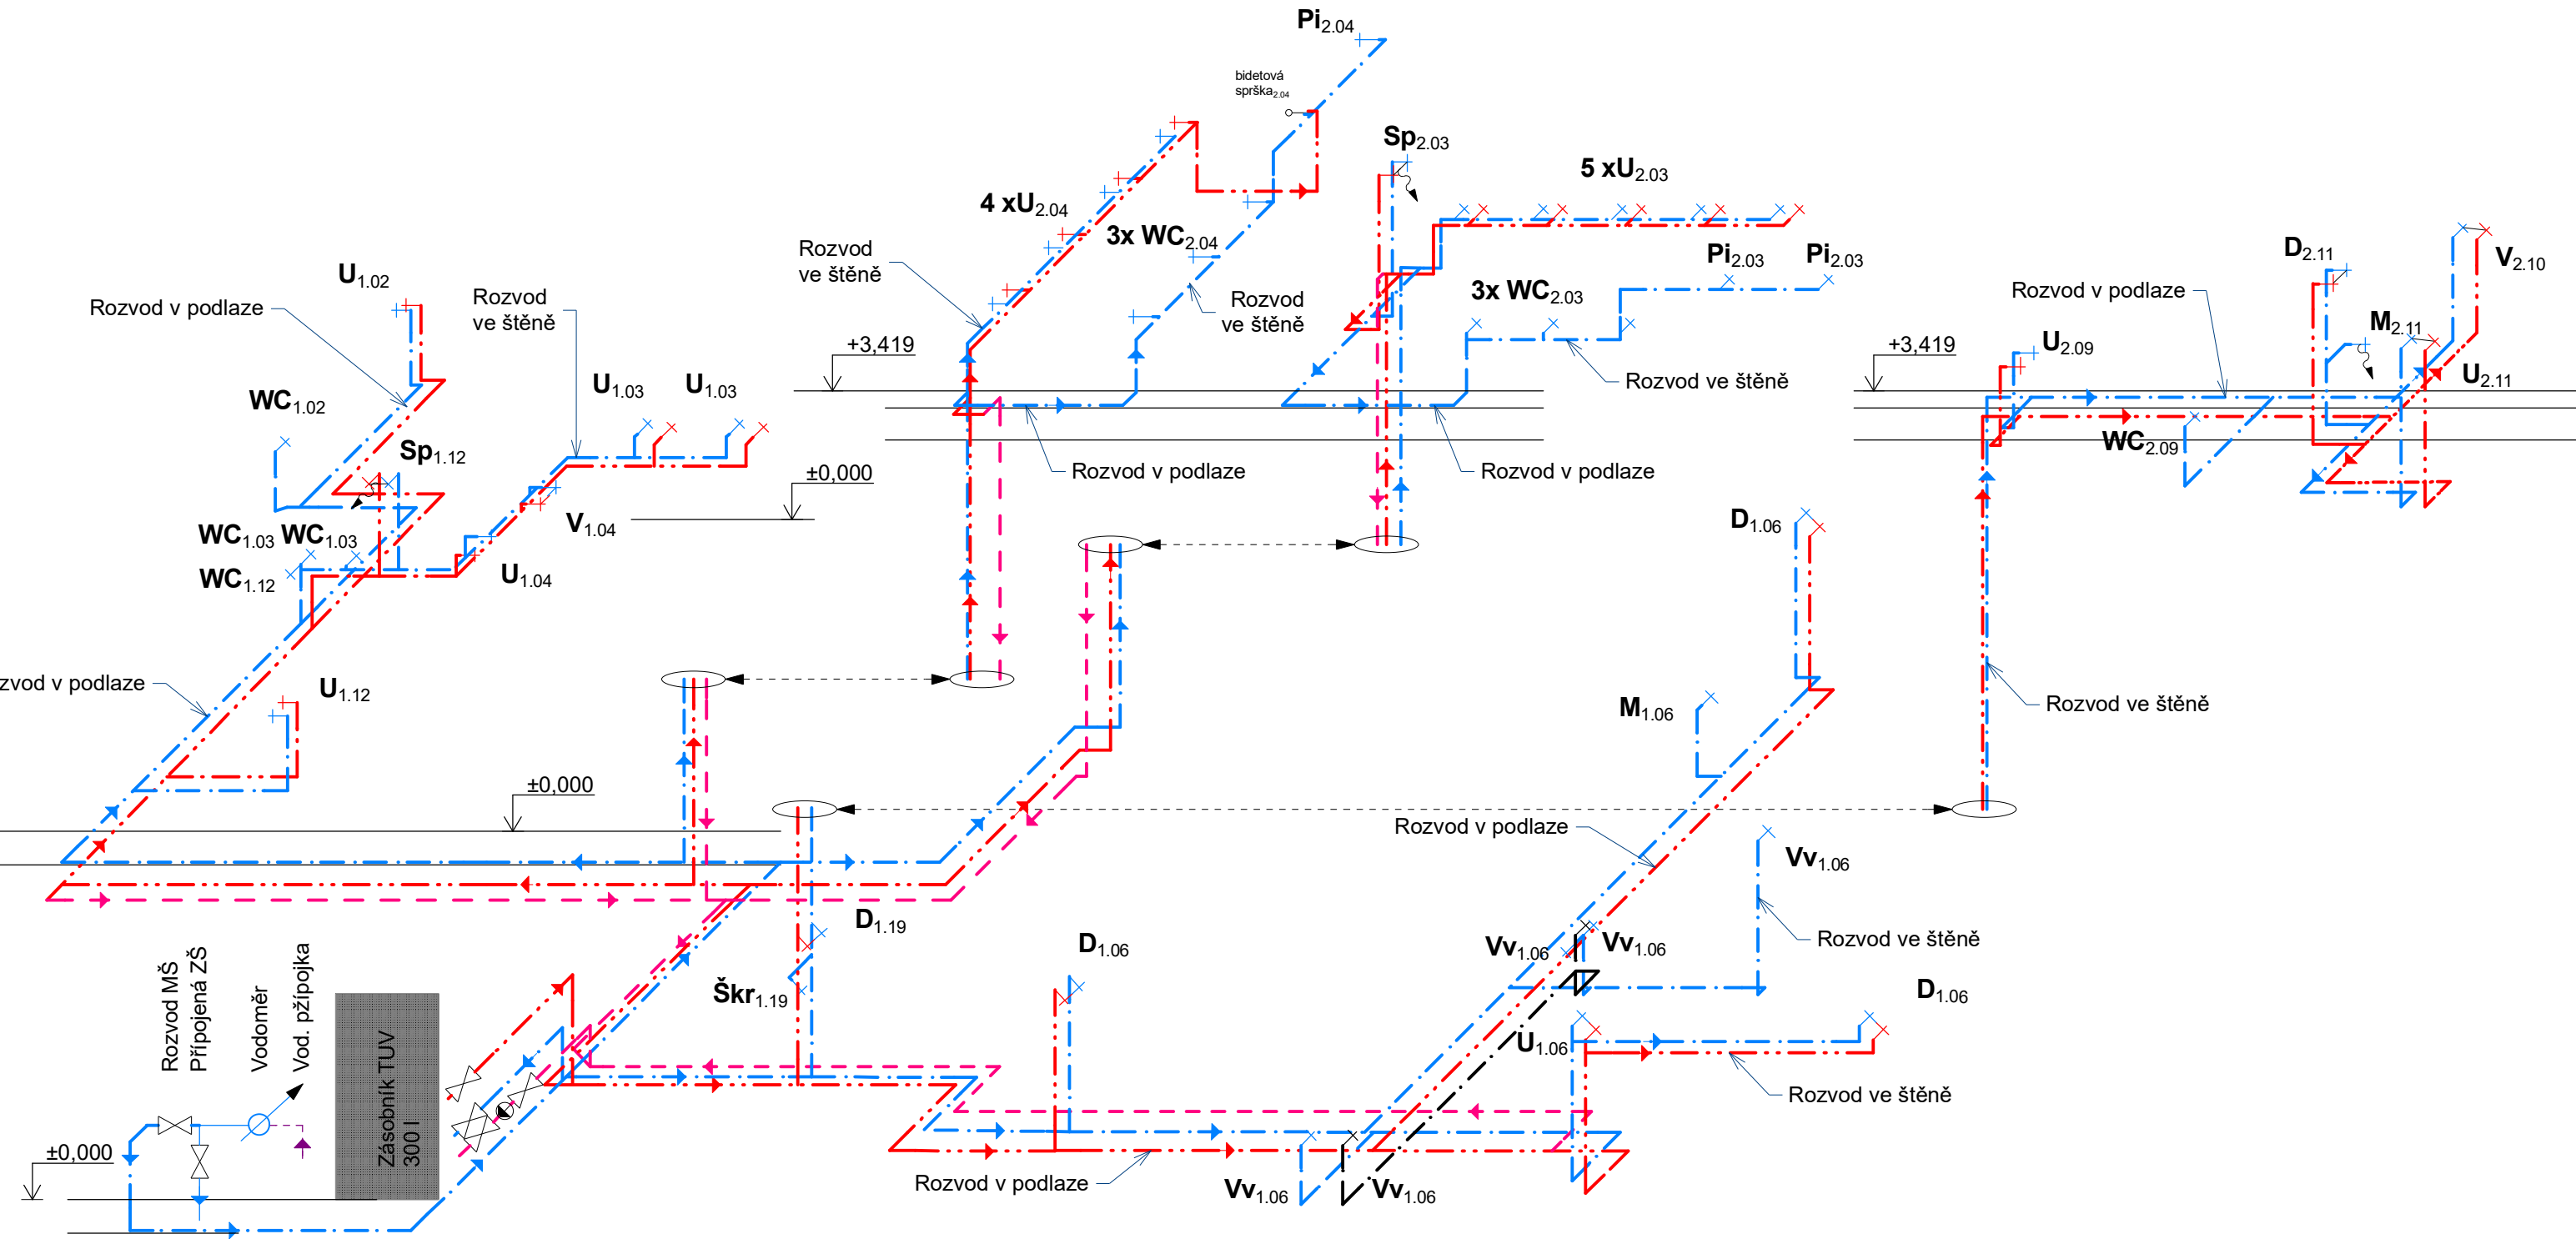

VYPRACOVAL : SCHVÁLIL :		INVESTOR :	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKA	
ING. BÍŠKO		Obecní úřad Orel	kancelář	
		Orel č.p. 67	ING. Radomír BÍŠKO	
		538 21 Slatiňany	Družstevní 380	
AKCE :			530 02 Pardubice - Ostřešany	
			e-mail: bisko@razdva.cz	
			Zakázka č. :	
			Datum :	
			Formát :	
			PD k stavebnímu řízení	
VÝKRES :			MĚŘÍTKO :	
Schema -Rozvod vody			Číslo výkresu :	
			1 : 50	
			V 04	