


Vsakování - půdorys zasakovacího tělesa

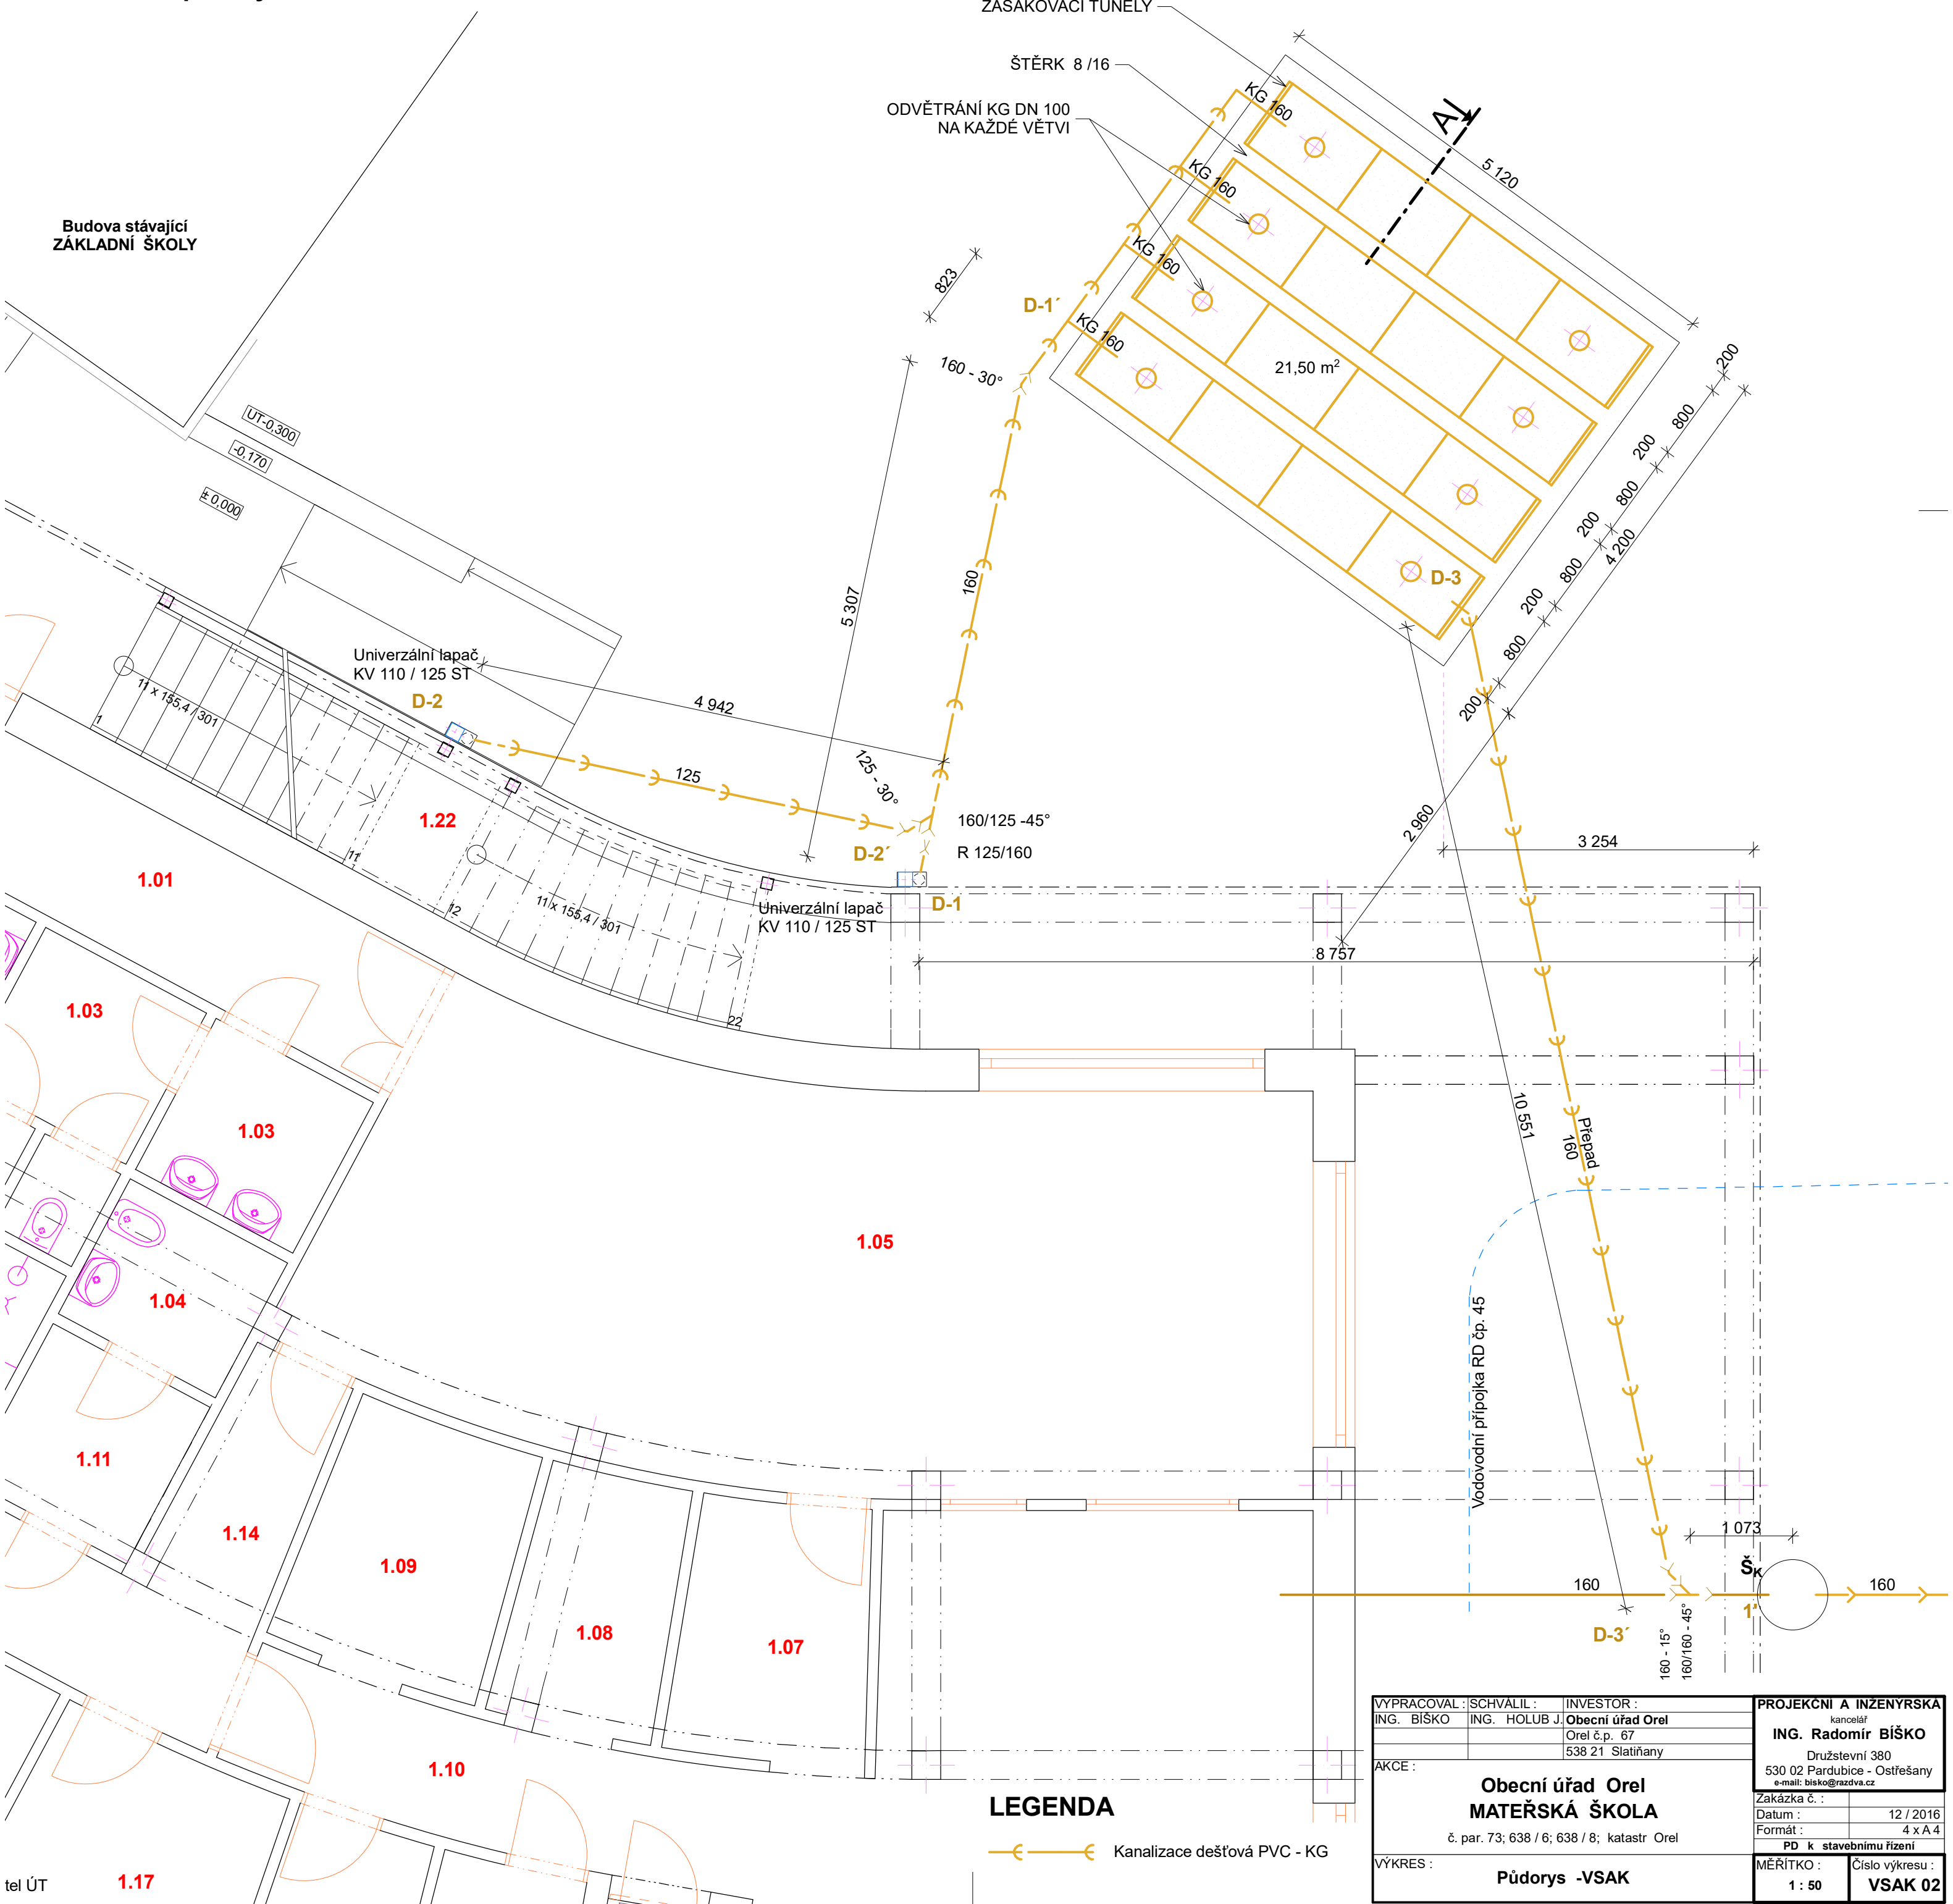

ZASAKOVACÍ TUNELY

ŠTĚRK 8 / 16

ODVĚTRÁNÍ KG DN 100
NA KAŽDÉ VĚTVI

Budova stávající
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UT-0,300
-0,170
± 0,000

Univerzální lapač
KV 110 / 125 ST

1.22

1.01

1.03

1.03

1.04

1.11

1.14

1.09

1.08

1.07

1.10

1.17

tel ÚT

LEGENDA

— — — — — Kanalizace dešťová PVC - KG

VYPRACOVAL : ING. BIŠKO	SCHVÁLIL : ING. HOLUB J.	INVESTOR : Obecní úřad Orel Orel č.p. 67 538 21 Slatiňany	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ kancelář ING. Radomír BIŠKO Družstevní 380 530 02 Pardubice - Ostřešany e-mail: bisko@razdva.cz
AKCE : Obecní úřad Orel MATEŘSKÁ ŠKOLA č. par. 73; 638 / 6; 638 / 8; katastr Orel			Zakázka č. : Datum : 12 / 2016 Formát : 4 x A 4 PD k stavebnímu řízení
VÝKRES : Půdorys -VSAK			MĚŘITKO : 1 : 50 Číslo výkresu : VSAK 02