



## SCHEMA ZAPOJENÍ

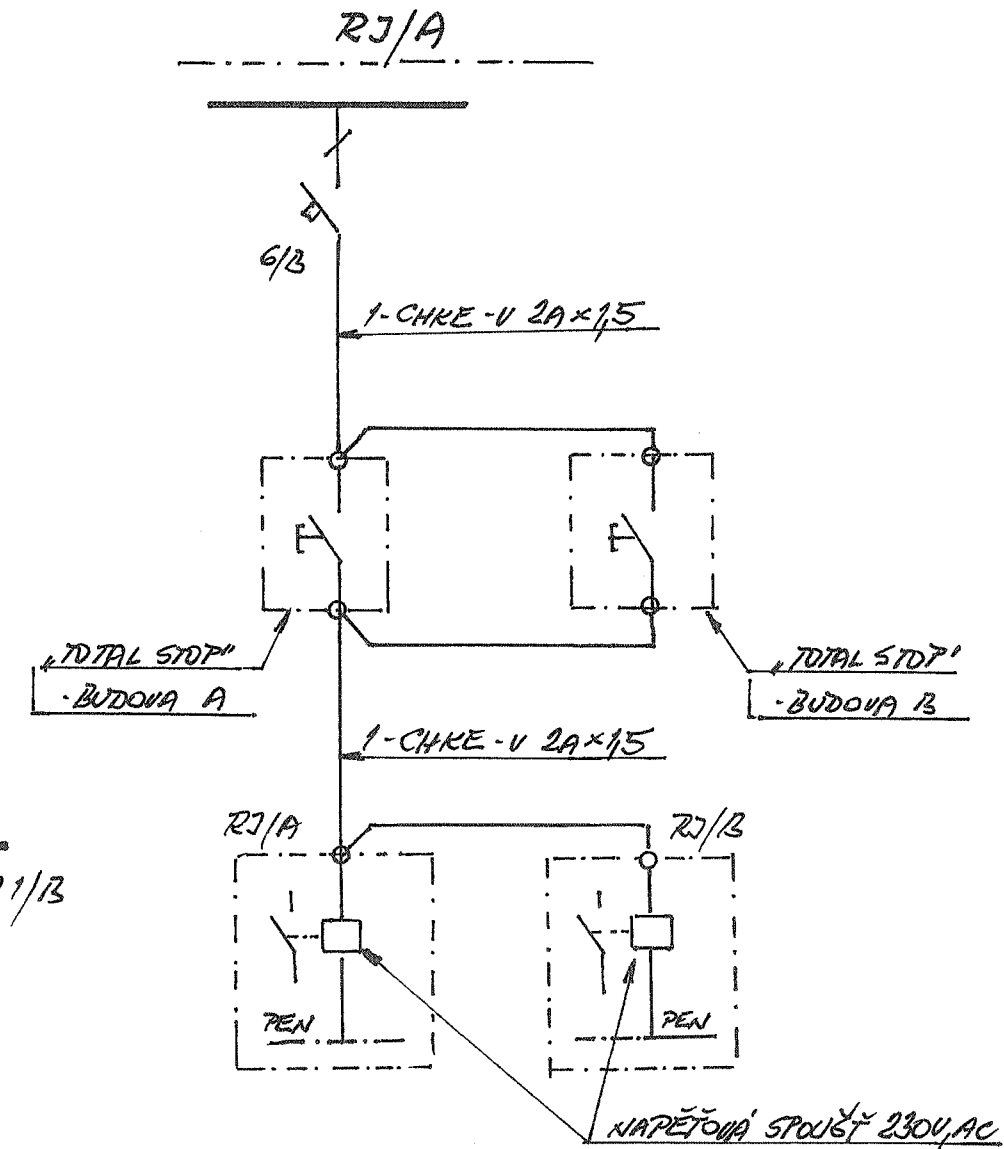

VYPNUTÍ EL. ROZVODŮ V OBOU BUDOVÁCH NAJEDNOU  
NEZÁVISLE I Z JEDNOHO VSTUPU

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Oldřich Blinkal	Karel Soukup	Karel Soukup		
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221		Formát:	
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,		Datum:	03/2017
Akce:	Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří		Účel:	ÚŘ + DSP
	D.1.4.b EI - Silnoproudá elektrotechnika - budova "A"		Měřítko:	-
Název výkresu:	ROZVODNICE OVLÁDACÍ A OCHRANNÁ		Číslo výkresu:	L 31-7