



# PILÍŘ HUP

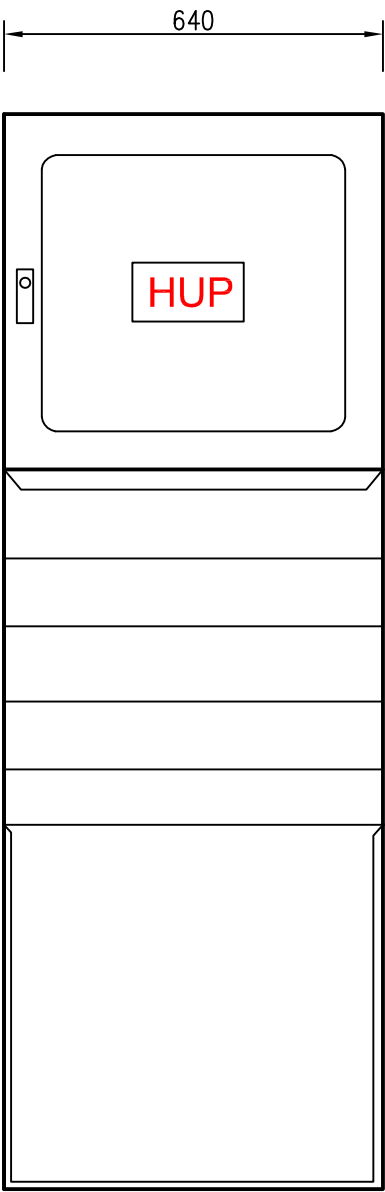

## ZAPOJENÍ PLYNOMĚRU – DETAIL

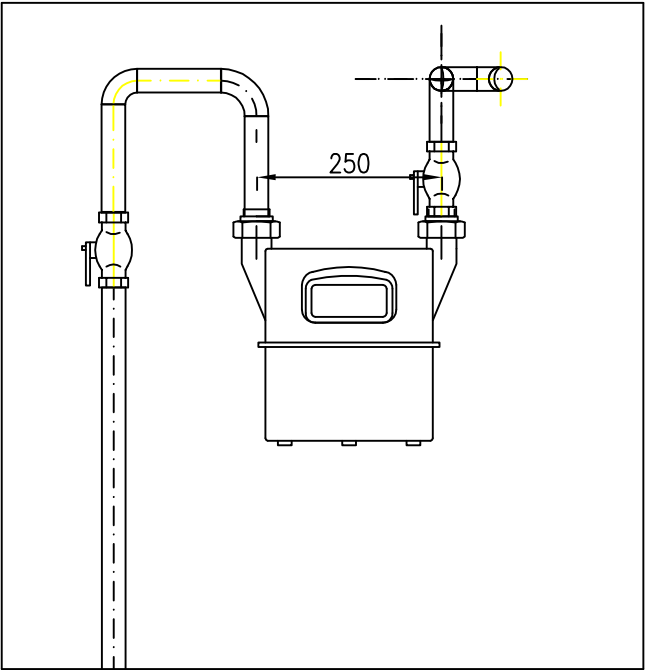

NTL PŘÍPOJKA UKONČENÁ V PILÍŘI HUP  
BUDE OSAZENA:  
SVISLÁ ČÁST PŘÍPOJKY PŘ. TEZAP TZPIII. d40x1" L-1500mm  
HUP KU R950 DN25  
PLYNOMĚR G6 ROZTEČ 250mm  
KU R950 DN25 – 2x  
ODVOD Z PLYNOMĚRU POTRUBÍ CU 35x1,5 PŘES OBVODOVOU ZEĎ DO OBJEKTU

Pilíř APZ/NKP-7-C-2 – plyn

HIP / HLAV. PROJEKTANT Č. AUTORIZACE:		Jiří Bednář ČKAIT: 0301135	Č. PARÉ:	<div>8</div>	
VYPRACOVAL / ZODP.: Pavel Stejskal / ČKAIT 0300714					
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří					
OKRES: Sokolov	MěÚ.: Kynšperk nad Ohří				
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří					
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáží, Kynšperk nad Ohří			DATUM:	2/2020	
OBJEKT:			STUPEŇ:	DPS	
DÍLČÍ ČÁST: PLYNOVOD			MĚŘÍTKO:	1:50	
OBSAH:			Č. ZAK.:	001-219	
PŘELOŽKA NTL PLYNOVÉ PŘÍPOJKY - PILÍŘ HUP			Č. VÝK.:	D.1.4.3.3	

Projekční a  
inženýrská kancelář

Jiří Bednář  
Bratrská 30, Aš 352 01  
IČO: 734 60 940  
DIČ: CZ 7611221816  
tel.: +420 603 419 693  
e-mail: bepro@bepro.cz  
http: //www.bepro.cz

