


Název : Výpočet

Fáze - výpočet : 1 - 1

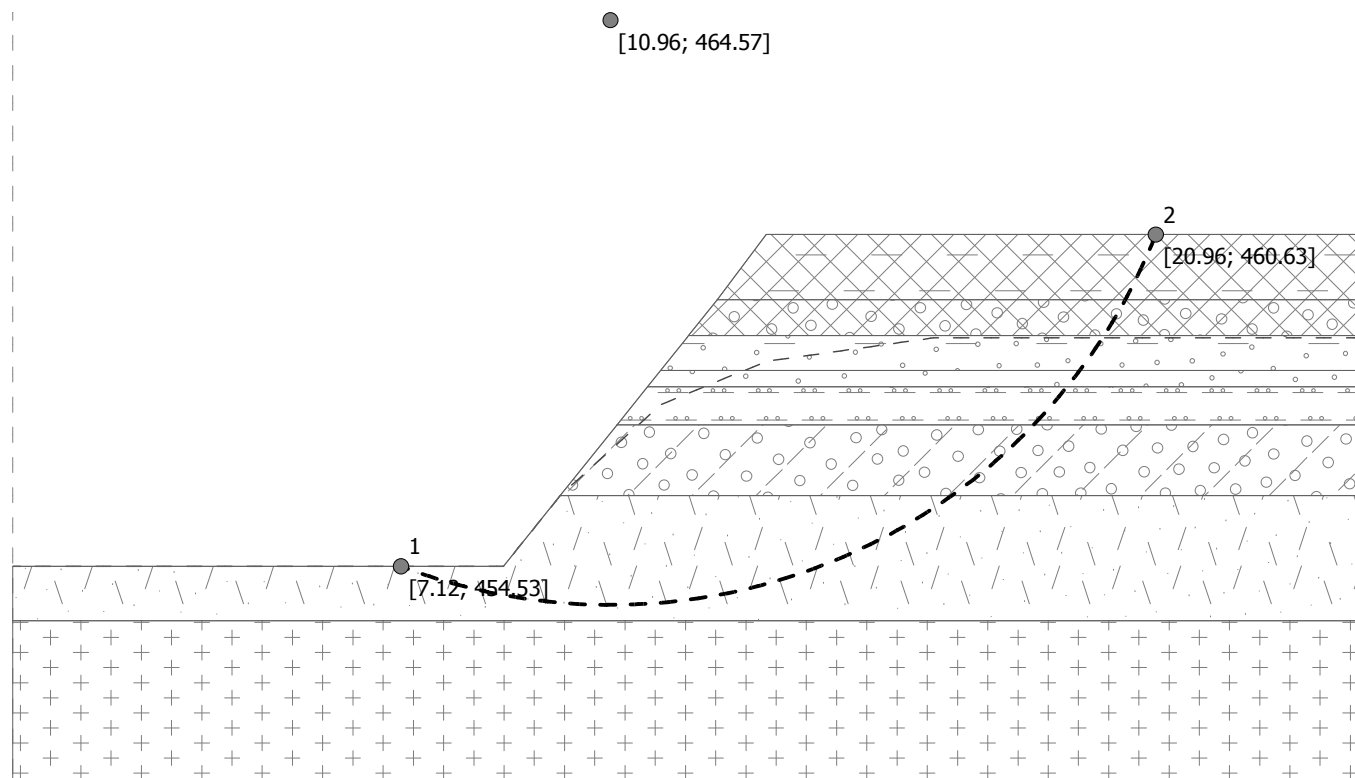

Výpočet bez optimalizace smykové plochy.

#### Posouzení stability svahu (Bishop)

Sumace aktivních sil :  $F_a = 326.60$  kN/m

Sumace pasivních sil :  $F_p = 417.67$  kN/m

Moment sesouvající :  $M_a = 3510.91$  kNm/m

Moment vzdorující :  $M_p = 4489.94$  kNm/m

Stupeň bezpečnosti =  $1.28 < 1.30$

**Stabilita svahu NEVYHOVUJE**