


POTRUBÍ Z PVC-KG SN12 KLADENÉ DO ZEMĚ
- STÁVAJÍCÍ POVRCHY

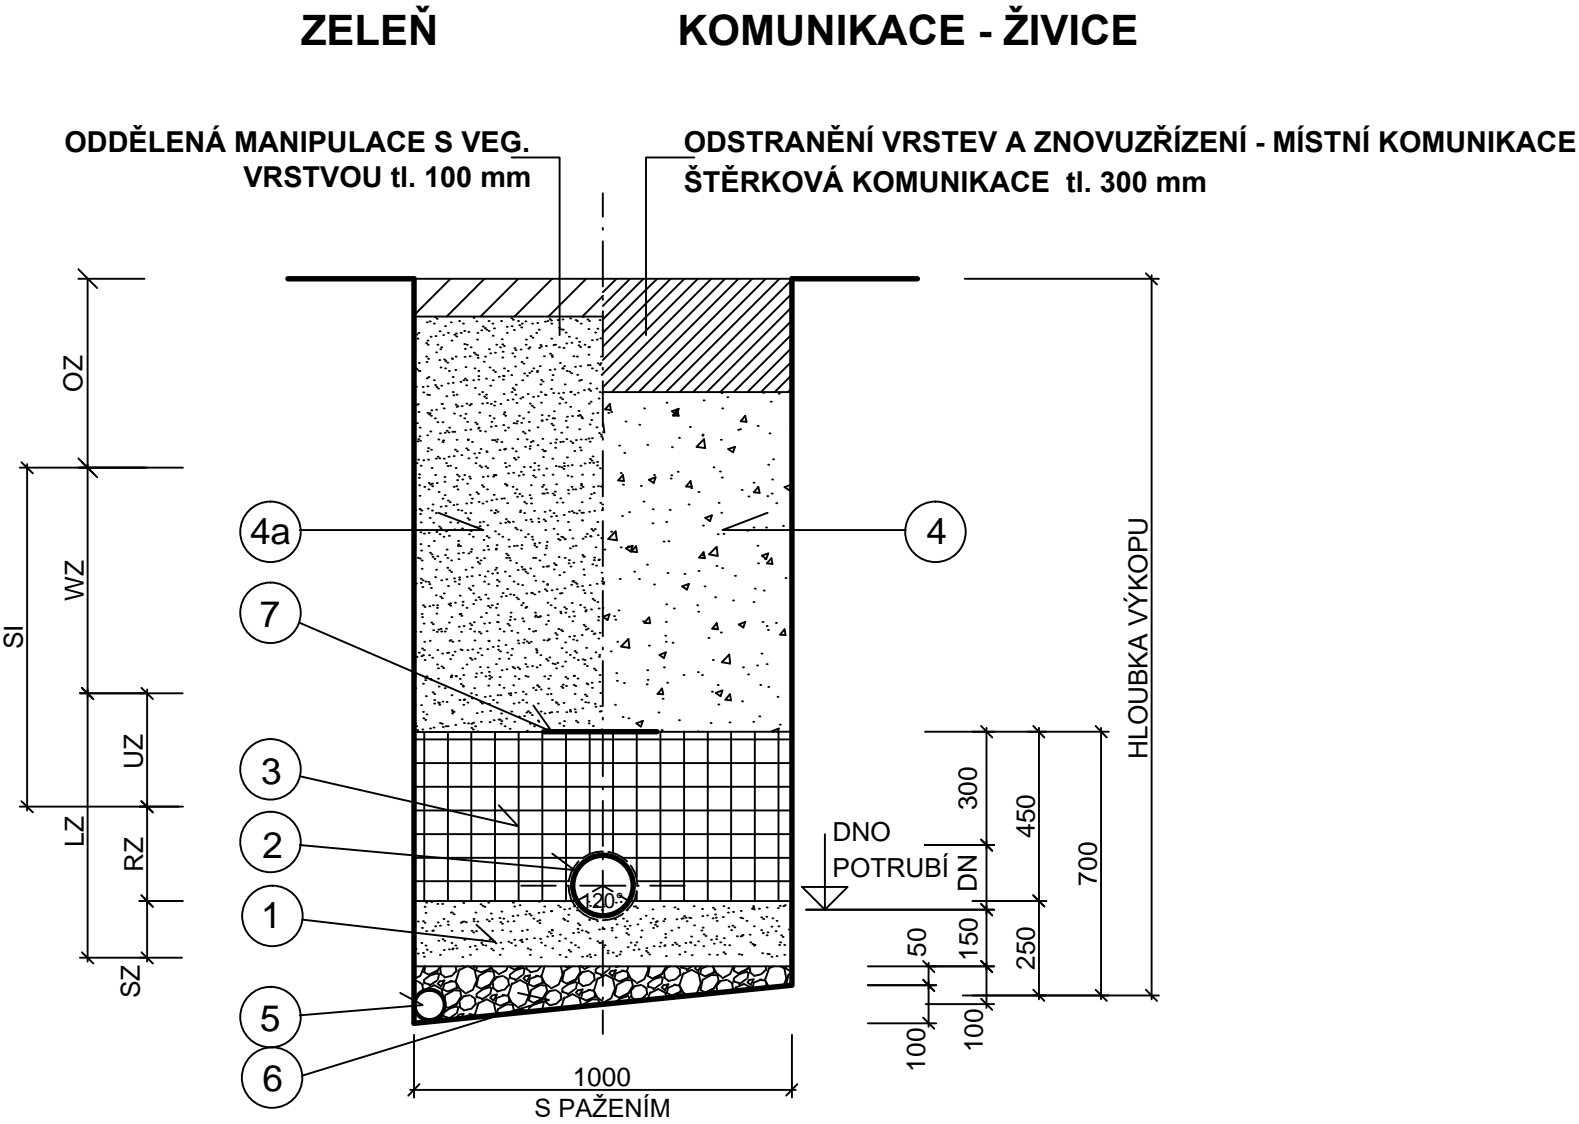

LEGENDA:

OZN.	POPIS
LZ	ZÓNA VEDENÍ
OZ	HORNÍ ZÓNA
RZ	ZÓNA POTRUBÍ
SI	PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO SI =1,00 m
SZ	ZÓNA UMĚLÉHO LOŽE
UZ	ZÓNA PŘEKRYTÍ
WZ	ZÓNA ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
1	PÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm SE ZHUTNĚNÍM 95% PS, id = 0,9
2	POTRUBÍ z PVC-KG SN12 plnostěnné pro KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
3	OBSYP 300 mm NAD POTRUBÍ Z KAMENIVA fr. 0-2 mm SE ZHUTNĚNÍM 95 % PS
4	SANACE PODLOŽÍ: ŠTĚRKODRTÍ fr. 0-32 mm SE ZHUTNĚNÍM, Edef.2 = 45 MPa
4a	ZÁSYP ZEMINOU VHODNOU DLE ČSN 73 3055 SE ZHUTNĚNÍM 98 % PS
5	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 80 - FLEXIBILNÍ PVC
6	V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY: ŠTĚRKOVÉ LOŽE FRAKCE 0 - 22 mm
7	VAROVNÁ PÁSKA S KOVOVOU VLOŽKOU A NÁPISEM "POZOR KANALIZACE" OSAZENÁ NA VRCHOL OBSYPU

- MÍRA HUTNĚNÍ AKTIVNÍ ZÓNY JE DÁNA KVALITATIVNÍMI PODMÍNKAMI
- PO STAVBĚ BUDE ZRUŠENA FUNKČNOST PRACOVNÍ DRENÁŽE

<div></div> <div>Ing. Alfréd Samek PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A VODNÍCH STAVEB sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň, IČ: 12464431, DIČ: CZ5410130418</div>			
Vedoucí projektant	Ing. Alfréd Samek	Autorizační razítko	Paré
Odpovědný projektant	Zdeněk Tatiček		
Vypracoval	Petr Königsmark		
Investor	Obec Dýšina, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina		
Místo stavby	Dýšina - Plzeňský kraj		
<div>Stavba</div> <div>DÝŠINA REKONSTRUKCE ULICE KE STRŽI</div> <div>D.2.4 SO 304 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE</div>			Stupeň DUSP
			Datum 10/2020
			č.zakázky 1673/20
			Měřítko 1 : 20
			Formáty 2 A4
Obsah přílohy VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ			č. přílohy D.2.4.4