

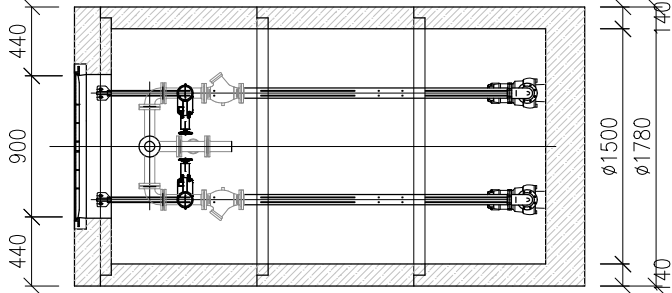


# ČERPAČÍ STANICE AS-PUMP 1500-3255 EO/B-SV

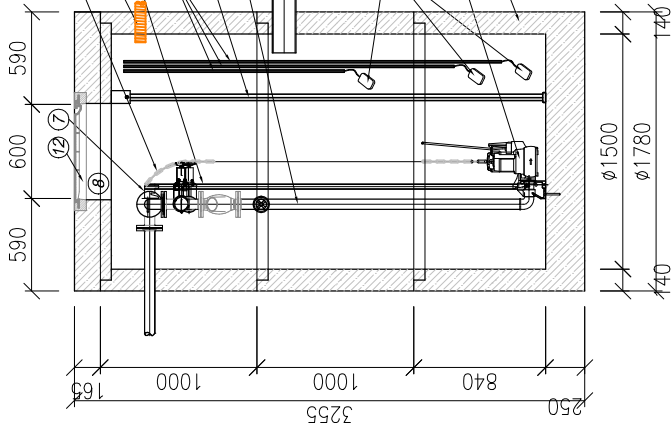

# VYBAVENÍ MIMO ČERPAČÍ STANICI

TYPOVÝ ROZVADĚČ RSC 6

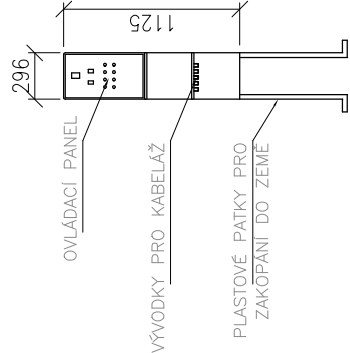

PROVEDENÍ : SKŘIŇ PLASTOVÁ PILÍŘOVÁ  
ROZMĚRY NADZEMNÍ : 296 x 1125 x 176 mm  
KRYTÍ : IP44  
JMENOVITÝ PROUD : 25 A

POZNÁMKY:


- PŘI PŘEPNUTÍ ČERPADEL NA RUČNÍ PROVOZ JE VÝŘAZEN PLOVÁKOVÝ SPÍNAČ – POZOR–ČERPADLO ZAPNUTO TRVALE!
- SIGNÁLKY PORUCHY ČERPADEL (RUDE) SVÍTÍ PŘI VÝPADKU I VYPNUTÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTĚČE.
- HOUKAČKA HA1 A RELÉ KA2 JSOU POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍ JISTIČI
- FU1 –POJISTKA HOUKAČKY – PŘIPOJENA PŘED HLAVNÍ VYPÍNAČ (JISTIČ) (PROUDOVÉM CHRÁNIČI)!!!

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 50Hz , 400V / TN-S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE+PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DLE ČSN 33 2000–4–41



# MOŽNOSTI PROVEDENÍ VSTUPNÍCH KOMÍNKŮ

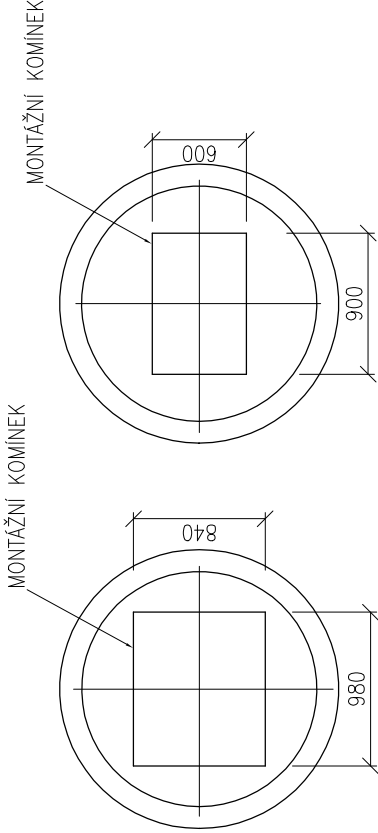

## LEGENDA:

- ① ČERPAČÍ STANICE AS PUMP 1500/3255 EO/B-SV  
Samonosná betonová šachta,  
vnitřní Ø 1500mm
- ② PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO  
- typ dle návrhu
- ③ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ  
- DN dle typu čerpadla
- ④ NÁTOKOVÉ POTRUBÍ  
- DN dle skutečnosti
- ⑤ VODICÍ TYČ PRO ČERPADLO

- ⑥ ŘETĚZ ČERPADLA
- ⑦ KOTVENÍ VODICÍ TYČE + HÁČEK PRO ŘETĚZ
- ⑧ MONTÁŽNÍ (VSTUPNÍ) KOMÍNEK
- ⑨ VSTUPNÍ ŽEBŘÍK
- ⑩ CHRÁNIČKA KABELU PLOVÁKU
- ⑪ SPÍNAČÍ PLOVÁK ČERPADLA
- ⑫ LITINOVÝ POKLOP, D400
- ⑬ PROSTUP PRO EL. CHRÁNIČKU, DN65 nebo 2x DN50

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)	 Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 AŠ tel/fax 354526039, mobil 723-322581	
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý		
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát A 3
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice		Datum	5/2018
<b>Dům s pečovatelskou službou Hranice</b> <b>Hranice, ul. Husova č.p.498 (st.p.č.530)</b> <b>D.1.4.1 – venkovní přípojky ZTI</b>		Č. zak.	10/10/16/Z/PD
		Účel	PD–DSP
Měřítka : 1:25 Čerpací stanice splaškové kanalizace		 IČO: 46865306	
		Č. výkresu :	<b>D.1.4.1 –6</b>