



Legenda:

- OT + TERM. HLAVICE A OVZDUŠ. VEN.
- Přívodní potrubí
- Zpáteční potrubí
- Instalační kanál
- Stoupací potrubí
- PS

Stávající přípojka CZT

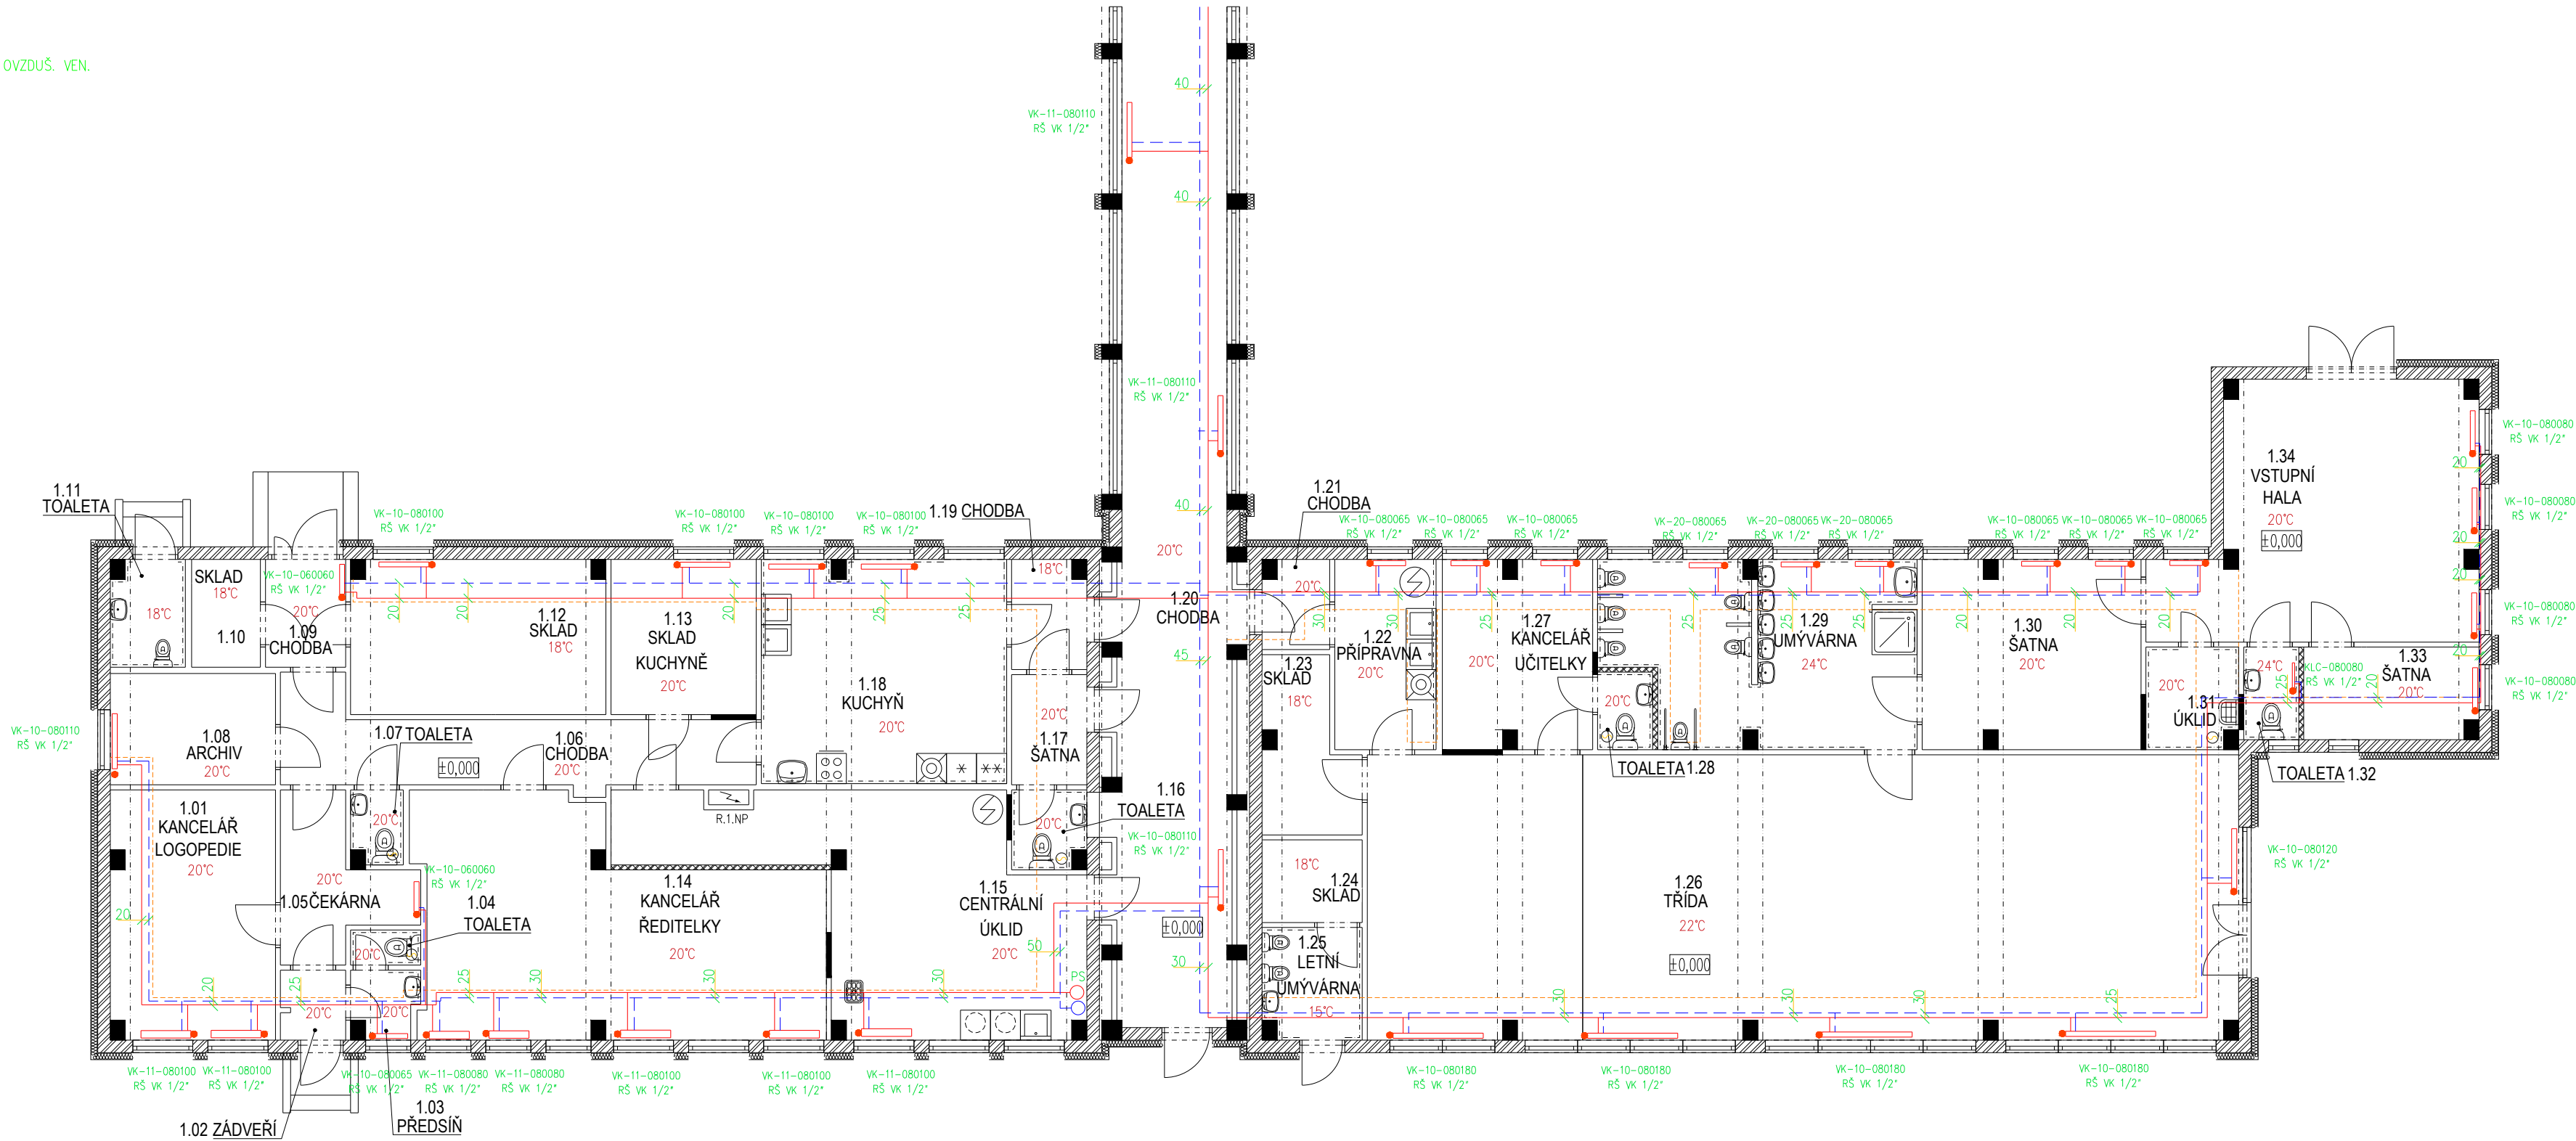

Vzorové napojení OT:

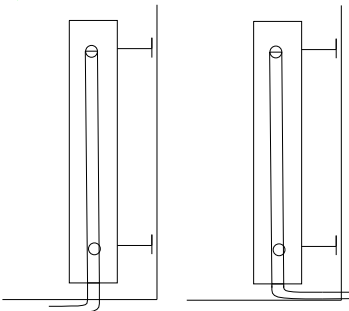

Poznámka:

- potrubí je vedeno v podlaze ( instalační kanály) a drážky zdiva
- potrubí je izolováno viz. Technická zpráva
- potrubí z materiálu CU
- napojení OS na stávající přípojku CZT
- AOV bude osazen na nejvyšší bod otopné větve v 2.NP

<b>ARTENDR®</b> ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek  Vyracoval: Benjamin Erben  Zodpovídá: Ing. František Mandovec	Kraj: K.ú.: Objednatel:  Akce:		Plzeňský Kaznějov [664553]  Město Kaznějov  <b>Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště</b>
	Výkres:		<b>PÚDORYS 1.NP (ČÁST A) - VYTÁPĚNÍ</b>
	Číslo paré:		Formát: 3xA4
	Stupeň: DSP		Datum: 10/12/2021
	Měřítko: 1:100		Kód: D.1.4.2
		Č.V.:	001