



Legenda:

- OT + TERM. HLAVICE A OVZDUŠ. VEN.
- Přívodní potrubí
- Zpáteční potrubí
- Instalační kanál
- Stoupací potrubí
- PS

Stávající přípojka CZT

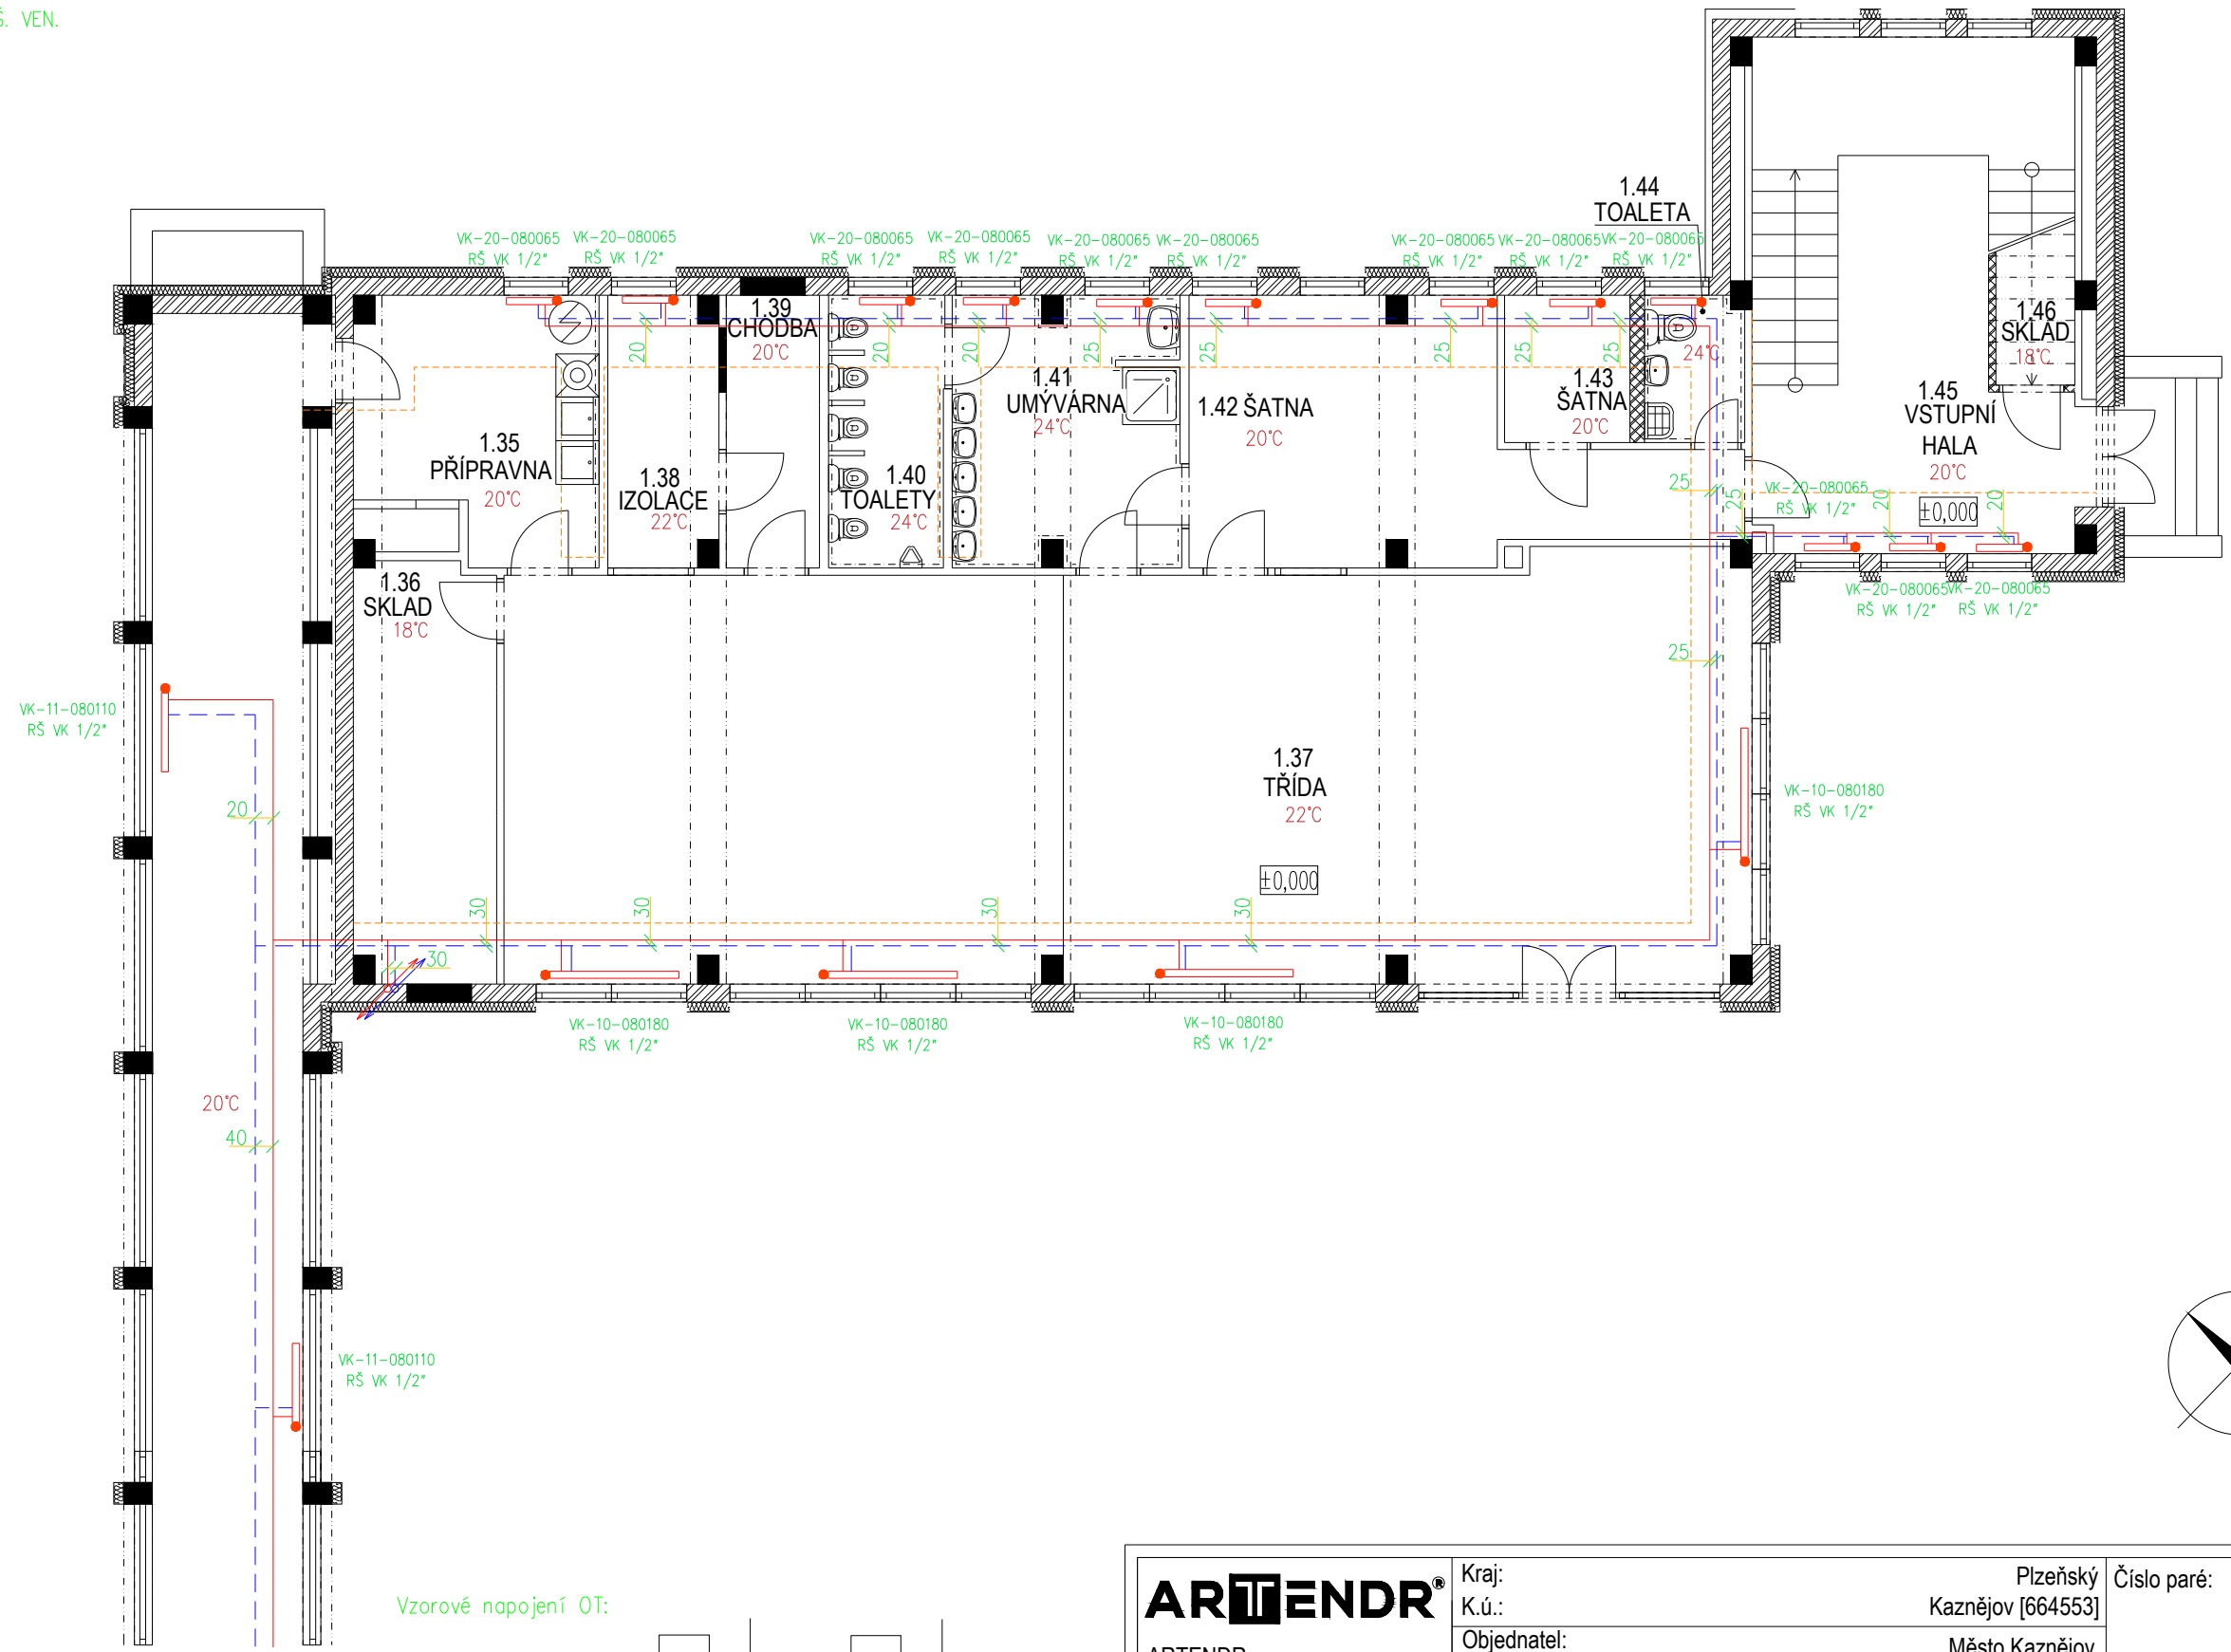

Vzorové napojení OT:



Poznámka:

- potrubí je vedeno v podlaze (instalační kanály) a drážky zdiva
- potrubí je izolováno viz. Technická zpráva
- potrubí z materiálu CU
- napojení OS na stávající přípojku CZT
- AOV bude osazen na nejvyšší bod otopné větve v 2.NP

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek</div> <div>Vypracoval: Benjamin Erben</div> <div>Zodpovídá: Ing. František Mandovec</div>	Kraj: Plzeňský K.ú.: Kaznějov [664553] Objednatel: Město Kaznějov		Číslo paré:	
	Akce: Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště		Formát:	A3
			Stupeň:	DSP
			Datum:	10/12/2021
			Měřítko:	1:100
Výkres: PŮDORYS 1.NP (ČÁST A) - VYTÁPĚNÍ		Kód: D.1.4.2	Č.V.:	002