



























Legenda datové sítě

- | | |
|---|---|
|  | nový box datový SCLB - I. etapa |
|  | nová chránička HDPE 40 - I. a II. etapa |
|  | nová chránička HDPE 40 |
|  | obětok, chrániček HDPE s rez. Kf 09090 - I. a II. etapa |
|  | obětok chrániček HDPE s rezervou Kf 09090 |

Legenda VO


- | | | | |
|--|---|------|---|
| |  | RVNO | rozváděč veřejného osvětlení (RVNO S1/AN/P77) - 1. etapa |
| |  | PS | nová dopisovna s přítkou (SP 100N/SP-1P, 10A) |
| |  | S | stávající světelný bod slinčící na beton, stoupku (70W, 7r/1) |
| |  | S | stávající světelný bod slinčící na ocel. sloupku (150W, 8m) |
| |  | S | stávající světelný sloupek parkový (70W, 1,2 m) |
| |  | PB | stávající podzemní bod CETIN |
| |  | N | světelný bod slinčící s výlož. (100W/70W, 8m) - 1. etapa |
| |  | N | světelný bod slinčící bez výlož. (50W, 6m) - 1. a II. etapa |
| |  | N | světelný bod parkový na ocel. sl. (50W, 4,5m) - 1. etapa |
| |  | N | světelný sloupek park. (SAP 200W, 1,2 m) - 1. etapa |
| |  | R | plácovaný rozlišla II. etapa |
| |  | R | nový světelný bod slinčící s výložníkem (100W/70W, 8m) |
| |  | O | nový světelný bod slinčící bez výložníku (50W, 6m) |
| |  | O | nový světelný bod parkový na ocel. sloupku (50W, 4,5m) |
| |  | V | stávající podzemní vedení VO (A/KK-J 4Bx25) |
| |  | V | stávající venkovní vedení VO (A/IFx16) |
| |  | V | nové podzemní vedení VO (C/KK-J 4Bx16) |
| |  | V | rezeznov. číranika vedení VO (K/F 09063) - 1. a II. etapa |
| |  | V | rezeznov. číranika vedení VO (K/F 09063) - 1. a II. etapa |
| |  | V | obdobnovan. číranika vedení VO (K/F 09063) |
| |  | X | zahrzení VO ke zrušení |

Legenda přeložek sítí

- | | |
|---|--|
| — | pljočka podzemnih vedenj CETNI |
| — | pljočka podzemnih NN vedenj CEZ |
| — | pljočka kanalizacije |
| — | obstoječa kanalizacija |
| — | obstoječa kanalizacija stavljajoč vedenj CETNI |
| — | obstoječa kanalizacija stavljajoč vedenj CEZ |
| — | zrnušeno CETNI |
| — | zrnušeno CEZ |
| — | zrnušeno kanalizacije |

Legenda stávajících sítí:

- | | |
|---|---------------------------|
| — | sčítavací nadzemní CETIN |
| — | sčítavací podzemní CETIN |
| — | NN ČEZ nadzemní Izolovaný |
| — | NN ČEZ podzemní |
| — | NN ČEZ nadzemní |
| — | vodovod |
| — | kanalizace jednotná |
| — | kanalizace spásková |
| — | plyn STL GasNet |

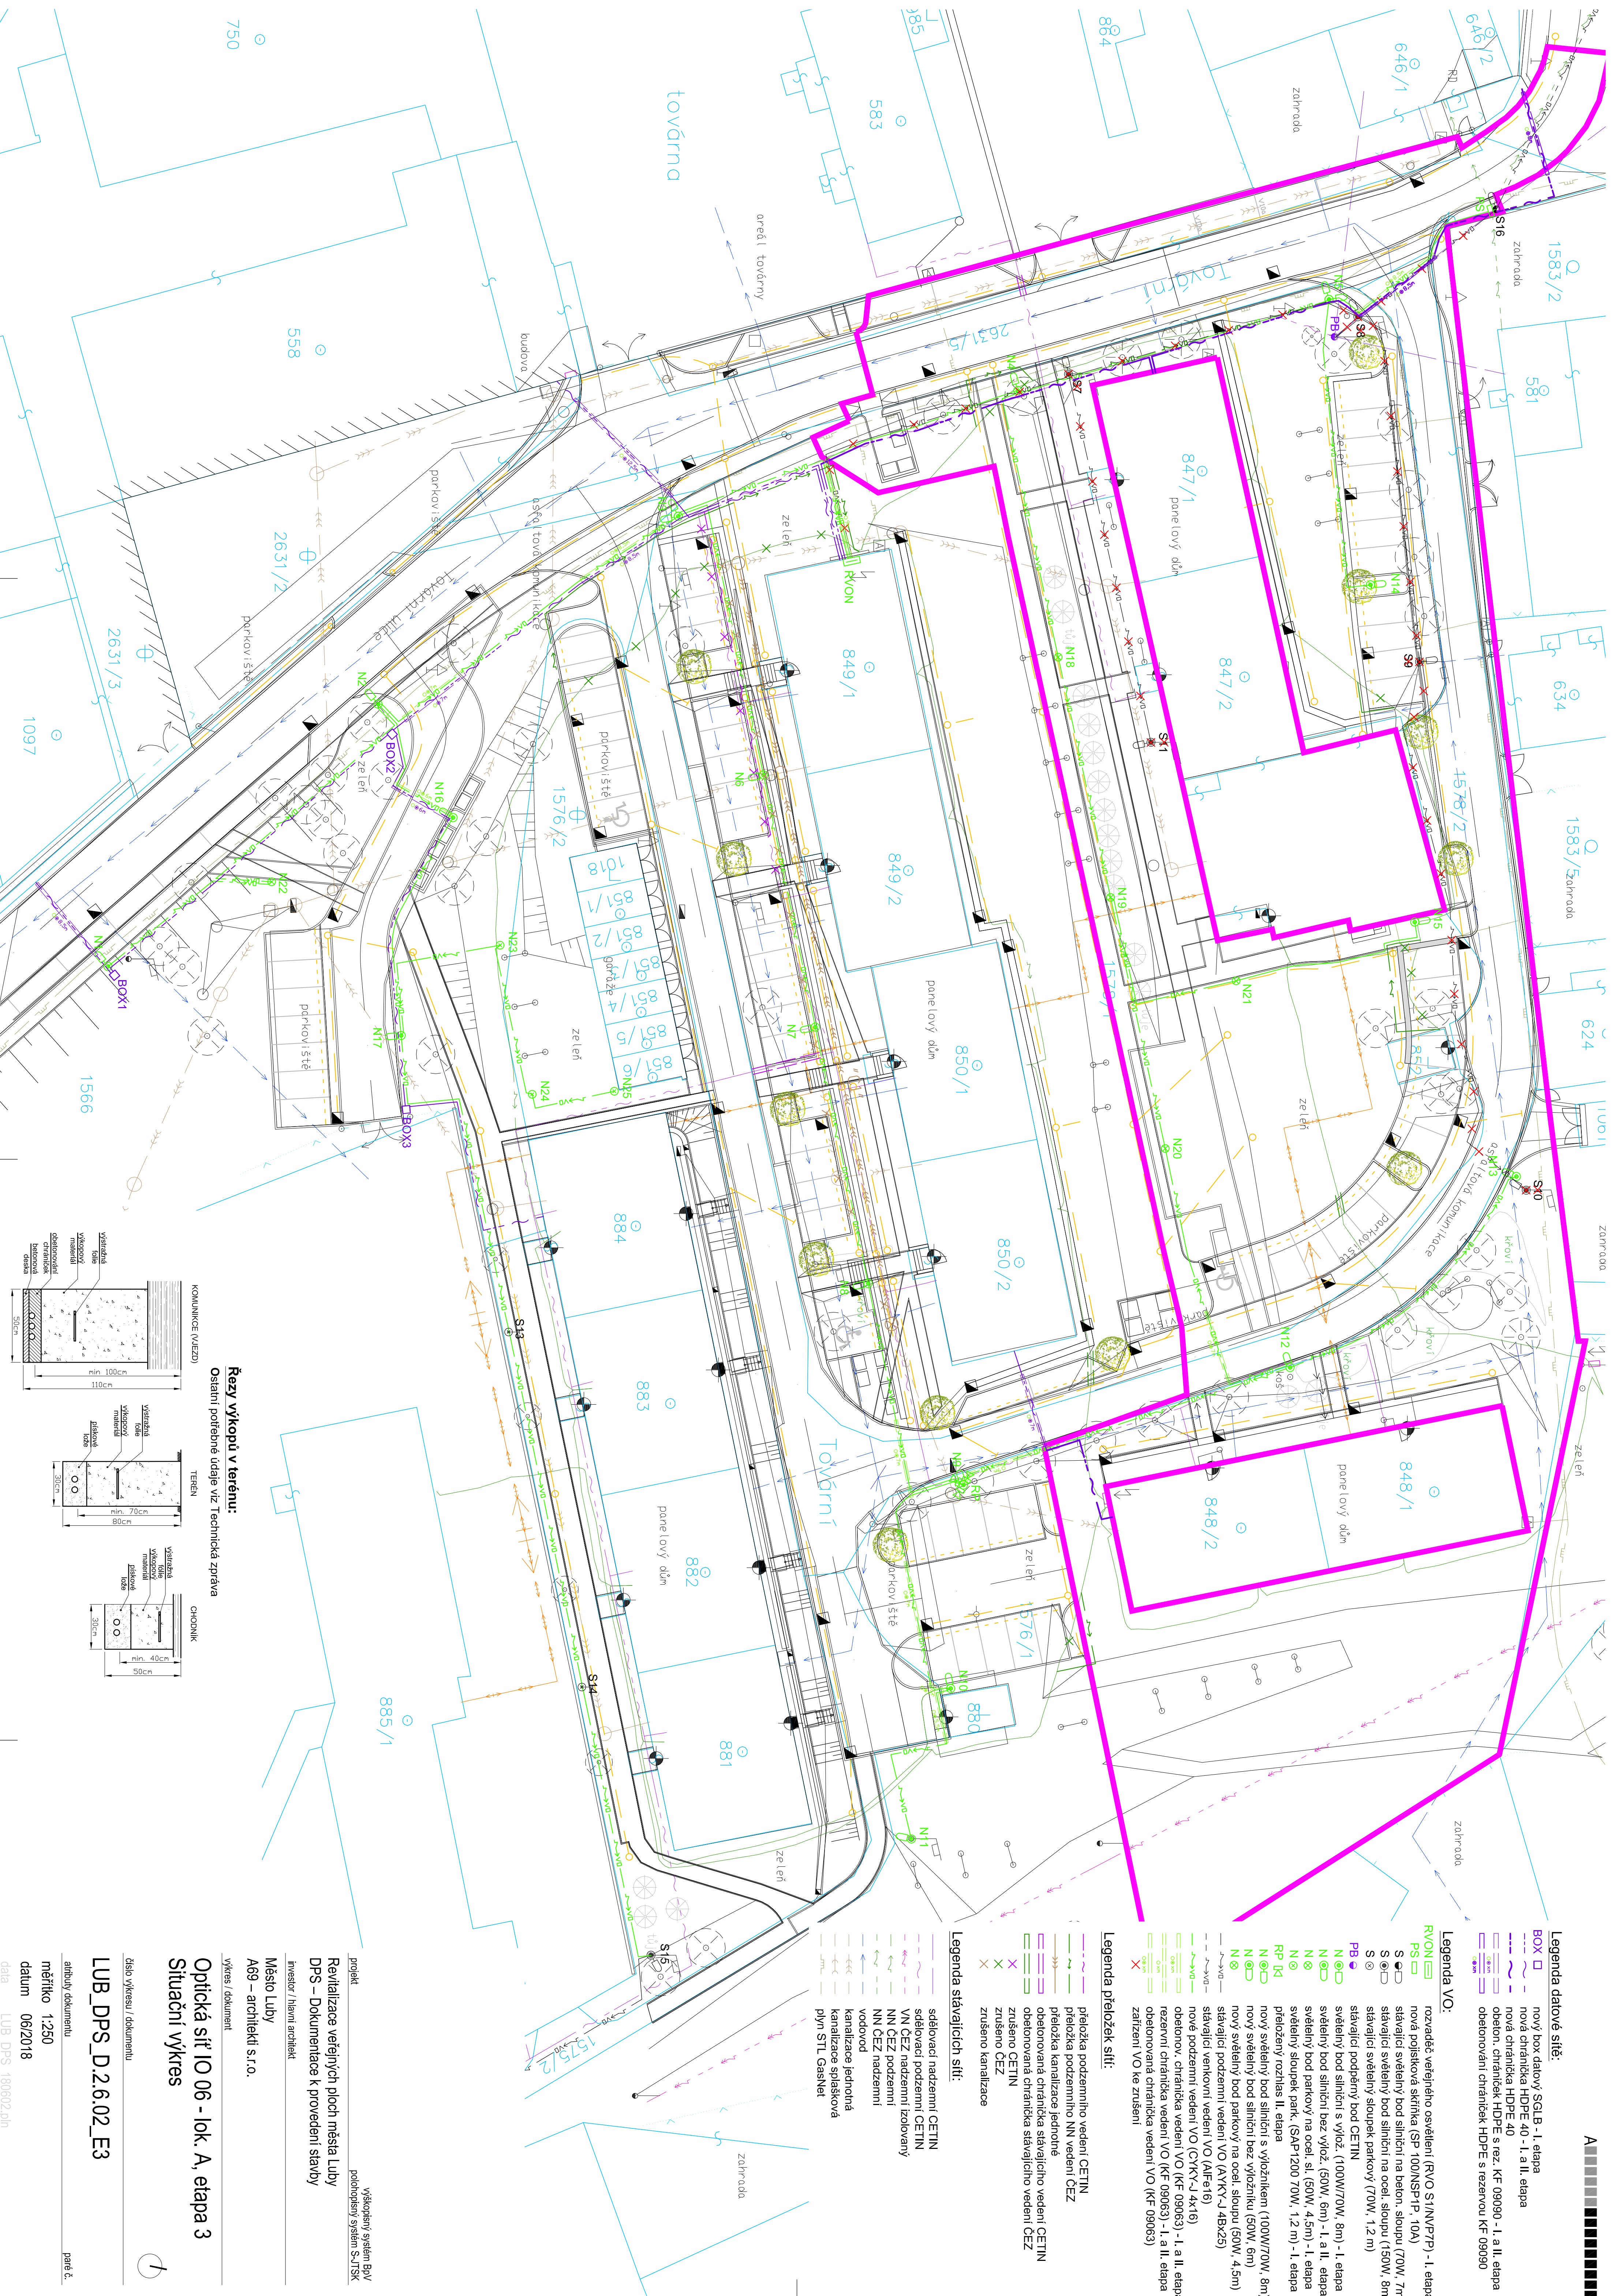

Řezy výkopů v terénu:

Ostatní potřebné údaje viz Technická zpráva

Optická síť IO 06 - lok. A, etapa 3
Situční výkres

LUB_DPS_D.2.6.02_E3

atribúty dokumentu	paré č
--------------------	--------

měřítko 1:250

datum 06/2018