

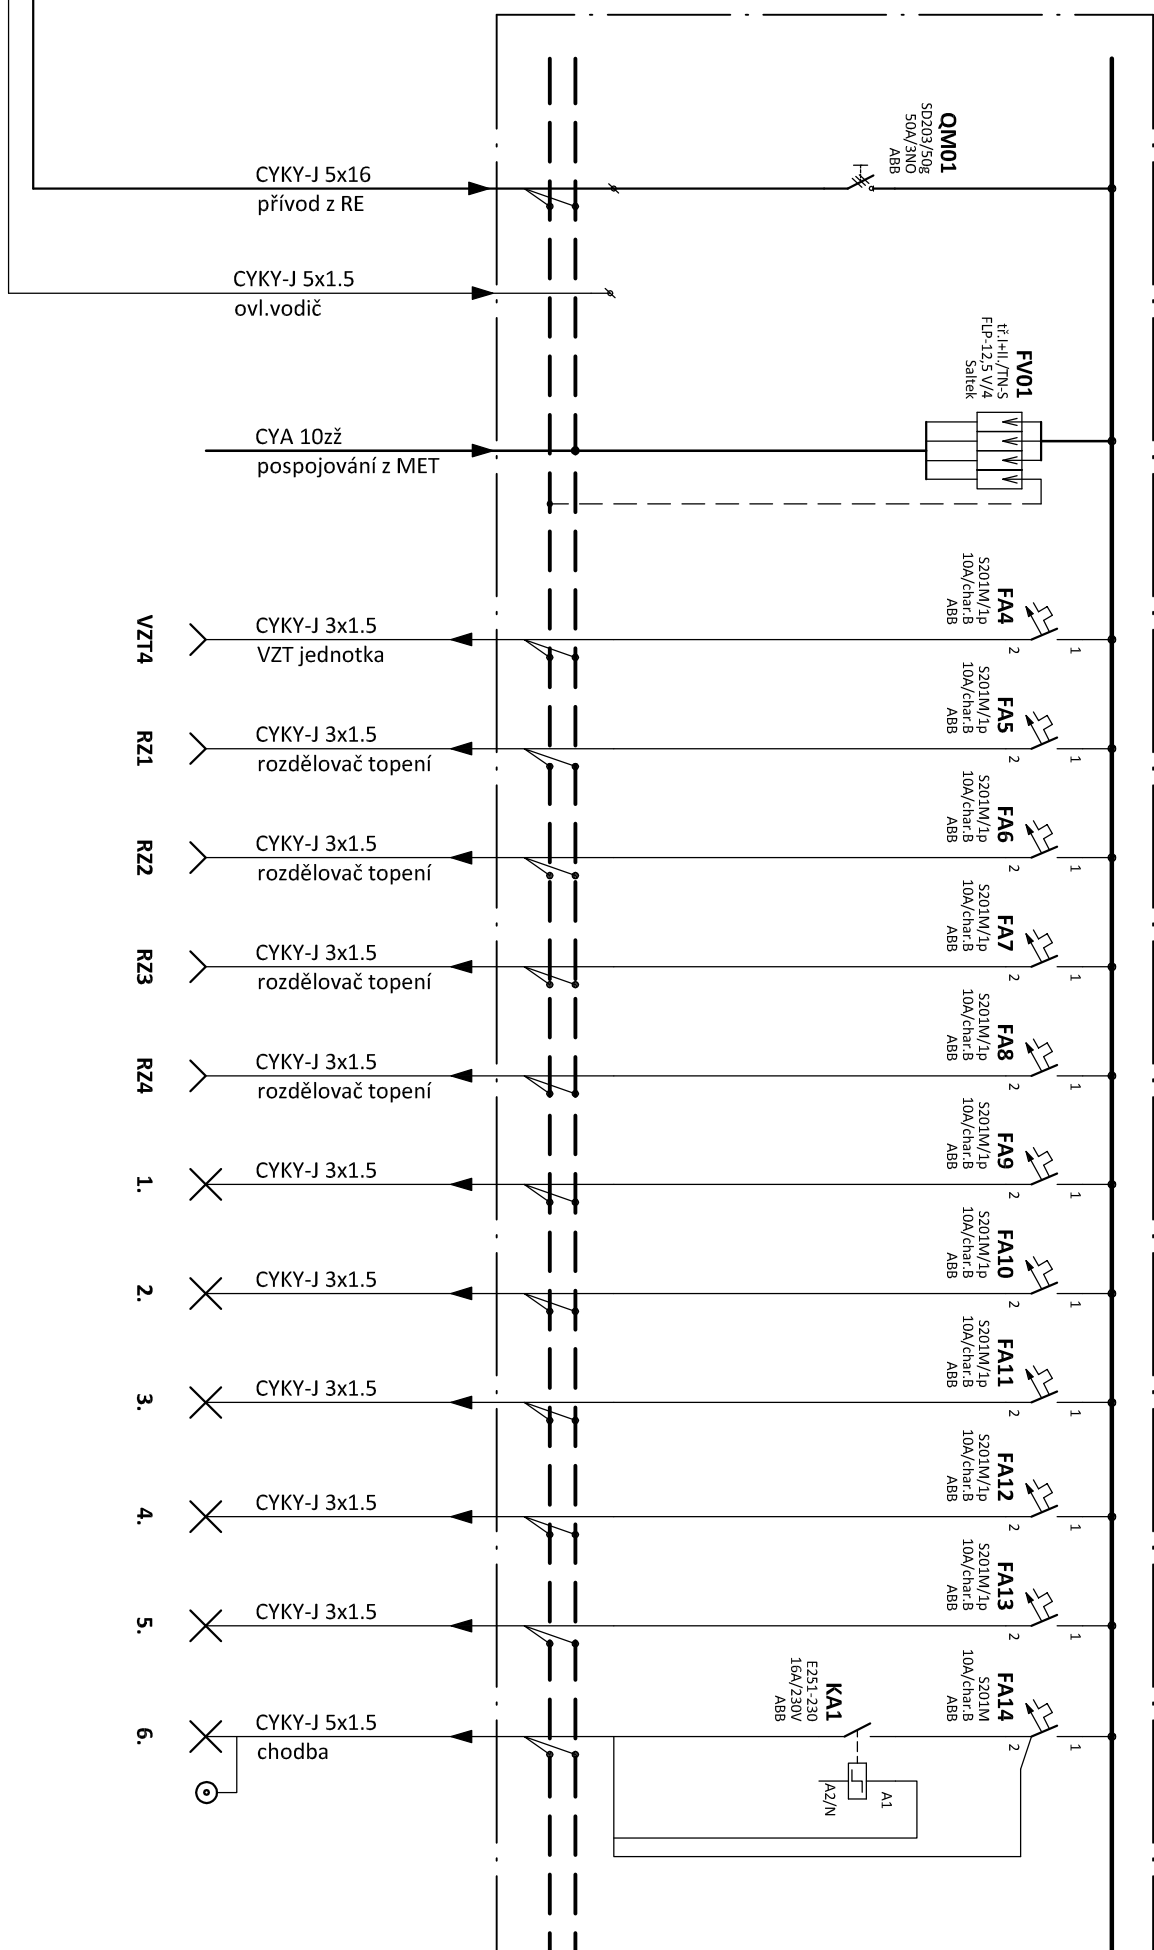
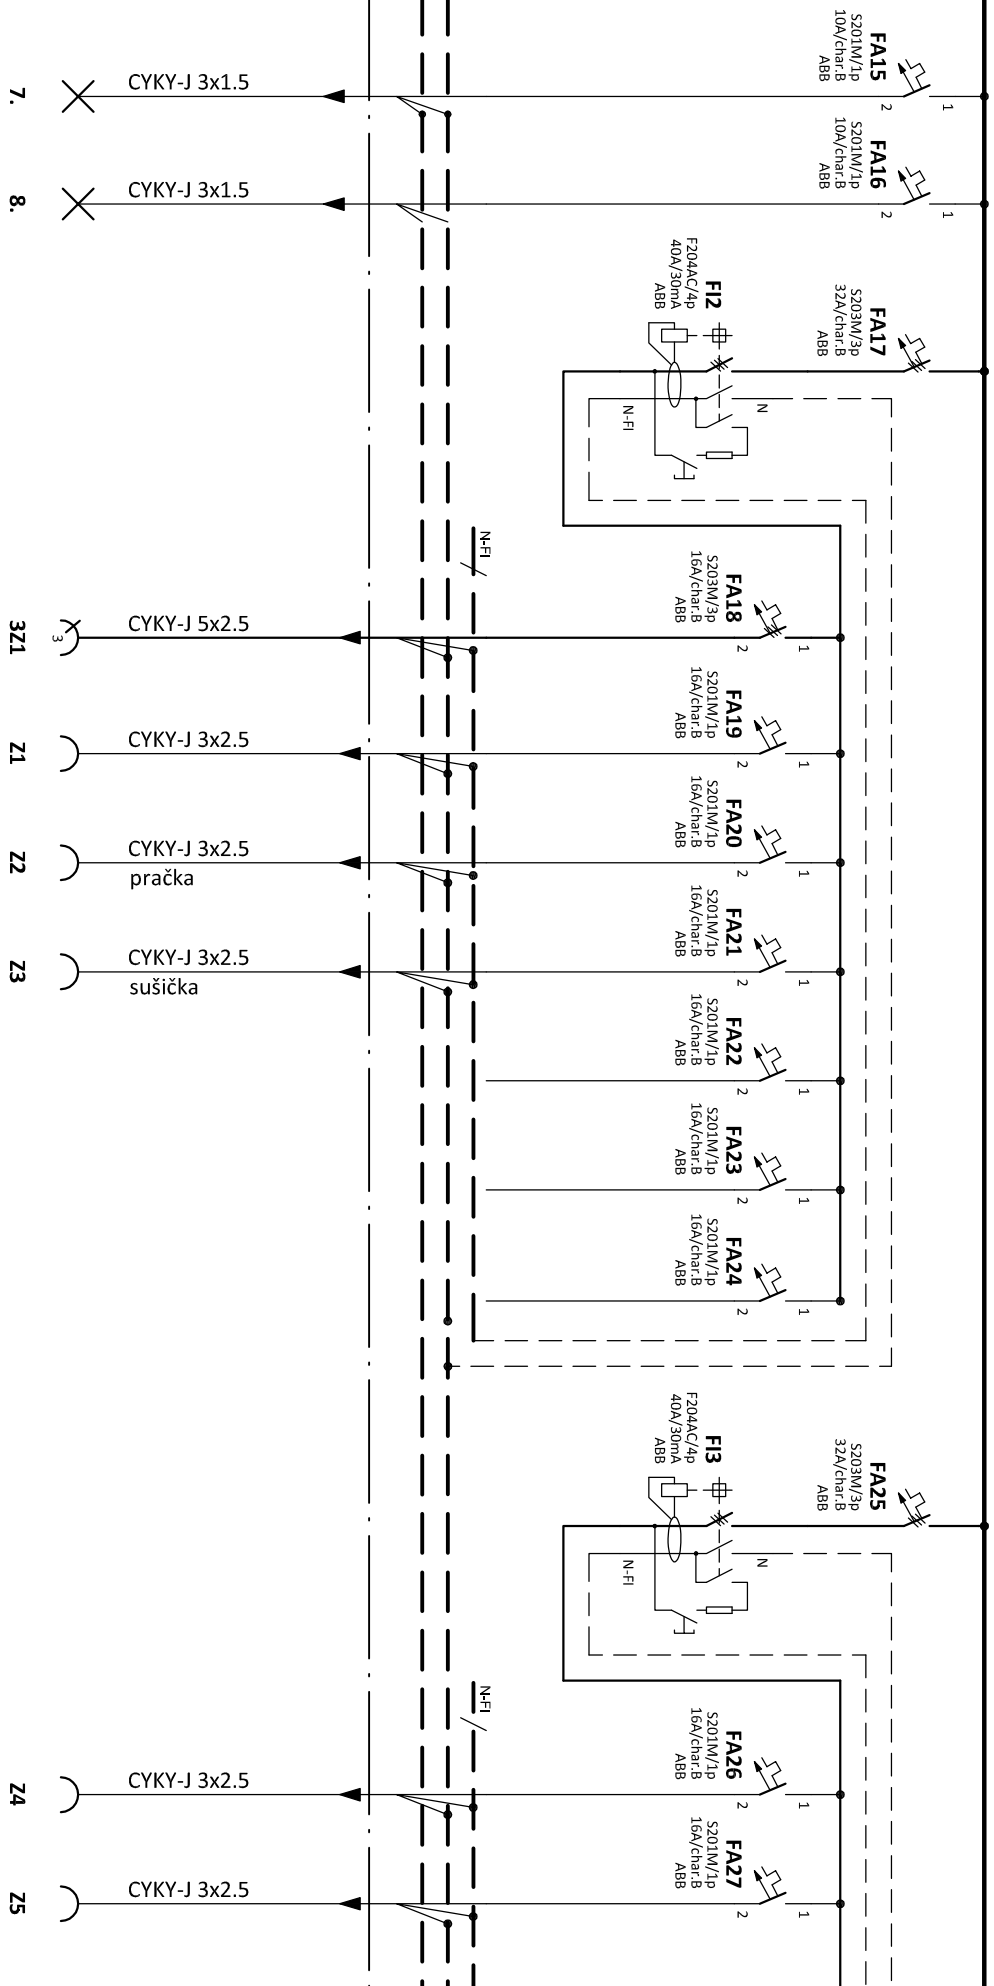



Zodpovědný projektant:		HIP		PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava		Ing. Martin Volný			
Kraj:	Karlovarský	SÚ: Aš			
Investor:	Město Hranice, U Pošty 182, 351 24, IČ: 002 53 961		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Akce:	ŠATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM STUDÁNKA U AŠE Studánka, k.ú. Studánka u Aše parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2		Formát: A4		Číslo paré:
			Stupeň: DSP		
			Č. zak.: E-2246		
			Datum: 07/2022		
Objekt:	D1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Měřítko: -		
Název:	SCHÉMA ROZVADĚČE RH		Číslo výkresu: D1.4.4 / 03		










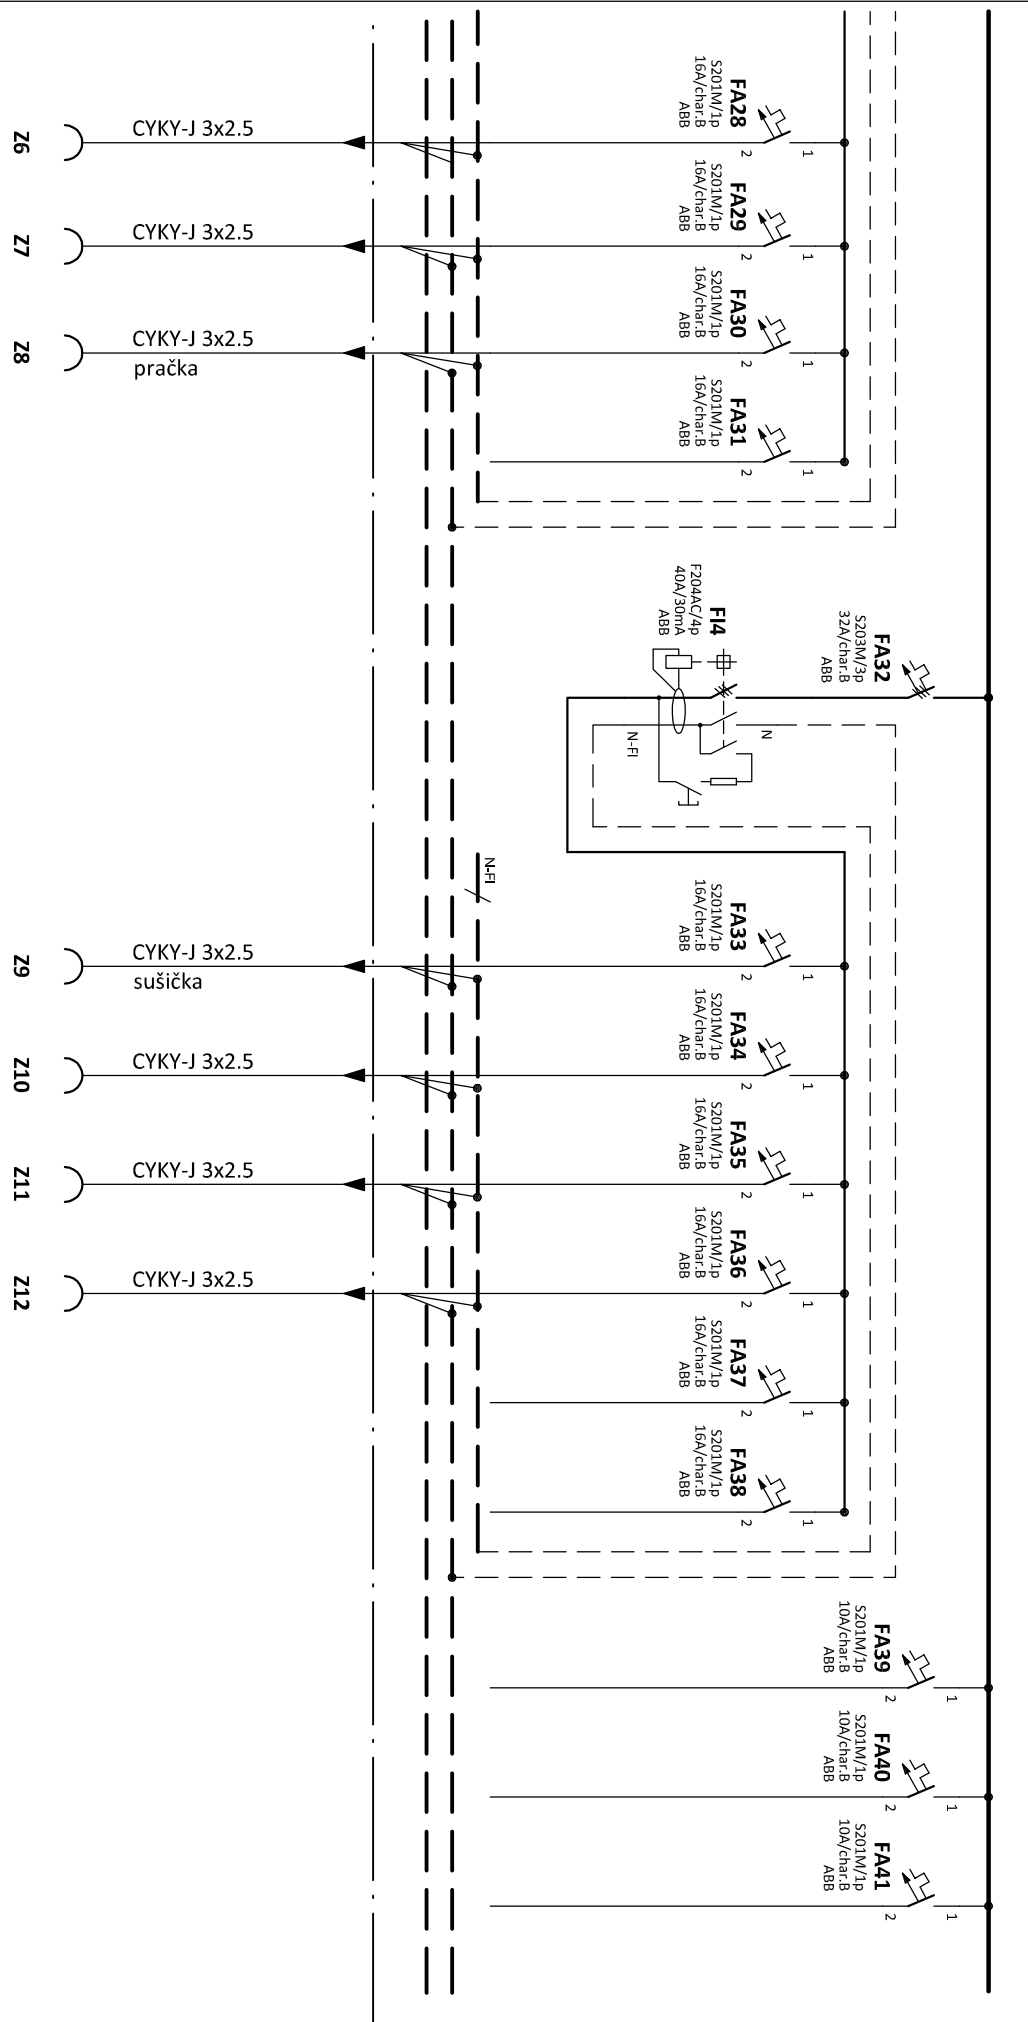



RH1, RH2

Rozvodnice na povrch

typ CA26V, ABB

2x6, řad, 144 modulů

Rozměry: šxvxl 550x950x160

Krytí: IP44/20

RH1

Instalovaný příkon: $P_I = 22,5 \text{ kW}$

Max.soudobý příkon: $P_{Vmax} = 20,0 \text{ kW}$

RH2

Instalovaný příkon: $P_I = 41,0 \text{ kW}$

Max.soudobý příkon: $P_{Vmax} = 23,0 \text{ kW}$

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

při poruše - automatickým odpojením

doplňková ochrana - proudovým chránič

- doplňujícím ochranným pospojováním