


HROMOSVOD
měřítko 1:100

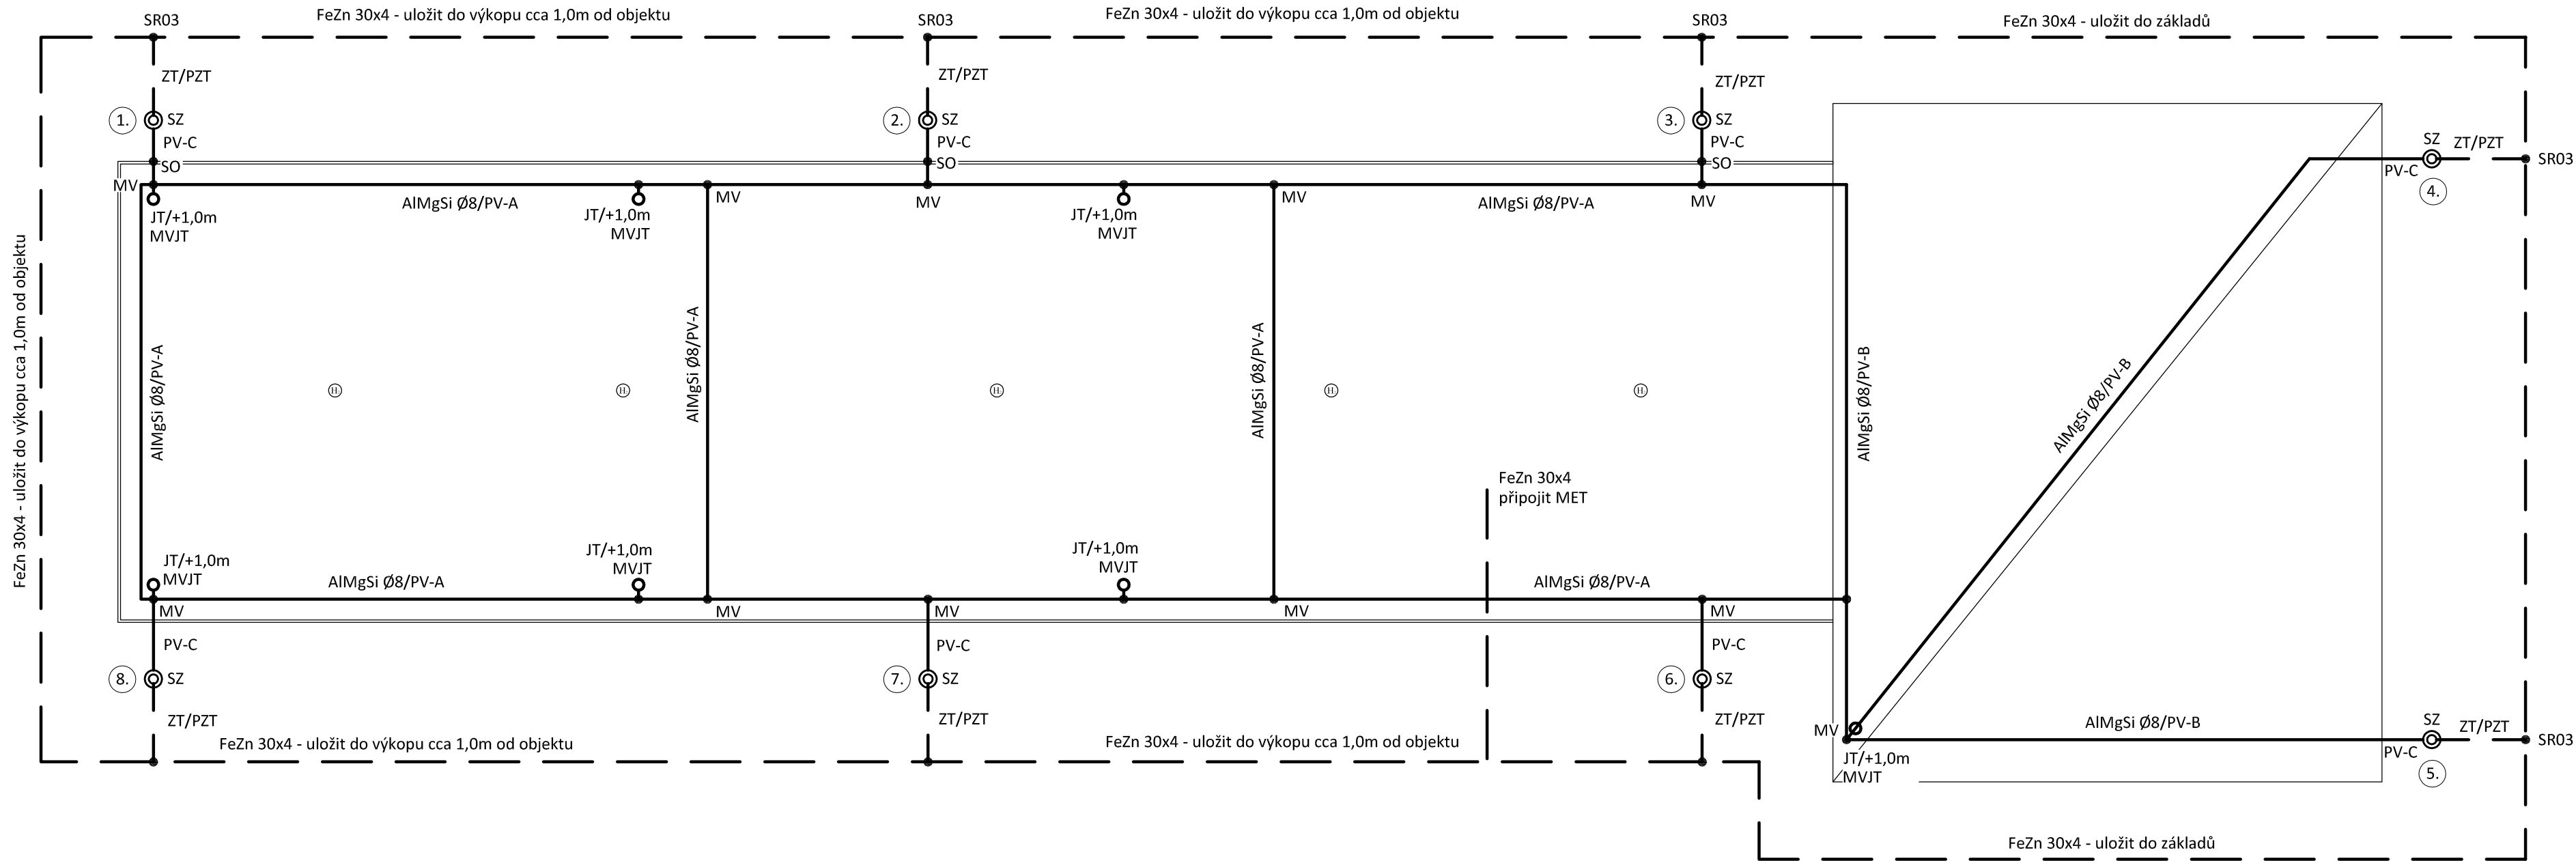


LEGENDA:
MET - hlavní ochranná přípojnice

- Materiál fy Dehn Sohne
JT - jímací tyč 1,0m (101 000)
MVJT - svorka k jímací tyči (392 050)
MV - svorka univerzální - křížová (390 550)
PV-A - podpěra vedení na plochou střechu (253 050)
PV-B - podpěra vedení na plochu střechy
PV-C - podpěra vedení do zdiva (174 160)
ZT - zaváděcí tyč (480 150)
PZT - podpěra zaváděcích tyčí (274 260)
KS - křížová svorka tyč/pásek, tyč/drát (319 202)
- — — — — jímací vedení - nadzemní
— — — — — uzemňovací vedení - podzemní

Podpěry vedení budou upřesněny dle dodavatele střešní krytiny.

POZNÁMKA:

Hromosvod musí být proveden dle ČSN EN 62305-1 až 4. ed.2,
uzemnění dle ČSN 332000-5-54 ed. 2.
Objekt je zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS III. se
vzdáleností mezi svody 15m, poloměr valící koule 45m.
Uzemňovací soustava typu B.
Max. zemní odpor společné uzemňovací soustavy hromosvodu a
elektroinstalace $R_{\text{max}} = 10$ ohmů.

Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava		Ing. Martin Volný				
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Aš	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Investor:	Město Hranice, U Pošty 182, 351 24, IČ: 002 53 961					
Akce:	ŠATNY PRO FOTBALISTY A OBECNÍ DŮM STUDÁNKA U AŠE Studánka, k.ú. Studánka u Aše parc. č. 251, 409/13, 409/22, 741/2			Formát:	6A4	Číslo paré:
Objekt:				Stupeň:	DSP	
				Č. zak.:	E-2246	
				Datum:	07/2022	
Název:	HROMOSVOD			Měřitko:	1:50	Číslo výkresu: D1.4.4 / 06