



**VODÁRNA
SOKOLOVSKO**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 981/2022

Vyřizuje: Bc. Petra Urbanová Faustová

Kontakt: Tel: 352 304 249, 702 279 772

E-mail: petra.urbanova@vodasok.cz

MH Projekt spol. s r.o.

Ing. Martin Haueisen

Bezejmenná 1424/9

35002 Cheb

V Sokolově 21.9.2022

Katastrální území: Habartov

P.p.č.: viz. ZÚ

Akce: Chodník podél silnice III/21233, Habartov – Na Rovince

Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod ve správě naší společnosti** (viz. orientační zakres).

Upozorňujeme na existenci vodovodních přípojek, viz. orientační zakres.

Případná další existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.

Neprokáže-li se opak, jsou přípojky vždy ve vlastnictví majitelů připojených objektů

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- **před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat**
- **při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 60005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení**
- **křížení bude provedeno kolmo na osu potrubí**
- **sloupky veřejného osvětlení musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení, dle zákona 274/2001Sb. §23**
- **zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydranty apod.**
- **v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti,**
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné,
- při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání.

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodasok.cz



Kontakty:

- **p. Daniel Brožek:** vytyčení sítí, 352 304 223, mobil 603 204 901, měřicí vůz 603 857 053
- **p. Jiří Ouředník:** středisko Vodovody – venkov, mobil 722 983 314

- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
- vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- nebude-li stavbou dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, nenese provozovatel zařízení zodpovědnost za případné škody vzniklé vlivem poruchy na zařízení nebo při jejím odstraňování
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- zakres sítí je pouze orientační
- **platnost vyjádření 6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o.

S pozdravem

**Bc. Petra Urbanová
Faustová**

Digitálně podepsal Bc. Petra
Urbanová Faustová
Datum: 2022.09.21 12:11:32 +02'00'

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

T: 703 464 464 **E:** info@vodosok.cz

IČ: 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,

Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

www.vodosok.cz



1

2

3

4









5


čůzk

Horní Částkov

256/8


Lítov

Legenda		
 Vodovodní řad - provozováno	 Kanalizace - provozováno	
 Vodovodní řad - neprovozováno	 Kanalizace - neprovozováno	
 Vodovodní řad – mimo provoz	 Kanalizace – mimo provoz	
 Skupinový vodovod Horka		
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov IČ:08303088 DIČ:CZ08303088		
Vypracoval: Bc.Urbanová Faustová		Strana: 1
Číslo jednací: 981/2022	Datum: 21.9.2022	1: 720

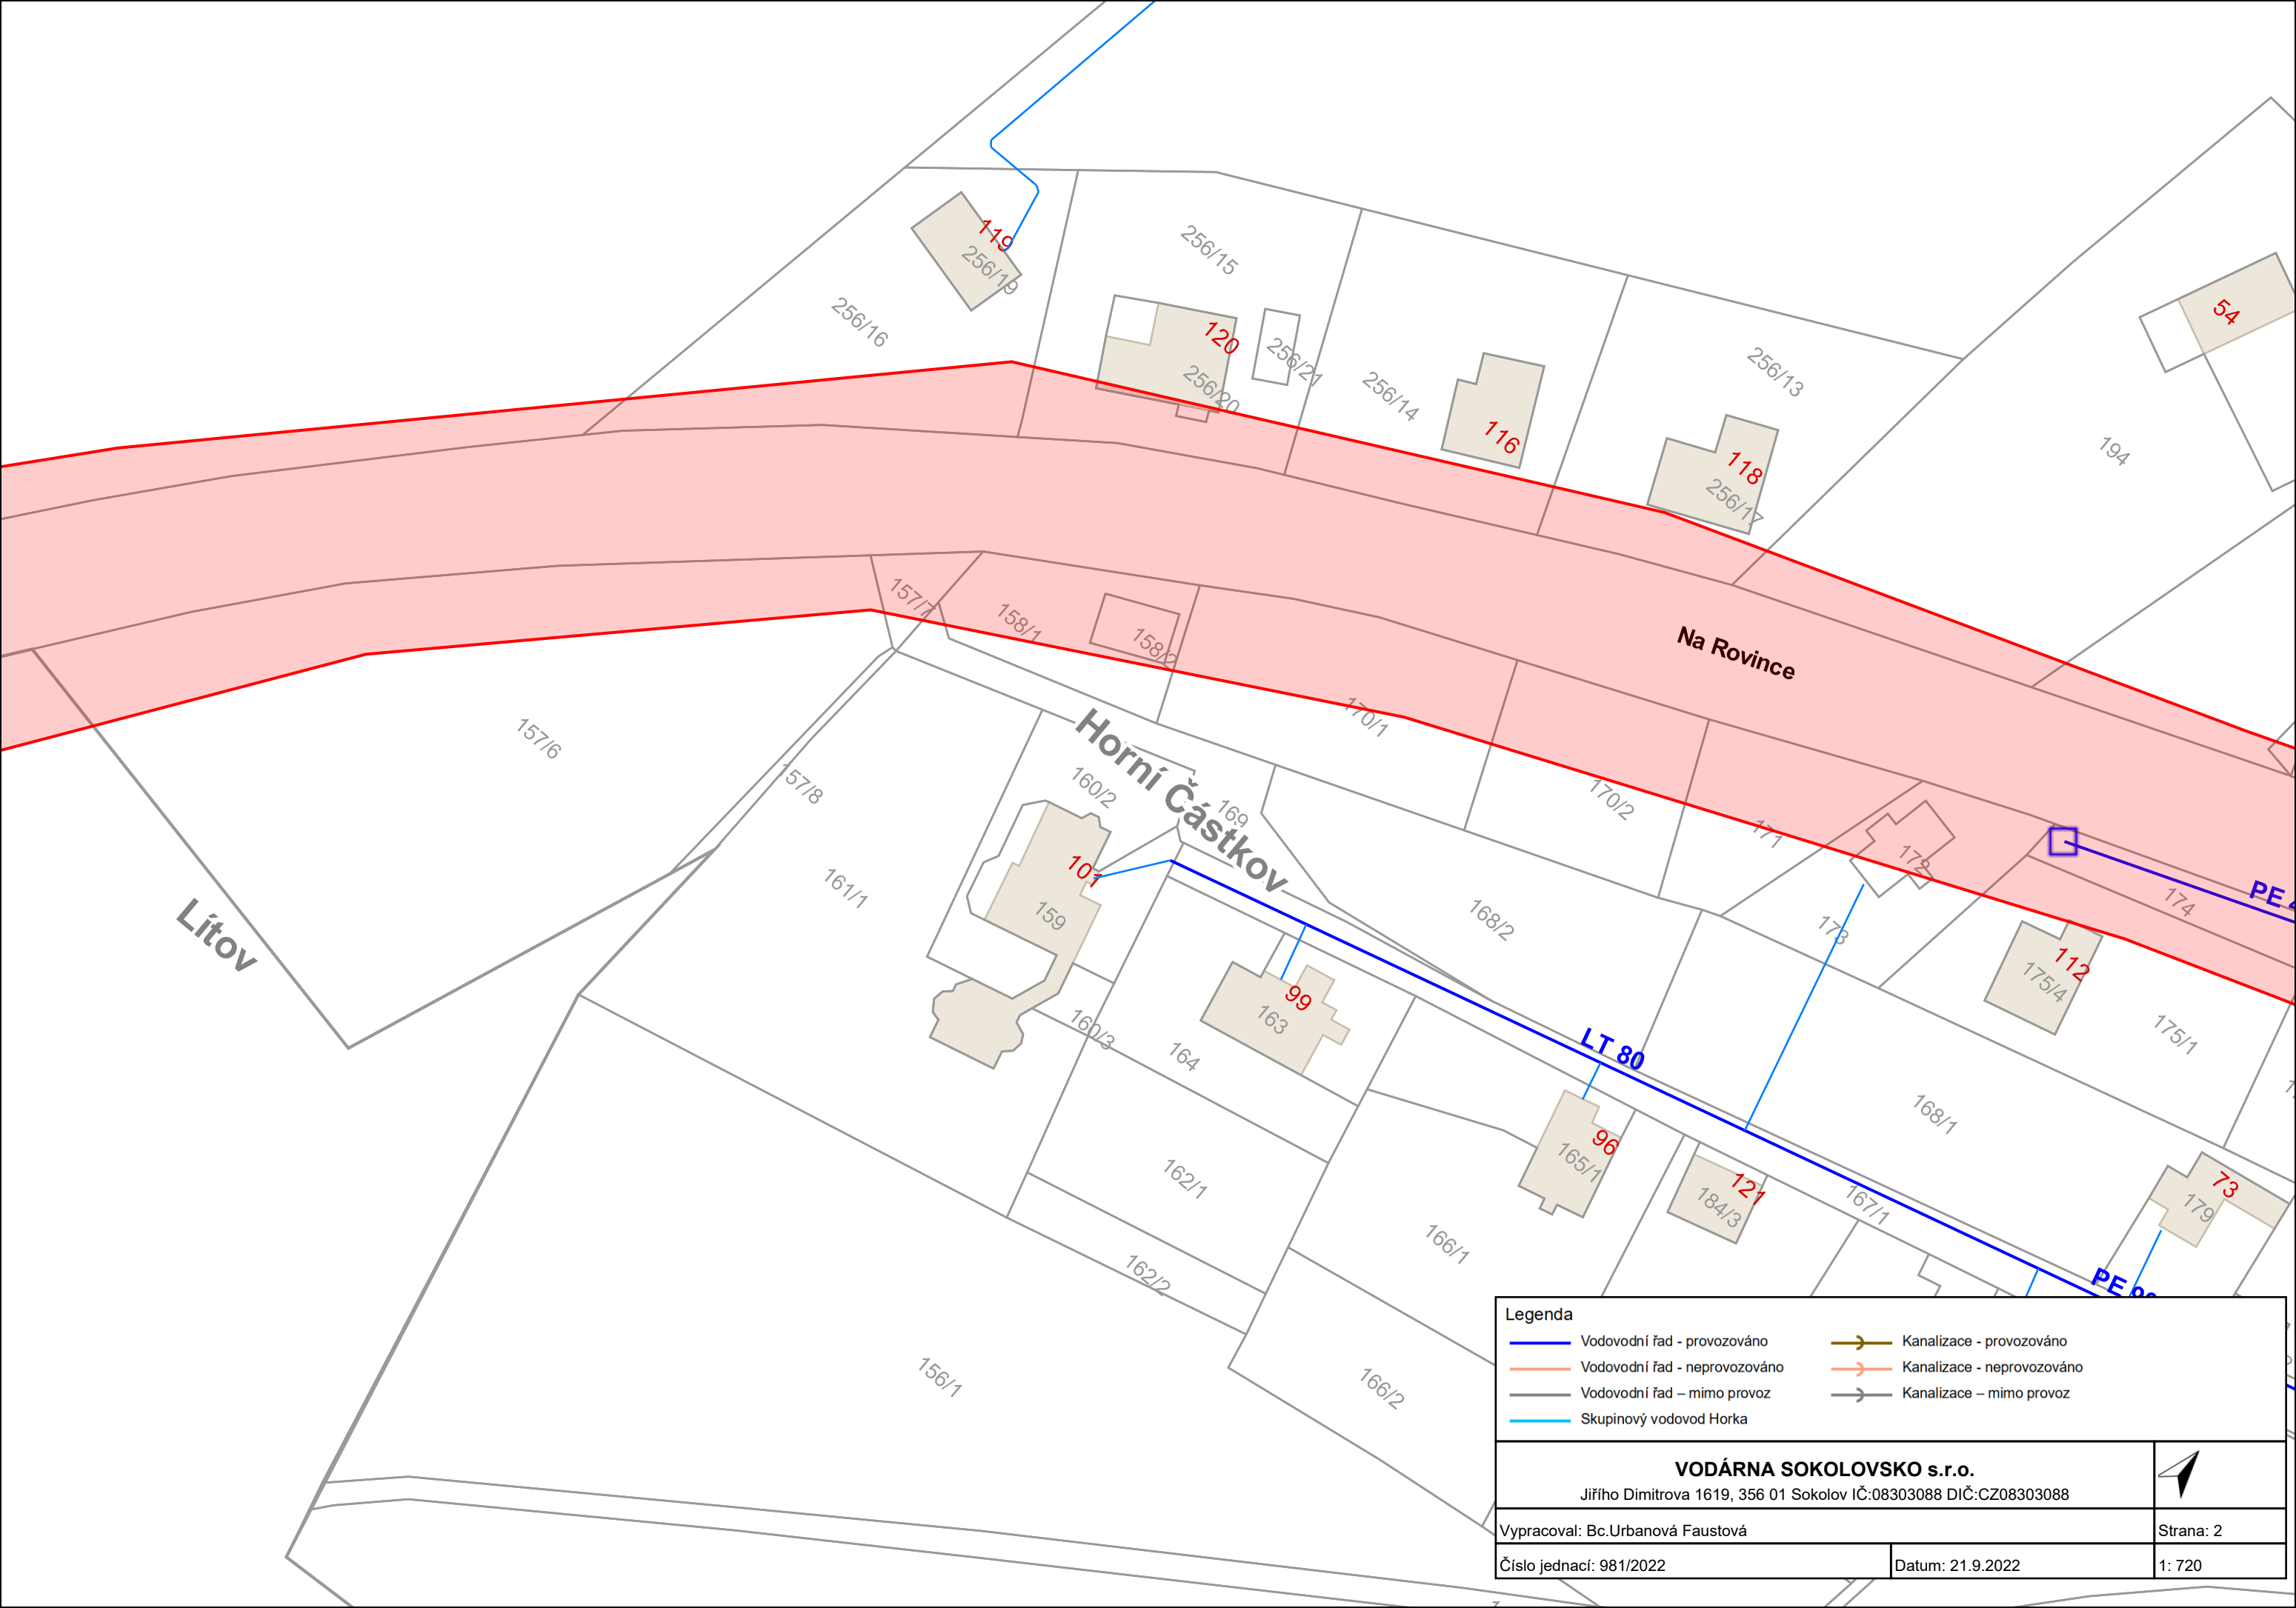


Legenda			
	Vodovodní řad - provozováno		Kanalizace - provozováno
	Vodovodní řad - neprovozováno		Kanalizace - neprovozováno
	Vodovodní řad – mimo provoz		Kanalizace – mimo provoz
	Skupinový vodovod Horka		


VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.		
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov IČ:08303088 DIČ:CZ08303088		
Vypracoval: Bc.Urbanová Faustová		Strana: 2
Číslo jednací: 981/2022	Datum: 21.9.2022	1: 720

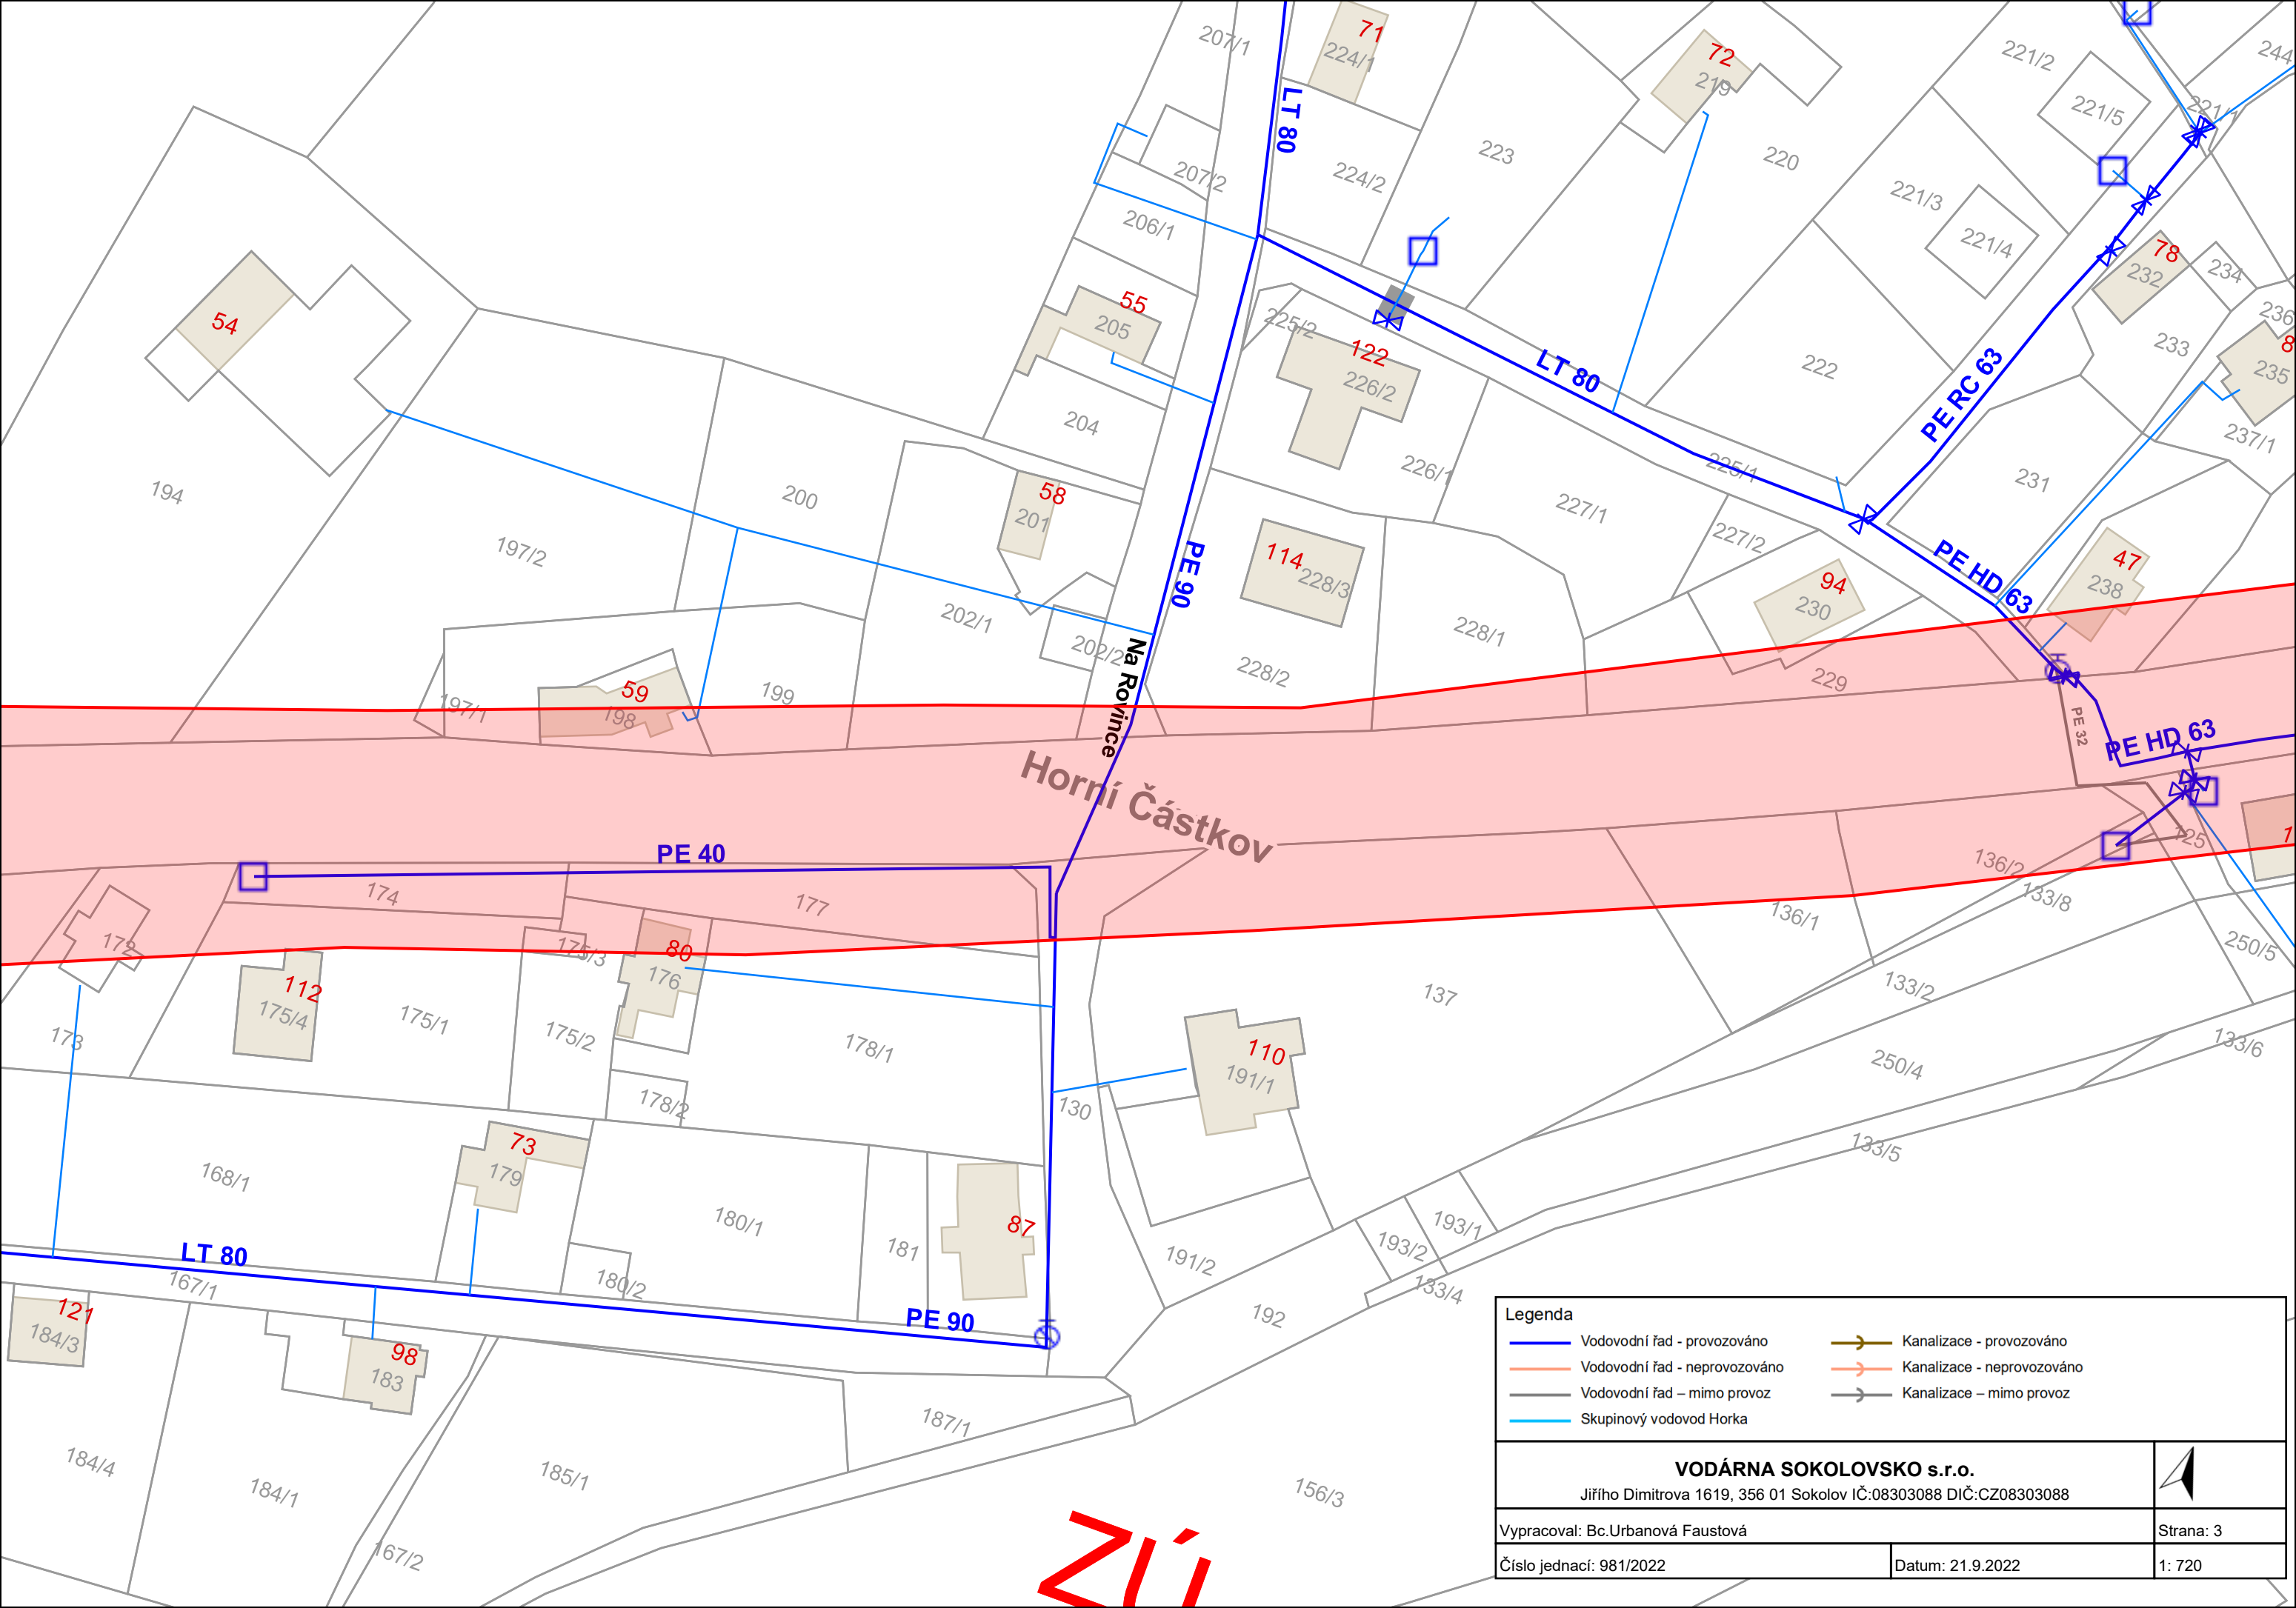

Legenda	
Vodovodní řad - provozováno	Kanalizace - provozováno
Vodovodní řad - neprovozováno	Kanalizace - neprovozováno
Vodovodní řad – mimo provoz	Kanalizace – mimo provoz
Skupinový vodovod Horka	

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.		
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov IČ:08303088 DIČ:CZ08303088		
Vypracoval: Bc.Urbanová Faustová		Strana: 3
Číslo jednací: 981/2022	Datum: 21.9.2022	1: 720

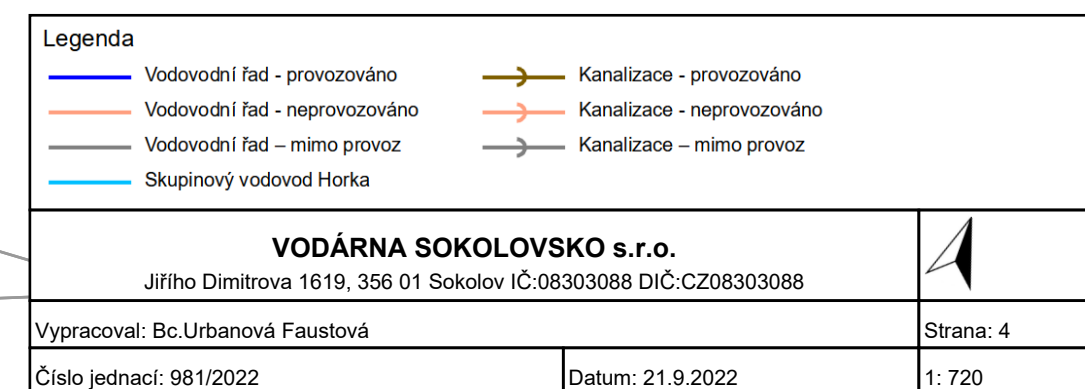

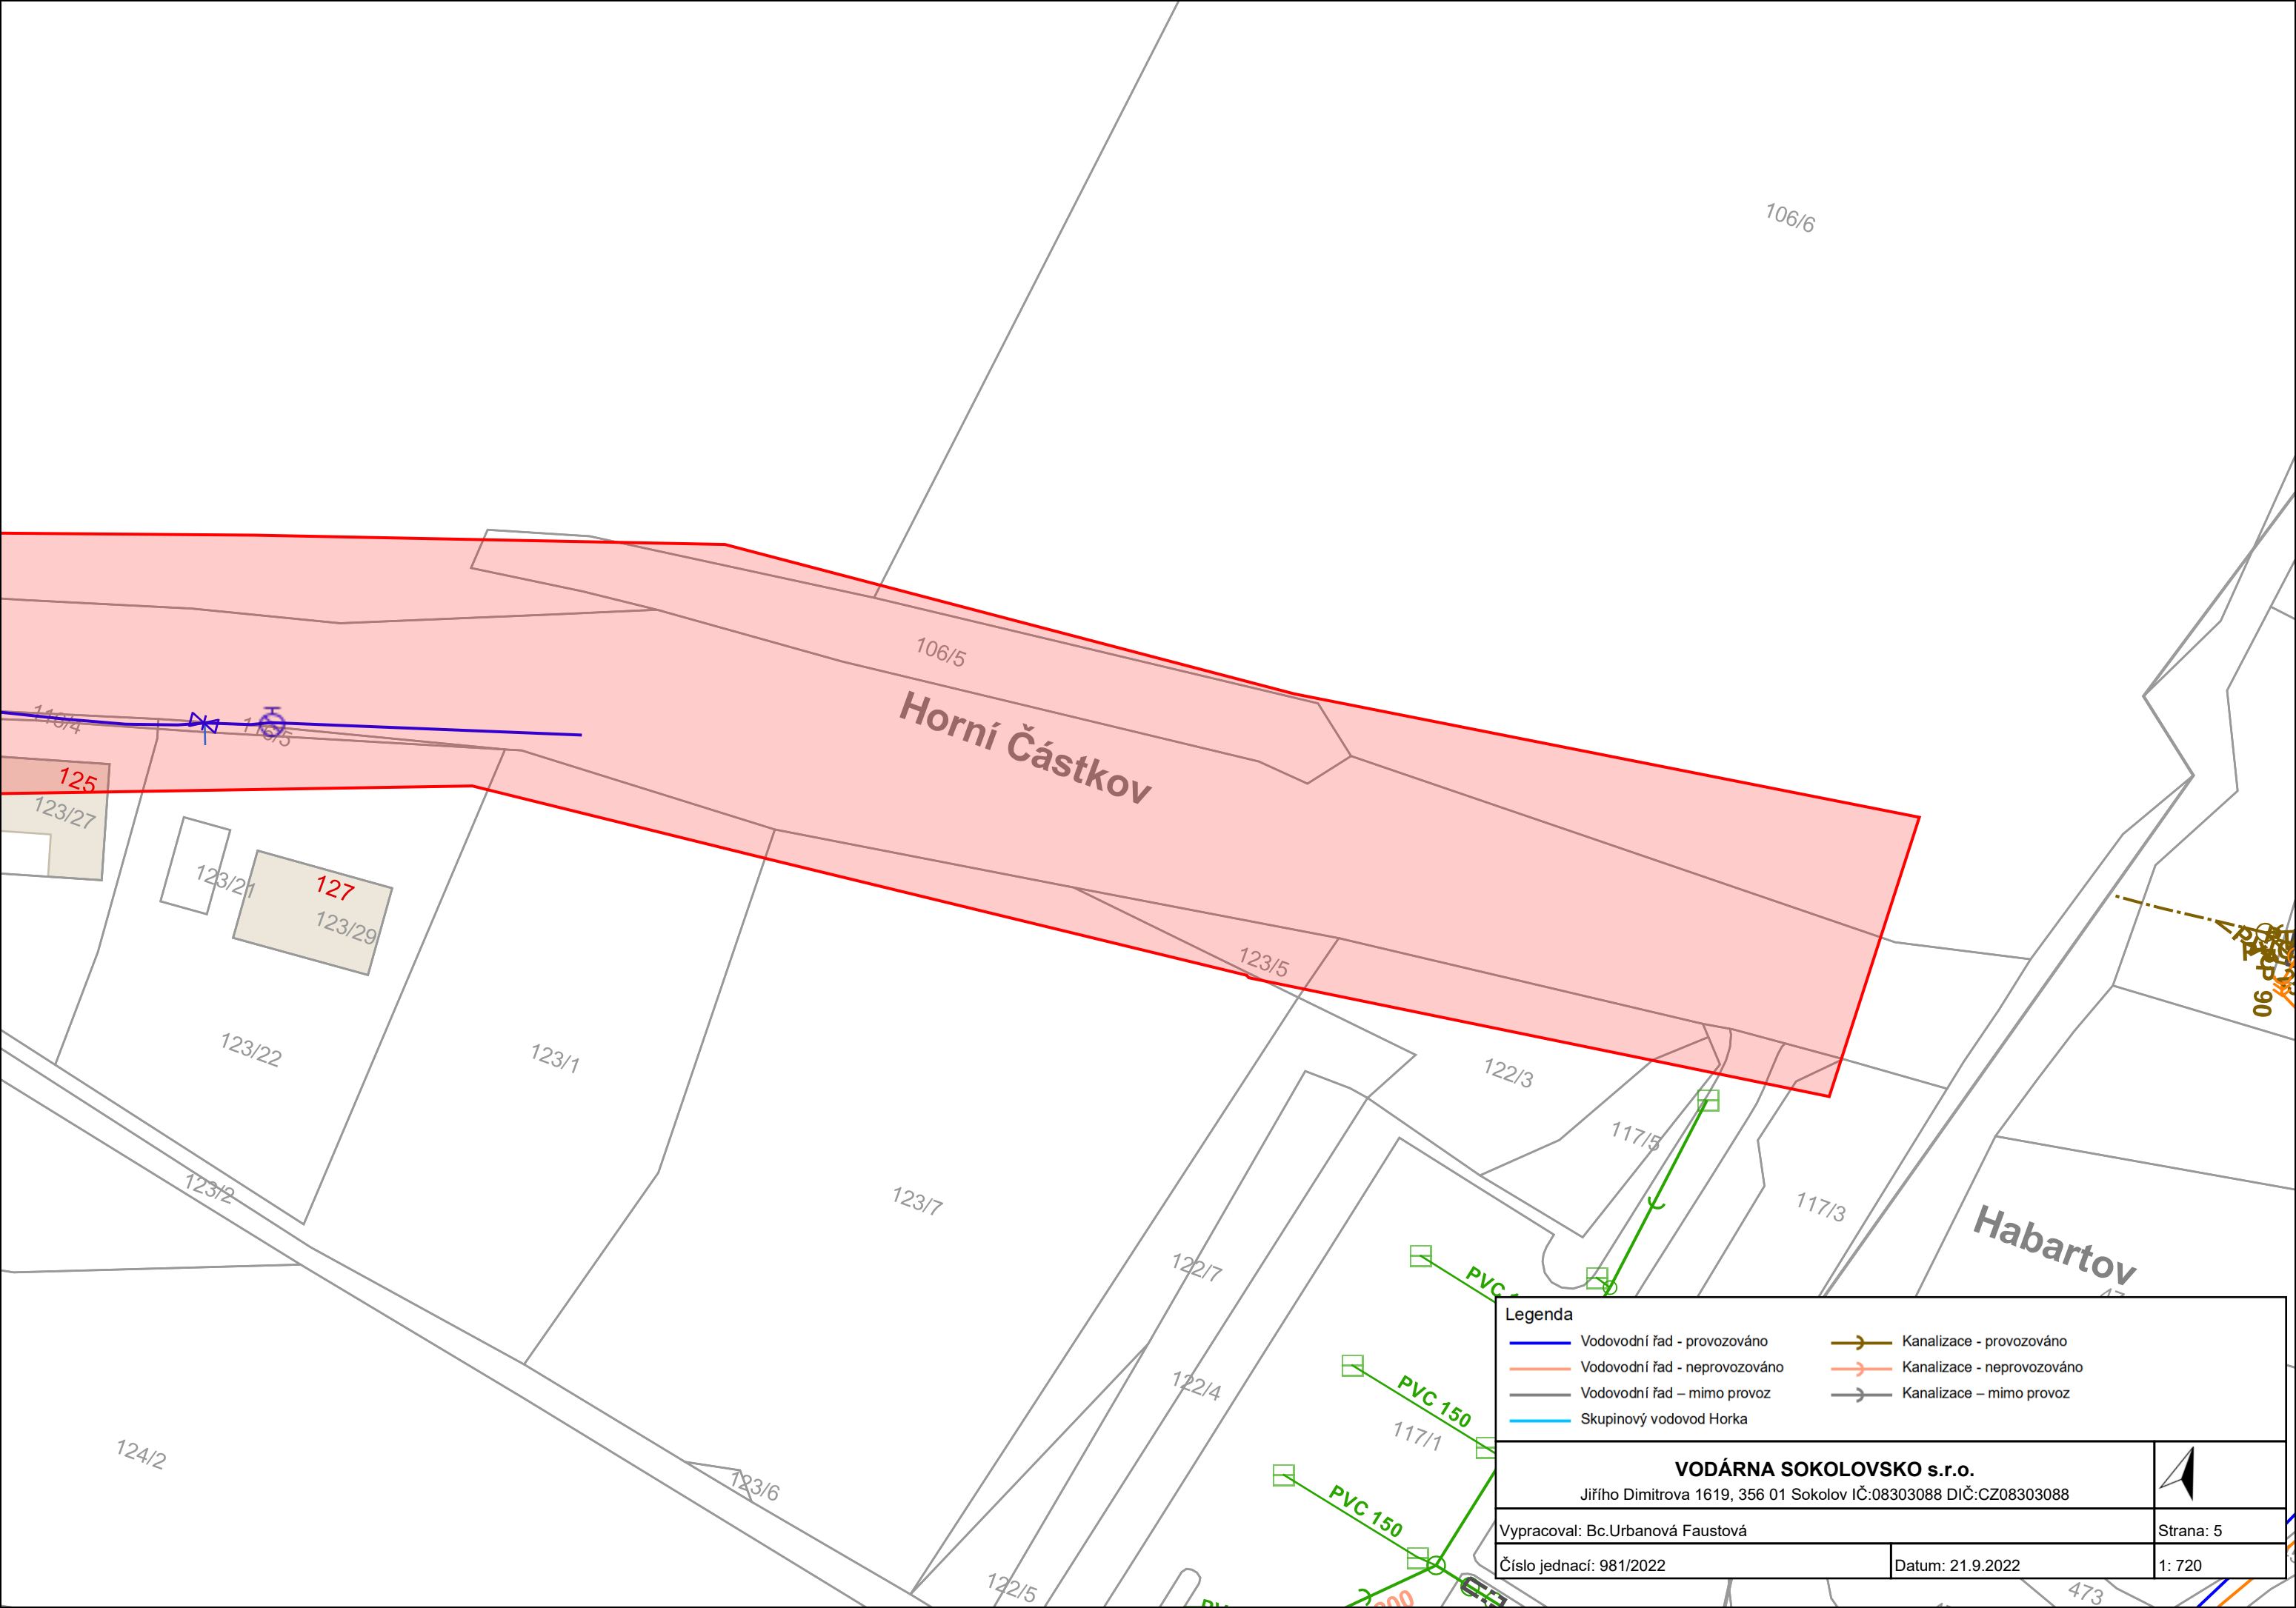

Horní Částkov

Habartov

Legenda	
Vodovodní řad - provozováno	Kanalizace - provozováno
Vodovodní řad - neprovozováno	Kanalizace - neprovozováno
Vodovodní řad – mimo provoz	Kanalizace – mimo provoz
Skupinový vodovod Horka	
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.	
Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov IČ:08303088 DIČ:CZ08303088	
Vypracoval: Bc.Urbanová Faustová	
Číslo jednací: 981/2022	Datum: 21.9.2022
Strana: 5	
1: 720	