


# POTRUBÍ 2x DN 50, DN 20, DN 32

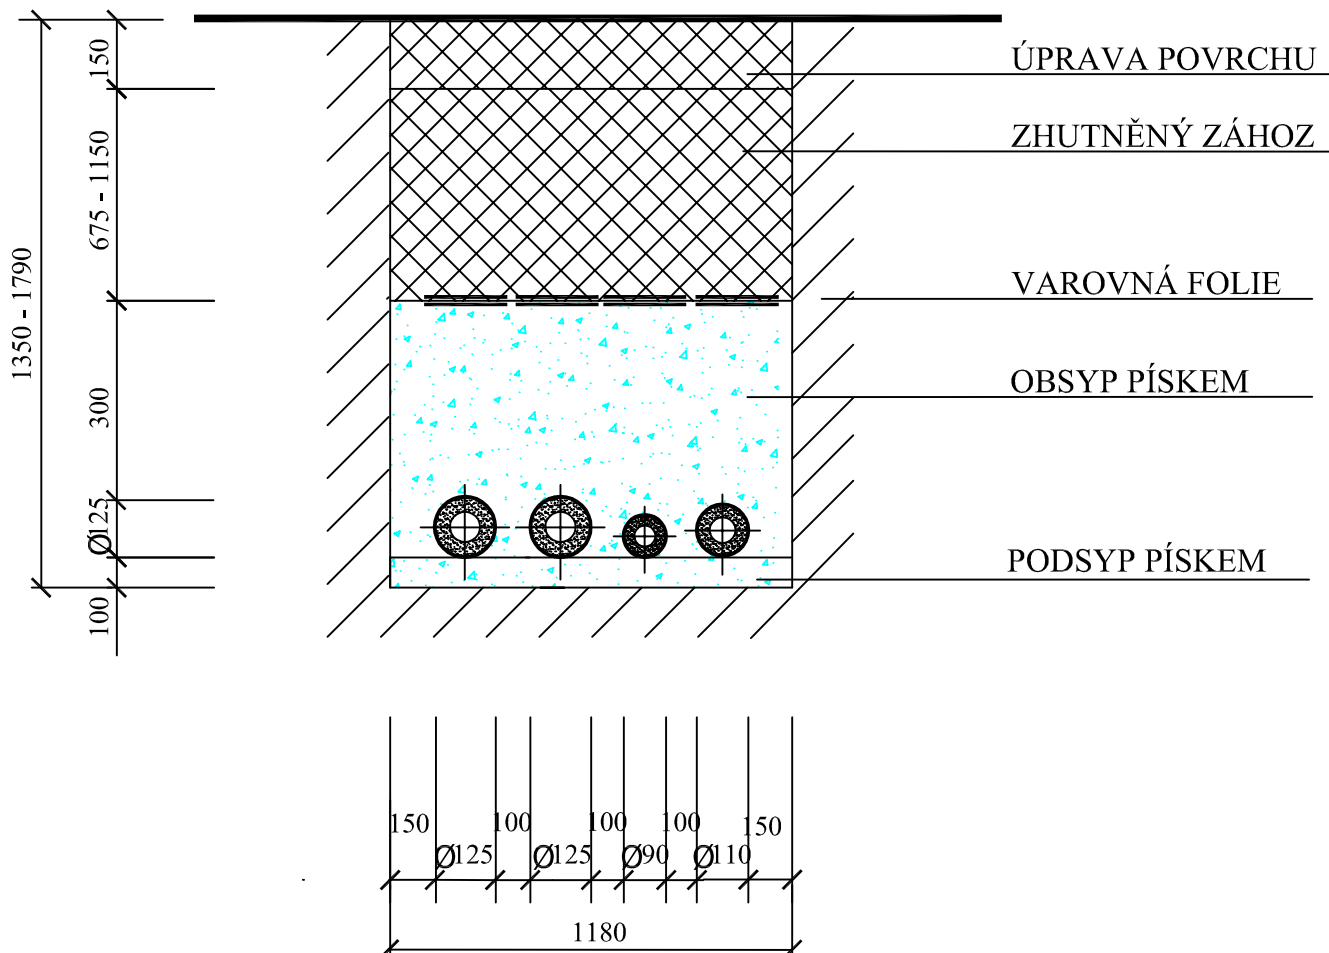

## VYTÁPĚNÍ


2x Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø63x7,1/125

## CIRKULACE

Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø25x3,5/90

## TEPLÁ VODA

Potrubí FV PP-RCT FASER HOT Ø40x4,5/110

Vedoucí projektant	Odp. projektant	Vypracoval		Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942		
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Jiří Carda				
Investor	Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice					
Kraj	Karlovarský	MěÚ: Hranice	StÚ: Aš			
Název akce					Účel	DPS
					Datum	11/23
Lokalita akce					Číslo zakázky	1925/23
					Formát	A4
HRANICE, k.ú. HRANICE U AŠE, parc.č. 726, 3599/1					Kótováno	
					Měřítko	
Stavba - objekt					Číslo výkresu	3
Obsah						
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ						