Půdorys šachty
působiště sil



Zatížení budovy
včetně 20% dynamického přídavku
Kräftepaare können nur einzeln auftreten

Steny šachty
F_{Sy} : každý 500 N
F_{Sy} : každý 1000 N

Prohlubeň
F_{SK} každý 17000 N
F_{SG} každý 11000 N
F_{SK} 50000 N
F_{SG} 40000 N

Detail dverních otvoru
nástupiště 1: stanice -1,0,1,2
Kotvení dveří: Kotevní kolejnice HAC-40 1550

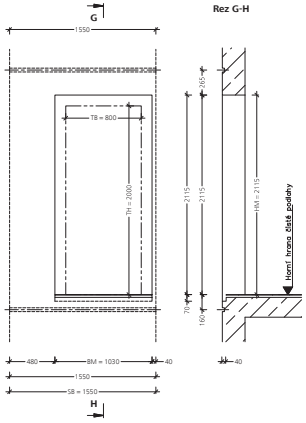

Rez G-H



Zabezpečení dveřních otvorů třídílnou dřevěnou konstrukcí, nebo celoplošným obložením
(dle ČSN EN 12811-1:2004), lehce odnímatelné, dodáno–zajištěno
stavebníkem kvalita dřeva S10 (C24) dle ČSN EN 338; nebo ocel:
L bis 3 m: b = 200 mm t = 40 mm

Mezera pro práh šachetních dveří

v celé šířce dveřního otvoru (míra BM)
Po montáži dveří stavebně vyplnit



Elektrické připojení:
Počet síťových připojení 1
Jmenovité napětí 400
Typ sítě 3xL+N+PE (uzemněná síť)
P 1,5 kW
I_K 11 A
I_N 15 A
Jištění 20 A (dodává S+)
Zkratový výkon 8000
Počet jízd 180 VA
Max. přípojovací průřez 35 / hodina
Min. průřez vodiče pro PE–uzemnění 10 mm²
Stavebně dodávaný proudový chránič musí odpovídat charakteristice B s min. 300mA vybavovacím (poruchovým) proudem.
Zařízení nesouvisející s výtahem:
V šachtách, strojovnách, v rozvaděčích, v prostorách kladek nesmí být umístěna zařízení nesouvisející s provozem výtahu.
Osvětlení/Pracovní plochy:
V prostoru servisního panelu musí být pevně instalované elektrické osvětlení (u podlahy min. 200 Lux). Osvětlení může být integrováno do schodišťového osvětlení, ale musí mít možnost trvalého zapnutí. Osvětlení vstupů u podlahy min. 50 Lux.
Nad úrovní servisního panelu musí být volná výška min. 1,8 m. Obchodní musí být volná výška min. 1,8 m. Obchodní musí být volná výška min. 1,8 m. Obchodní