
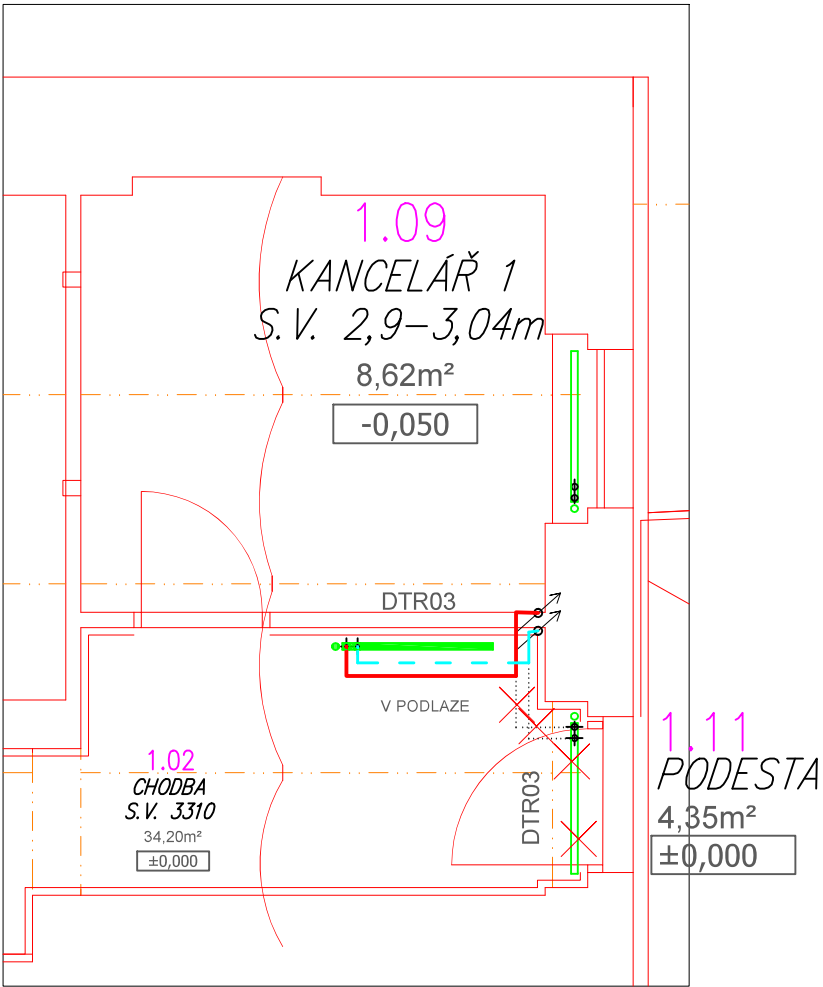


ÚPRAVA OTOPNÝCH TĚLES

1.NP

M 1:50

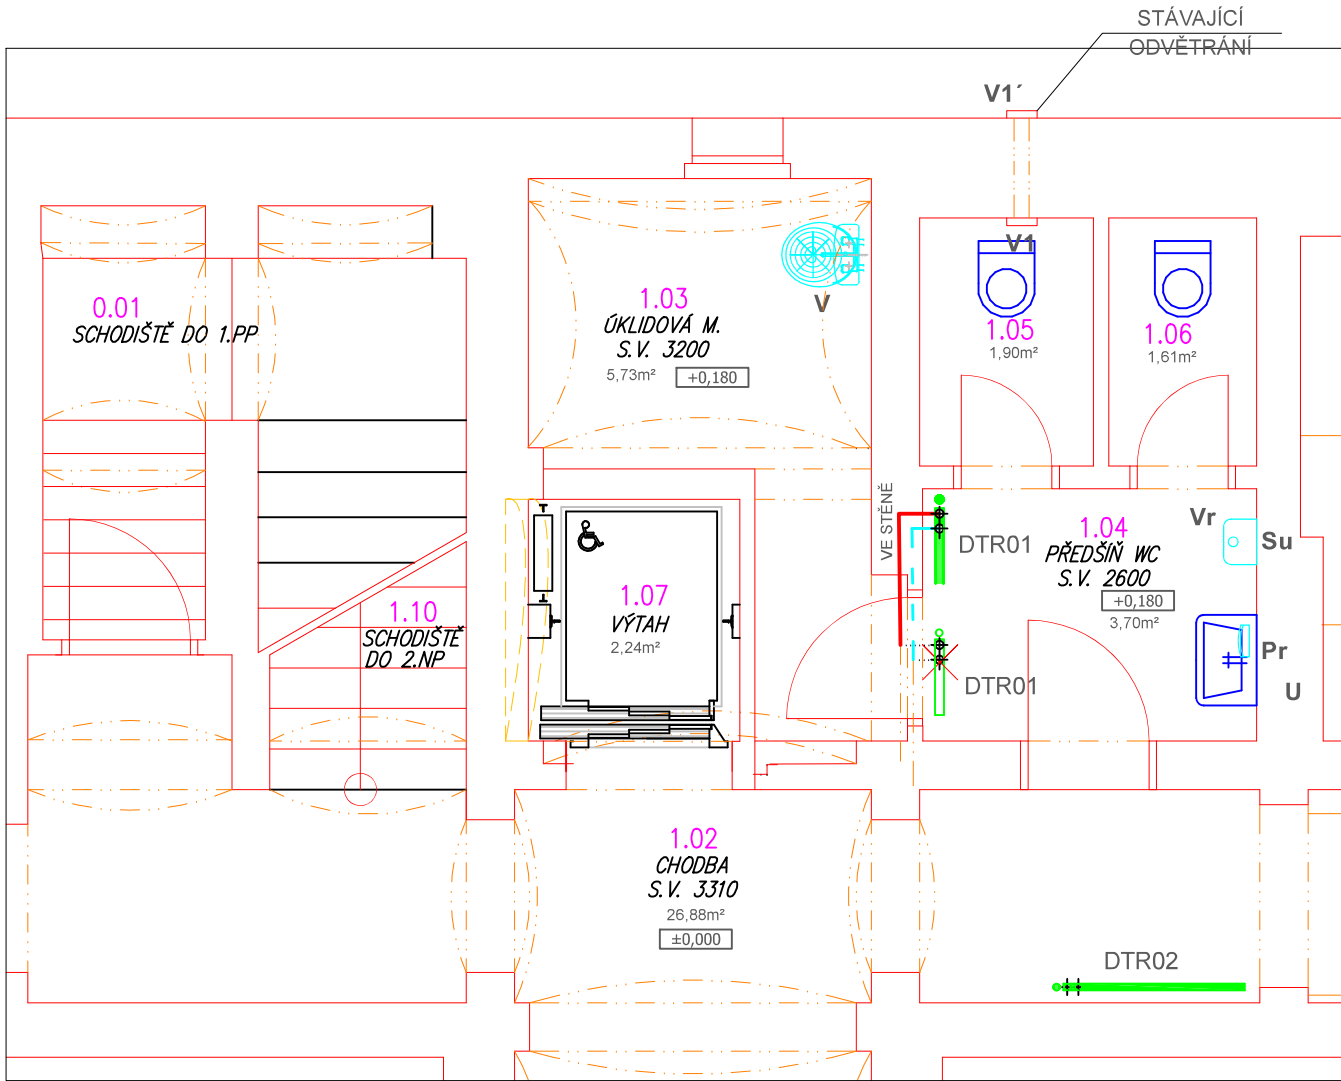

LEGENDA:

- Nové potrubí teplé vody (měď)
- Nové potrubí studené vody (vratné), (měď)
- Stávající potrubí teplé vody (měď) - bez úprav
- Stávající potrubí studené vody (vratné), (měď) - bez úprav
- Stávající potrubí TV (měď) - demontáž a záslep
- Stáv. p. SV (vratné), (měď) - demontáž a záslep

- DTR01 - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ RADIK KLASIC R, TYP 21-400/500 (Q = 469 W), 1 KUS, PŘEMÍSTĚNÍ
- DTR02 - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ RADIK KLASIC R, TYP 21-1600/500 (Q = 1564 W), 1 KUS, STEJNÉ MÍSTO
- DTR03 - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ RADIK KLASIC R, TYP 21-1000/500 (Q = 1117 W), 1 KUS, PŘEMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA:

- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ K2 A K3 BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ V 1.PP V PROHLoubENÉ ČÁSTI A VÝMĚNA BUDE AŽ A VČETNĚ ČISTÍCÍHO KUSU,
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE VYMĚNĚNO AŽ KE STŘEŠNÍMU PLÁŠTI, KDE BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ Z LITINY.

±0,000 = cca 537,000

± 0,000 JE VZTAŽENA KE VSTUPU DO PRŮCHODU A DO BUDOVY
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČ: 722 77 611		Výkres: C1
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: ZTI D 1.4 A
Investor: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby			Stupeň PD: pro stavební povol. a provedení st.	Paré č.:
Akce: MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I			Stavební úřad: MÚ Luby	
Obsah: 1.NP - ÚPRAVA OTOPNÝCH TĚLES			Měřítka: M 1:50	
			Datum: září 2023	