
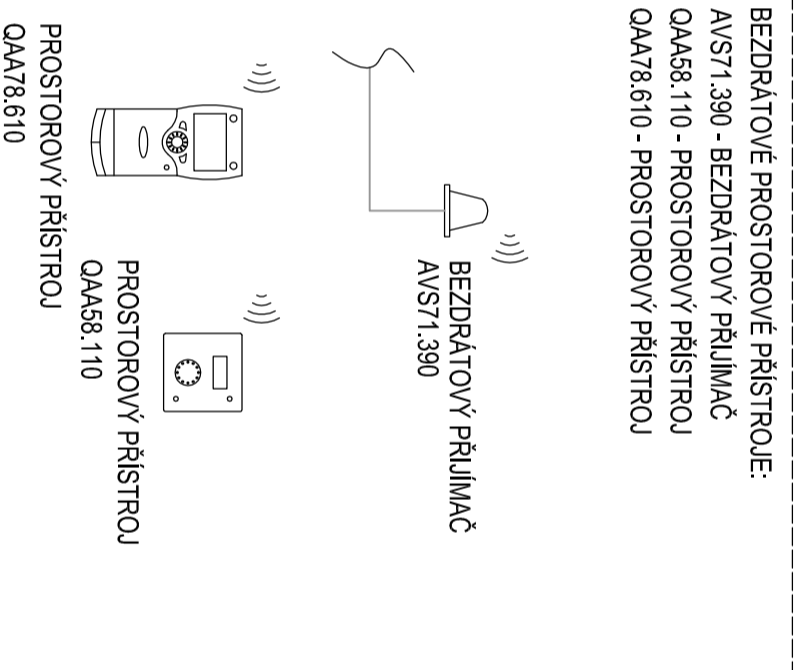


| Strojní vybavení | | |
|------------------|---------------------|---|
| Označení | Název | Typ |
| K1 | Kondenzační kotel | Nově osazený kondenzační kotel Geminiox THRS50 9,7–45,5 kW, Kotel napojen na nový + stávající systém ÚT, stávající kotel bude zdemontován |
| TV | Zásobník TV | Stávající zásobník OKC 400 NTR BP 58kW, dopojit na nově osazený kotel |
| E1 | Přídavný expanzomat | Expanzomat Reflex N80 6bar |
| NK | Neutralizační box | Neutralizační box vč. nápně Neutronkon 100/ 70 |

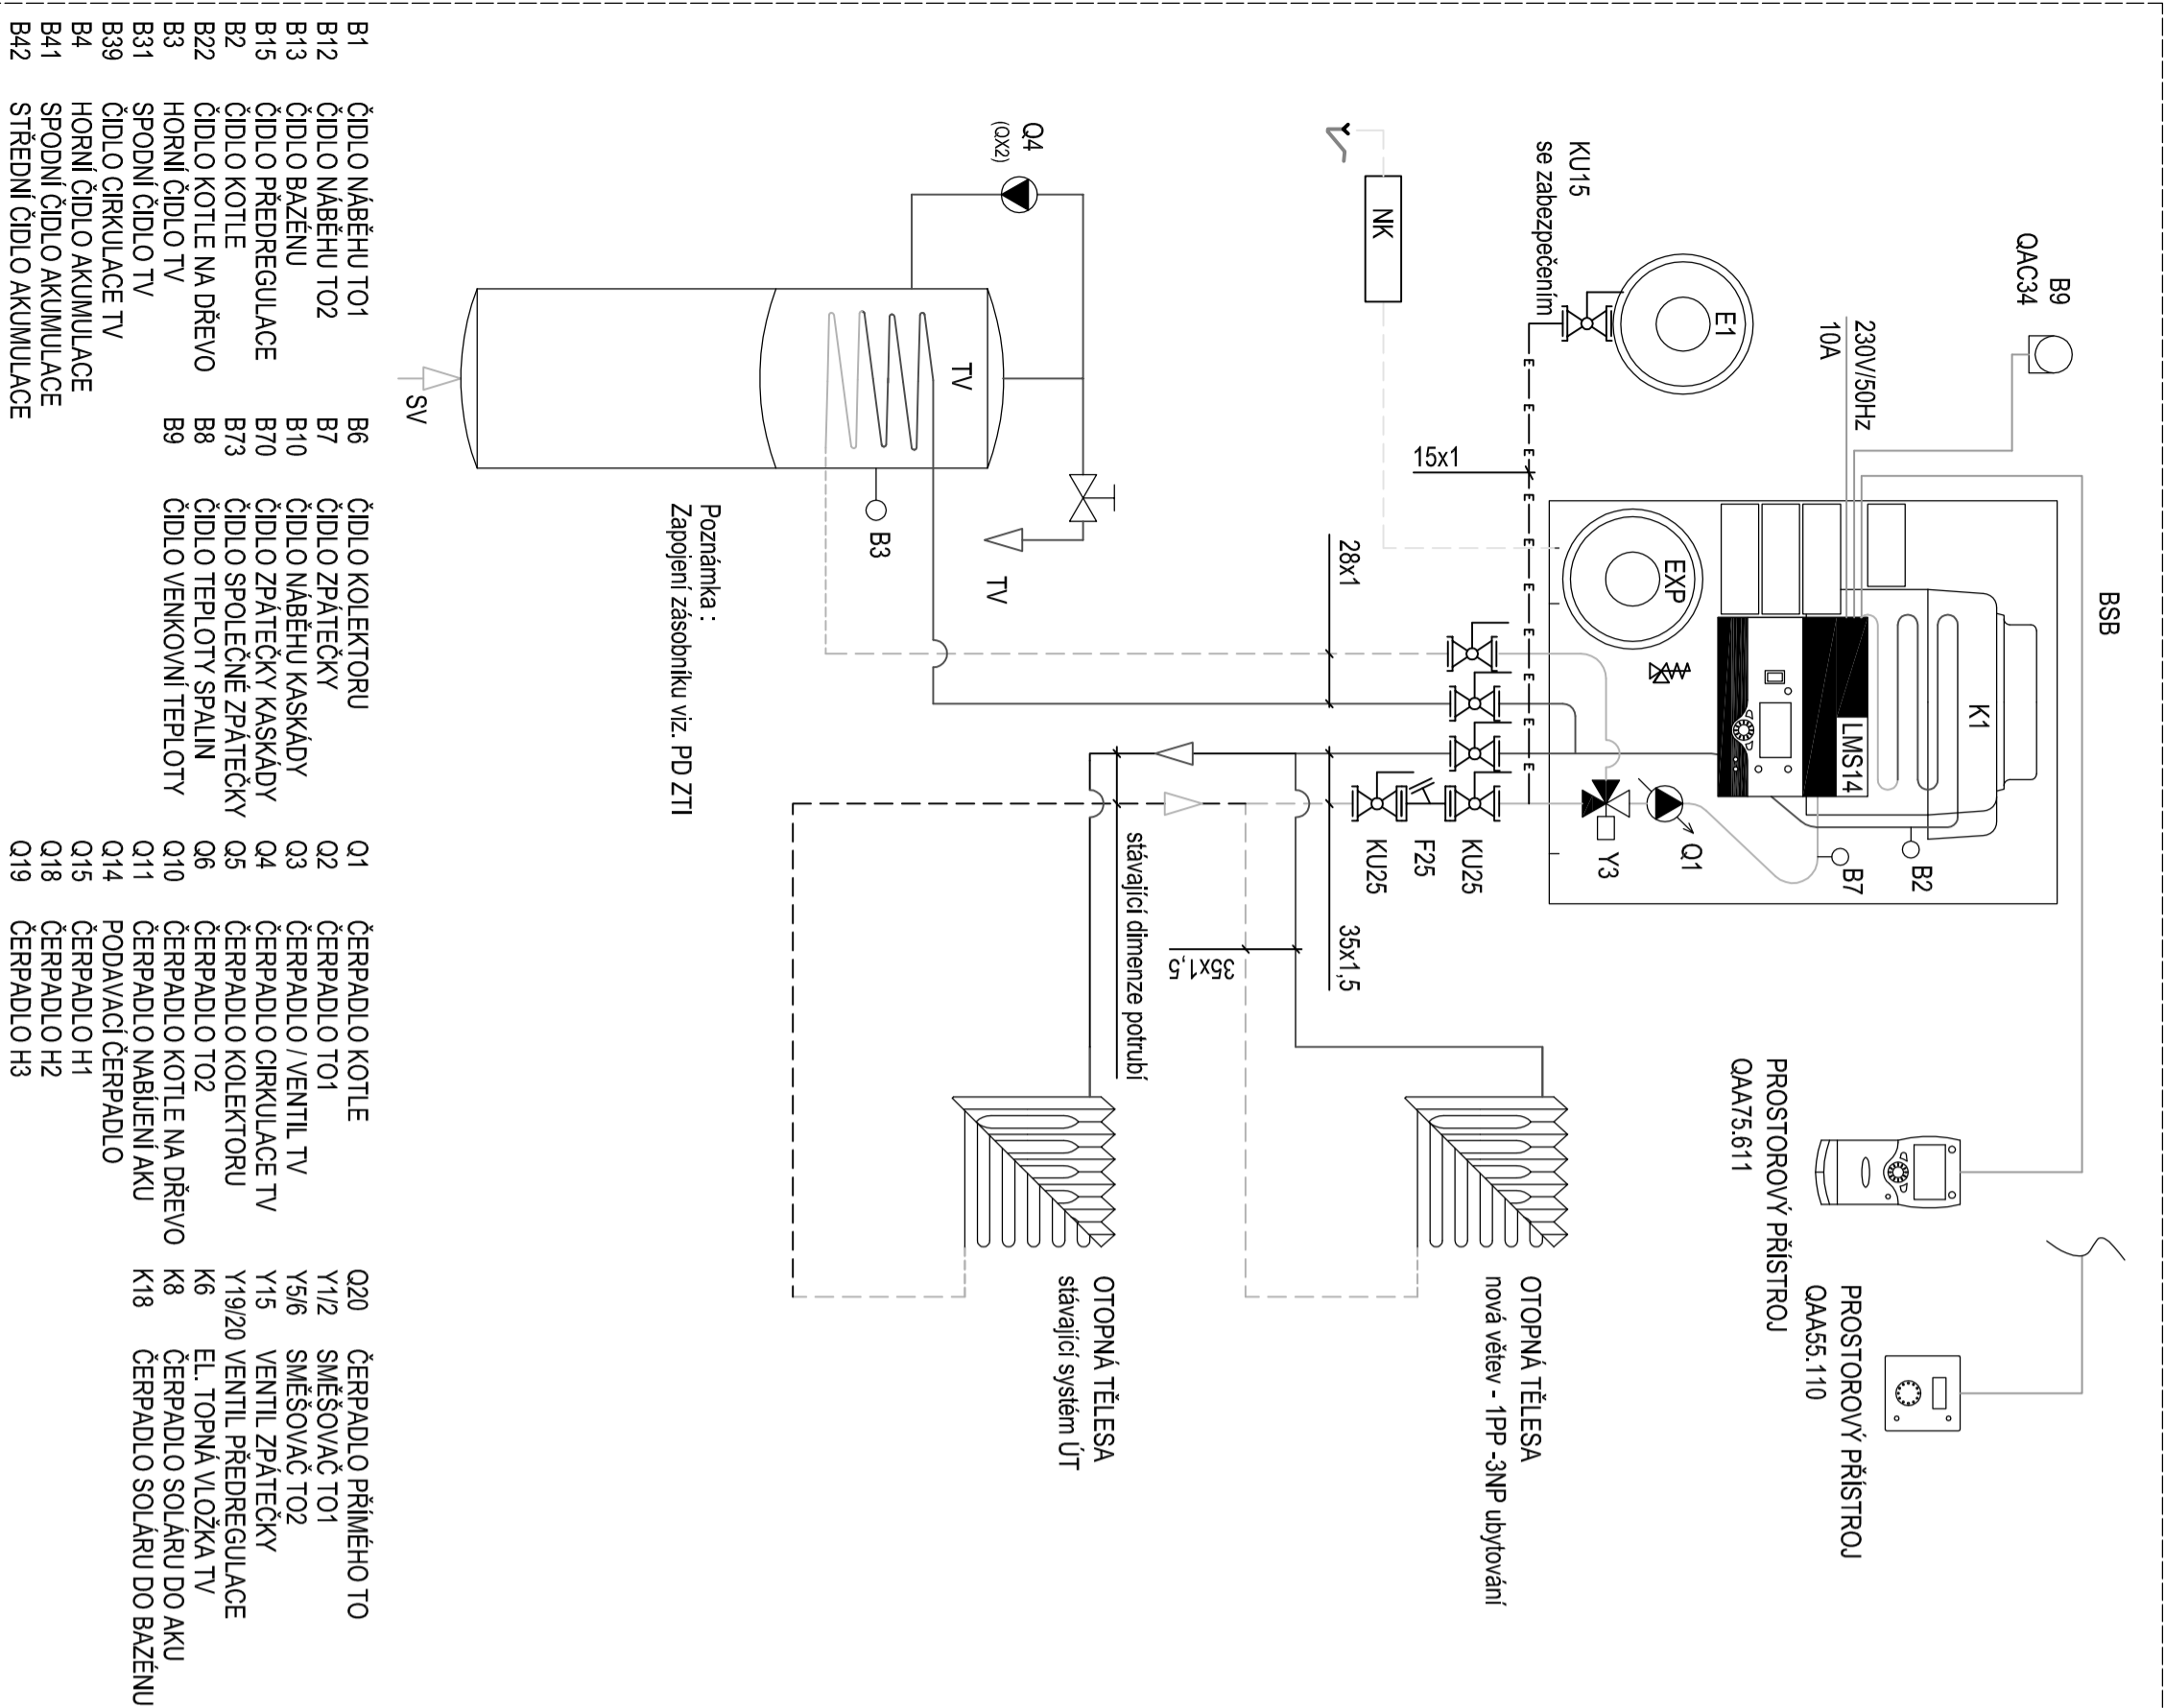

DOPLNĚNÍ REGULACE:
QAZ36.526 - JIMKOVÉ ČIDLO TV B3
(SOUČÁSTI SADY PRO OHŘEV TV)

| LMS14 | |
|-------|-----|
| BX1 | BX3 |
| QX1 | QX2 |
| Q4 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--|----------------------------|--|
| Výpracovatel : Pavel Stejskal AT | | Vedoucí projektu : Ing. Ivo Horňák | | Autentizace : | | Podpis : | |
| Kreslil : Pavel Stejskal AT | | Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT | | | | | |
| Investor : Obec Stříbrná | | | | | | | |
| Střibná 670, IČO 00259616 | | | | | | | |
| Stavba : Stavební úpravy penzionu Mártvy | | | | | | | |
| Střibná 75, č.p.p.699, k.ú. Střibná | | | | | | | |
| Objekt : Zařízení pro vytápění staveb | | | | Formát : A2 | | Datum : 01/2022 | |
| Část : ÚT | | | | Stupeň: DSP | | Číslo zakázky : 0072022 | |
| Obsah : Topení schéma zapojení | | | | Měřítko : 1:50 | | Číslo přílohy : D.1.4-b-06 | |