


plynovod půdorys 1PP

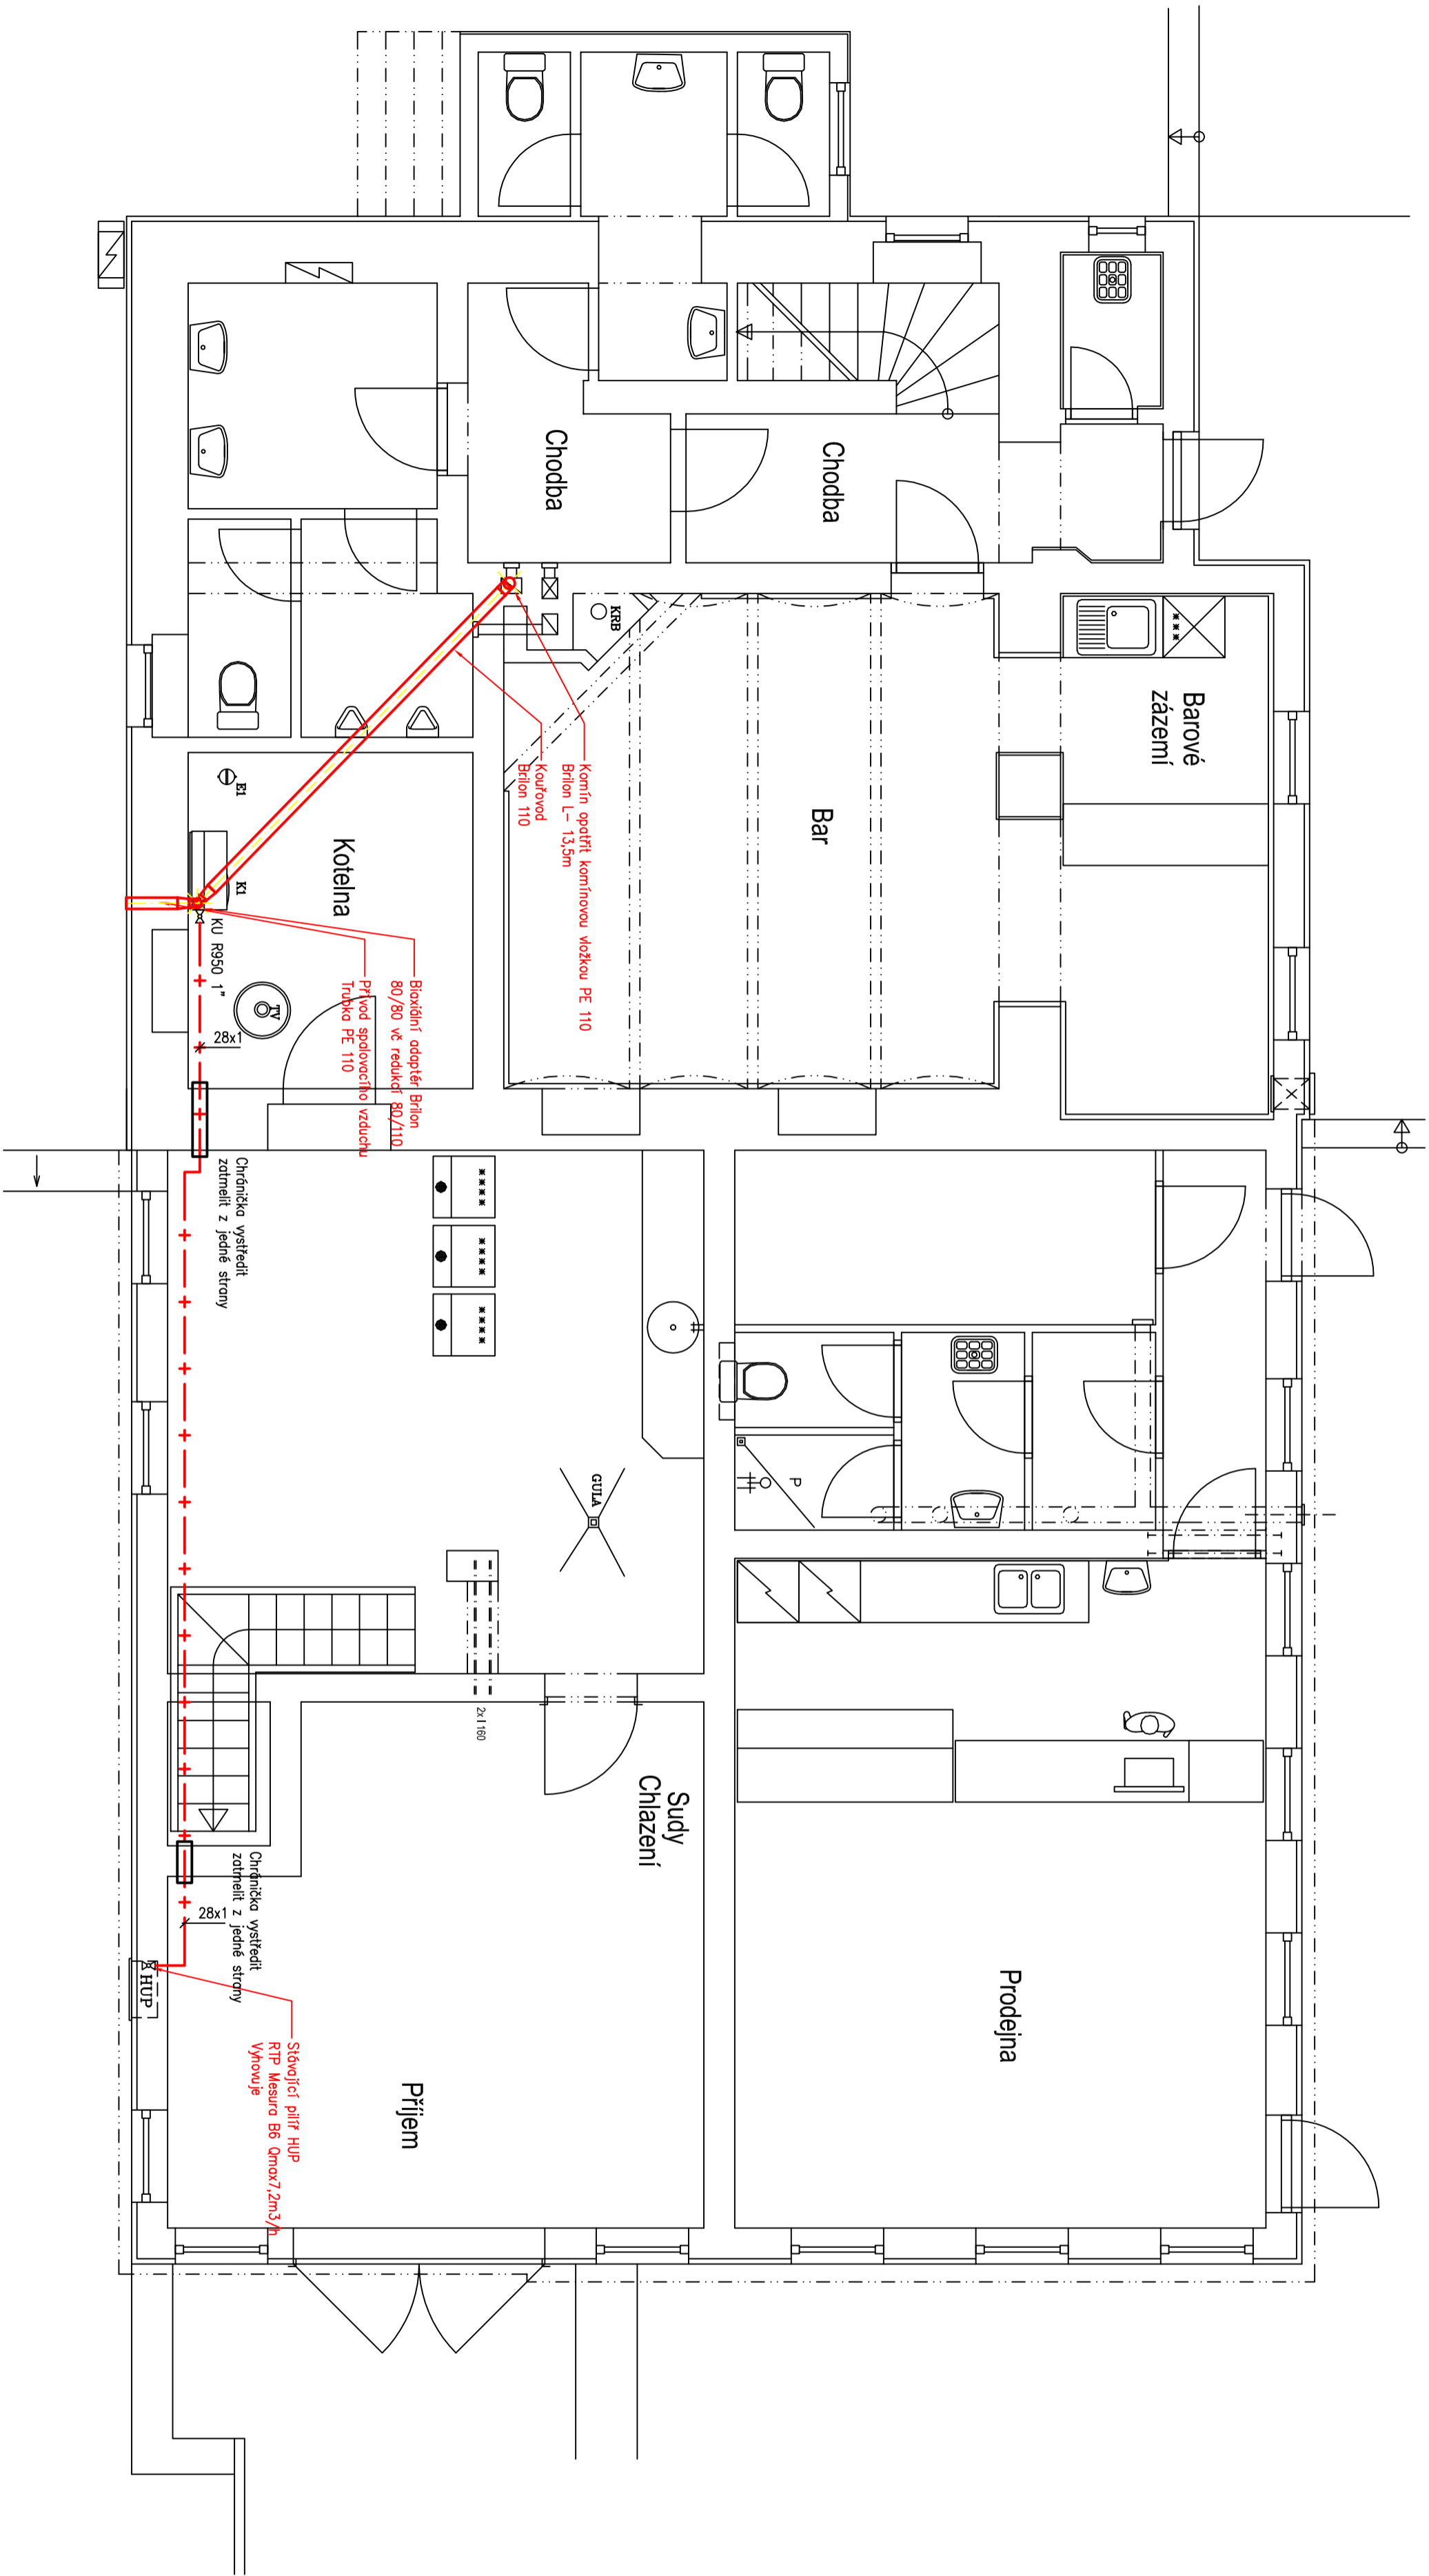

Strojní vybavení		
Označení	Název	Typ
K1	Kondenzační kotel	Nové osazený kondenzační kotel Geminiinox THRS50 9,7-45,5 kW, Plynový spotřebič kategorie "C" Qmax -5,1m3/h
		Pozn.

Vytvořeno : Pavel Stejskal AT		Vedoucí projektu : Ing.ivo Horňach		Autorizace :		Podé :	
Kreslil : Pavel Stejskal AT		Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT					
Investor : Obec Střibná Střibná 670, IČO 00259616							
Stavba : Stavební úpravy penzionu Máty Střibná 75, č.p.p.699, k.ú. Střibná							
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb				Formát : A2		Datum : 01/2022	
Část : ÚT				Supert: DSP		Číslo zakázky : 0072022	
Obsah : Plynovod půdorys 1PP				Měřítko : 1:50		Číslo průběhy : D.1.4-B-07	