


### Řez A/1

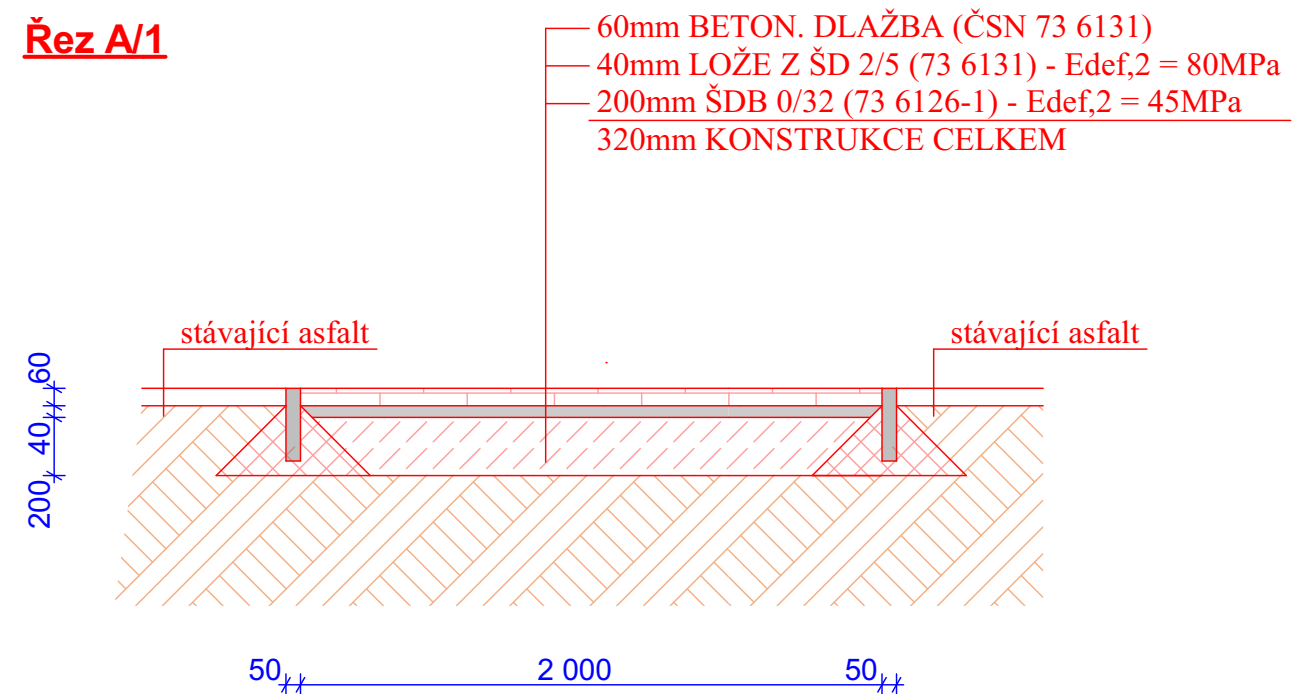

Prosklené dveře, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Šikmá plošina  
- nosnost 225 kg  
- rychlost 0,07 m/s

na obrácené straně závěsů  
dveří madlo ve v. 850 mm

- odstranit stávající asfalt 2,1x3,05 m včetně podkladu do hl. 300 mm
- osadit zahradní obrubníky 200/1000/50 mm do betonových podpěr
- provést zámovou dlažbu tl. 60 mm do ložných vrstev

**CENTRA STAV s.r.o.**

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Detail vstupu do objektu M 1:50			10.