

2.23  
20°C

2.23  
20°C

2.22  
20°C

2.21  
20°C

2.21  
20°C


2.21  
20°C

2.20  
20°C

2.20  
20°C

2.19  
20°C

2.15  
20°C

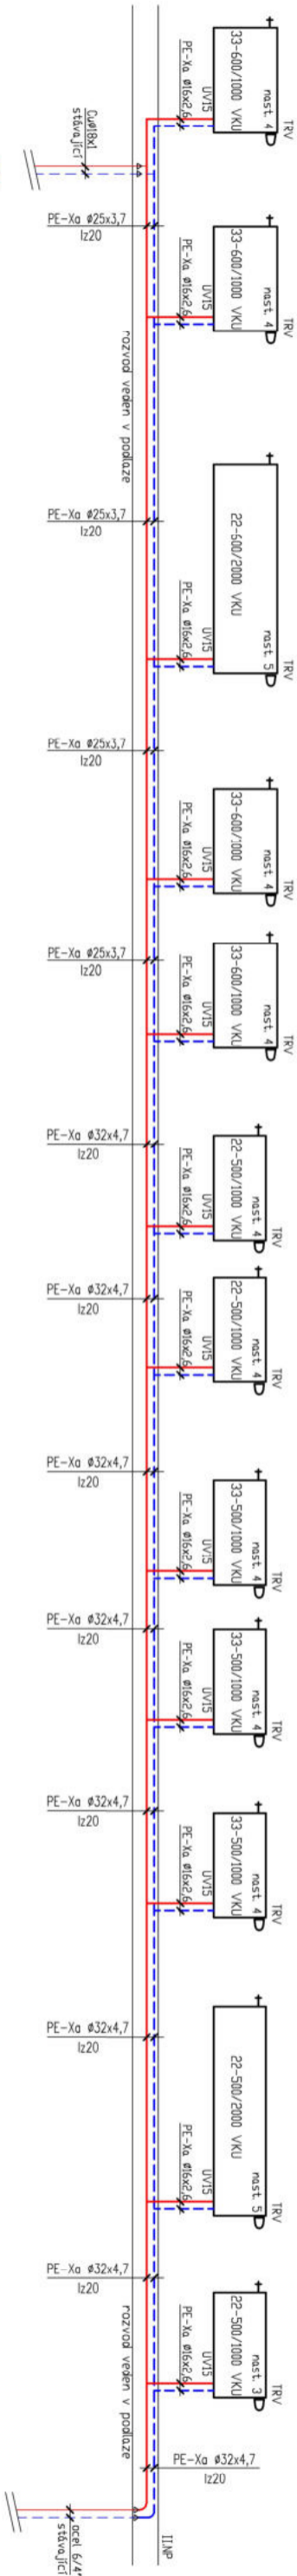

Služby města Bochov

2.14  
20°C

2.14  
20°C


2.13  
20°C

2.13  
20°C

2.11  
18°C

2.12  
20°C

2x PE-Xa Ø25x3,7

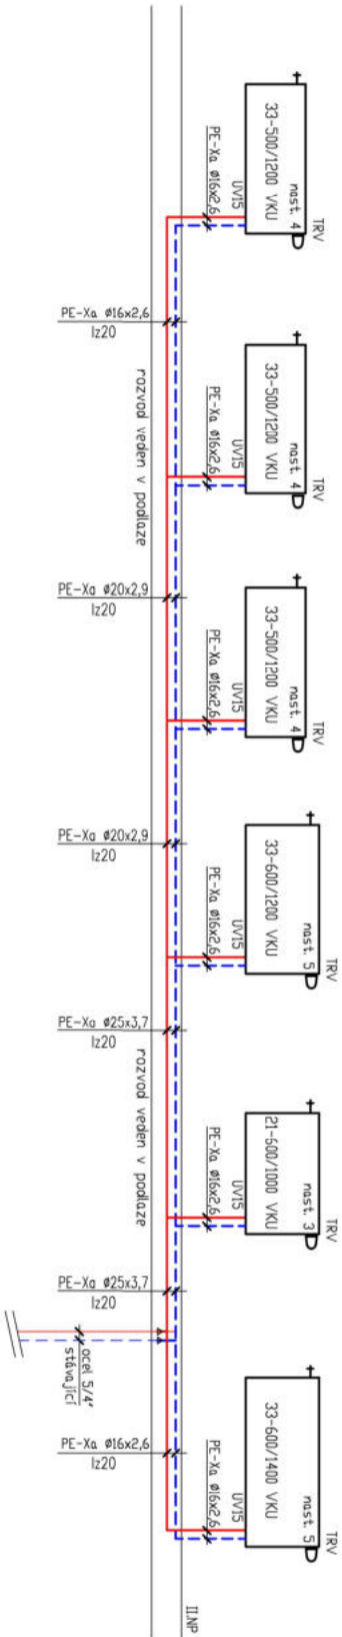

2.03  
20°C

2.04  
20°C

LEGENDA TĚLES:




LEGENDA:

- TOPNÝ OKRUH - trubka PE-Xa/Al/PE - 70°C PŘÍVOD
- TOPNÝ OKRUH - trubka PE-Xa/Al/PE - 55°C VRÁT
- STUPNACÍ POTRUBÍ VYTÁPENÍ

3

přechod ocel 5/4" – PE-Xa Ø25x3,7mm

nápojení na síťovířci rozvod  
potrubí Rehau Rautitan Ø20x2,9

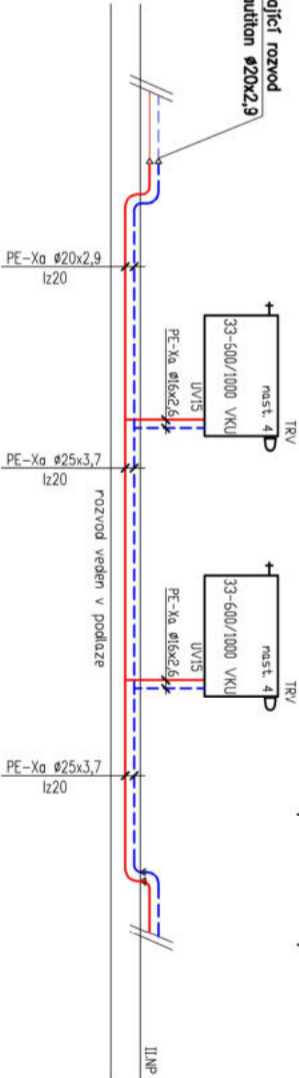

VYPRACOVAL:		PARÉ ČÍSLO:	
Ing. Daniel Kadlec			
INŽENÝRSKÉ PRÁCE			
HLAVNÍ TRÍDA 716			
363 01 OSTROV			
IČO: 468 36 497		ZAK.ČÍSLO: 019-04/25	
INVESTOR:			
Město Bochov, IČ: 002 54 444			
náměstí Míru 1, 364 71 Bochov			
MÍSTO STAVBY:			
k.ú. Bochov 606758, st.p.č. 1			
náměstí Míru 1, 364 71 Bochov			
kraj Karlovarský			
Radnice – náměstí Míru č.p. 1, Bochov			
STUPEŇ:			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
MĚŘITKO:	DATUM:	FORMAT:	
1:xx	04/2025	2xA4	
ČÍSLO VÝKRESU:			
D.1.4.2.2 a			
SCHEMA TĚLES			
VYTÁPĚNÍ			