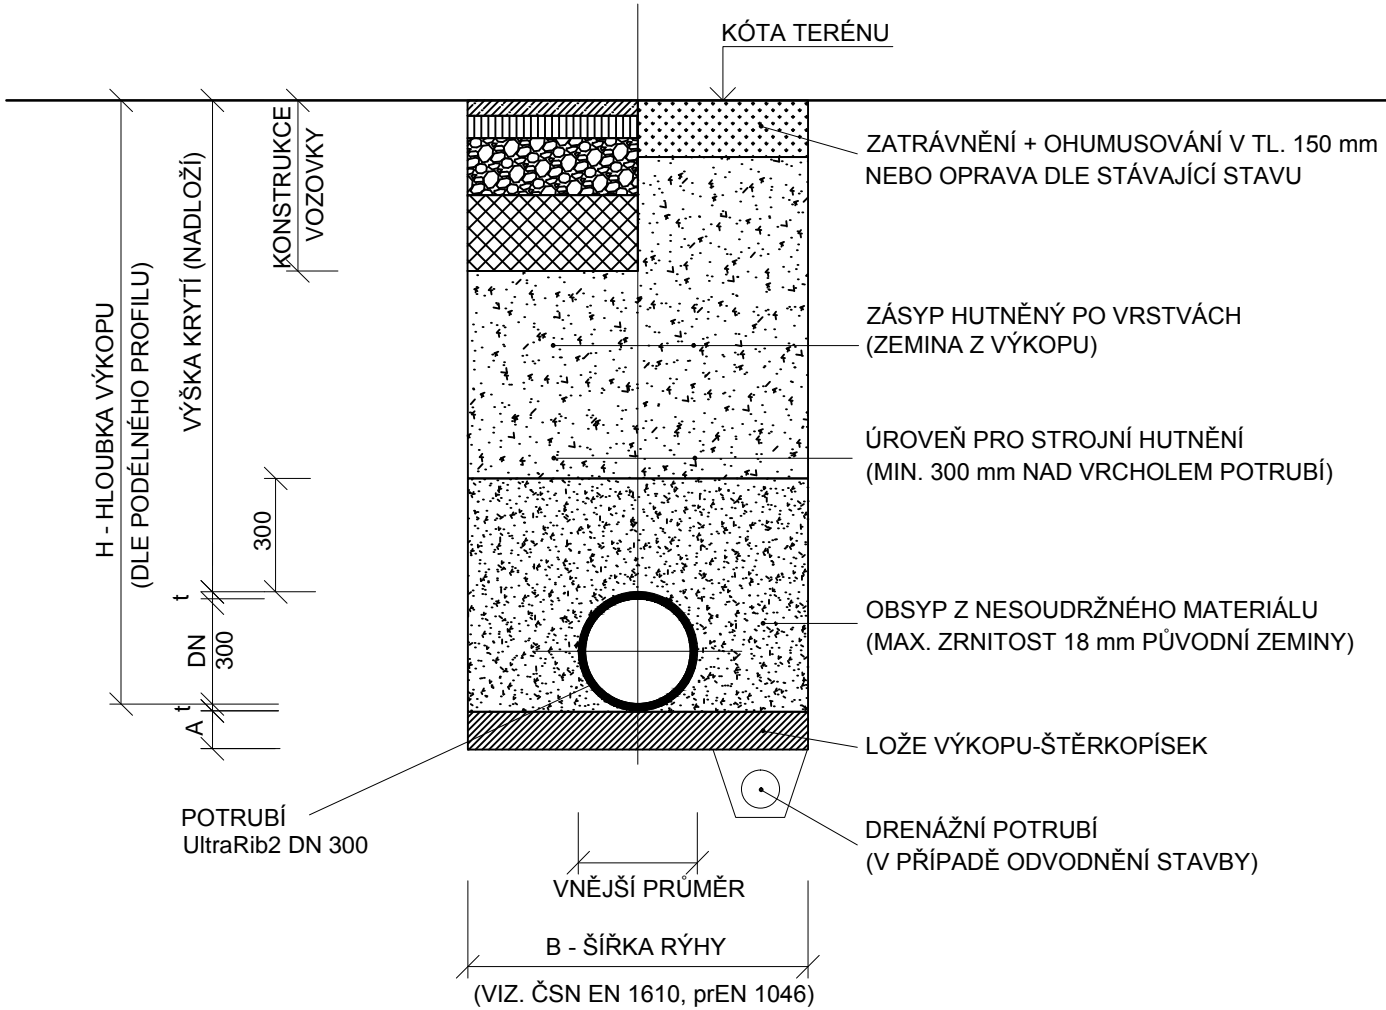


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ UltraRib2 DN 300

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU





POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 304 REKONSTRUKCE KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA

Objednatel:
Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. P. Zahradka		Zak. číslo	13-UL01-019
	Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		Stupeň	DPS
	Akce Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51				Počet formátů
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko	1:25
				Č. přílohy	Paré
				5	