


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
M 1:20

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ UltraRib2 DN 300

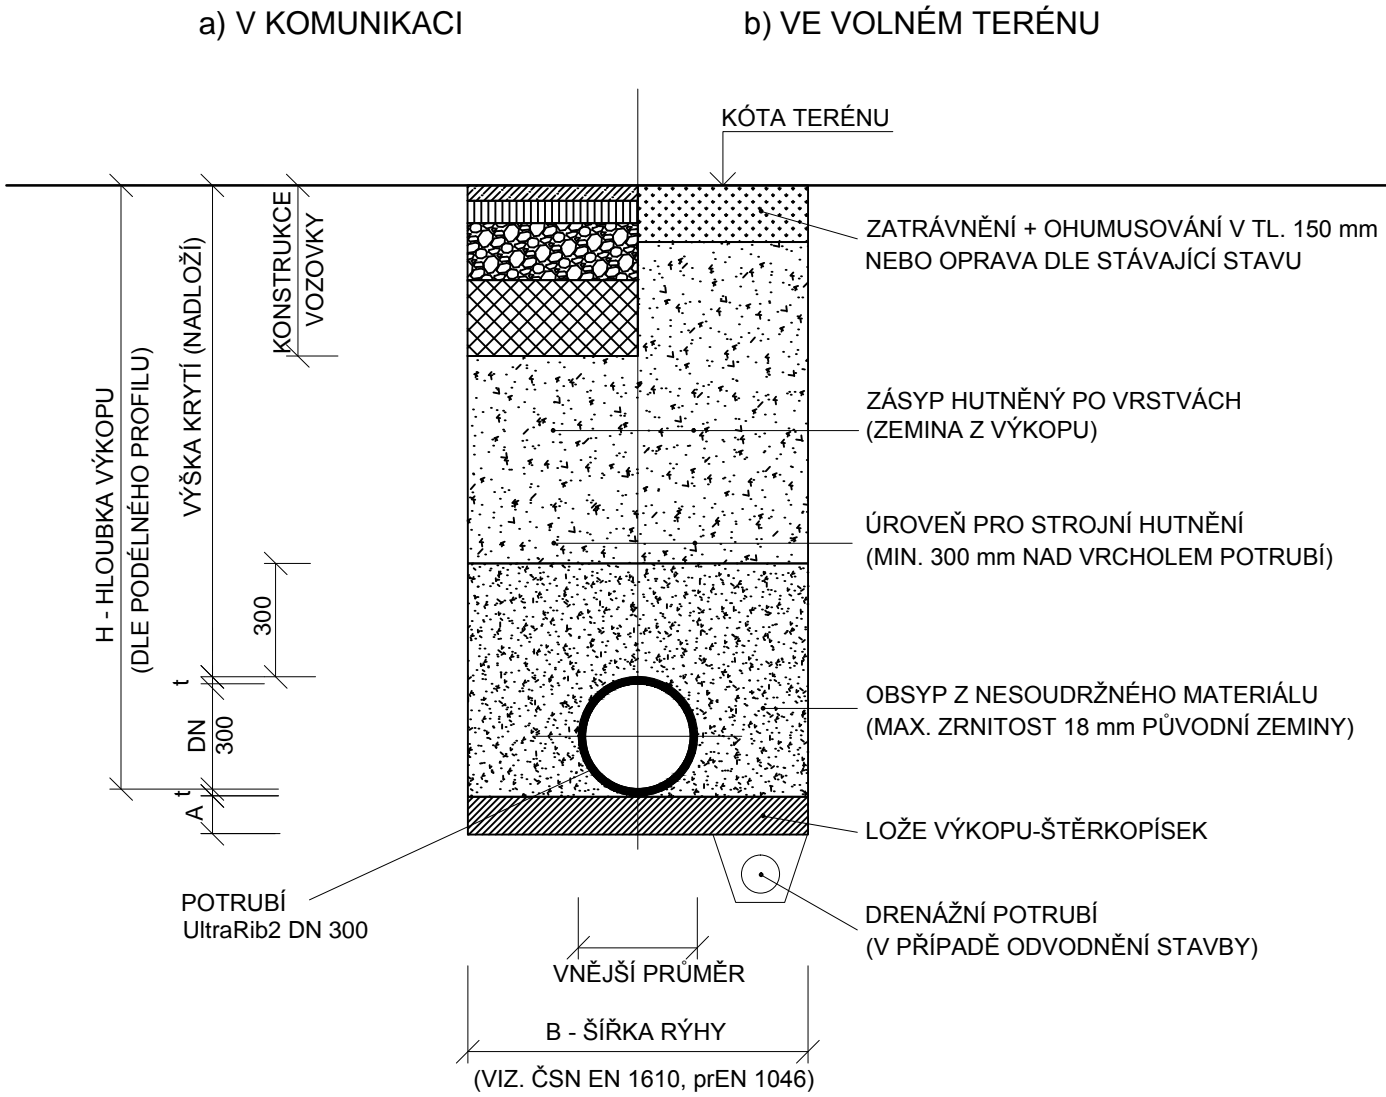

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 308						DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ODVODNĚNÍ - pokračování								
Objednatel:														
<div>Město Kynšperk nad Ohří</div> <div>Jana A. Komenského 221/13</div> <div>357 51 Kynšperk nad Ohří</div>														
Zhotovitel DPS:			<div>Valbek, spol. s r.o.</div> <div>Vaňurova 505/17</div> <div>460 02 Liberec 3</div>											
														
			Vypracoval		Ing. P. Zahradka				Zak. číslo		13-UL01-019			
			Zodp. projektant		Ing. Š. Novotná				Datum		12/2015			
			Tech. kontrola		Ing. J. Drašar				Stupeň		DPS			
			Akce		Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51						Počet formátů		2 x A4	
											Měřítko		1:20	
											Č. přílohy		Paré	
Zhotovitel:			Příloha						5					
Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem														
			VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ											