


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI POTRUBÍ HDPE, dn 90

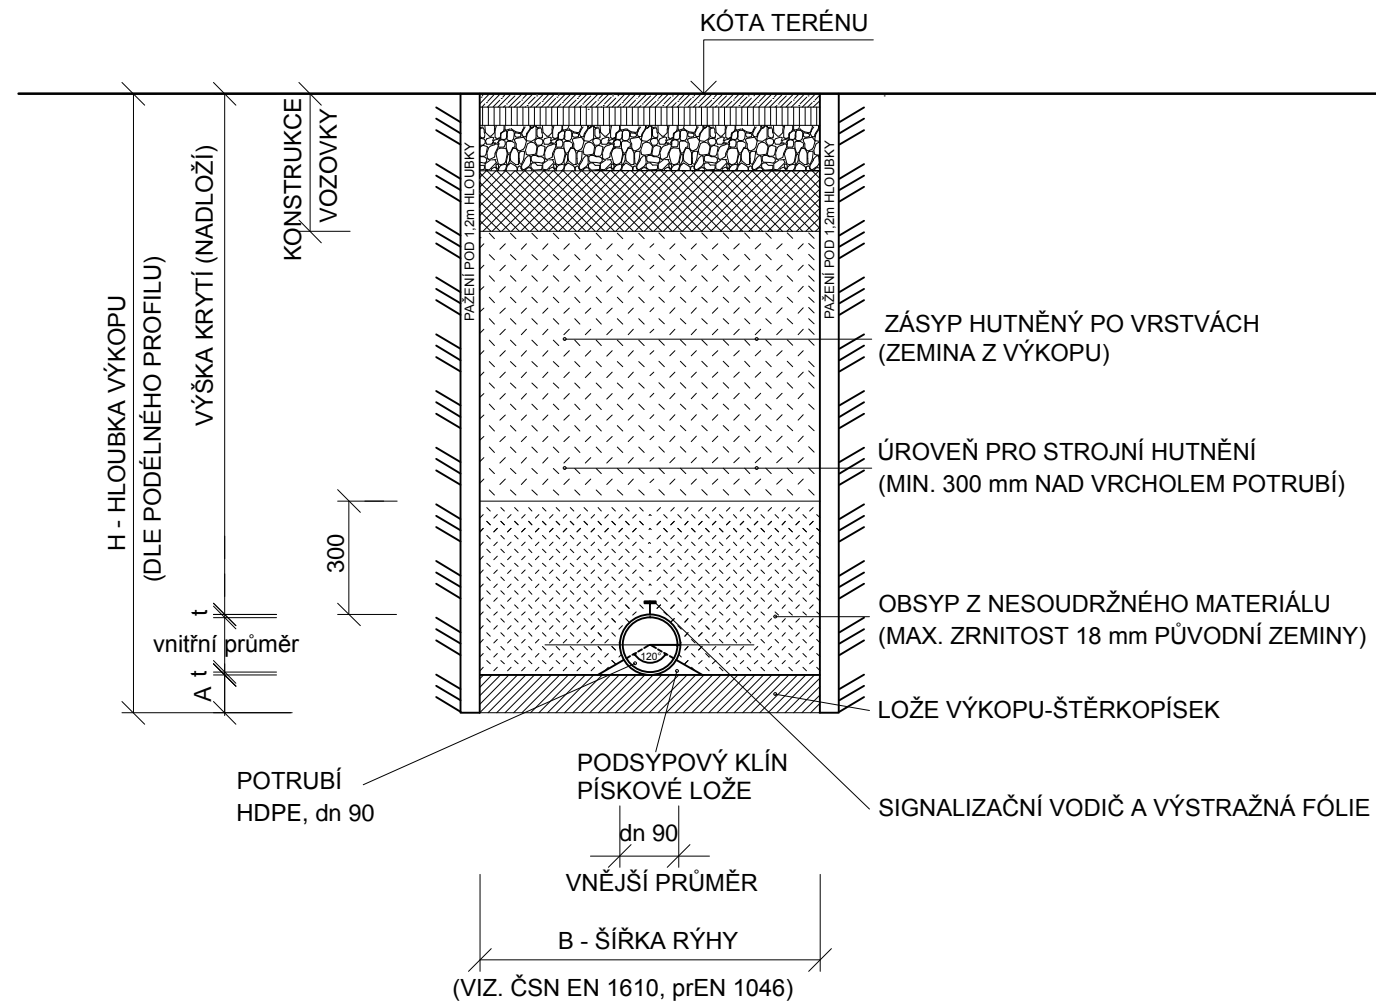

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 303 VODOVOD

Objednatel:



Město Kynšperk nad Ohří

Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:

**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. P. Zahrádka		Zak. číslo	13-UL01-019
	Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná		Datum	12/2015
	Tech. kontrola	Ing. J. Drašar		Stupeň	DPS
	Akce Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51			Počet formátů	2 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Měřítko	1:25
				Č. přílohy	Paré
			6		