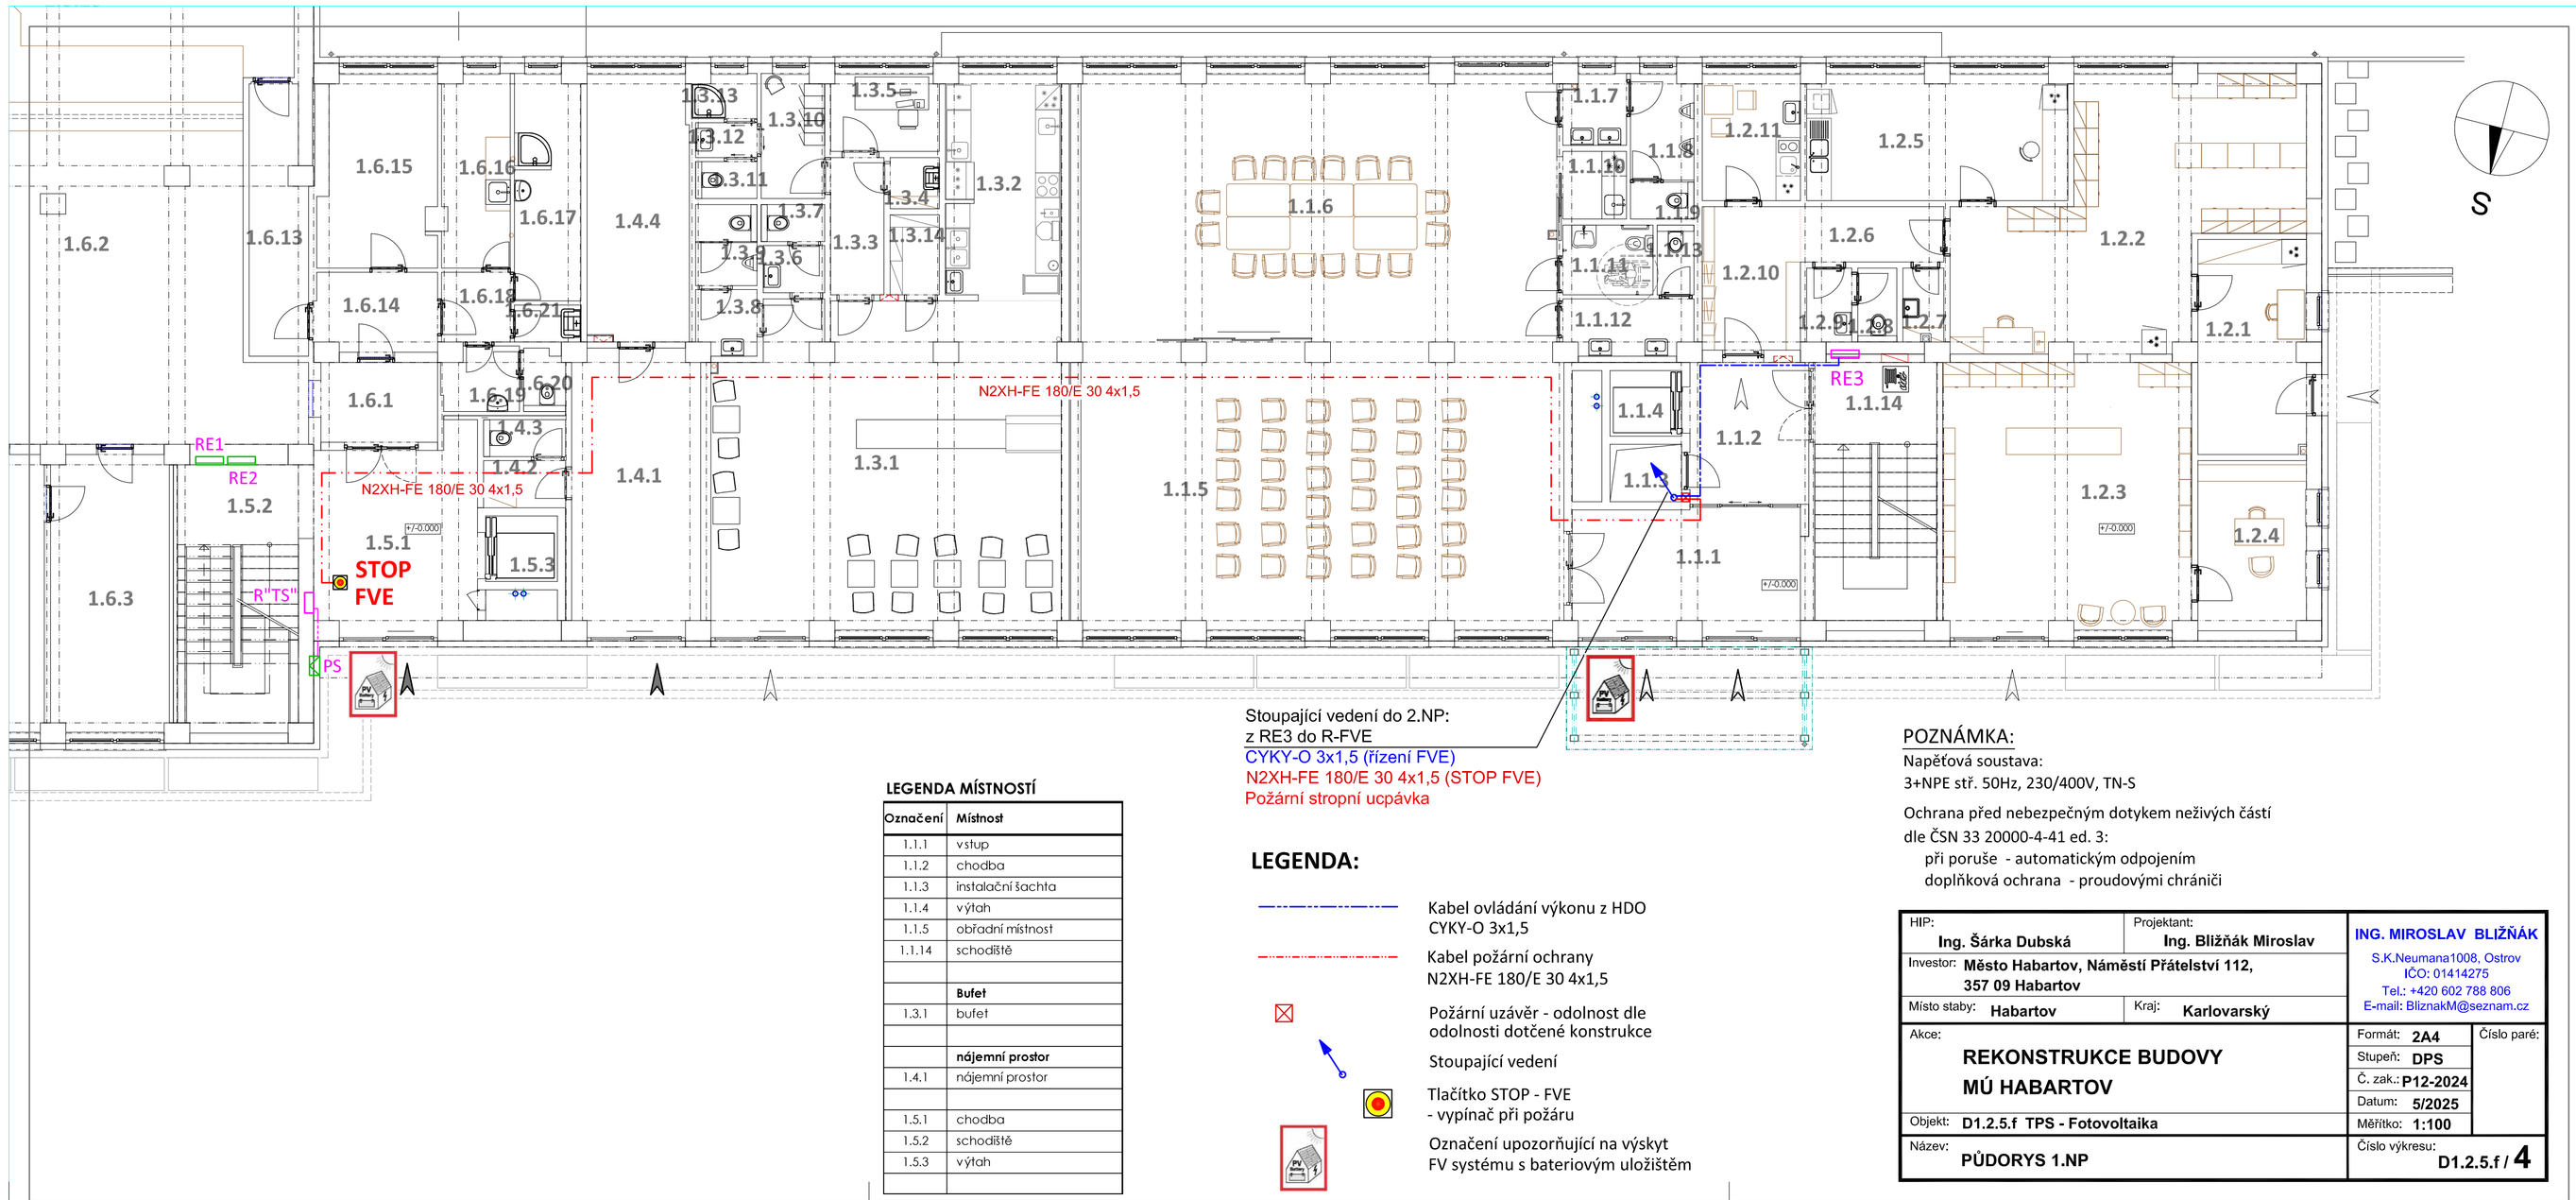

Stoupající vedení do 2.NP:
z RE3 do R-FVE
CYKY-O 3x1,5 (řízení FVE)
N2XH-FE 180/E 30 4x1,5 (STOP FVE)
Požární stropní ucpávka

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Místnost
1.1.1	vstup
1.1.2	chodba
1.1.3	instalační šachta
1.1.4	výtah
1.1.5	obřadní místnost
1.1.14	schodiště
	Bufet
1.3.1	bufet
	nájemní prostor
1.4.1	nájemní prostor
1.5.1	chodba
1.5.2	schodiště
1.5.3	výtah

LEGENDA:

- Kabel ovládání výkonu z HDO — CYKY-O 3x1,5
- Kabel požární ochrany — N2XH-FE 180/E 30 4x1,5
- Požární uzávěr - odolnost dle odolnosti dotčené konstrukce
- Stoupající vedení
- Tlačítko STOP - FVE - vypínač při požáru
- Označení upozorňující na výskyt FV systému s bateriovým uložištěm

POZNÁMKA:

Napětová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči

HIP: **Ing. Šárka Dubská**	Projektant: **Ing. Bližňák Miroslav**	**ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK** S.K.Neumana1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 788 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz
Investor: **Město Habartov, Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov**		
Místo staby: **Habartov**	Kraj: **Karlovarský**	
Akce: **REKONSTRUKCE BUDOVY MÚ HABARTOV**		Formát: **2A4** / Číslo paré: / Stupeň: **DPS** / Č. zak.: **P12-2024** / Datum: **5/2025**
Objekt: **D1.2.5.f TPS - Fotovoltaika**		Měřítko: **1:100**
Název: **PŮDORYS 1.NP**		Číslo výkresu: **D1.2.5.f / 4**