











SCHÉMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

LEGENDA ZNAČEK:

	VEDENÍ NOUZOVÉ SIGNALIZACE J-Y(st)Y 3x2x0,8
	VEDENÍ SLABOPROUDU J-Y(st)Y 2x2x0,8 / JYTY 2x1
MA 	MINCOVNÍ AUTOMAT- PLATEBNÍ TERMINÁL PAD 12V, 18W, 3A,
EZ 	EL.ZÁMEK S DEŘNÍM SPÍNAČEM PRO MINC. AUT.
VPU 	DVEŘNÍ KONTAKT OD MINC.AUTOMATU
TR 	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MINCOVNÍ AUTOMAT ZAC 1/50 , 230 / 12V, 50VA
NS	ZAŘÍZENÍ NOUZOVÉ SIGNALIAZACE
NS1 	SIGNALIZACE: TRAFO: FLM 1000
NS2 	SIGNALIZACE: KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM: FEH 2001
NS3 	SIGNALIZACE: SIGNÁLNÍ TLAČ.TAHOVÉ- SE ŠŤŮROU: FAP 3002
NS4 	SIGNALIZACE: RESETOVACÍ TLAČ.: FAP 2001

POZN.1:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed.3
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
2) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
3) BEZPEČNÝM NAPĚTÍM SELV
VNĚJŠÍ VLIVY:VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
EL.INSTALACE: ROZVODY KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU,
NA LÁVKÁCH, VE ŽLBECH, V LIŠTÁCH A TR.PVC,


vypracoval: Drahomír Holoubek	odp. projektant: Drahomír Holoubek	HIP : ING. JIŘÍ OBOZHENKO	 OH PROJEKT s.r.o. Školní 358/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, info@ohprojekt.cz
podpis:	podpis:	podpis:	
kraj: KARLOVARSKÝ	obec: JÁCHYMOV	stupeň: DPZ/PDPS	
datum: 10/2024	zakázka č.: 240222 04 / 25	formát: -	
investor: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	měřitko: -		
objednatel: MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV	příloha č.: D4.1.1		
název projektu : JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA		autorizace:	
SO(PS): SO 701 VEŘEJNÉ WC		pare č.:	
část: D4.1.2.6 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTRONICKÁ.KOMUNIKACE			
příloha: D4.1.2.6.3 - SCHÉMA ROZVODU			

SCHÉMA ZAPOJENÍ MINCOVNÍHO AUTOMATU

POZN.: ROZVOD KABELY J-Y(ST)Y 2x2x0,8

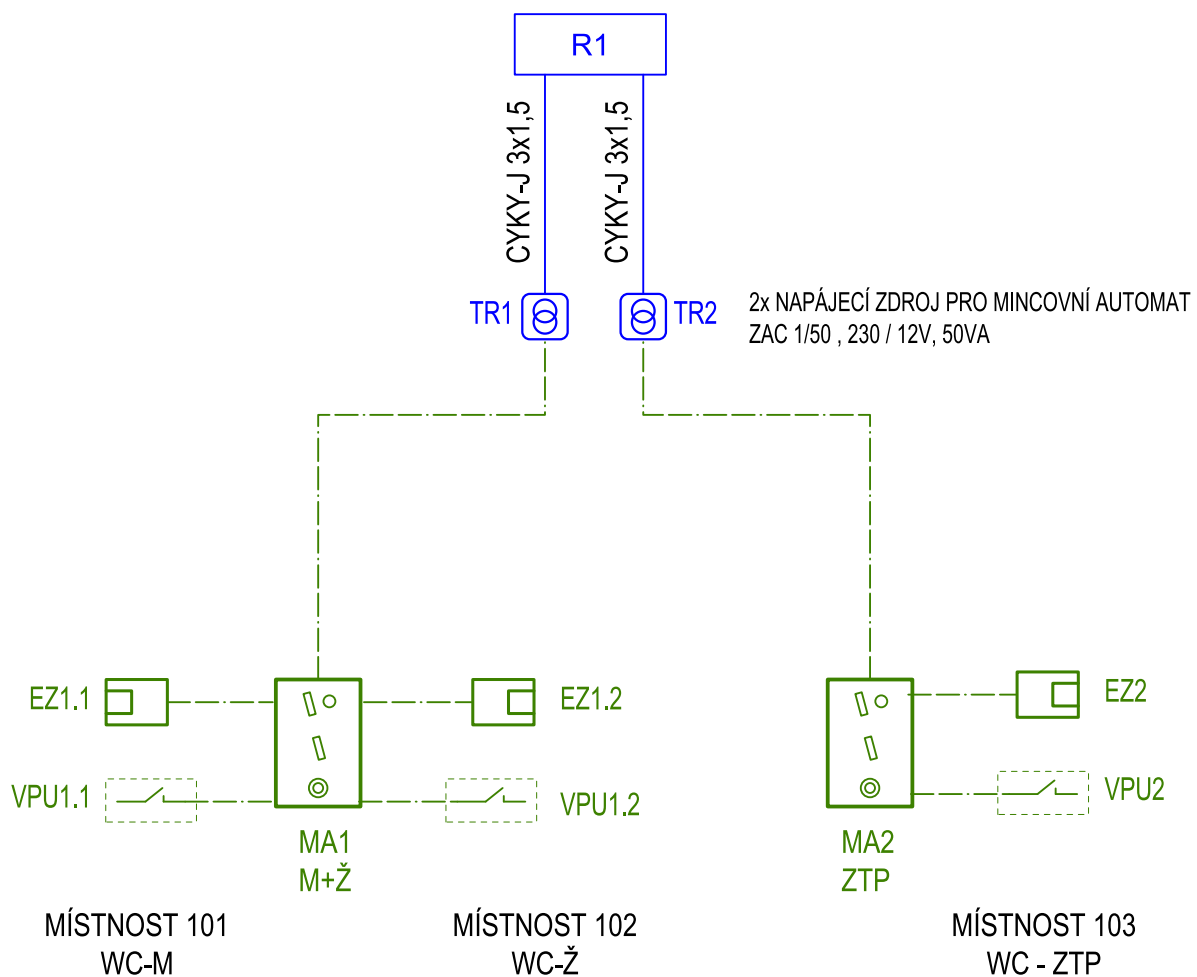


SCHÉMA NAPÁJENÍ AUT.SPLACHOVAČŮ SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

POZN.: ROZVOD KABELY JYTY 2 x 1

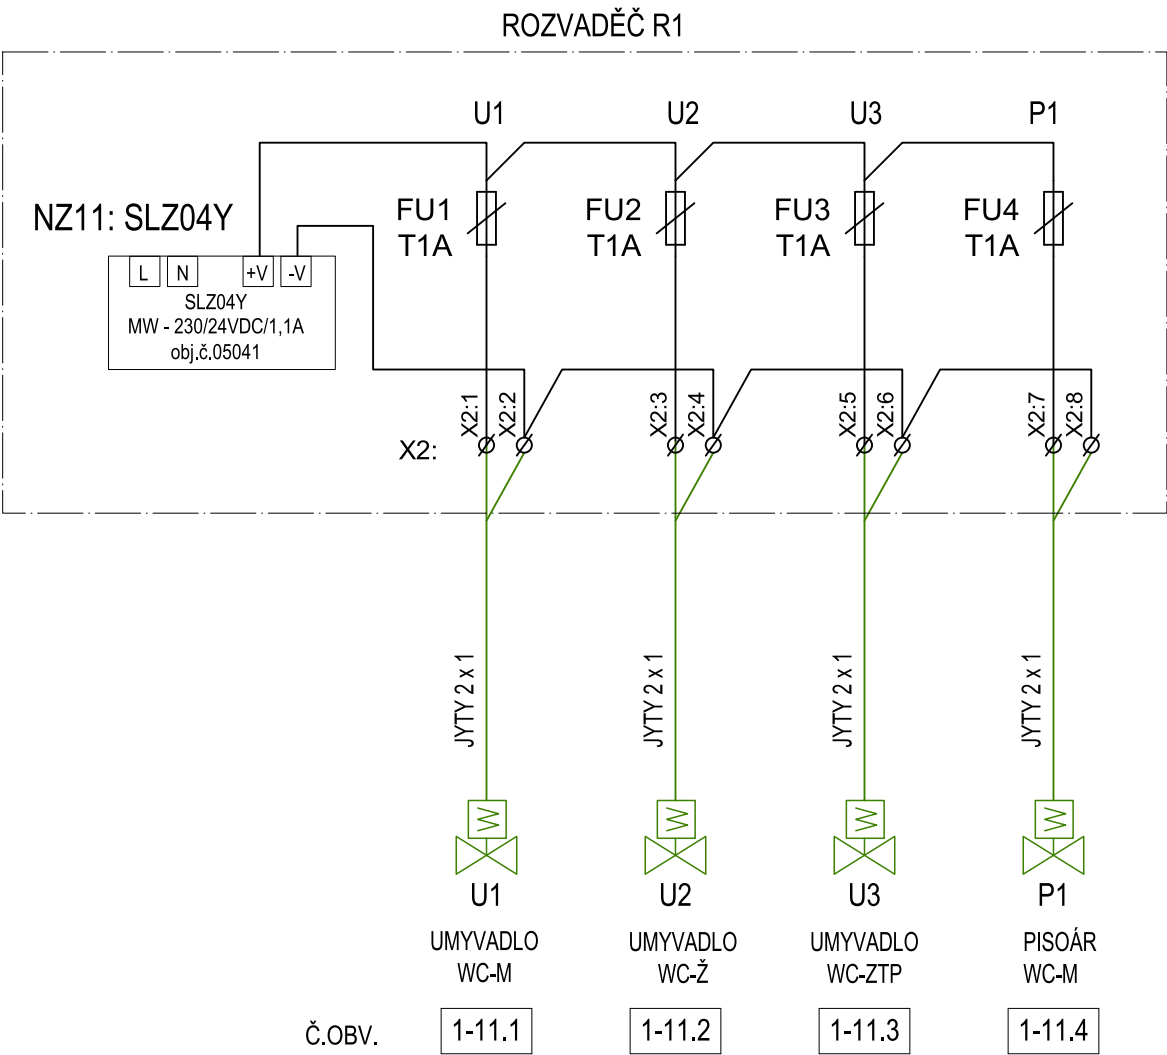


SCHÉMA ZAPOJENÍ NOUZOVÉ SIGNALIZACE(NS) PRO OSOBY ZTP

POZN.: ROZVOD KABELY J-Y(ST)Y 2x2x0,8

