


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ UltraRib2 DN 300

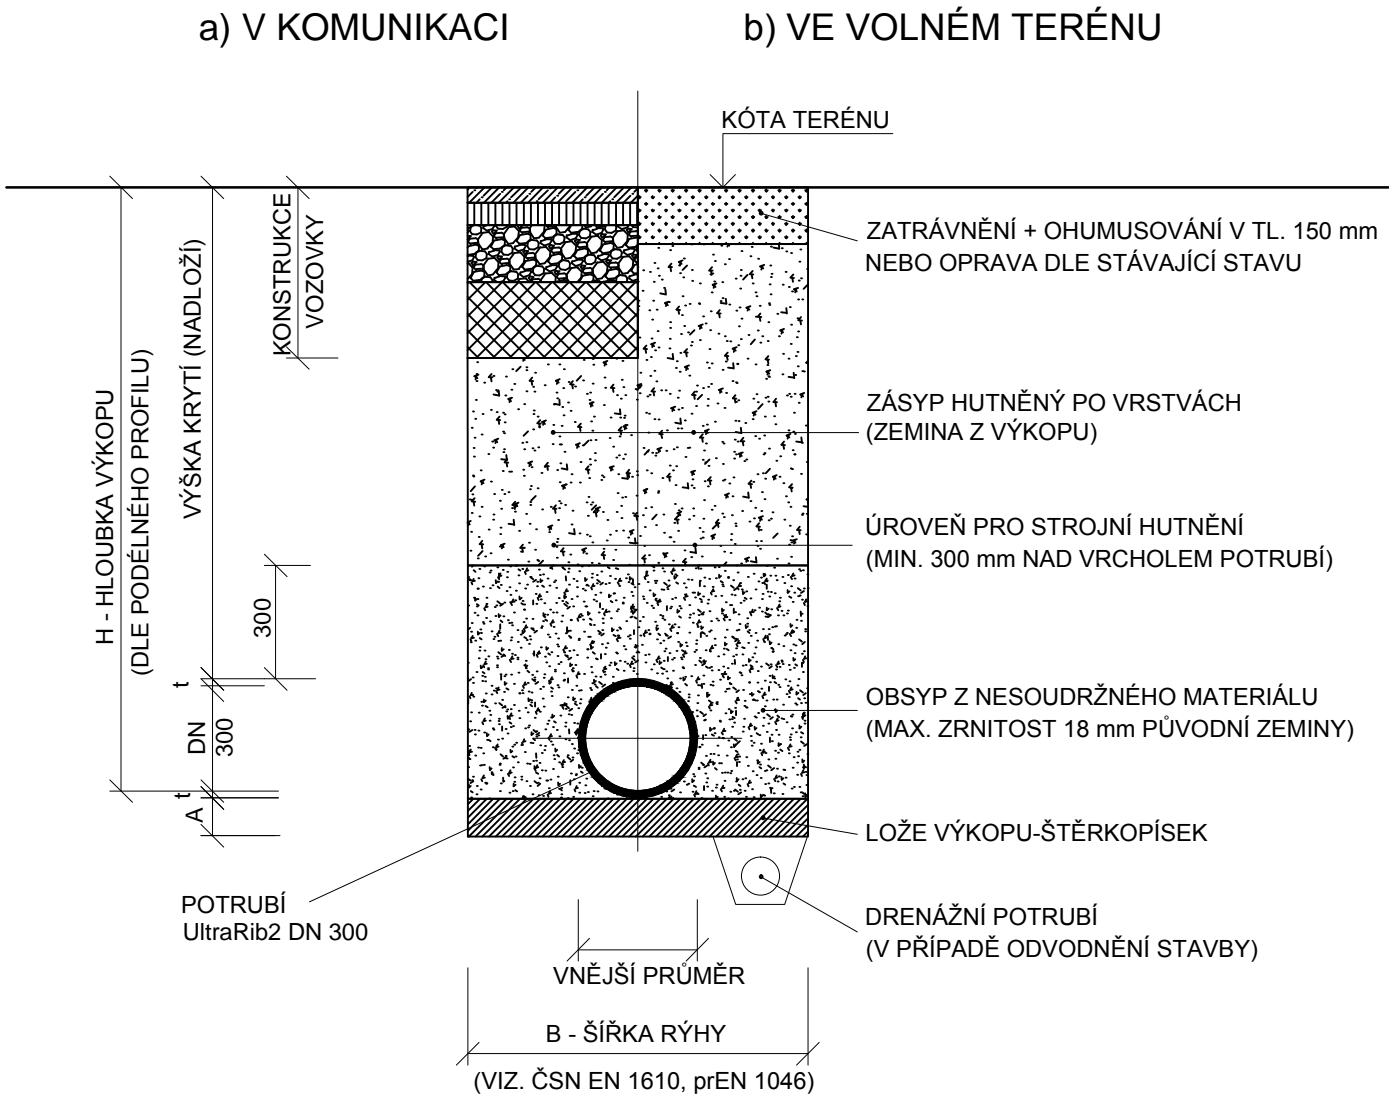

SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Objednatel:

Město Kynšperk nad Ohří
Jana A. Komenského 221/13
357 51 Kynšperk nad Ohří

Zhotovitel DPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3



Vypracoval	Ing. P. Zahradka	Zak. číslo	13-UL01-019
Zodp. projektant	Ing. Š. Novotná	Datum	10/2015
Tech. kontrola	Ing. J. Drašar	Stupeň	DPS
Akce Výstavba inženýrských sítí a komunikace pro rodinné domy v lokalitě Třešňovka, Kynšperk nad Ohří 357 51		Počet formátů	2 x A4
		Měřítko	1:25
		Č. přílohy	Paré

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L.
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem

Příloha
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA